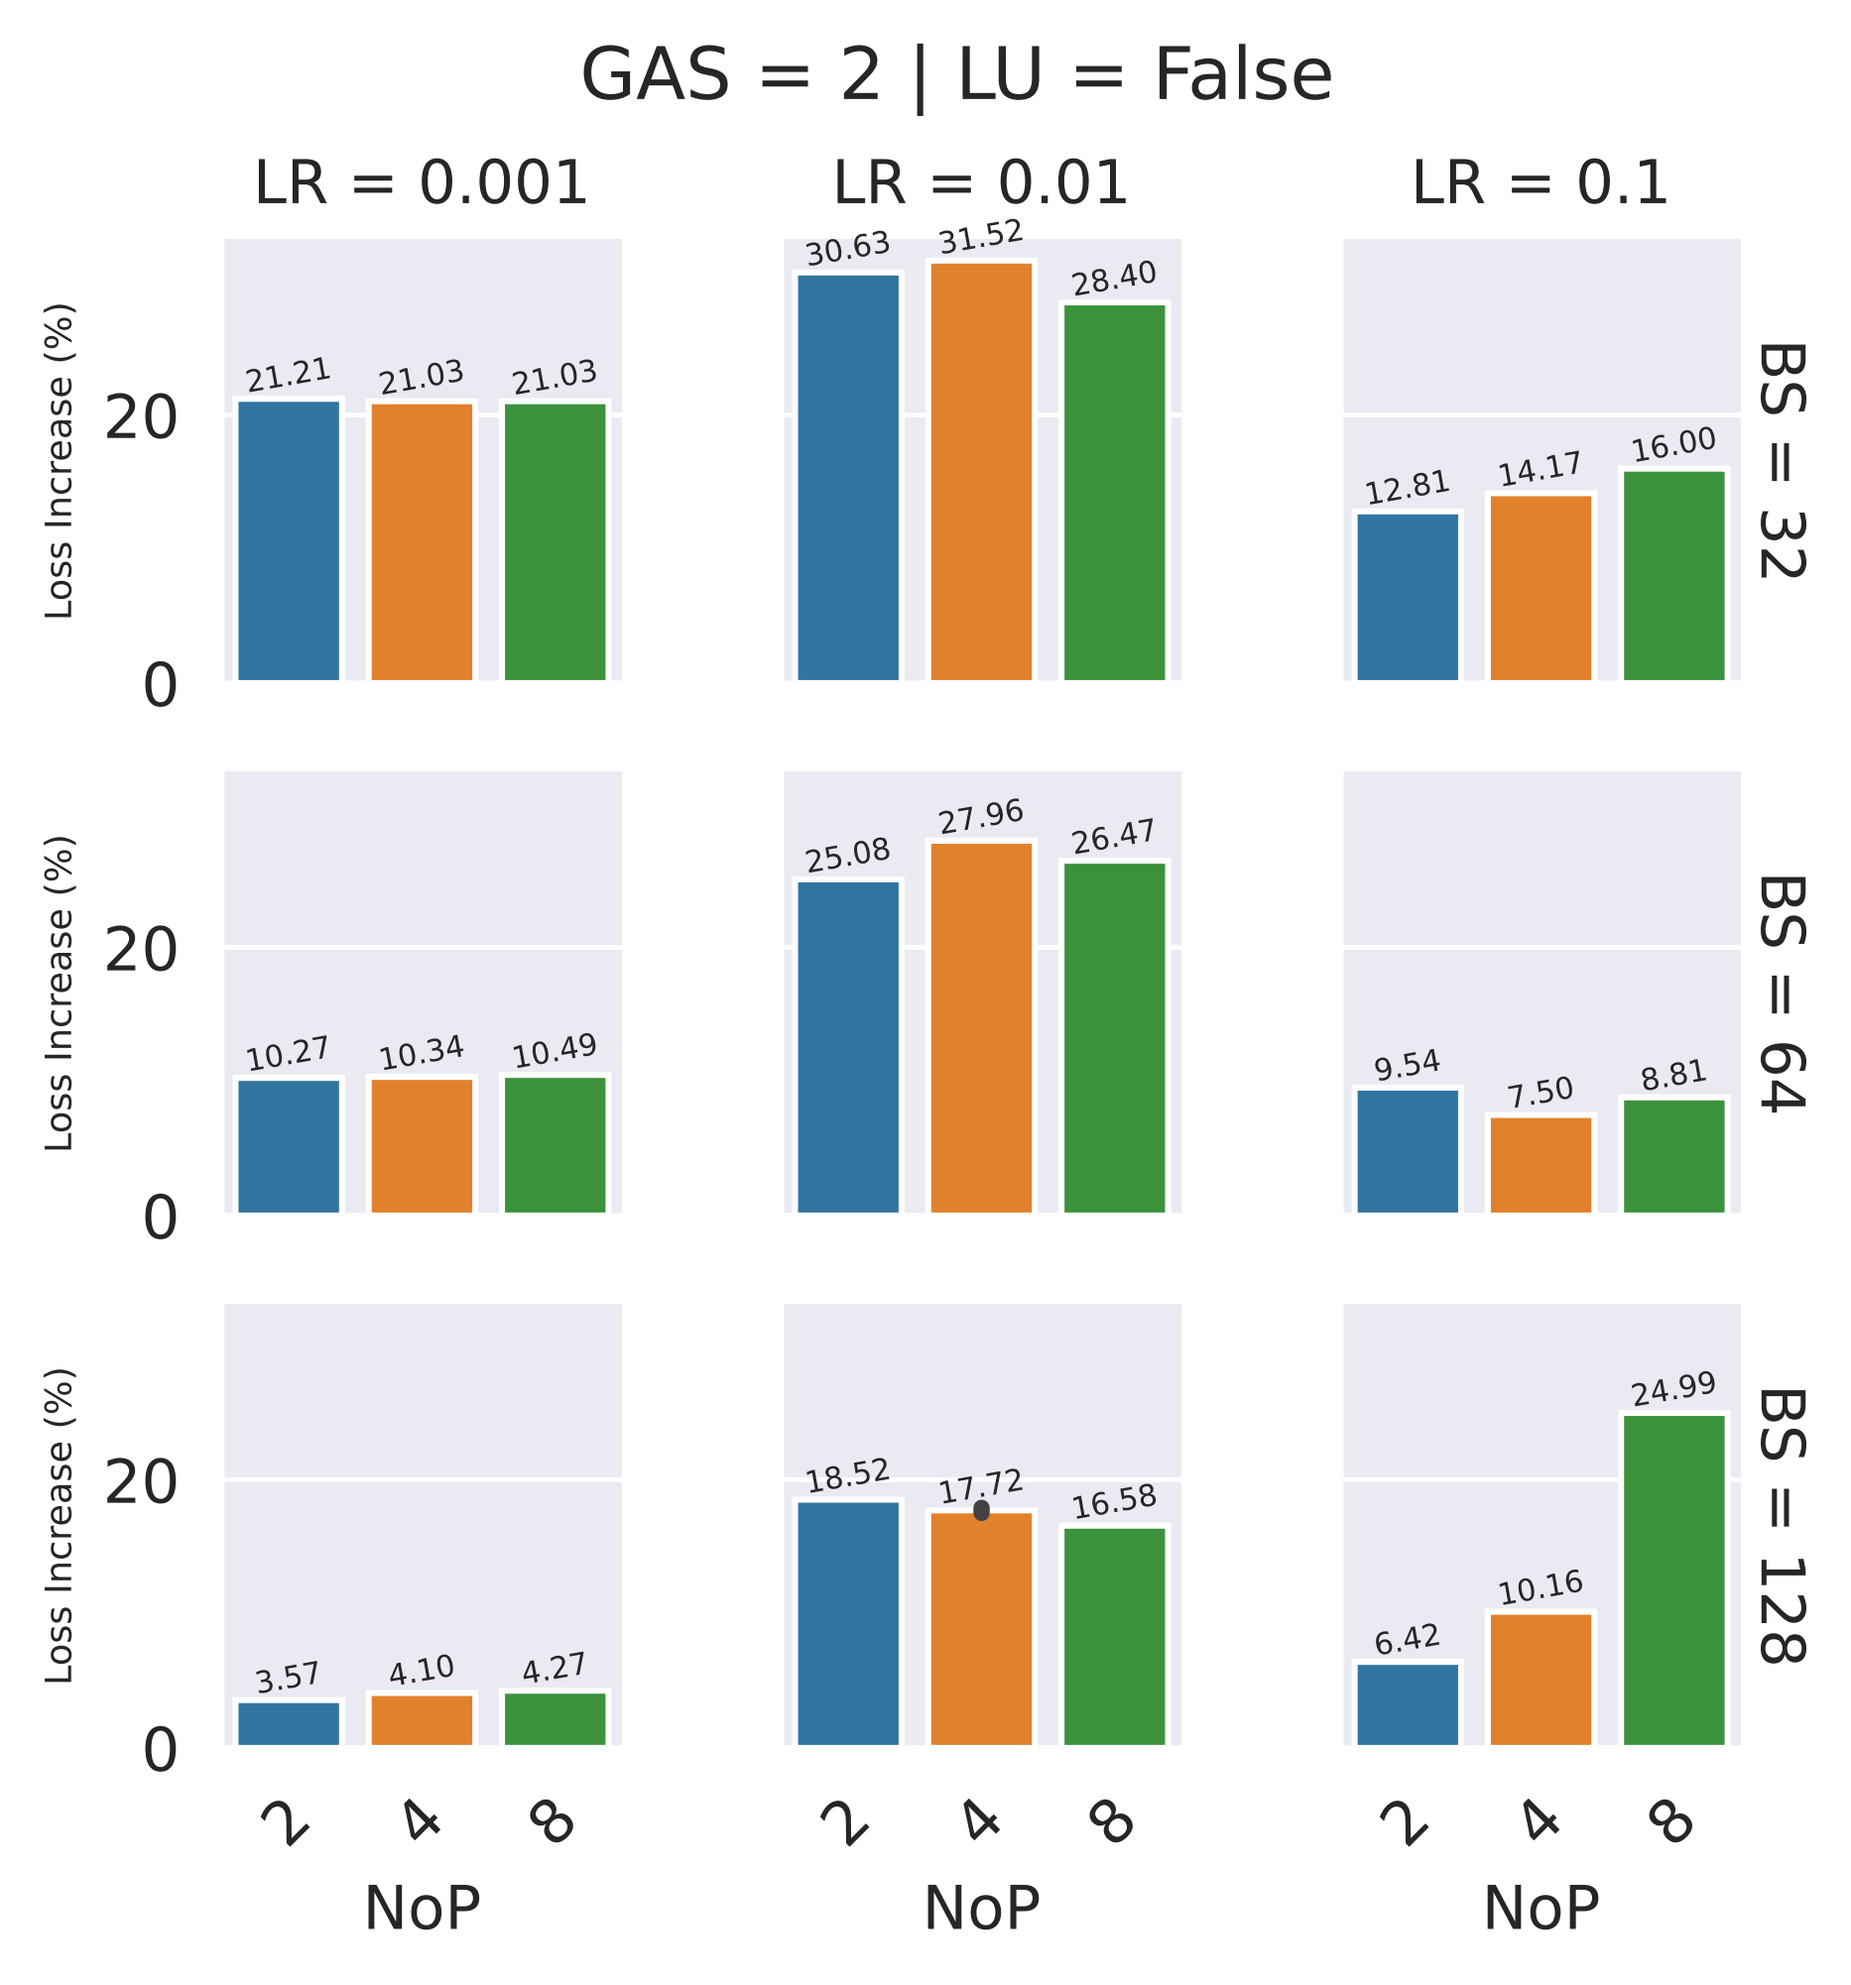
GAS = 2 | LU = False
LR = 0.001
LR = 0.01
LR = 0.1
BS = 32
BS = 64
BS = 128
Loss Increase (%)
0
20
21.21
21.03
21.03
30.63
31.52
28.40
12.81
14.17
16.00
10.27
10.34
10.49
25.08
27.96
26.47
9.54
7.50
8.81
3.57
4.10
4.27
18.52
17.72
16.58
6.42
10.16
24.99
2
4
8
NoP