



## Правила УЕФА по инфраструктуре стадионов



# Содержание

II - Зоны для игроков и официальных лиц	10
Статья 5 Поле для игры	10
Статья 6 Зона для разминки	11
Статья 7 Ворота и запасные ворота	11
Статья 8 Скамейки для игроков и для резервного судьи	12
Статья 9 Установка флагов	12
Статья 10 Помещение в соревновательной зоне	13
Статья 11 Раздевалки для команд и судей	13
Статья 12 Комната для пресс-конференций	15
Статья 13	15
Статья 14	15
Статья 15 Парковочные места для команд и официальных лиц	15
Статья 16 Реализация	16
III - Места для зрителей	18
Статья 17 Вместимость трибун УЕФА	18
Статья 18 Трибуны и зрительские удобства	18
Статья 19 Средства оказания первой помощи зрителям	19
Статья 20 Средства оказания первой помощи зрителям	19
Статья 21 Общественные проходы, выходы и маршруты движения	20
Статья 22 Система аварийного освещения	20
Статья 23 Система аварийного освещения	21
Статья 24 Удобства для зрителей с ограниченными возможностями	21
Статья 25 VIP-места и зона приема гостей	22
Статья 26 Парковочные места для VIP-персон, других гостей и персонала	23
Статья 27 Аппаратное помещение	23
Статья 28 Система ТВ наблюдения	24
IV - Зоны для вещателей и СМИ	25
Статья 29 Рабочая зона СМИ	25
Статья 30 Рабочая зона фотографа	25
Статья 31 Зона для СМИ	25
Статья 32 Комментаторские позиции в эфире	26

Статья 33	Платформы для камер	26
Статья 34	Телевизионные студии	28
Статья 35	Места для флеш-интервью	28
Статья 36	Состав для трансляции	29
Статья 37	Комната для пресс-конференций	29
Статья 38	Смешанная зона	30
V- Заключительные положения		31
Статья 39		31
Статья 40		31
Статья 41		31
Статья 42		31
Приложение А – Организация питча		32



## Преамбула

Следующие правила были приняты на основании статьи 50(1) Устава УЕФА.

# I Общие положения

Статья 1 Область применения	
1.01	Такой регламент может содержать дополнительные положения, которые дополняют или заменяют положения настоящего регламента. Подобные правила могут включать дополнительные требования, которые дополняют или заменяют положения настоящих правил.
1.02	Данные правила регулируют минимальные структурные требования, которые должен выполнять стадион, чтобы он был классифицирован (по возрастанию ранга) как стадион категории 1, 2, 3 или 4 УЕФА. Чем выше категория, тем строже и многочисленнее критерии (статья 5 - статья 38). Структурные критерии, применимые к конкретным категориям, представлены в виде таблиц, показывающих градацию критериев между различными категориями. Структурные критерии, не представленные в виде таблиц, относятся ко всем категориям.
1.03	В настоящем регламенте также определены обязанности по контролю за соблюдением структурных критериев для требуемой категории стадионов и указаны условия, при которых администрация УЕФА может предоставить исключение из конкретного структурного критерия (Статья 3).
1.04	Данный регламент не влияет на юридические обязательства, вытекающие из национального законодательства, применимого к стадионам.
Статья 2 Связь с Регламентом соревнований	
2.01	Соответствующие Регламенты соревнований: <ul style="list-style-type: none"><li>а. Определяют минимальную категорию стадиона, необходимую для проведения матчей в рамках определенного соревнования;</li><li>б. может задавать дополнительные и/или более строгие структурные критерии для требуемой категории, чем те, которые изложены в настоящих правилах.</li></ul>
Статья 3 Роли и ответственность	
3.01	Каждая ассоциация, на территории которой проводятся матчи в рамках соревнований УЕФА, несет ответственность за: <ul style="list-style-type: none"><li>а. осмотр каждого затрагиваемого стадиона и заполнение онлайн-формы, где указывается его соответствие структурным критериям требуемой категории и сдача их администрации УЕФА</li><li>б. подтверждение администрации УЕФА того, что стадионы, включая трибуны и оборудование (система аварийного освещения, средства первой помощи, ограждения и т.д.), были тщательно проверены компетентными государственными органами и что последние письменно подтвердили, что стадионы отвечают всем требованиям безопасности, установленным действующим национальным законодательством.</li></ul>

- 3.02 Администрация УЕФА выбирает стадион на основе указанной формы и информации, собранной УЕФА. Эти решения являются окончательными. Эти решения являются окончательными.
- 3.03 Администрация УЕФА имеет право инспектировать стадионы в любое время до начала и в ходе соревнований УЕФА, чтобы удостовериться в соблюдении необходимых структурных критерий.
- 3.04 В случае трудностей и по мотивированному запросу Администрация УЕФА может сделать исключения по структурным критериям, при условии, что стадион соответствует ключевым и/или дополнительным требованиям регламента соревнований. Исключения всегда предоставляются на ограниченный период времени. Эти решения являются окончательными.
- 3.05 Владелец и оператор стадиона должны приложить все разумные усилия для того, чтобы инфраструктура стадиона соответствовала самым высоким стандартам устойчивости. В частности, поощряются меры по оптимизации:
- использования энергии и воды;
  - утилизации отходов.

---

## Статья 4      Определение терминов

---

- 4.01 Для целей настоящего регламента применяются следующие определения и сокращения:

### Тест на резервное копирование

В данном контексте речь идет о моделировании потери электроэнергии в определенной области или системе. Основная цель - оценить устойчивость и правильность реакции, например, резервного генератора. Это помогает выявить слабые места в энергетической инфраструктуре и убедиться, что резервные системы способны поддерживать критически важные операции во время реального сценария отключения электроэнергии.

### Тест на отключение электроэнергии в здании

В данном контексте речь идет о тесте на отключение электричества, проводимом для всей площадки. Это тестирование отключения электроэнергии на стадионе, при котором полностью отключается питание здания для оценки работы систем, таких как освещение, без электроснабжения.

### Площадь

Технические зоны, как определено в Правилах игры IFAB, и все зоны, которые в основном используются игроками и судейской бригадой, а также официальными лицами и членами команды места проведения матча, также место четвертого судьи, все места на трибунах, используемые спортивной делегацией одной из команд, зона обзора судей (RRA), если используется VAR, туннель для игроков, раздевалки команды и судей, медицинская комната и пункт допинг-контроля.

### IFAB

Правление Международной футбольной ассоциации.



#### Вместимость трибун УЕФА

Все сиденья и выделенные места для стоячих зрителей на стадионе, которые соответствуют этим регламентам, за исключением мест, постоянно отведённых для прессы и трансляторов.

#### VIP

Высокопоставленный гость или официальное лицо участвующих команд или УЕФА, приглашенное для посещения матча.


- 4.02 Любые мужские или женские грамматические формы, используемые для обозначения людей в различных языковых версиях данных правил, применяются исключительно для удобства чтения и охватывают лиц всех гендеров, за исключением случаев, когда из контекста ясно иное.

## II Зоны для игроков и официальных лиц

Статья 5		Поле для игры	
5.01	Игровое поле должно быть ровным и гладким и соответствовать Правилам игры IFAB. Рекомендации можно найти в Руководстве УЕФА по качеству футбольных полей. Покрытие футбольного поля должно быть зеленого цвета, а линии белого. Также должны быть соблюдены следующие требования:		
Категория	Разметка линии длины	Раметка линии ширины	Дополнительные требования
1 и 2	100-105м	64-68м	Поливочные сооружения на полях
3 и 4	105м	68м	Система полива поля Автоматизированная подповерхностная система орошения Отопление поля и/или защитное покрытие (в зависимости от местоположения и климата)
5.02	На игровом поле не должно быть никаких разметок, кроме футбольных, определённых <i>Правилами игры IFAB</i> .		
5.03	Игровое поле должно быть полностью покрыто либо натуральным покрытием (100% натуральный газон), либо усиленным натуральным газоном (гибридное покрытие), либо искусственным футбольным газоном (100% синтетические волокна).		
5.04	Искусственный футбольный газон должен: а. иметь необходимую сертификацию FIFA, которая выдаётся только после тестирования покрытия в аккредитованной FIFA лаборатории и подтверждения соответствия последним стандартам FIFA; b. обладать действующим сертификатом FIFA Quality или Quality Pro, соответствующим требованиям соревнования на момент объявления стадиона и на протяжении всего сезона соревнований; с. соответствовать всем требованиям действующего национального законодательства (если таковое имеется).		
5.05	Стадионы должны быть спроектированы и оснащены таким образом, чтобы игровое поле оставалось пригодным для проведения матчей в течение всего сезона соревнований <b>UEFA</b> .		
5.06	Любые физические конструкции не могут находиться ниже <b>21 м</b> над игровым полем.		
5.07	Пространство, непосредственно прилегающее к полю, должно быть безопасным для игроков, официальных лиц команд и судейской бригады. Любые конструктивные элементы или стационарное оборудование у края поля должны быть расположены <b>не менее чем в 3 м</b> от линий разметки, а также <b>не менее чем в 1 м</b> от задней стороны сетки ворот.		
5.08	Для проведения операций у кромки должно быть предусмотрено <b>не менее 2 м</b> свободного пространства за рекламными щитами. Если у кромки поля недостаточно места, оно должно быть организовано на трибунах.		

Статья 6	Зона для разминки
6.01	Необходимо выделить две зоны для разминки запасных игроков, которые должны располагаться с той же стороны поля, что и скамейки соответствующих команд. Площадки для разминки должны быть покрыты натуральным или искусственным газоном, в идеале таким же, как и игровое поле. Две разминочные зоны должны иметь одинаковую поверхность и размеры, предпочтительно 4 x 20 м или 3 x 25 м, чтобы одновременно разместить пять запасных игроков и тренера по физподготовке от каждой команды. Если таких мест нет на той же стороне поля, что и скамейка соответствующей команды, необходимо предусмотреть вариант размещения за воротами, за рекламными щитами (если они установлены).
6.02	На стадионах, где зоны разминки запасных примыкают к игровому полю, требуется зона безопасности сразу за боковой линией. Как правило, она должна быть шириной не менее 1 м и обозначена следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> <li>с помощью пунктирной линии (50 см штрихов на расстоянии 1 м друг от друга) спокойного оттенка того же цвета, что и поверхность, на которую она нанесена;</li> <li>от края технической зоны до углового флага.</li> </ul>
6.03	Искусственный газон, используемый в зонах для разминки, должен быть высококачественным, хорошо поддерживаемым и надежно закрепленным на земле.

Статья 7	Ворота и запасные ворота
7.01	Ворота должны быть выполнены из алюминия или аналогичного материала, иметь круглую или эллиптическую форму и быть безопасными для игроков. Кроме того, они должны соответствовать Правилам игры IFAB, что, в частности, означает, что: <ul style="list-style-type: none"> <li>а. Расстояние между внутренними сторонами стоек ворот должно составлять 7,32 м;</li> <li>б. расстояние от нижнего края перекладины до поверхности земли должно быть 2,44 м;</li> <li>с. стойки и перекладина ворот должны быть белого цвета и иметь одинаковую ширину и глубину, не превышающие 12 см;</li> <li>д. ворота должны быть надежно зафиксированы на земле.</li> </ul>
7.02	Любые дополнительные столбы, поддерживающие сетку ворот (стойки для сетки ворот), должны быть расположены под углом 45 градусов по отношению к задним углам сетки и, по возможности, на расстоянии не менее 2 м от задней части сетки. Если стойки расположены между линией ворот и рекламными щитами, они должны быть покрыты мягким материалом толщиной не менее 4 см, чтобы не травмировать игроков и не создавать угрозу безопасности, и должны быть однотонного небелого цвета.

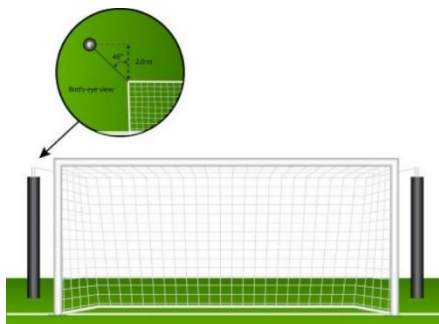

7.03 Кроме того, все ворота (включая запасные) должны соответствовать следующим требованиям:

Категория	Дополнительные требования
1 и 2	п/а
3 и 4	Внутри сетки или в ее непосредственной близости не могут использоваться дополнительные структурные элементы или физическая поддержка, за исключением стоек, фиксирующих сетку ворот к земле, и стоек сетки ворот сзади и снаружи сетки. Запрещается использовать передвижные ворота.
7.04	На стадионе должны быть как минимум одни запасные ворота, которые можно легко установить в случае необходимости.

## Статья 8 Скамейки для игроков и для резервного судьи

- 8.01 Стадионы должны быть оборудованы двумя командными скамейками, расположенными по обе стороны от линии полузащиты, параллельно боковой линии, каждая из которых вмещает не менее 20 человек и находится на расстоянии не менее 4 м от боковой линии, с хорошим обзором всего игрового поля. Все места должны быть закрыты и соответствующим образом отделены от публики.
- 8.02 Если на скамейках запасных команд меньше мест, чем требуется по регламенту, оставшиеся места должны быть расположены сбоку от каждой скамейки запасных команд (или позади, если скамейки запасных команд находятся на трибунах), а также иметь доступ к раздевалкам. Они должны быть отделены от широкой публики и, в идеале, укрыты. Расстановка должна быть одинаковой для обеих команд.
- 8.03 Каждая техническая зона и ее разметка должны соответствовать Правилам игры IFAB.
- 8.04 Между скамейками запасных команд должно быть предусмотрено место для четвертого судьи с сиденьем и столом, расположенное на уровне поля, отделенное от зрителей и, по возможности, закрытое.

## Статья 9 Установка флагов

- 9.01 Стадионы должны быть оснащены минимум **пятью флажками** или иной подходящей конструкцией, позволяющей вывешивать пять флагов.

Статья 10 Помещения в соревновательной зоне	
10.01	Как правило, все помещения, указанные в статьях 11–14, должны располагаться в одном здании, находиться вблизи друг друга и рядом с выходом из туннеля игроков, обеспечивая удобный доступ к скамейкам команд.
10.02	Все эти помещения должны быть чистыми, хорошо освещёнными, вентилируемыми и/или отапливаемыми, иметь чёткую навигацию и быть оснащёнными стабильной и надёжной Wi-Fi сетью.

Статья 11 Раздевалки для команд и судей	
11.01	<p>Стадионы должны быть оборудованы как минимум одной раздевалкой для каждой команды, желательно с отдельными зонами для игроков, официальных лиц команды, физиотерапии и хранения.</p> <p>Раздевалки команд и судей должны быть оборудованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• душевыми с горячей водой,</li> <li>• умывальниками,</li> <li>• туалетной бумагой,</li> <li>• наполненными диспенсерами с мылом,</li> <li>• фенами,</li> </ul> <p>а также соответствовать следующим минимальным требованиям:</p>

Категория	Установки	Рекомендуемые размеры
1 и 2	<p>Санитарные объекты</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 душевых кабин</li> <li>- 2 отдельных сидячих туалета</li> </ul> <p>Раздевалка для игроков и представителей команды</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Места для сидения и вешалки для одежды или шкафчики как минимум для 26 человек.</li> <li>- 1 большой холодильник</li> <li>- 1 ТВ-монитор (с соответствующими разъемами для подключения к проектору) или 1 тактическая доска</li> </ul> <p>Кабинет физиотерапия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 массажный стол</li> </ul> <p>Складское помещение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 стол и/или свободное место для хранения</li> </ul>	60m <sup>2</sup>

Категория	Установки	Рекомендуемые размеры
3 и 4	Санитарные объекты - 6 душевых кабин - 3 отдельных сидячих туалета	n/a
	Раздевалка для игроков - Места для сидения и вешалки для одежды или шкафчики как минимум для 23 человек. - 1 большой холодильник - 1 ТВ-монитор (с соответствующими разъемами для подключения к проектору) или 1 тактическая доска	55м <sup>2</sup>
	Раздевалка представителей команд - Места для сидения и вешалки для одежды или шкафчики как минимум для 7 человек. - 1 стол - 2 стула	20м <sup>2</sup>
	Кабинет физиотерапия - 3 массажный стола	15м <sup>2</sup>
	Складское помещение - 1 стол и/или свободное место для хранения	5м <sup>2</sup>

11.02 Стадионы должны быть оборудованы основной раздевалкой для главных судей, которая соответствует следующим минимальным требованиям:

Категория	Установки	Рекомендуемые размеры
Все категории	Санузел - 2 душевых кабин - 1 сидячий туалет	20м <sup>2</sup>
	Зона для переодевания - 1 холодильник - 1 стол - 2 стула - Места для сидения и вешалки для одежды или шкафчики как минимум для 4 человек.	

- 11.03 В идеале для смешанных судейских команд (включающих и женщин, и мужчин) должна быть предусмотрена дополнительная раздевалка рядом с основной. Он должен отвечать следующим минимальным требованиям:

Категория	Установки	Рекомендуемые размеры
Все категории	<p>Санузел</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 душевая кабина</li> <li>- 1 сидячий туалет</li> </ul> <p>Зона для переодевания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 холодильник</li> <li>- 1 стол</li> <li>- 2 стула</li> <li>- Места для сидения и вешалки для одежды или шкафчики как минимум для 2 человек.</li> </ul>	n/a

- 11.04 Стадионы должны гарантировать прямой, приватный и безопасный доступ обеих команд и судей из раздевалок на игровую площадку.

Статья 12	Комната делегата
-----------	------------------

- 12.01 Стадионы должны быть оборудованы помещением, предназначенным исключительно для делегата УЕФА и судьи-наблюдателя (если таковой имеется), с возможностью свободного доступа к раздевалкам команд и судей.

Статья 13	Пункт неотложной медицинской помощи для игроков и официальных лиц
-----------	---

- 13.01 Стадионы должны быть оборудованы пунктом неотложной медицинской помощи в соответствии с Медицинским регламентом УЕФА. Медицинский регламент УЕФА.

Статья 14	Пункт для допинг-контроля
-----------	---------------------------

- 14.01 Стадионы должны быть оборудованы специальным пунктом допинг-контроля в соответствии с Антидопинговым регламентом УЕФА.

Статья 15	Парковочные места для команд и официальных лиц
-----------	--

- 15.01 Для команд и официальных лиц должно быть выделено место для парковки минимум двух автобусов, трех минивэнов и семи легковых автомобилей в безопасном и охраняемом месте в непосредственной близости от соответствующих входов. Если такая парковка в непосредственной близости невозможна, необходимо организовать безопасное и надежное место для высадки пассажиров.

## Статья 16      Прожекторное освещение

- 16.01 Стадионы должны быть оборудованы системой прожекторного освещения, позволяющей поддерживать, по крайней мере, следующую среднюю освещенность, измеренную в соответствии с Руководством УЕФА по освещению:

Категория	Горизонтальная освещенность ( $E_{h\text{ ave}}$ )	Вертикальная освещенность ( $E_{v\text{ ave}}$ )
1	$\geq 350$ люкс или достаточно для того, чтобы принимающая вещательная компания могла обеспечить адекватную трансляцию матча	
2	800 люкс при коэффициентах равномерности $U_{1h} > 0,4$ и $U_{2h} > 0,6$	350 люкс на каждой опорной плоскости с коэффициентами равномерности $U_{1v} > 0,35$ и $U_{2v} > 0,45$
3	1 200 люкс при коэффициентах	700 люкс на каждой опорной плоскости с коэффициентами равномерности $U_{1v} > 0,35$ и $U_{2v} > 0,45$
4	1 400 люкс при коэффициентах	1 000 люкс на каждой опорной плоскости с коэффициентами равномерности $U_{1v} > 0,4$ и $U_{2v} > 0,5$

- 16.02 Система прожекторного освещения стадиона должна регулярно обслуживаться, чтобы соответствовать требуемым минимальным значениям освещенности. Сертификат на освещение, действительный на весь период проведения соревнований, должен быть выдан не более чем за год до даты первого матча команды хозяев в соответствующем соревновании УЕФА.

- 16.03 Кроме того, для обеспечения возможности проведения матчей в случае отключения электроэнергии необходимо иметь независимый резервный источник питания, способный обеспечить, по крайней мере, следующую среднюю горизонтальную освещенность:

Категория	Для матчей, проводимых при свете прожекторов	Для трансляции матчей
1	n/a	n/a
2	350 $E_h$ (люкс)	350 $E_h$ (люкс)
3	350 $E_h$ (люкс)	800 $E_h$ (люкс)
4	350 $E_h$ (люкс)	900 $E_h$ (люкс) не более чем через 15 минут после отключения питания.



- 16.04 Проверка резервного питания прожекторов должна проводиться не реже одного раза в год. Аварийная система стадиона должна быть полностью функциональной и соответствовать нормам и стандартам здравоохранения и безопасности страны, где проводится матч. Для проверки правильной работы всего стадиона рекомендуется проводить полный тест на отключение электричества каждые четыре года.

### III Места для зрителей

---

#### Статья 17 Вместимость трибун УЕФА

---

- 17.01 Стадионы должны иметь следующую минимальную зрительскую вместимость УЕФА, как определено в параграфе 4.01:

Категория	Вместимость трибун по стандартам УЕФА
1	200
2	1500
3	4500
4	8000

---

- 17.02 Не менее 5% от общей вместимости стадиона УЕФА должны быть выделены для болельщиков команды гостей в специально отведенном секторе стадиона. Этот сектор стадиона должен быть отделен от других секторов, а все связанные с ним объекты и услуги (например, санитария, питание, первая медицинская помощь) должны быть доступны исключительно для приезжих болельщиков и функционировать до тех пор, пока приезжие болельщики имеют доступ на стадион.

- 17.03 Если предоставляется исключение по требованиям к категории стадиона, что приводит к меньшей вместимости стадиона для зрителей, чем обычно требуется по регламенту, то не менее 5% от минимальной вместимости стадиона УЕФА, которая обычно требуется для стадионов данной категории, должно быть выделено для болельщиков команды гостей.

---

#### Статья 18 Трибуны и зрительские удобства

---

- 18.01 Сиденья для зрителей должны быть индивидуальными, пронумерованными, надежно закрепленными, прочными, изготовленными из ударопрочного, невоспламеняющегося материала и иметь спинку высотой не менее 30 см от поверхности сиденья.

- 18.02 Трибуны должны быть закреплены на несущем основании и не могут опираться на или содержать трубчатые/строительные конструкции. Материал, дизайн и конструкция стенов должны быть явно предназначены для постоянного использования.

- 18.03 Стоячие места, террасы, платформы, скамейки и сиденья без спинки разрешены/запрещены следующим образом:

Категория	
1	Разрешено, при условии, что скамейки и сиденья без спинки надежно закреплены.

Категория	
2 до 4	Запрещено
18.04	Стадионы должны быть в хорошем состоянии, а все помещения - чистыми и хорошо освещенными. Не должно быть никаких сыпучих материалов (например, камней, бетона), которые могут быть опасны, брошены или использованы не по назначению.
18.05	Зоны для зрителей должны обеспечивать беспрепятственную видимость игрового поля.
18.06	Пункты питания должны быть в каждом секторе, быть доступными и оставаться открытыми до тех пор, пока зрители имеют доступ к сектору. Цены на питание для приезжих болельщиков не должны превышать цены для домашних болельщиков.

---

## Статья 19 Санитарные-бытовые помещения для зрителей

---

- 19.01 В каждом секторе должно быть достаточное количество постоянных, чистых и гигиеничных санитарных узлов, доступных и равномерно распределенных по всем секторам, при этом минимум 25% санитарных узлов должны быть предназначены для зрителей-женщин. Санитарные узлы должны работать до тех пор, пока зрители имеют доступ на стадион. Эти зоны должны быть светлыми, чистыми и соответствовать санитарным нормам, а также поддерживаться в таком состоянии в течение всего игрового дня.
- Санитарные объекты должны быть оборудованы:
- туалеты/урины со смывом;
  - раковины чистой водой;
  - туалетная бумага;
  - полотенца и/или сушилки для рук;
  - дозаторы для мыла с наполнением прочно закреплены на месте.
- 19.02 Стадионы должны обеспечивать, чтобы 80% зрителей были мужчинами, при соблюдении следующих минимальных соотношений:
- 1 сидячий туалет и 1 раковина на 250 зрителей-мужчин;
  - 1 писсуар на 125 зрителей-мужчин.
- В то же время, чтобы учесть демографические колебания между матчами, стадионы должны быть способны обеспечить не менее 25% зрителей-женщин, соблюдая следующие минимальные соотношения:
- 1 сидячий туалет и 1 раковина на 120 зрителей-женщин в домашних секторах;
  - 1 сидячий туалет и 1 раковина на 80 зрителей-женщин в секторе для посетителей.
- Также следует уделить внимание размещению представителей разных полов.

---

## Статья 20 Средства оказания первой помощи зрителям

---

- 20.01 Полностью оборудованные пункты первой помощи, утвержденные компетентными местными органами власти, должны быть в каждом секторе, быть доступны и постоянно функционировать пока зрители имеют доступ к сектору. Пункты оказания первой помощи в секторах, оборудованных для зрителей с ограниченными возможностями, должны быть доступны для всех зрителей.

- 20.02 Минимальные требования к средствам оказания первой помощи для зрителей изложены в Минимальных медицинских требованиях УЕФА для зрителей.
- 20.03 Все средства оказания первой помощи должны быть четко обозначены и снабжены соответствующими указателями.

---

## Статья 21 Общественные проходы, выходы и маршруты движения

---

- 21.01 Подходные пути к стадиону, входы, выходы и все общественные зоны внутри стадиона должны быть четко обозначены и снабжены соответствующими указателями, чтобы зрители могли добраться до своих мест и покинуть их, например, с помощью букв и цифр или в виде международно признанных пиктограмм. Таблички должны быть доступны для слепых людей. Рекомендации можно найти в Руководстве УЕФА по доступности.
- 21.02 Входные ворота и/или турникеты должны быть спроектированы таким образом, чтобы избежать скопления людей и обеспечить беспрепятственный проход зрителей.
- 21.03 Правила, указывающие на запрещенные предметы, должны быть размещены на каждом входе, предпочтительно в виде международно признанных пиктограмм.
- 21.04 Все пути доступа, выхода и циркуляции публики должны быть четко отделены от мест для сидения. Входные и выходные ворота и двери должны быть действующими и обозначаться общепонятными знаками.
- 21.05 Все двери и ворота, являющиеся частью путей выхода или эвакуации, а также все ворота, ведущие из общих зон на игровое поле (если применимо), должны:
- a. функционировать и быть спроектированы таким образом, чтобы они могли оставаться незапертыми (но с персоналом), пока зрители находятся на стадионе;
  - b. открываться наружу в направлении путей выхода и эвакуации.
- 21.06 Кроме того, стадионы должны отвечать следующим требованиям в отношении контроля доступа:

Категория	Дополнительные требования
1 и 2	п/а
3 и 4	Все публичные входы должны быть оборудованы турникетами и электронной системой контроля билетов, предназначенной для предотвращения использования поддельных билетов и передачи данных о скорости потока и количестве входов в центральный пункт в режиме реального времени с целью предотвращения переполненности стадиона в целом или отдельных секторов. На каждые 660 зрителей должно приходиться не менее 1 турникета.

---



---

## Статья 22 Система аварийного освещения

---

- 22.01 В целях обеспечения безопасности и ориентации зрителей и персонала в случае общего сбоя освещения стадионы должны быть оснащены аварийной системой освещения, одобренной компетентными местными органами. Эта система должна охватывать все зоны стадиона, включая выходы и маршруты

---

эвакуации, и быть подключена к резервному источнику питания.

---

---

## Статья 23 Система стадионного оповещения

---

- 23.01 Стадионы должны быть оборудованы электронной системой стадионного оповещения, обеспечивающей мгновенную передачу голосовых сообщений во все зоны стадиона.
- 23.02 Система оповещения должна быть подключена к резервному источнику питания и иметь достаточную громкость, чтобы её было слышно как внутри, так и за пределами стадиона при любых условиях.

---

## Статья 24 Удобства для зрителей с ограниченными возможностями

---

- 24.01 Стадионы должны быть оборудованы специальными помещениями и полностью доступными для зрителей с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающих, маршрутами въезда и выезда, местами высадки, парковкой, пешеходными дорожками, билетными кассами, местами и удобствами.
- 24.02 Все доступные места должны обеспечивать беспрепятственный обзор игрового поля и быть четко пронумерованы. Кроме того, все места для инвалидных колясок должны быть обозначены международным знаком инвалидности на полу и рядом с фиксированным местом для сопровождающего или личного помощника. Рекомендации можно найти в Руководстве УЕФА по доступности.
- 24.03 Стадионы должны быть оборудованы местами, предназначенными для людей в инвалидных колясках.
- Рекомендуемая доля мест для болельщиков на инвалидных колясках составляет 0,5% от зрительской вместимости УЕФА, предназначенной для болельщиков дома, а минимальное требование - 0,1%.
- Минимальные требования для болельщиков, приезжающих в гости, указаны в таблице ниже:

Вместимость зрителей УЕФА	Места для инвалидных колясок, предназначенные для болельщиков команды гостей
До 200	2
201-1500	4
1501-4,500	6
4,501-8,000	8
8,001-20,000	10

Вместимость зрителей УЕФА	Места для инвалидных колясок, предназначенные для болельщиков команды гостей
20,001-30,000	12
30,001-40,000	15
40,001-и ниже	20

- 24.04 Болельщикам-инвалидам должно быть разрешено сидеть вместе с другими болельщиками. Если невозможно разместить зрителей в инвалидных колясках в секторе для зрителей, должна быть предусмотрена безопасная и надежная альтернатива.
- 24.05 Стадионы должны иметь доступные пункты питания в секторах с местами для зрителей с ограниченными возможностями.
- 24.06 В местах общественного питания должны быть предусмотрены приоритетные дорожки для зрителей с ограниченными возможностями, ведущие к более низкой стойке, обеспечивающей более доступные условия для зрителей с ограниченными возможностями.
- 24.07 Стадионы должны обеспечивать следующее минимальное соотношение постоянных, чистых, отвечающих гигиеническим требованиям и полностью доступных санитарно-технических помещений для инвалидов-колясочников на территории стадиона. Они должны находиться на расстоянии не более 40 м от мест для людей в инвалидных колясках, в пределах одного сектора и быть полностью оборудованы в соответствии с Руководством УЕФА по доступности.
- Минимум 1 на 15 человек в инвалидных колясках.
  - Дополнительно 1 на каждые 10 дополнительных пользователей инвалидных колясок.

## Статья 25 VIP-места и зона гостеприимства

- 25.01 Стадионы должны иметь следующее минимальное количество VIP-мест:

Категория	Места
1 и 2	50
3	75
4	100

- 25.02 VIP-места должны быть крытыми и располагаться между двумя 16-метровыми линиями, как можно ближе к линии полузащиты.
- 25.03 Стадионы должны быть оборудованы специальной зоной гостеприимства для VIP-гостей с прямым доступом к VIP-местам и обратно.

- 25.04 Зоны гостеприимства и VIP-ложи должны быть полностью доступны для людей в инвалидных колясках.

---

## Статья 26 Парковочные места для VIP-персон, других гостей и персонала

---

- 26.01 Стадионы должны иметь следующее минимальное количество парковочных мест в безопасной и надежной зоне для VIP-персон, других гостей и персонала:

Категория	Парковочные места
1	20
2	50
3	100
4	150

- 26.02 Стадионы должны иметь достаточное количество мест для высадки и парковки инвалидов и маломобильных зрителей в соответствии с местными стандартами.

---

## Статья 27 Оперативный центр

---

- 27.01 Аппаратный зал должна быть отведена для персонала и официальных лиц, несущих общую ответственность за все вопросы безопасности, охраны и обслуживания, связанные с проведением матча, а именно для главного полицейского, сотрудника службы безопасности стадиона и их сотрудников. Он должен отвечать следующим требованиям:

Категория требований	Ключевые объекты	Дополнительные
1	n/a	n/a
2	Комната управления с обзором внутренней части стадиона, оснащенная радиосвязью, позволяющая осуществлять коммуникацию между персоналом и должностными лицами, ответственными за безопасность, охрану и обслуживание на стадионе.	n/a
3 и 4	Комната управления с обзором внутренней части стадиона, оснащенная радиосвязью, позволяющая осуществлять коммуникацию между персоналом и должностными лицами, ответственными за безопасность,	Оборудованы цветными мониторами, подключенными к системе видеонаблюдения, и дополнительными мониторами, на которых отображаются данные электронной системы контроля

---

## Статья 28 Система видеонаблюдения

---

- 28.01 Стадионы должны отвечать следующим требованиям в отношении замкнутого телевидения:

Категория	
1 и 2	n/a
3 и 4	Система видеонаблюдения, использующая цветные камеры наблюдения с функциями панорамирования, наклона и масштабирования и охватывающая все подходы и входы на стадион, а также все общественные зоны на территории стадиона. Участки внутренней территории стадиона, не просматриваемые непосредственно из диспетчерской, должны быть охвачены системой видеонаблюдения. Камеры должны быть способны записывать как движущиеся изображения, так и неподвижные фотографии.



## IV Зоны для вещателей и СМИ

---

### Статья 29 Рабочая зона СМИ

---

29.01 Стадионы должны иметь как минимум одно помещение, оборудованное столами, электропитанием и подключением к Интернету, для использования в качестве рабочей зоны для представителей СМИ.

29.02 Рабочая зона СМИ должна обеспечивать следующий минимум рабочих мест для представителей СМИ:

Категория	Минимальное количество мест в СМИ
1	10
2	20
3 и 4	30

### Статья 30 Рабочая зона фотографа

---

30.01 Рабочая зона для фотографов должна быть оборудована столами, стульями и розетками, иметь надежное и стабильное интернет-соединение и прямой доступ к полю. Она может быть выделенной частью рабочей зоны СМИ (общий размер которой должен быть соответственно увеличен), но предпочтительнее отдельное помещение. Оно должно быть способно вместить следующее минимальное количество рабочих мест:

Категория	Минимальное количество рабочих мест для фотографов
1 и 2	n/a
3	15
4	20

### Статья 31 Зона для СМИ

---

31.01 Стадионы должны иметь специальную зону на трибунах, предназначенную для пишущей прессы и радиокomentаторов. Она должна быть крытой и располагаться в центре (т.е. между 16-метровыми линиями), в идеале - с той же стороны, что и основная платформа для камер, с беспрепятственным обзором всего игрового поля и непосредственной близости от него и легким доступом к другим зонам для СМИ.

- 31.02 В дополнении, стадионы должны соответствовать следующим требованиям в отношении крытых мест для СМИ:

Категория	Минимальное количество рабочих мест	Минимальное количество мест, оборудованных столами
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	60	30

- 31.03 Каждый стол должен быть достаточно большим, чтобы на нем поместился ноутбук, и оснащен блоком питания и подключением к Интернету.

---

## Статья 32 Комментаторские позиции в эфире

---

- 32.01 Стадионы должны иметь следующее минимальное количество мест комментаторов трансляций:

Категория	Минимальное количество комментаторских позиций в эфире
1	1(только для матчей, которые транслируются)
2	3
3	5
4	10

- 32.02 Позиции комментаторов трансляций должны быть закрыты и расположены по центру между двумя 16-метровыми линиями, с той же стороны, что и платформа основной камеры. Они должны иметь беспрепятственный обзор всего игрового поля и непосредственной близости от него, обеспечивать легкий доступ к другим зонам для СМИ, быть безопасными и доступными только для уполномоченных лиц. За сиденьями должно быть достаточно места, чтобы другие комментаторы могли занять свои места.

- 32.03 Каждое комментаторское место должно быть оборудовано столом шириной не менее 180 см, не менее чем тремя сиденьями, телефонной линией, источником питания, освещением и подключением к Интернету.

---

## Статья 33 Платформы для камер

---

## 33.01

Для обеспечения оптимального качества изображения все платформы камер должны:

- быть ровным;
- быть твердым;
- не вибрировать;
- обеспечивать беспрепятственный обзор всего игрового поля и его ближайших окрестностей;
- быть покрытым;
- иметь гладкую, нескользящую поверхность на основании;
- быть безопасным и стабильным для доступа;
- обеспечивают защиту со всех сторон с помощью бортика высотой не менее 75 мм.

## 33.02

Основная камера должна быть расположена точно на линии центра поля, с видом, противоположным направлению солнца. Он должен быть расположен на такой высоте над полем, которая гарантирует оптимальный и беспрепятственный обзор всего игрового поля и его ближайших окрестностей, и, в основном, при фокусировке на центральной точке поля, должен находиться под углом 12-15 градусов относительно горизонтальной плоскости.

## 33.03

Кроме того, платформа основной камеры должна отвечать следующим требованиям:

Категория	Основная операторская платформа
1	Как минимум 2 метра в ширину и 2 метра в глубину, чтобы разместить одну камеру (только для матчей, которые транслируются).
2 и 3	Как минимум 4 метра в ширину и 2 метра в глубину, чтобы разместить две камеры.
4	Как минимум 6 метров в ширину и 2 метра в глубину, чтобы разместить как минимум три камеры.

## 33.04

Дополнительные платформы для камер требуются следующим образом:

Категория	Дополнительные платформы для камер
1 и 2	Что касается категорий 3 и 4, если стадион используется в соревновании или стадии соревнования, для которых предусмотрено использование VAR.
3 и 4	Две платформы для камер по 16 метров, расположенные с одной стороны и как минимум на той же высоте, что и основная камера, каждая площадью не менее 2 метров в ширину и 2 метров в глубину для размещения одной камеры на линии 16 метров.

- 4 Одна площадка для камеры с обратным ракурсом, расположенная по центру трибуны, напротив основной камеры, размером не менее 2 м в ширину и 2 м в глубину, предназначенная как минимум для одной камеры, и две площадки для камер, расположенные на трибунах за каждым из ворот, каждая размером не менее 2 м в ширину и 2 м в глубину, рассчитанные на одну камеру и расположенные на высоте, обеспечивающей непрепятственный обзор точки пенальти сверху перекладины ворот.

---

## Статья 34 Телевизионные студии

---

- 34.01 Стадионы должны быть оборудованы помещениями, которые соответствуют следующим требованиям и могут быть использованы в качестве телевизионных студий, если это необходимо:

Категория	Минимальное количество помещений	Минимальный размер	Дополнительные требования
1 и 2	1 помещение	5м в длину x 5м в ширину x 2,5м в высоту	n/a
3			n/a
4		5м в длину x 5м в ширину x 2,5м в высоту	По крайней мере, одна из двух телевизионных студий должна быть студией с видом на поле, с неограниченным обзором всей игровой площадки.

---

## Статья 35 Места для флеш-интервью

---

- 35.01 Стадионы должны быть оборудованы зоной между полем и раздевалками, которая может быть использована для флеш-интервью, где могут проводиться интервью для прямых трансляций.
- 35.02 Кроме того, зона, предназначенная для флеш-интервью, должна соответствовать следующим требованиям:

Категория	Дополнительные
1 и 2	n/a
3 и 4	Достаточно большая, чтобы разместить как минимум 4 в глубину и 3 метра в ширину.

---

## Статья 36 Вещательная студия

---

36.01

Стадионы должны иметь охраняемую зону, которая может быть использована как телевизионный комплекс для парковки автомобилей внешних трансляций телевизионных компаний. Зона должна быть как минимум следующего размера:

Категория	Минимальный размер комплекса
1	300м <sup>2</sup>
2	400м <sup>2</sup>
3	600м <sup>2</sup>
4	1,000м <sup>2</sup>

36.02 Зона вещания должна:

- a. располагаться рядом со стадионом, желательно на той же стороне, что и основная камера, с доступным источником питания;
- b. обеспечивать ровную, прочную и просторную парковочную площадку для крупных и тяжёлых транспортных средств (грузовики >40 тонн);
- c. иметь достаточную систему водоотведения, исключаящую риск контакта кабелей, оборудования или транспортных средств с застоем воды;
- d. быть свободной от препятствий, таких как деревья, здания и бордюры, а также обеспечивать беспрепятственный доступ для аварийных служб;
- e. либо обеспечивать открытый, непреграждённый обзор юго-западного и юго-восточного горизонта, либо находиться в пределах 50 м от отдельной зоны спутниковой передачи (расстояние измеряется от края зоны вещания);
- f. иметь освещение с уровнем вертикальной освещённости не менее 100 люкс, позволяя операторам работать в тёмное время суток;
- g. включать достаточное количество удобств, таких как мусорные контейнеры и туалеты.

---

## Статья 37 Комната для пресс-конференций

---

37.01

Стадионы должны соответствовать следующим требованиям по оснащению комнат для пресс-конференций

Категория	Расположение и удобства	Минимальное количество мест
1	Если позволяет пространство, комната для пресс-конференций должна располагаться внутри стадиона. Она может быть частью зоны для работы СМИ.	n/a

Категория	Расположение и удобства	Минимальное количество мест
2	Комната для пресс-конференций должна быть доступна внутри стадиона. Она может быть частью зоны для работы СМИ и должна быть оборудована столом для ведущего и подиумом, платформой для камеры, звуковой системой (микрофоны, колонки и сплит-бокс)	20
3	и соответствующим освещением для телевещания.	30
4	В пределах стадиона должно быть доступно помещение для проведения пресс-конференций. Оно должно быть оснащено главным столом и подиумом, платформой для камер, достаточной для размещения минимум 8 камер, звуковой системой (микрофоны, динамики и сплит-бокс с минимум 16 выходами), а также соответствующим освещением для телетрансляции.	50

## Статья 38 Смешанная зона

### 38.01

Стадионы должны иметь зону на пути от раздевалок к зоне для транспортировки команд, которую можно преобразовать в смешанную зону, где аккредитованные представители СМИ смогут проводить интервью с игроками и тренерами после матча.

### 38.02

Кроме того, смешанная зона должна соответствовать следующим требованиям:

Категория	Дополнительные требования
1 до 3	n/a
4	Быть крытой и достаточно большой, чтобы разместить как минимум 50 представителей СМИ.

## V Заключительные положения

---

### Статья 39 Несоответствие требованиям

---

- 39.01 Любое нарушение этих правил может быть наказано УЕФА в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА.

---

### Статья 40 Приложения

---

- 40.01 Все приложения являются неотъемлемой частью этих правил.

---

### Статья 41 Реализация

---

- 41.01 Администрация УЕФА имеет право разрабатывать любые руководства, директивы, инструкции, справочники или другие инструменты для содействия в реализации этих правил.
- 41.01 Ассоциации и клубы должны регулярно информироваться о существовании и выпуске таких информационных материалов с помощью циркулярного письма.

---

### Статья 42 Официальная версия

---

- 42.01 В случае расхождений в интерпретации английской, французской или немецкой версий этих правил, приоритет имеет английская версия.

---

### Статья 43 Принятие, вступление в силу и отмена

---


- 43.01 Эти правила были приняты Исполкомом УЕФА на его заседании 16 декабря 2024 года.
- 43.02 Они вступают в силу 1 июня 2025 года.

43.03 Они заменяют Регламент по инфраструктуре стадионов УЕФА (издание 2018 года).

Для Исполкома УЕФА:

Александр  
Чеферин  
Президент  
Лозанна, 16 декабря 2024 года.

Теодор Теодорис  
Генеральный  
секретарь

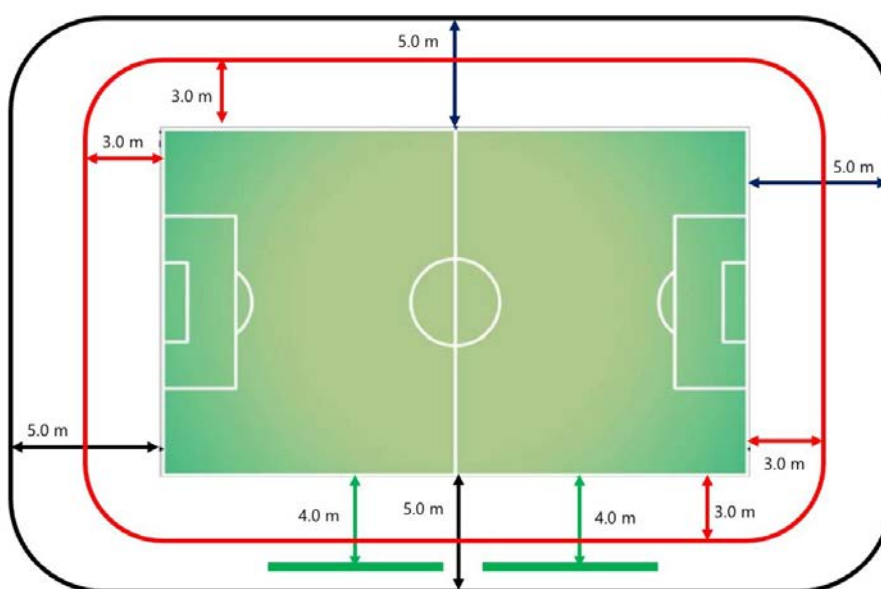

## Приложение А Организация поля

- Минимальное расстояние для конструктивных элементов и стационарного оборудования вдоль поля, включая рекламные щиты.
- Минимальное расстояние для скамейк запасных команд
- Рекомендуемое минимальное расстояние для конструктивных элементов, чтобы обеспечить необходимое пространство для стационарного оборудования вдоль поля и операций, включая рекламные щиты.





UEFA  
ROUTE DE GENÈVE 46  
CH-1260 NYON 2  
SWITZERLAND  
TELEPHONE: +41 848 00 27 27  
TELEFAX: +41 848 01 27 27  
[UEFA.com](http://UEFA.com)

WE CARE ABOUT FOOTBALL

---