

## Relatório Consolidado da Auditoria do Mês - Agosto/2026

Relatório mensal individual da área auditada, com resultado do mês vigente, blocos do checklist, não conformidades, evidências e planos de ação gerados.

|                                   |                                               |                                      |                                        |                                          |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota da área<br><b>7,8</b><br>/10 | Conformidade<br><b>58%</b><br>itens conformes | NCs<br><b>5</b><br>não conformidades | Risco alto<br><b>2</b><br>NCs críticas | Planos vigentes<br><b>2</b><br>2 abertos | Duração<br><b>1h25</b><br>tempo auditado |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

### 1 Síntese executiva da área

| INDICADOR          | RESULTADO | INDICADOR         | RESULTADO               |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| Nota final da área | 7,8/10    | Classificação     | Abaixo da meta          |
| Itens avaliados    | 13        | Conformidade      | 58% dos itens avaliados |
| Conformes          | 7         | Não conformidades | 5                       |
| Não avaliados      | 1         | Planos gerados    | 2 (2 abertos)           |

#### Síntese técnica da área

A área está abaixo da meta mínima de 8,0 e deve permanecer em acompanhamento no próximo ciclo. Foram registradas 5 não conformidades e 2 planos de ação vinculados; os blocos que exigem atenção neste mês são Equipamentos, Móveis e Utensílios e Edificação e Instalação.

### 2 Escopo e critérios de leitura

| CRITÉRIO           | APLICAÇÃO NO RELATÓRIO                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme (C)       | Requisito atendido conforme checklist e referência legal aplicada.                                                   |
| Não Conforme (NC)  | Requisito não atendido, com necessidade de evidência, plano de ação e acompanhamento.                                |
| Não Avaliado (X)   | Item não aplicável ou não verificado no ciclo mensal analisado.                                                      |
| Meta de desempenho | Nota mínima de 8,0 para leitura satisfatória da área no mês vigente.                                                 |
| Risco da pergunta  | Cada pergunta possui um risco previamente atribuído; quando marcada como NC, a ocorrência herda esse nível de risco. |

### 3 Resultado por bloco do checklist

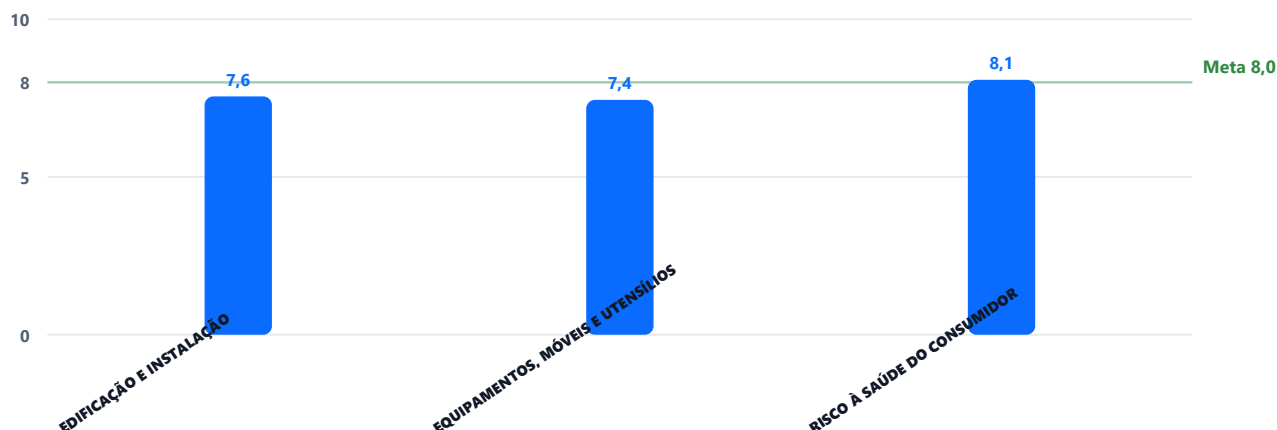


Figura 1 - Desempenho dos blocos no mês vigente.

| BLOCO                             | ITENS | C | NC | X | NOTA | CLASS. |
|-----------------------------------|-------|---|----|---|------|--------|
| Edificação e Instalação           | 6     | 4 | 2  | 0 | 7,6  |        |
| Equipamentos, Móveis e Utensílios | 6     | 3 | 3  | 0 | 7,4  |        |
| Risco À Saúde do Consumidor       | 1     | 0 | 0  | 1 | 8,1  |        |

### 4 Pontos de atenção do mês

O gráfico consolida 13 perguntas em 3 blocos; os principais pontos de atenção do mês são Equipamentos, Móveis e Utensílios (6 perguntas, nota 7,4, 3 NCs, 2 de risco alto); Edificação e Instalação (6 perguntas, nota 7,6, 2 NCs); Risco À Saúde do Consumidor (1 perguntas, nota 8,1, 0 NCs), considerando menor nota, quantidade de NCs e risco atribuído às perguntas não conformes.

### 5 Não conformidades registradas

| ITEM | BLOCO                             | REQUISITO AVALIADO                                                                                                  | RISCO | EVIDÊNCIA/OBSERVAÇÃO                             | PLANO VINCULADO                           |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 08   | Equipamentos, Móveis e Utensílios | Equipamentos e móveis: higienizado de forma adequada e frequente                                                    | Alto  | Rotina de higienização sem evidência suficiente. | Padronizar identificação dos saneantes    |
| 09   | Equipamentos, Móveis e Utensílios | Equipamentos e móveis: guardado limpo, protegido e sem incrustação                                                  | Alto  | NC identificada durante a inspeção do setor.     | Conferir validade e diluição dos produtos |
| 05   | Edificação e Instalação           | Pia: com sabonete para limpeza das mãos                                                                             | Médio | NC identificada durante a inspeção do setor.     | Padronizar identificação dos saneantes    |
| 06   | Edificação e Instalação           | Objeto estranho a atividade do local: ausente (material de limpeza, produto de limpeza, objetos de uso não pessoal) | Médio | NC identificada durante a inspeção do setor.     | Conferir validade e diluição dos produtos |
| 07   | Equipamentos, Móveis e Utensílios | Equipamentos e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente                          | Médio | NC identificada durante a inspeção do setor.     | Padronizar identificação dos saneantes    |

## 6 Evidências fotográficas



### Item 08 · Risco Alto

Equipamentos, Móveis e Utensílios - Rotina de higienização sem evidência suficiente.



### Item 09 · Risco Alto

Equipamentos, Móveis e Utensílios - NC identificada durante a inspeção do setor.



### Item 05 · Risco Médio

Edificação e Instalação - NC identificada durante a inspeção do setor.



### Item 06 · Risco Médio

Edificação e Instalação - NC identificada durante a inspeção do setor.

## 7 Planos de ação vigentes

| ORIGEM                     | AÇÃO CORRETIVA                            | RESPONSÁVEL | PRAZO      | STATUS       |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Identificação dos produtos | Padronizar identificação dos saneantes    | DML         | 05/09/2026 | Em andamento |
| Validade e diluição        | Conferir validade e diluição dos produtos | Supervisão  | 10/09/2026 | Pendente     |

Nota: os planos de ação vigentes gerados nesta auditoria serão avaliados na próxima auditoria mensal, para verificar se as medidas implantadas reduziram as não conformidades e impactaram a evolução da nota da área.

## 8 Conclusão

### Conclusão técnica

A área DML - Produto Químico apresentou necessidade de plano de correção com acompanhamento no próximo ciclo. O relatório registra 5 não conformidades, 2 planos de ação e 2 ações abertas. A validação final deve ocorrer na auditoria subsequente, com conferência das evidências e da efetividade das ações registradas.