

Relatório Mensal — 03/2026

Filtro: 2026-03 | UVIS: Todas

Total	Aprovadas	Aprov. c/ Recom.
10	0	0
Negadas	Em Análise	Pendentes
0	0	5

Resumo por Agrupamentos

Abaixo estão os agrupamentos do mês selecionado, apresentados em formato de tabela.

Agrupamento — Região

Categoria	Total
CENTRO	1
CENTRO-OESTE	8
NORTE	1

Agrupamento — Status

Categoria	Total
CANCELADO	3
CONCLUÍDO	2
PENDENTE	5

Agrupamento — Foco

Categoria	Total
Piscinão	3
Reciclagem	2
Acumulador	3
Casa abandonada com inservíveis	1
CAIXA D'AGUA	1

Agrupamento — Tipo de Visita

Categoria	Total
Culex	2
Aedes	3
Monitoramento	5

Agrupamento — Altura do Voo

Categoria	Total
40m	4
20m	1
10m	3
30m	2

Agrupamento — Unidade (UVIS)

Categoria	Total
uvis.centro	1
uvis.centrooeste	8
uvis.norte	1


Histórico Mensal (tabela)

Mês	Total
2026-03	10


Gráficos

Os gráficos abaixo representam visualmente os dados apresentados nas tabelas anteriores.


Distribuição por Status

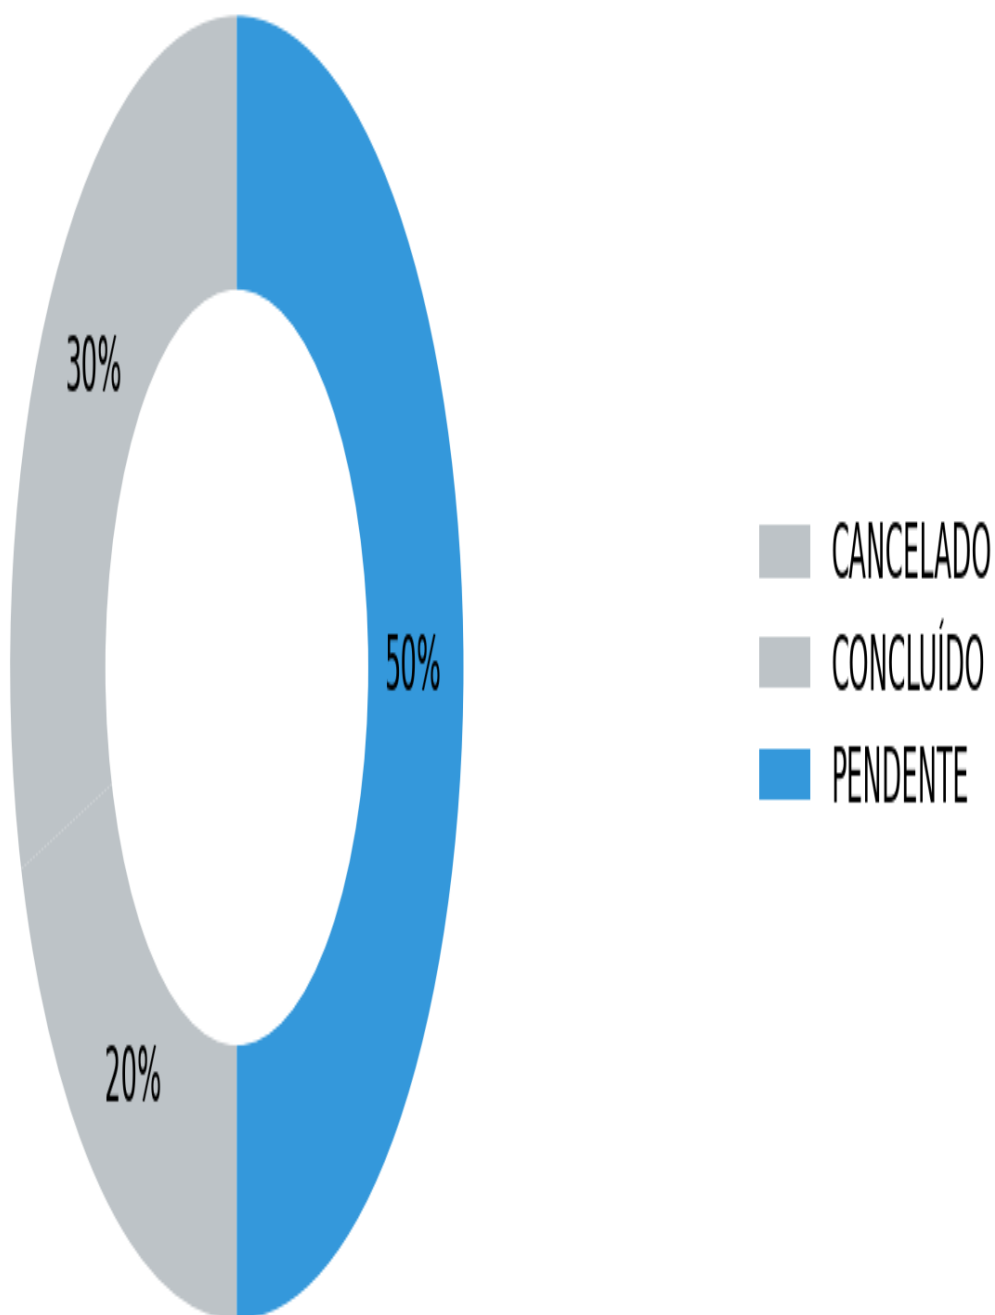

Top UVIS

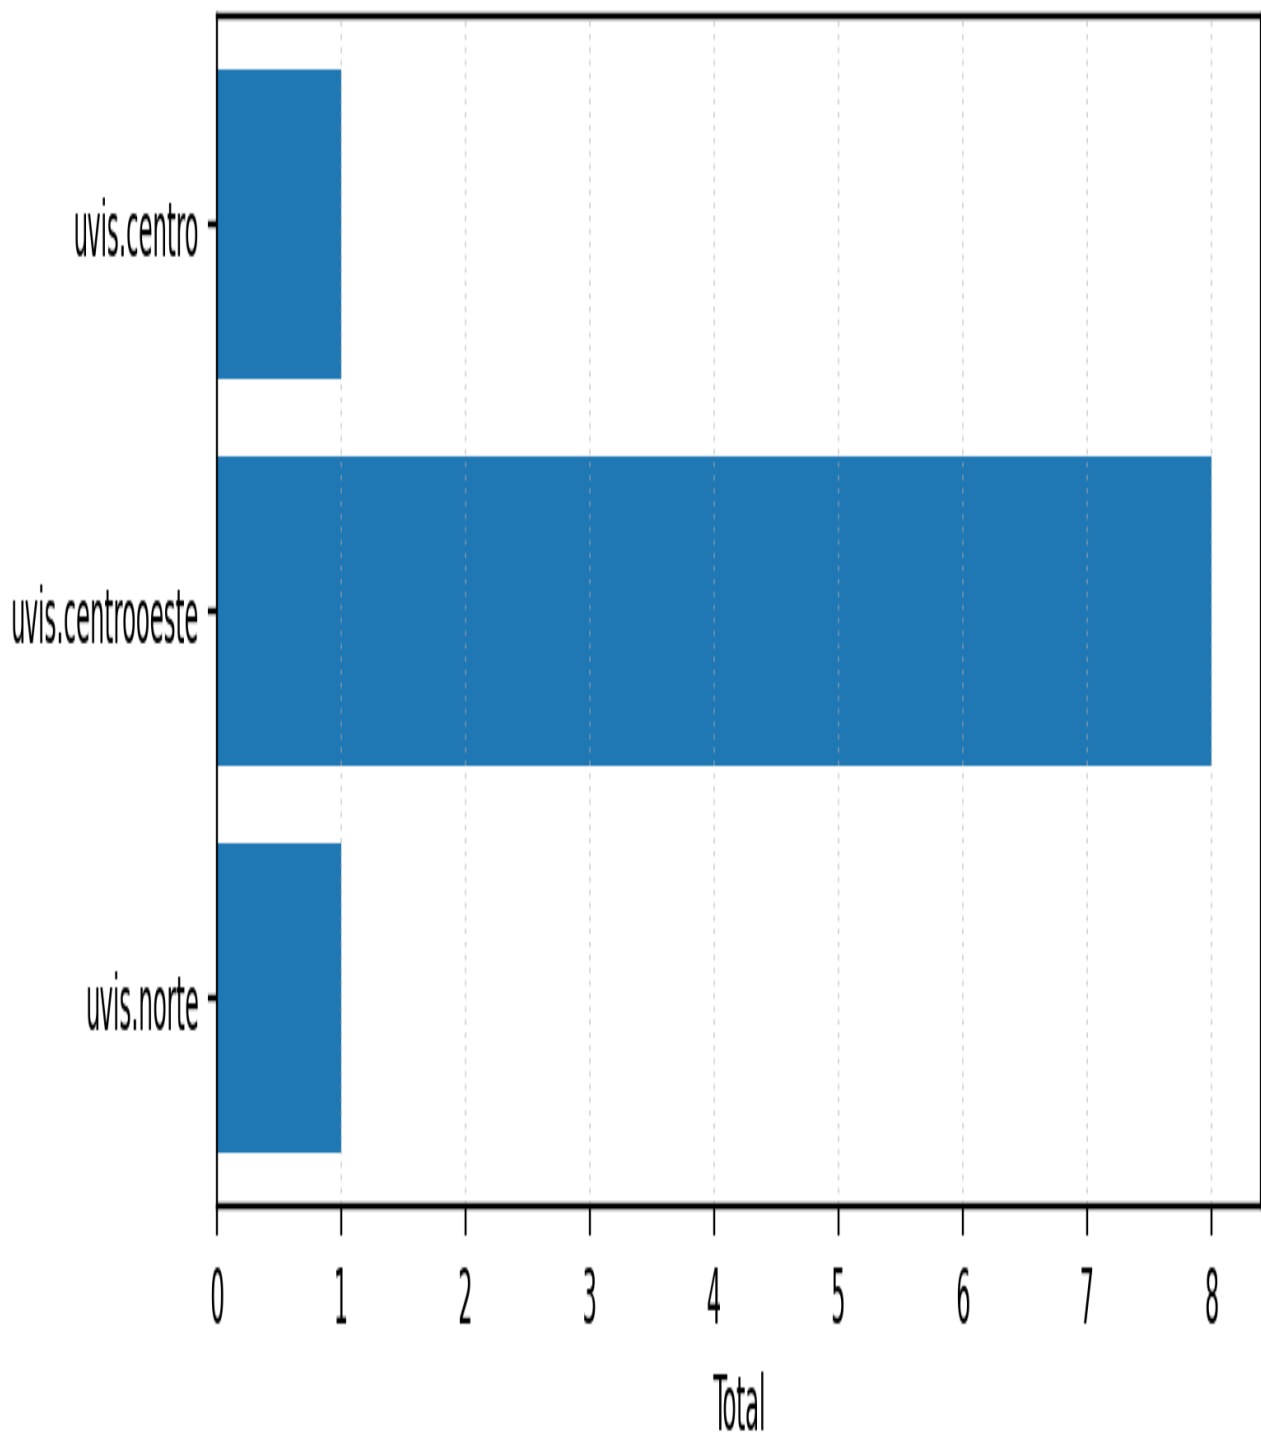

Histórico Mensal

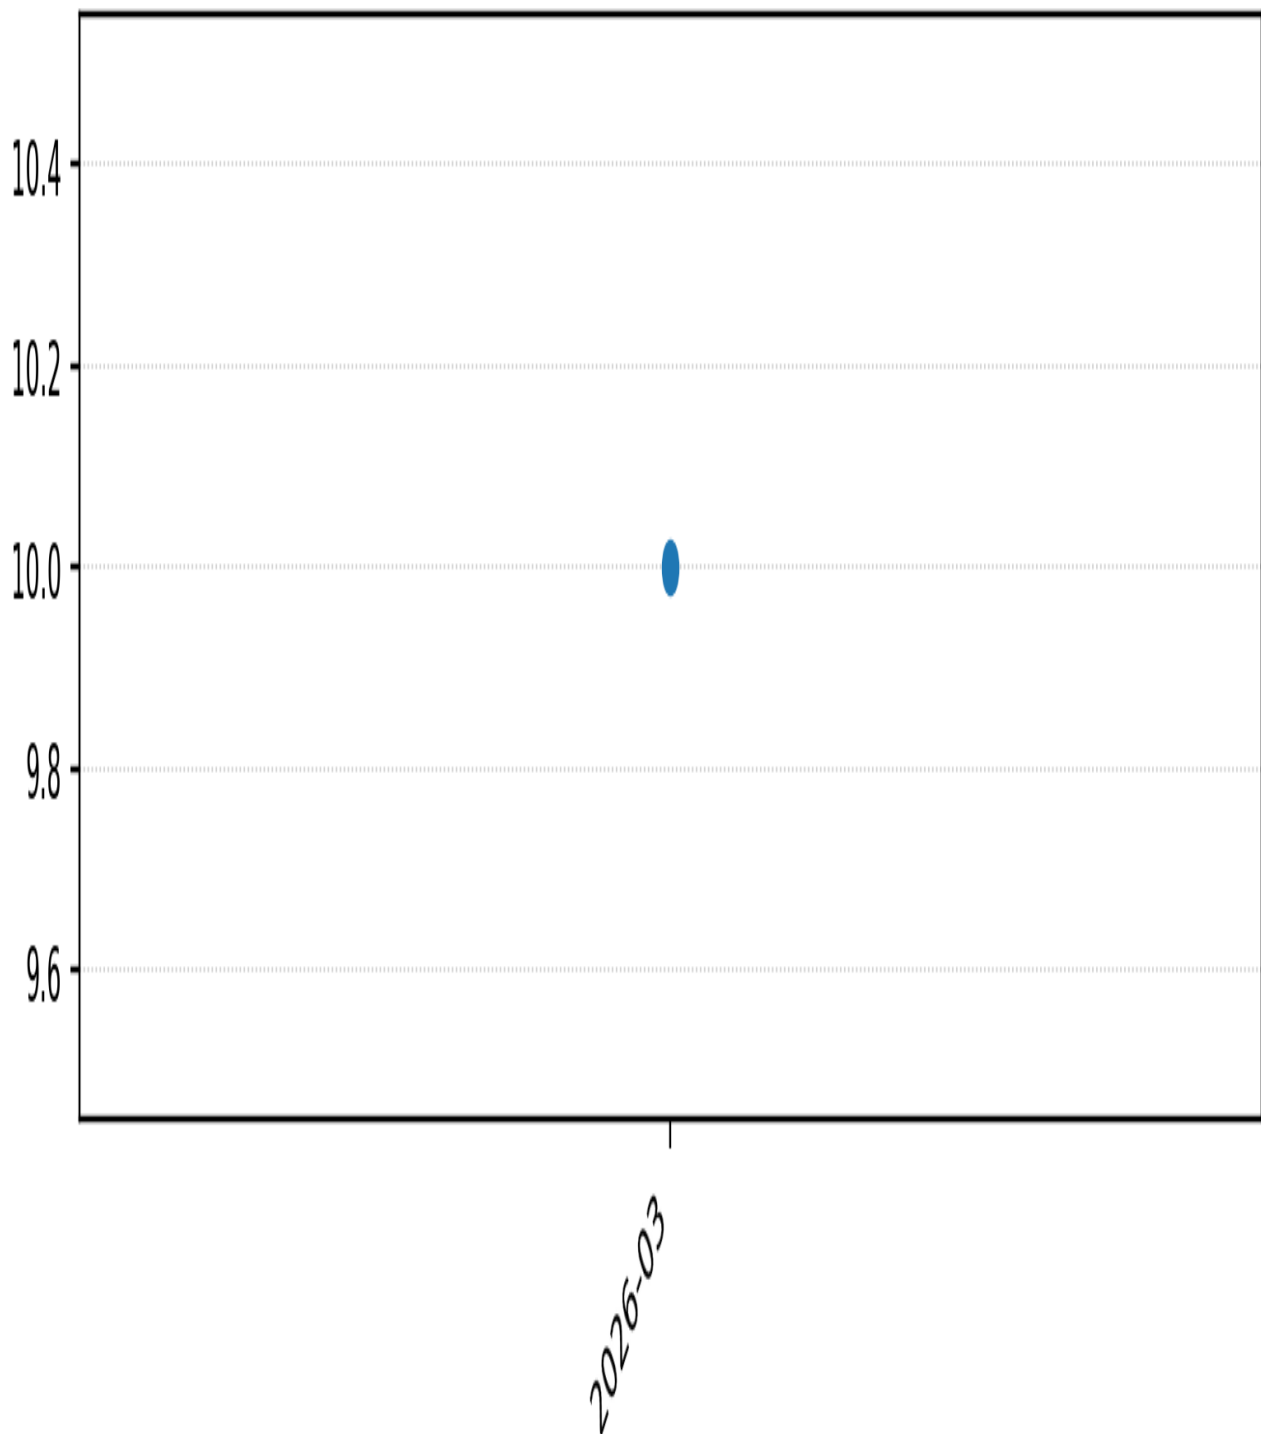

Registros Detalhados

Listagem completa dos registros retornados pelo filtro selecionado.

Data	Hora	Unidade	Região	Protocolo	Status	Foco	Tipo Visita	Altura Voo	Observação
24/03/2026	10:25	uvis.norte	NORTE		PENDENTE	Reciclagem	Monitoramento	40m	
24/03/2026	10:25	uvis.centro	CENTRO		PENDENTE	Piscinão	Monitoramento	30m	
18/03/2026	18:40	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE		PENDENTE	Piscinão	Culex	10m	çoilgukyfhjhj Retorno automatico para monitoramento de larvas gerado a partir da solicitacao #1.
18/03/2026	10:20	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE		PENDENTE	CAIXA D'AGUA	Monitoramento	30m	Numero de ID
18/03/2026	12:00	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE		PENDENTE	Acumulador	Aedes	40m	Retorno automatico para monitoramento de larvas gerado a partir da solicitacao #11.
18/03/2026	12:00	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE		CONCLUÍDO	Acumulador	Aedes	40m	
16/03/2026	14:50	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE		CANCELADO	Reciclagem	Aedes	40m	Retorno automático para monitoramento de larvas gerado a partir da solicitação #6.
12/03/2026	10:30	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE	BR-2025-X34	CANCELADO	Casa abandonada com inservíveis	Monitoramento	10m	
09/03/2026	17:52	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE		CANCELADO	Acumulador	Monitoramento	20m	teste correcao
09/03/2026	18:40	uvis.centrooeste	CENTRO-OESTE	BR-2025-X80	CONCLUÍDO	Piscinão	Culex	10m	çoilgukyfhjhj