

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-DTS-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA	REVISION:	CERO (0)
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
			ELABORO:	J.ARBOLEDA
PROYECTO	P2437	HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR AXIAL TUBEAXIAL PRFV	REVISO:	F.NAVIA
			APROBO:	H.ROSERO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA		
Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha de elaboración	Fecha de revisión	Revisado por
CERO (0)	J.ARBOLEDA	Emitido para cotizacion	JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026	F.NAVIA

 Brinsa®	P2437	DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR AXIAL TUBEAXIAL PRFV										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
												ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
PROYECTO:												APROBO:	H.ROSERO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Hoja de datos: ventilador axial de impulsión

Campo	Valor
Código	HD-VENT-001
Revisión	1
Fecha	2026-07-27
Proyecto	P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá
Etiqueta de equipo	VENT-001 (ventilador axial de impulsión)


Nota de revisión REV1 — 2026-07-27: — sistema sin presurización, ventilador axial en lugar de centrífugo, sin instrumentación de presión diferencial.

1. Servicio


1.1. Impulsión de aire exterior filtrado (MERV 13-14) al laboratorio de análisis industrial para ventilación general a 12 renovaciones/h (3 840 m³/h sobre 320 m³), con exclusión de polvo, insectos y objetos extraños del aire de impulsión. Descarga directa al recinto a través del muro, sin red de ductos de distribución; el aire sale del recinto por rejillas de descarga libre a la atmósfera. El sistema no mantiene consigna de presión interior. Operación continua.

1.2. Ambiente de instalación: exterior o semi-cubierto dentro de planta de hipoclorito de calcio; atmósfera con Cl₂/ClO⁻, polvo de Ca(ClO)₂ y humedad relativa media 84 %. Servicio clasificado como altamente corrosivo.

0. Imagen de referencia (No es limitante, el proveedor puede sugerir tecnologías sustentadas)

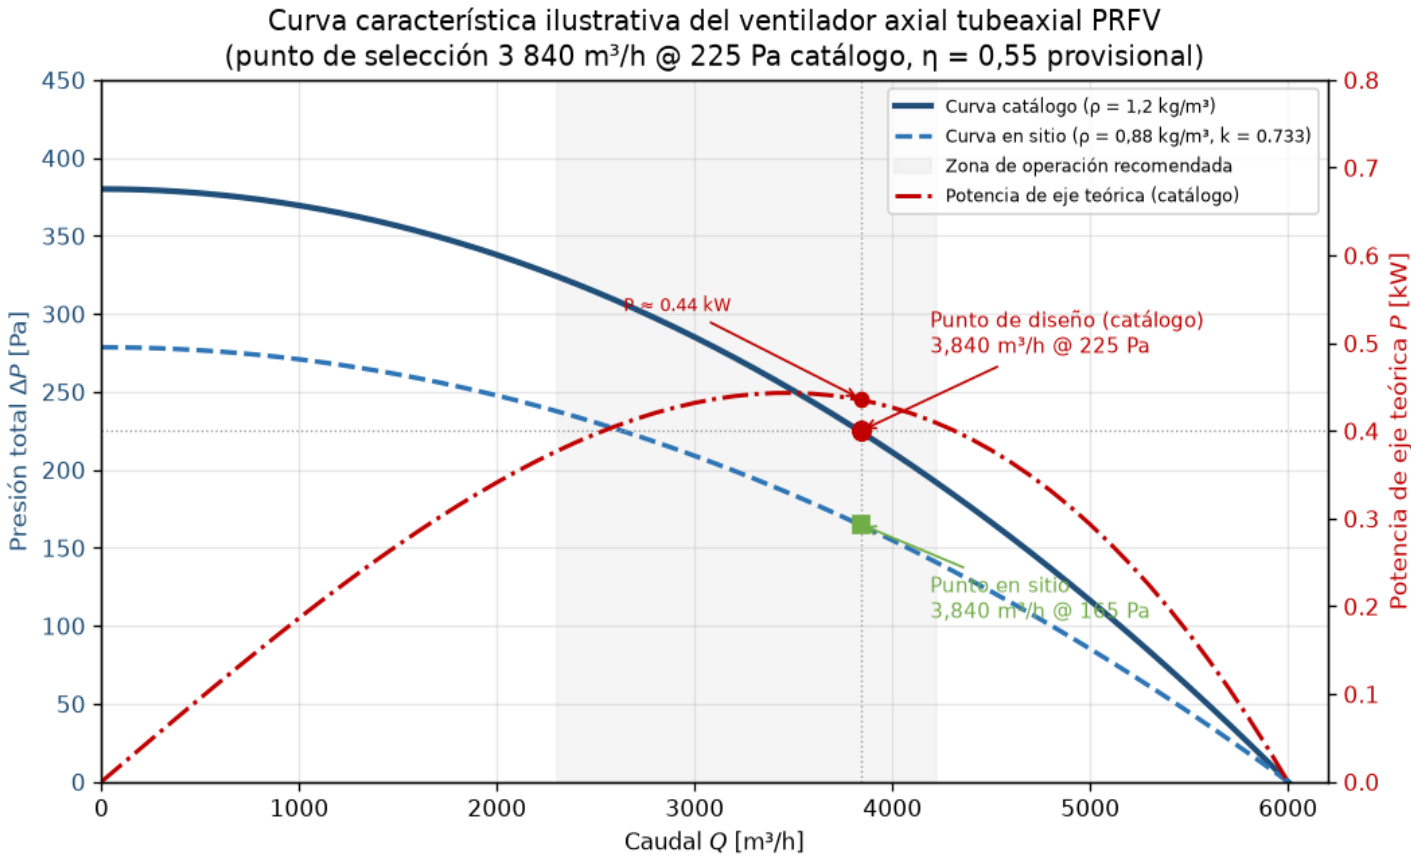

Curva ilustrativa/provisional. El tamaño/RPM/potencia final se confirma con el catálogo del fabricante seleccionado.

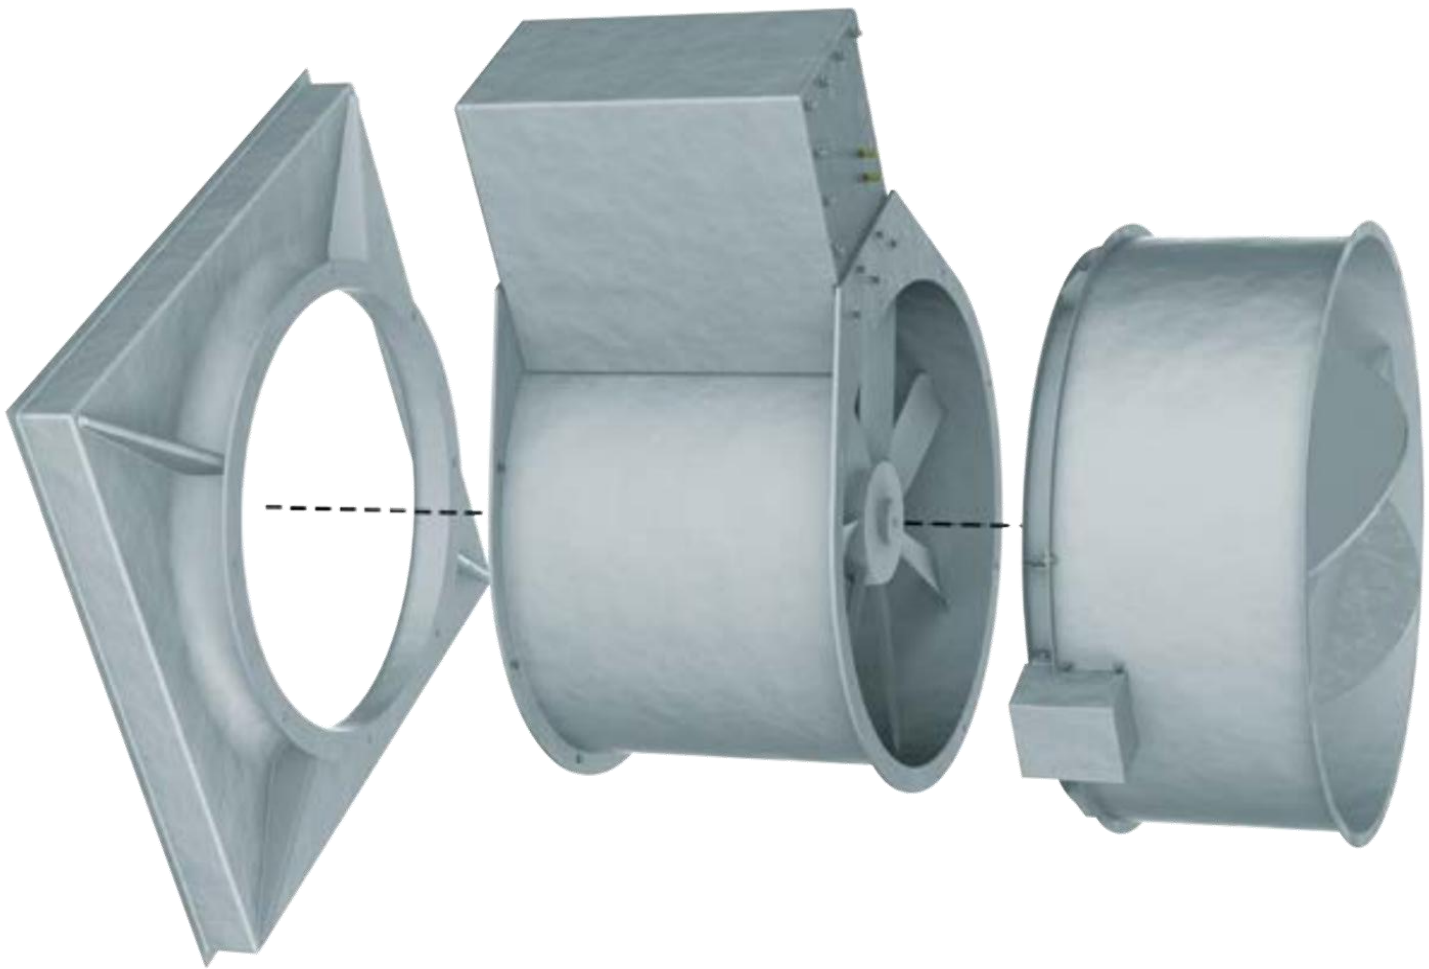

VENTILADOR AXIAL TUBEAXIAL PRFV

Aerovent FBD (primera opción — de referencia,
por confirmar en cotización)

3 840 m³/h @ 225 Pa catálogo

Imagen de referencia por confirmar con proveedor

		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR AXIAL TUBEAXIAL PRFV										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
												ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
												APROBO:	H.ROSERO		
PROYECTO:	P2437														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

2. Condiciones de sitio

Tabla 1. Condiciones ambientales de diseño

Parámetro	Valor
Altitud	2 558 msnm
Presión atmosférica	74.1 kPa
Temperatura de diseño verano / invierno / media	21 °C / 3 °C / 14 °C
Humedad relativa media anual	84 %
Densidad del aire de diseño	0.88 kg/m³ a 20 °C (0.87 kg/m³ en condición 0.4 %)
Factor de densidad k (vs. catálogo 1.2 kg/m³)	0.733

3. Punto de trabajo

Tabla 2. Punto de trabajo en el sitio y punto equivalente de selección en catálogo.

Magnitud	En el sitio (ρ = 0.88 kg/m³)	Equivalente catálogo (ρ = 1.2 kg/m³)
Caudal	3 840 m³/h = 64 m³/min = 1.0667 m³/s = 2 260 CFM	Sin cambio (máquina de volumen constante)
ΔP total, escenario de diseño (filtro cargado)	165 Pa	225 Pa
ΔP total, escenario filtro limpio	70 Pa	95 Pa
Composición ΔP diseño	Filtro 154 Pa + rejillas 11 Pa	Filtro 210 Pa + 15 Pa
Potencia teórica de aire (η = 0.55)	0.320 kW = 0.43 HP	—

3.1. La selección se efectúa sobre catálogo a densidad estándar en el punto 3 840 m³/h @ 225 Pa, aplicando las leyes de los ventiladores ($P \propto \rho$, potencia $\propto \rho$, Q constante) según Twin City Fan FE-1600 (<http://eu.tcf.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/Temperature-Altitude-Effects-on-Fans-FE-1600-1.pdf>) (consulta 2026-07-23). Tamaño y RPM exactos: por confirmar con proveedor mediante su software de selección.

3.2. El ventilador seleccionado entregará en el sitio el mismo caudal a las mismas RPM, con presión y potencia reducidas en el factor 0.733; la eficiencia mínima exigible es 0.55 (dato provisional, a verificar contra la curva de la selección final). El margen sobre la potencia de eje (motor provisional 0.75 HP vs. 0.43 HP teóricos, con margen de servicio 1.5) absorbe el derateo por altitud de NEMA MG-1 (≈9 % a 2 558 msnm) y el factor de servicio; la potencia final del motor se confirma con la curva de catálogo de la selección.

		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
												FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
												ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
												APROBO:	H.ROSERO		
PROYECTO:	P2437	HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR AXIAL TUBEAXIAL PRFV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

4. Tipo y materiales de construcción

Tabla 3. Requisitos de

Componente	Especificación
Tipo	Axial tubeaxial, transmisión por bandas (motor fuera de la corriente de aire, ajuste de RPM por poleas); montaje directo en muro/pasamuros
Carcasa y rodete	PRFV con resina viniléster, laminado según ASTM C582/D4167; velo superficial para oxidantes fuertes donde el fabricante lo ofrezca
Elementos metálicos en la corriente	Ninguno (transmisión por bandas con motor fuera de la corriente de aire)
Eje, buje y componentes de transmisión	Encapsulados/protegidos contra la atmósfera clorada; bandas en compartimento ventilado y sellado
Construcción contra chispa	AMCA 99 Spark A (dato típico de especificación para PRFV)
Certificación de desempeño	AMCA 210/211 (sello AMCA exigible)
Descartado	Acero inoxidable en la corriente (picadura por cloruros); acero galvanizado; acero con epóxico solo como segunda línea con inspección programada (alternativa Greenheck VAB)

Justificación de materiales: las resinas viniléster tipo Derakane se especifican expresamente para cloro e hipoclorito (INEOS — Derakane Resin Selection Guide (<http://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineos-composites/markets/corrosion/derakane-resin-selection-guide.pdf>), consulta 2026-07-23); el polipropileno ofrece alta resistencia a cloruros e hipoclorito a temperatura ambiente (Plastec (<https://www.plastecventilation.com/collections/plastec-series>), consulta 2026-07-23).

5. Motor

Tabla 4.

Parámetro	Valor
Potencia instalada	0.75 HP (provisional; confirmar con la curva de la selección final)
Ejecución	TEFC, severe duty, pintura epóxica, protección interna anticorrosiva, sellos de eje en ambos
Velocidad	1 800 RPM (4 polos, 60 Hz) — dato típico
Aislamiento / protección	Clase F / IP55 mínimo (IP56 preferible)
Tensión / fases / frecuencia	440 V, 3φ, 60 Hz (confirmado por el cliente, 2026-07-23)
Derateo por altitud	≈9 % (NEMA MG-1); absorbido por el margen de selección (§3.2)
Accesorios	Calentador anticondensación si hay paradas largas (dato típico de buena práctica); caja de

Referencias de especificación: Leeson/Regal Severe Duty (PDF) (https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf); Baldor-Reliance IEEE 841XL (<https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319>) (consulta 2026-07-23).

		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-001		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
												FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VENTILADOR AXIAL TUBEAXIAL PRFV										ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
												APROBO:	H.ROSERO		
PROYECTO:	P2437														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

6. Accesorios

6.1. Conexión flexible de descarga en hipalón (CSM) con bandas inox 316 (Hardcast Hypalon (PDF) (<https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf>), consulta 2026-07-23).

6.2. Persiana de gravedad de cierre automático en inox o PRFV (opcional), para sellar la abertura cuando el equipo está detenido.

6.3. Guarda de seguridad en el lado de aspiración/descarga accesible, según configuración final de montaje.

6.4. Bancada y soportes con ferretería inox 316 (A4) y aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada.

6.5. Toma de aire ubicada a sotavento y alejada de las fuentes de cloro de la planta (recomendación de la investigación).

6.6. Guardamotor y tablero conforme a RETIE (ver listado_equipos.md, ítems 11-12).

7. Candidatos comerciales

Tabla 5. Candidatos (consulta 2026-07-23, ampliada 2026-07-27); modelo de referencia, tamaño/RPM final por confirmar con proveedor.

Fabricante / línea	Material	Canal en Colombia	Fuente
Aerovent FBD (Twin City Fan / Aerovent) — primera opción	PRFV, tubeaxial de bandas (Catálogo 185: 355-	Por confirmar representante/canal local	Catálogo 185 (PDF)
Greenheck VAB (vaneaxial de bandas)	Acero con recubrimiento epóxico	Prime Lines HVAC, Bogotá (representante	Catálogo VAB/VAD (PDF)
Sodeca HCT/HGT versión anticorrosiva	PRFV	Sodeca Colombia (filial, catálogo 60 Hz)	Sodeca (https://www.sodeca.com); catálogo
New York Blower FRP tubeaxial	PRFV	Importación (plazo máx. ~3 meses, dato cliente	NYB (https://www.nyb.com/)
Plastec	Polipropileno	Importación directa (despacho 48 h declarado)	Plastec

8. Normas aplicables

8.1. AMCA 210/211 (desempeño y certificación), AMCA 99 (Spark A), ASTM C582 y ASTM D4167 (laminados PRFV), NEMA MG-1 / IEC 60034-1 (motores y derateo por altitud), IEEE 841 (ejecución severe duty de referencia), RETIE y NTC 2050 (instalación eléctrica), ISO 12944 / prácticas NACE-AMPP (protección anticorrosiva del entorno de instalación).