

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-DTS-003
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA	REVISION:	CERO (0)
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
			ELABORO:	J.ARBOLEDA
PROYECTO	P2437	HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REJILLAS DE EXFILTRACIÓN	REVISO:	F.NAVIA
			APROBO:	H.ROSERO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA		
Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026



Versión	Autor	Descripción	Fecha de elaboración	Fecha de revisión	Revisado por
CERO (0)	J.ARBOLEDA	Emitido para cotizacion	JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026	F.NAVIA

 	P2437	DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-003		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS REJILLAS DE EXFILTRACIÓN										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
PROYECTO:	P2437											ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
												APROBO:	H.ROSERO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	


Hoja de datos: rejillas de descarga con malla anti-insectos

Campo		Valor
Código		HD-REJ-001
Revisión		0
Fecha		2026-07-27
Proyecto		P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá
Etiqueta de equipo		REJ-001 a REJ-003 (rejillas de descarga)

0. Imagen de referencia (No limitante el proveedor podra sustentar y ofrecer su tecnologia)

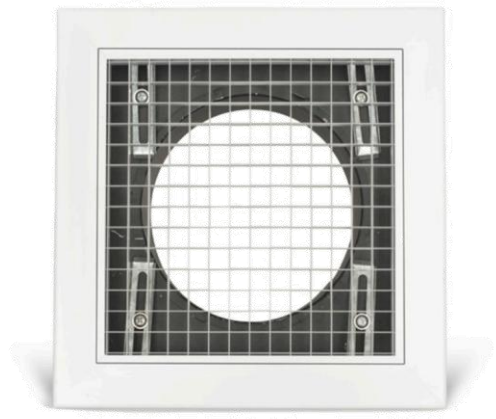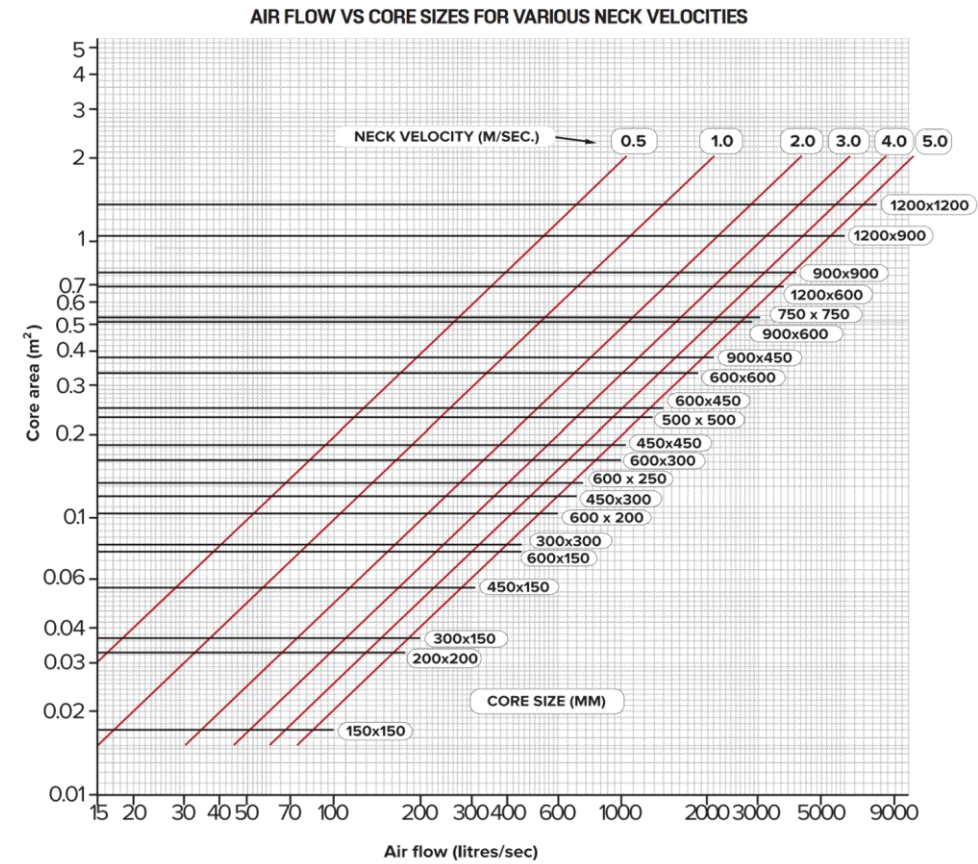

REMOVABLE CORE FIXING CLIP EGGCRATE GRILLE

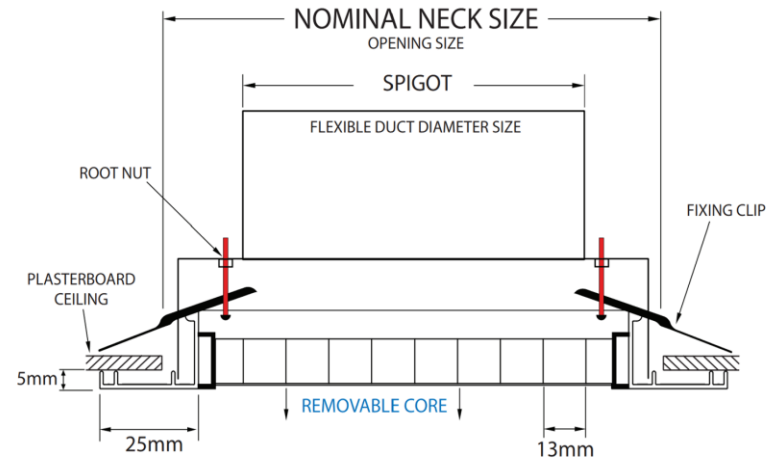

1. Servicio

1.1. Descarga libre a la atmósfera del caudal de ventilación del laboratorio, a través de la envolvente del recinto. Las rejillas son la trayectoria de salida permanente del aire y, con el sistema detenido, una vía potencial de ingreso: por ello incorporan malla anti-insectos. Ambiente exterior corrosivo (atmósfera clorada de planta de hipoclorito de calcio).

2. Condiciones de operación y desempeño

Tabla 1. Condiciones de diseño (valores congelados de la memoria de cálculo).

Parámetro	Valor
Cantidad	3 unidades
Dimensiones faciales (unitarias)	353×336 mm (área facial 0.1187 m²)
Caudal total de descarga	3 840 m³/h (1.0667 m³/s)
Velocidad facial	3 m/s
ΔP unitaria (cierre de orificio, C_d = 0.60, en el sitio)	11 Pa
ΔP equivalente a densidad estándar (ρ = 1.2 kg/m³)	15 Pa
Densidad del aire de diseño	0.88 kg/m³ (2 558 msnm, 74.1 kPa)

2.1. Nota de contexto: la ΔP unitaria de 11 Pa (cierre de orificio, C_d = 0.60, a 3 m/s) es la pérdida de descarga libre a la atmósfera y se suma a la caída de presión de la etapa filtrante para definir el punto de trabajo del ventilador; no existe consigna de presión interior que sostener.

