
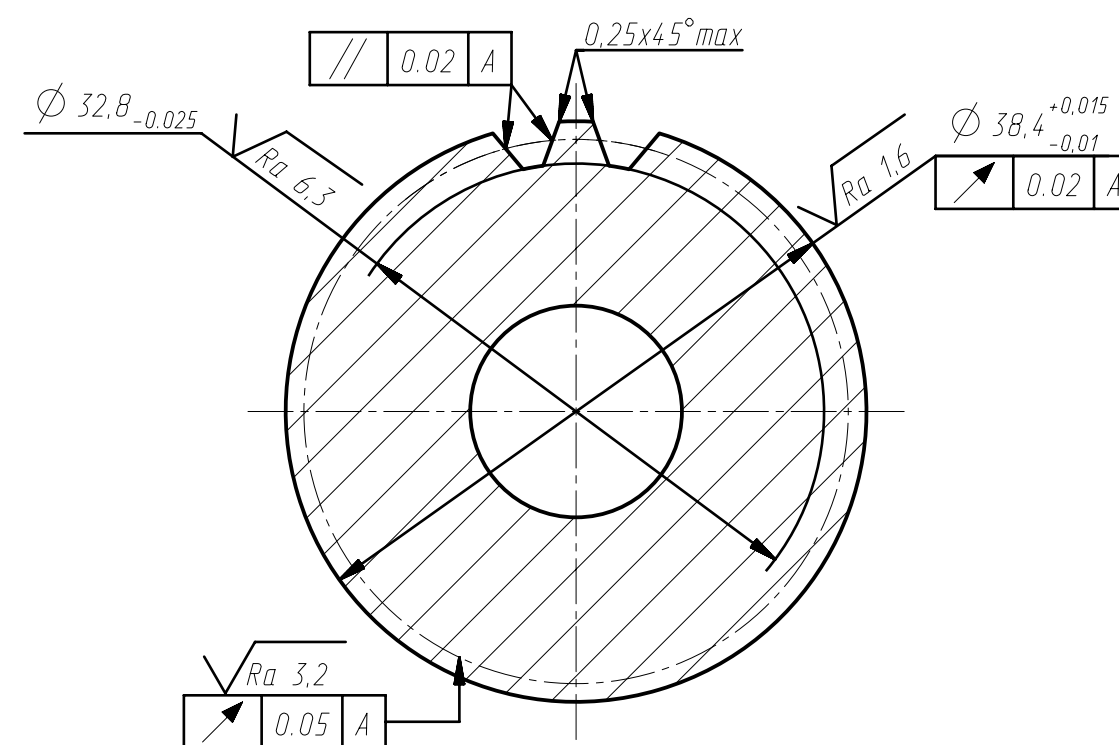

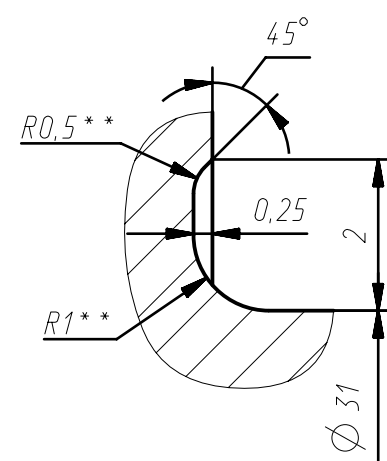

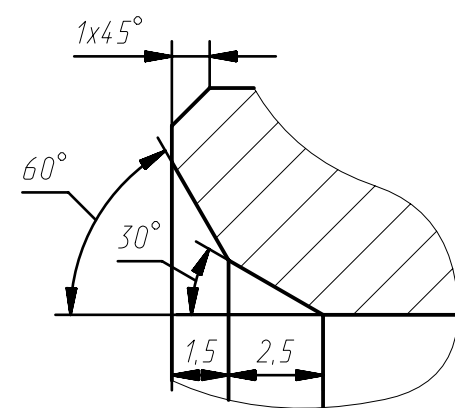
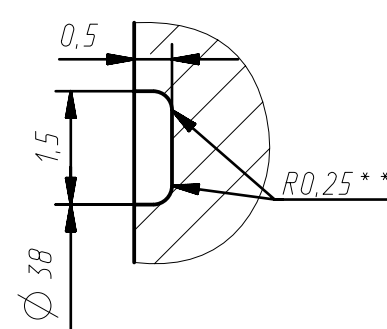


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дфл.	Подп. дата



1. Цементировать h 1,0...1,4 мм. Твердость поверхности 57...63 HRC. Твердость сердцевины 32 HRC, не менее.
2. Поверхности E защитить от цементации.
3. На переходе от эвольвенты зуба ко впадине риски и надрезы не допускаются.
4. *Размеры для справок.
5. *Размеры обеспеч. инстр.
6. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H10, h10, $\pm IT10/2$.
7. Общие допуски и формы расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
8. Предельные отклонения размеров радиусов, скруглений и высот фасок по ГОСТ 30893.1 - т.
9. Неуказанные скругления 0,5 мм.
10. Неуказанные фаски 0,5x45°.

Формат A2