שכט
זהירות הכוח מוזן ממספר מקורותי

הערות:
- יש לשמור 30% מקום שמור בלוח
- יש להתקין מפסם חירום על הכוח
- מבנה הכוח יהיה מתאים למסומות טרדיביים
- הכוח יעמוד בתקן 61439
- עד הנכנה לבצע תיאום כביסות
ויציאות בכיבה כלוח כפני ביצוע
ושינוע הכוח עד כניסה
- הכוח יהיה מסוג FORM2B

1

לוח מבנה 118 מחלקת חיווט
שדה מאור וכח
כוח מס'

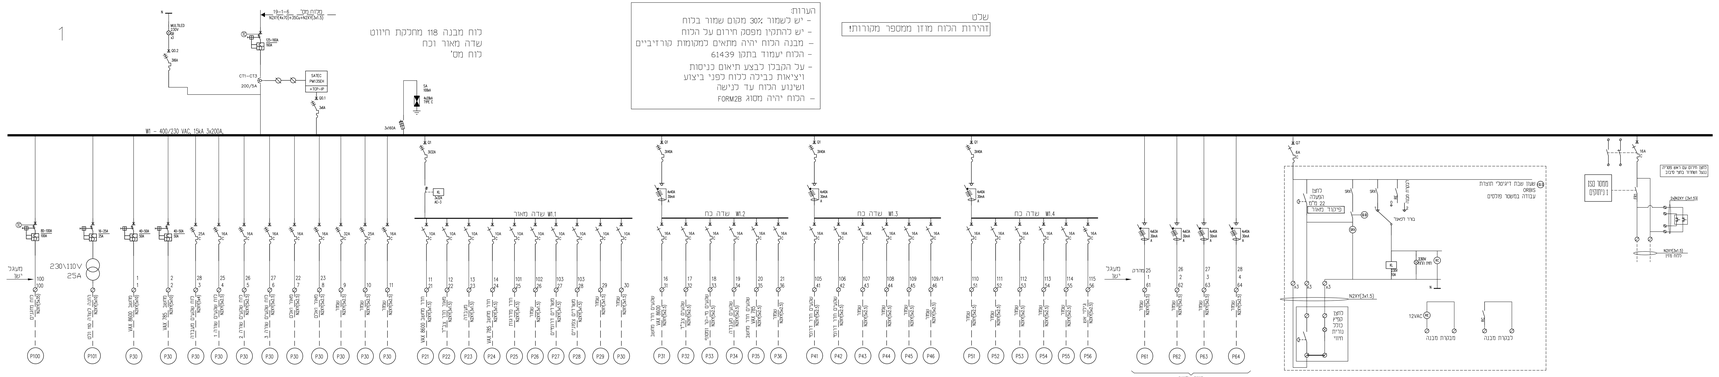
WT - 400/230 VAC, 15kA 3x200A
שדה מאור WT.1
שדה כח WT.2
שדה כח WT.3
שדה כח WT.4
מעגל "יב"
230V\110V 25A
מעגל "יג"
מעגל "יד"
מעגל "טו"
מעגל "טז"
מעגל "יז"
מעגל "יח"
מעגל "יט"
מעגל "כ"
מעגל "כא"
מעגל "כב"
מעגל "כג"
מעגל "כד"
מעגל "כה"
מעגל "כו"
מעגל "כז"
מעגל "כח"
מעגל "כט"
מעגל "ל"
מעגל "לא"
מעגל "לב"
מעגל "לג"
מעגל "לד"
מעגל "לה"
מעגל "לו"
מעגל "לז"
מעגל "לח"
מעגל "לט"
מעגל "מ"
מעגל "מא"
מעגל "מב"
מעגל "מג"
מעגל "מד"
מעגל "מה"
מעגל "מו"
מעגל "מז"
מעגל "מח"
מעגל "מט"
מעגל "נ"
מעגל "נא"
מעגל "נב"
מעגל "נג"
מעגל "נד"
מעגל "נה"
מעגל "נו"
מעגל "נז"
מעגל "נח"
מעגל "נט"
מעגל "ס"
מעגל "סא"
מעגל "סב"
מעגל "סג"
מעגל "סד"
מעגל "סה"
מעגל "סו"
מעגל "סז"
מעגל "סח"
מעגל "סט"
מעגל "ע"
מעגל "עא"
מעגל "עב"
מעגל "עג"
מעגל "עד"
מעגל "עה"
מעגל "עו"
מעגל "עז"
מעגל "עח"
מעגל "עט"
מעגל "פ"
מעגל "פא"
מעגל "פב"
מעגל "פג"
מעגל "פד"
מעגל "פה"
מעגל "פו"
מעגל "פז"
מעגל "פח"
מעגל "פט"
מעגל "צ"
מעגל "צא"
מעגל "צב"
מעגל "צג"
מעגל "צד"
מעגל "צה"
מעגל "צו"
מעגל "צז"
מעגל "צח"
מעגל "צט"
מעגל "ק"
מעגל "קא"
מעגל "קב"
מעגל "קג"
מעגל "קד"
מעגל "קה"
מעגל "קו"
מעגל "קז"
מעגל "קח"
מעגל "קט"
מעגל "ר"
מעגל "רא"
מעגל "רב"
מעגל "רג"
מעגל "רד"
מעגל "רה"
מעגל "רו"
מעגל "רז"
מעגל "רח"
מעגל "רט"
מעגל "ש"
מעגל "שא"
מעגל "שב"
מעגל "שג"
מעגל "שד"
מעגל "שה"
מעגל "שו"
מעגל "שז"
מעגל "שח"
מעגל "שט"
מעגל "ת"
מעגל "תא"
מעגל "תב"
מעגל "תג"
מעגל "תד"
מעגל "תה"
מעגל "תו"
מעגל "תז"
מעגל "תח"
מעגל "תט"
מעגל "תי"
מעגל "תיא"
מעגל "תיב"
מעגל "תיג"
מעגל "תיד"
מעגל "תיה"
מעגל "תיו"
מעגל "תיז"
מעגל "תיח"
מעגל "תי