

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigerantes	10
1.2	Historia de los refrigerantes	10
1.2.1	Primera generación: <i>lo que funcione</i>	11
1.2.2	Segunda generación: <i>Seguridad y durabilidad</i>	11
1.2.3	Tercera generación: <i>protección de la capa de ozono</i>	12
1.2.4	Cuarta generación: <i>calentamiento global</i>	12
1.3	Composición de los refrigerantes	13
1.3.1	Refrigerantes de hidrocarburos	13
1.3.2	Refrigerantes de halocarburos	13
1.3.3	Refrigerantes inorgánicos - R700s	15
1.3.4	Refrigerantes azeótropos - R500	16
1.3.5	Refrigerantes zeótropos - R400	16
1.3.6	Refrigerantes orgánicos insaturados	17
1.4	Características de un refrigerante ideal	18
1.4.1	Propiedades termodinámicas	18
1.4.2	Propiedades químicas	19
1.4.3	Propiedades físicas	20
1.4.4	Propiedades varias	21
1.5	Refrigerantes y humedad	22
1.5.1	Comportamiento de los refrigerantes	22
1.6	Impacto ambiental	23
1.6.1	Capa de ozono y temperatura terrestre	23
1.6.2	Otros parámetros de medición	25
1.7	Detección de fugas	25
1.7.1	Criterios de detección	25
1.8	Refrigeración y los ciclos	27
1.8.1	Coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración (COP)	27
1.8.2	Ciclos principales	28
1.8.3	Factores principales de ciclos de refrigeración	33
1.9	Selección de refrigerantes	33
1.9.1	Refrigeración a media o baja temperatura	35
1.9.2	Acondicionamiento de aire	36
1.9.3	Refrigeración a muy baja temperatura	36

1.10	Consideraciones de seguridad	36
1.11	Refrigerantes secundarios	37
1.11.1	Selección de un refrigerante secundario	37
1.11.2	Carga y caudal del refrigerante secundario	37
1.11.3	Energía de bombeo	38
1.11.4	Comparación de rendimiento	38
1.11.5	Otras consideraciones	39
1.12	Conducción de fluidos refrigerantes	39
1.12.1	Sistemas de tuberías metálicas	39
1.12.2	Metales	39
1.12.3	Elastómeros	39
1.12.4	Plásticos	40

PARTE II ANEXOS

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigerantes

(Rajput, 2011, pág. 231 y 772 a 780)

Un **refrigerante** se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación o solidificación en un sistema de refrigeración.

Los refrigerantes están vinculados a un medio mecánico y climatizan ambientes a partir de ellos, de modo que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, la cual define que *el calor, por sí mismo, no puede fluir de un cuerpo más frío a uno más caliente*.

Los refrigerantes pueden clasificarse según la influencia sobre el medio a refrigerar, según su composición o según el entorno a enfriar. Tomando esta última clasificación se definen como:

- **Refrigerantes primarios.** Son aquellos refrigerantes que enfrían el medio a partir de la absorción del calor de forma latente.
- **Refrigerantes secundarios.** Son aquellos refrigerantes que, se enfrían por medio de refrigerantes primarios, para luego absorber calor sensible del medio a refrigerar.

1.2. Historia de los refrigerantes

(Calm, 2007) (ASHRAE, 2017, pág. 29.5)

La refrigeración parte de mucho tiempo atrás usando hielo almacenado, vaporización de agua u otros procesos de evaporación para evitar el calentamiento de objetos.

Numerosos investigadores en diferentes países estudiaron la física y química de los cambios de fase en el 1600s y 1700s; encontrando los fundamentos para lo que posteriormente se definiría como refrigeración artificial. Como primer actor de la refrigeración artificial, Oliver Evans propuso el uso de fluidos volátiles en un ciclo cerrado para congelar agua y formar hielo. El sistema descrito por Evans contemplaba un proceso de evaporación por vacío, enfriamiento del agua y posterior bombeo de vapor a un intercambiador de calor que permitía enfriar el gas para su reutilización. Y, aunque no se encuentran rastros de que Evans haya plasmado su idea en la realidad, probablemente estas hayan influenciado a Perkins y Trevithick. Este último propuso un sistema de refrigeración por ciclo de aire en 1828 pero, al igual que Evans, no construyó ninguno. Perkins, en cambio, si plasmó la idea y concretó la invención de la máquina de compresión de vapor los años 1830s, e introdujo el concepto de refrigerante así como lo conocemos hoy en día. Su patente de 1834 describe un ciclo de refrigeración utilizando un fluido volátil con el propósito de producir enfriamiento y congelamiento, y también la condensación de estos fluidos volátiles para permitir su reutilización sin desperdicio. Muchos expertos en refrigeración reconocen su contribución fundamental al identificar este método de compresión mecánica de vapor como el ciclo de Perkins.

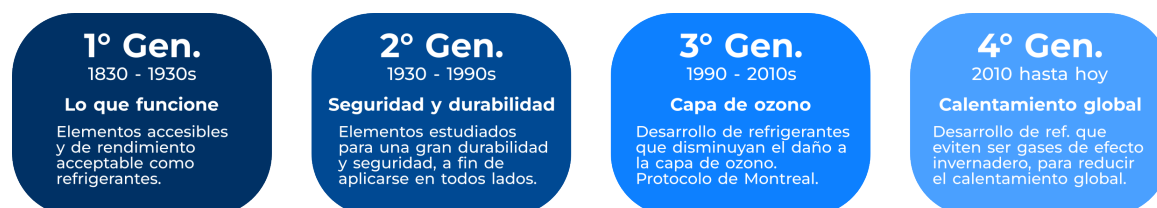


Figura 1.1: Generaciones de refrigerantes.

1.2.1. Primera generación: *lo que funcione*

Los refrigerantes más comunes de los primeros cien años de refrigeración eran solventes familiares y otros fluidos volátiles; la constitución de la primera generación de refrigerantes efectivamente incluía refrigerantes que funcionasen y estén disponibles. Casi todos estos refrigerantes eran tóxicos, inflamables o altamente reactivos con diferentes elementos constructivos. Los accidentes eran muy comunes. Para ponerlo en contexto, un gran número de compañías promovía el propano como un refrigerante seguro y sin olor, en contraparte al amoníaco. Además, este era publicitado como neutro químicamente, por lo que no reaccionaba con los elementos de las instalaciones, y que no era perjudicial ni desagradable, por lo que de ser necesario, los ingenieros podrían trabajar con propano en la atmósfera; ignorando completamente lo explosivo que podía resultar el mismo.

La primera búsqueda sistemática documentada con el objetivo de mejorar el rendimiento de un sistema de refrigeración fue los años 1920's, enfocada principalmente a enfriadores. Willis H. Carrier, conocido por sus avances en la psicrometría y aire acondicionado, y R. W. Waterfill, investigaron un rango amplio de refrigerantes para el uso en compresores de desplazamiento positivo y turbocompresores radiales aplicados a enfriadores. Ellos concluyeron que el rendimiento del dióxido de carbono dependería del ciclo y la cantidad de subenfriamiento del líquido, pero que poseía el de rendimiento más bajo previsto entre los fluidos analizados. También notaron que la mezcla de amoníaco y agua requeriría múltiples etapas de compresores centrífugos para obtener el rendimiento buscado, argumentando que el agua reducía la eficiencia del fluido. Rechazaron el dióxido de azufre por razones de seguridad y el tetracloruro de carbono por incompatibilidad con ciertos metales, especialmente en presencia de agua. Finalmente, seleccionaron el dicloruro de etileno para la primera máquina centrífuga, aunque esta selección requirió una búsqueda internacional para encontrar una fuente.

1.2.2. Segunda generación: *Seguridad y durabilidad*

La segunda generación de refrigerantes estuvo impulsada por la pujante necesidad de aplicar la refrigeración a hogares. Con este enfoque, la industria de la refrigeración necesitaba un nuevo refrigerante si esperaban llegar a todos lados. Por tal motivo, Thomas Midgley Jr. y sus asociados Henne y McNary se enfocaron en encontrar un elemento que posea un punto de ebullición bajo. Además, redujeron su lista a elementos que sean estables, no sean tóxicos ni inflamables. Analizando publicaciones realizadas, la temperatura de ebullición del terafloruro de carbono llamó la atención sobre los fluoruros orgánicos, pero sospechaban correctamente que el valor real era mucho menor que el valor publicado. Al consultar la tabla periódica, Midgley descartó rápidamente aquellos elementos que producían una volatilidad insuficiente. Luego descartó aquellos que daban lugar a compuestos inestables y tóxicos, así como los gases inertes, basándose en sus bajos puntos de ebullición. Solo ocho elementos quedaron: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno, cloro y bromo. Luego de tres días de empezar, en 1928, Midgley y sus compañeros hicieron observaciones críticas del comportamiento inflamable y tóxico de estos elementos. También notaron que todos los refrigerantes conocidos hasta el momento estaban compuestos por una combinación de siete de los ocho elementos seleccionados, todos menos el flúor. Su primera publicación luego de estos análisis mostró como el aditamento de cloro y flúor en refrigerantes generaba una variación en el punto de ebullición, la toxicidad y la inflamabilidad.

La producción de refrigerante R12 comenzó en 1931 seguido del R11 en 1932. Los Clorofluorocarbonos como refrigerantes (CFCs) y los posteriores Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) dominaron la segunda generación de refrigerantes. El amoníaco continuó, así como lo hace hasta el momento, como el refrigerante más popular en sistemas industriales de gran magnitud, especialmente para el almacenamiento y procesamiento de comidas y bebidas.

1.2.3. Tercera generación: *protección de la capa de ozono*

La vinculación de los CFCs con la reducción de la capa de ozono impulsó la tercera generación de refrigerantes. Esta generación tenía un enfoque claro, reducir el daño a la capa de ozono. Por tal motivo, se estableció una convención en Vienna con el objetivo de definir criterios que permitan limitar el daño, lo que consecuentemente resultó en el protocolo de Montreal, el cual forzó al abandono de sustancias que dañen o reduzcan la capa de ozono. Los químicos compuestos de flúor fueron el foco principal, con énfasis en los HCFCs como remplazo provisorio de los CFC y hidrofluorocarbonos (HFCs) como remplazo a largo plazo. Junto a esto, este protocolo volvió a traer un gran interés en los refrigerantes naturales, principalmente amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarburos y agua. Existieron muchos programas públicos y privados para obtener refrigerantes sin flúor o con el flúor junto a éteres (HFE: hidrofluoroéter), pero no se obtuvieron resultados prometedores.

Recién en 1989 los fabricantes comercializaron los primeros refrigerantes prometedores. Durante los años consecuentes fueron presentando alternativas a los refrigerantes que dañaban la capa de ozono.

Con el fin de lograr un cambio progresivo, en el protocolo de Montreal se establecieron dos tipos de países, desarrollados y no desarrollados. Los desarrollados tuvieron como objetivo dejar de utilizar refrigerantes CFCs en equipamientos nuevos para el año 1996, mientras que los subdesarrollados tenían un lapso mayor, permitiendo su uso hasta 2010. Sin embargo, no se limitó el uso de refrigerantes en sistemas preexistentes.

Así como con los CFCs, sobre los HCFCs se estableció un límite temporal a cumplir, ya que su aplicación en nuevos sistemas era provisorio. Lo establecido en el protocolo de Montreal fue reducir progresivamente el uso de HCFCs de modo que en 2004 existiesen un 65 % del total de sistemas de refrigeración en HCFCs, en 2010 un 25 %, en 2015 un 10 %, en 2020 un 0.5 %, y hasta extinguirse por completo en 2030 en los países desarrollados; en países subdesarrollados los límites temporales fueron en 2015 un 90 %, 2020 un 65 %, en 2025 un 32.5 %, en 2030 un 2.5 % seguido de una extinción completa en 2040.

1.2.4. Cuarta generación: *calentamiento global*

La cuarta generación, desarrollada en la actualidad, posee un vínculo estrecho con el calentamiento global. La temperatura global promedio es determinada por un balance entre la energía del sol calentando la tierra y la energía radiada por la tierra al espacio. En este análisis los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, vapor de agua y algunos refrigerantes, atrapan el calor sobre la superficie aumentando la temperatura a valores mayores de los esperados.

Realizados estudios que relacionan la actividad humana con el efecto invernadero, es notable que la existencia de gases de efecto invernadero aumentó intensamente con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y, aunque el mayor gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, CFCs, HCFCs, HFC, éteres y olefinas de hidrógeno y flúor, SF₆ son también gases de efecto invernadero (entre otros).

Por tal motivo, la cuarta generación de refrigerantes tiene como objetivo reducir el calor almacenado por las partículas de refrigerante filtradas a la atmósfera. Para lograr esto, se deberá considerar como criterio principal la duración los compuestos en la atmósfera y el calor que estos pueden retener allí.

1.3. Composición de los refrigerantes

(Dossat, 1980, pág. 388 a 390) (Rajput, 2011, pág. 772 a 773)
(ASHRAE, 2017, pág. 29.2 a 29.5) (Whitten, 2016, pág. 890 a 905)

1.3.1. Refrigerantes de hidrocarburos

La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades térmicas satisfactorias, pero son altamente inflamables. Algunos de los refrigerantes de hidrocarburos se presentan en la figura 1.2.

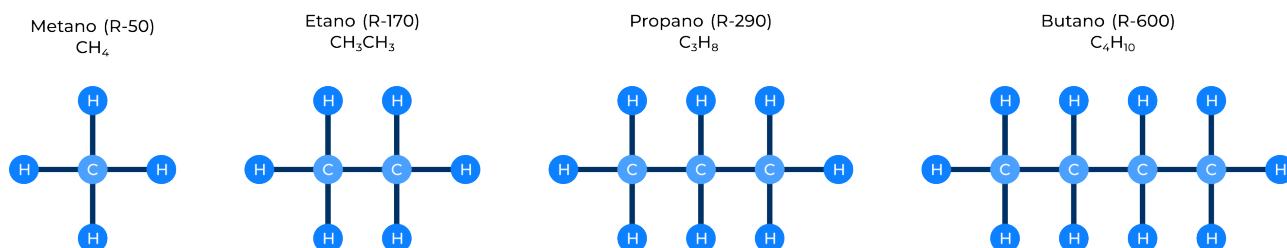


Figura 1.2: Moléculas de hidrocarburos.

La nomenclatura del metano, el etano y el propano siguen una regla posteriormente desarrollada explicando los halocarburos, mas el butano posee una nomenclatura elegida arbitrariamente.

1.3.2. Refrigerantes de halocarburos

Los refrigerantes de segunda generación tuvieron como objetivo ser seguros y tener buenas propiedades térmicas, como se indicó anteriormente estos estaban conformados principalmente por H, F, Cl, C, N, O, S y Br. A este grupo de refrigerantes se lo denomina refrigerantes halogenados, ya que derivan de hidrocarburos y son modificados por elementos halógenos (del grupo XVII de la tabla periódica).

Para obtenerlos se modificaron moléculas de etano y de metano, introduciendo principalmente cloro y flúor en sus enlaces simples.

Metano (R-50)
 CH_4




Figura 1.3: Molécula de metano.

Tomando la molécula de metano (fig. 1.3) es posible obtener los refrigerantes de las series R40, R30, R20 y R10 reemplazando las moléculas de hidrógeno por cloro y luego por flúor. Para comprender mejor la obtención y la nomenclatura, la figura 1.4 ofrece un desarrollo de cómo se llega a cada refrigerante derivado del metano. Para ejemplificarlo se analiza el R22. Para construir R22 se debe constituir inicialmente cloroformo (refrigerante R20), el cual se obtiene reemplazando tres átomos de hidrógeno por tres de cloro,

dejando dos átomos iniciales de la molécula (el carbono y un hidrógeno). Luego de haber conformado el R22, sobre los cloros presentes, se rempazan dos átomos de cloro por átomos de flúor, obteniendo así el R12. Para una mejor compresión es posible dar otro ejemplo, en este caso la conformación de R12. En este caso se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando un único átomo de los originales, el carbono; obteniendo así Carbonotetracloruro (refrigerante R10). Una vez echo esto, se rempazan dos átomos de cloro por dos átomos de flúor, llegando así al R12.

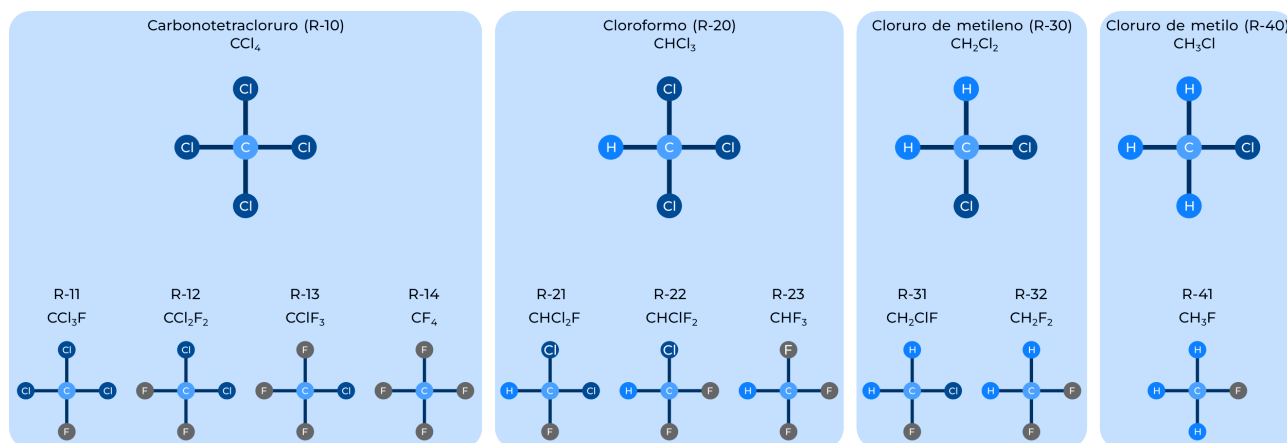


Figura 1.4: Desarrollo de refrigerantes derivados del metano.

Si se prestó atención en los ejemplos desarrollados anteriormente, es posible deducir el significado de la nomenclatura de los refrigerantes derivados del metano. En ellos las dos cifras combinadas luego de la letra R indican:

- Primera cifra: Cuantos átomos de la molécula original no fueron reemplazados por cloro, considerando al carbono como irremplazable.
- Segunda cifra: Cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

Etano (R-170)
 CH_3CH_3




Figura 1.5: Molécula de etano.

Con los refrigerantes derivados del etano sucede algo similar, para comprender esto primero se visualiza la molécula de etano (fig. 1.5). A partir de esta molécula es posible obtener la serie de refrigerantes R110 a R160 reemplazando los átomos de hidrógeno por átomos de cloro, y luego estos por átomos de flúor. Para comprender mejor la nomenclatura se presenta la figura 1.6, donde se muestra la composición de las moléculas de algunos refrigerantes derivados del etano. Con fines didácticos, se desarrolla como ejemplo la obtención de R134, para este primero hay que obtener R130, por lo que se toma la molécula de etano y se rempazan cuatro hidrógenos por cuatro cloros, dejando cuatro átomos iniciales de la molécula (dos carbonos y dos hidrógenos). Luego de obtenido el R130, se rempazan cuatro átomos de cloro por cuatro átomos de flúor, obteniendo así el R134.

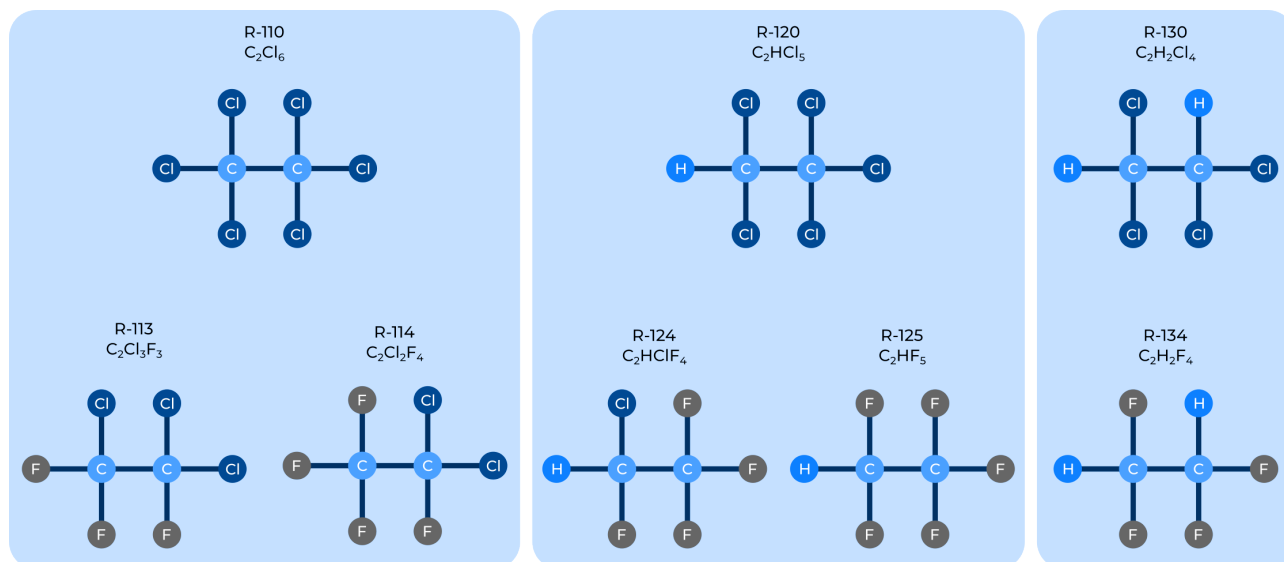


Figura 1.6: Desarrollo de refrigerantes derivados del etano.

Aquí, a diferencia de los refrigerantes derivados del metano, la nomenclatura no es tan evidente, pero una vez comprendida resulta clara. Para comprender esta se analiza que, luego de la R:

- Primera cifra: indica la existencia de un átomo de carbono adicional dentro de la molécula.
- Segunda cifra: indica cuántos átomos de la molécula original, sin contar el carbono adicional no fueron reemplazados por el cloro, considerando a los carbonos irreemplazables.
- Tercera cifra: indica cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

1.3.3. Refrigerantes inorgánicos - R700s

Los compuestos inorgánicos eran aquellos refrigerantes que se encontraban con frecuencia o se podían conformar fácilmente en los comienzos de la refrigeración, por lo que definieron la primer generación de refrigerantes. Estos fueron principalmente amoníaco, agua, aire, dióxido de carbono y dióxido de azufre.

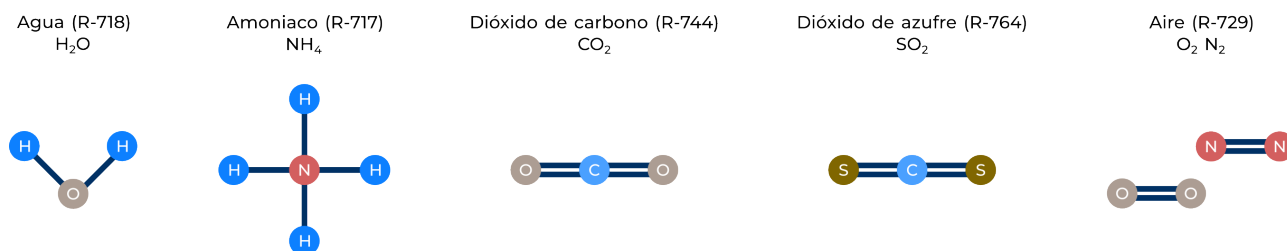


Figura 1.7: Moléculas de inorganicos.

Estos refrigerantes están identificados por tres cifras de forma arbitraria, donde su primera cifra siempre será un 7.

1.3.4. Refrigerantes azeótropos - R500

Los refrigerantes que pertenecen a este grupo consisten en mezclas de sustancia diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilaciones. Poseen propiedades térmicas fijas y no experimentan separación con cambios en temperatura y presión. Un azeótropo se comporta como una sustancia simple. A continuación se muestra un par de refrigerantes azeótropos en la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Algunos refrigerantes azeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R500	R12 + R152a	73% + 26.2%	-
R502	R22 + R115	48.8% + 51.2%	-
R503	R23 + R13	40.1% + 59.9%	-
R507A	R125 + R143a	50% + 50%	-
R508A	R23 + R116	39% + 61%	-
R508B	R23 + R116	46% + 54%	-

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes azeótropos, así como los inorgánicos, se definieron de forma secuencial a partir del número 500. Donde, en caso de presentarse dos o más combinaciones de los mismos refrigerantes, pero con diferentes variantes de porcentaje, el código es acompañado de una letra mayúscula a la derecha, indicando el tipo de variante que es.

1.3.5. Refrigerantes zeótropos - R400

Los refrigerantes zeótropos son aquellos que consisten en mezclas de sustancias diferentes y se comportan como sustancias diferentes frente a los cambios de temperatura y presión, principalmente cuando se presentan como vapor. A continuación se muestra un par de refrigerantes zeótropos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2: Algunos refrigerantes zeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R404A	R125 + R143a + R134a	44% + 52% + 4%	(±2, ±1, ±2)
R407A	R32 + R125 + R134a	20% + 40% + 40%	(±2, ±2, ±2)
R407C	R32 + R125 + R134a	23% + 25% + 52%	(±2, ±2, ±2)
R410A	R32 + R125	50% + 50%	(+0,5 – 1,5, +1,5 – 0,5)

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes zeotrópicos también están definidas de forma secuencial a partir del número 400, donde también se cumple la regla de que los refrigerantes que posean la misma composición pero con diferentes porcentajes se diferencian por una letra mayúscula luego del código alfanumérico.

1.3.6. Refrigerantes orgánicos insaturados

Para analizar los refrigerantes orgánicos insaturados, primero se define hidrocarburos saturados e insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos, comúnmente denominado alcanos. Por otro lado, existen dos tipos de hidrocarburos insaturados: alquenos, que poseen un doble enlace entre carbonos por molécula; y alquinos, que poseen uno o más enlaces triples entre carbonos por molécula. El término saturado proviene de los primeros estudios en los cuales los químicos trataron de agregar hidrógeno a varias sustancias orgánicas. Aquellas a las que no podía agregarse más hidrógeno recibieron el nombre de saturadas, por analogía de las soluciones saturadas.

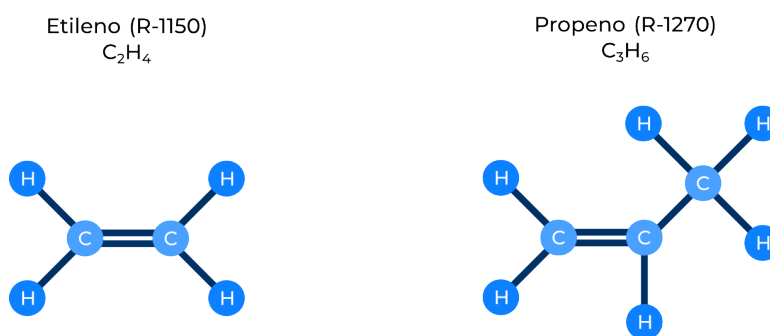


Figura 1.8: Propeno y etileno - Orgánicos insaturados.

Dicho esto, en la figura 1.8 se presentan moléculas de propeno y etileno, las cuales son bases para algunos refrigerantes orgánicos insaturados. A partir de ellos, se constituyen los refrigerantes de series R1100 y R1200, donde su nomenclatura y composición es similar a aquella detallada en los refrigerantes de halocarburos. Para dar un ejemplo práctico de obtención, se analiza como se compone el R1234. Este refrigerante comienza siendo una molécula de propeno sobre la cual se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando de la molécula inicial, dos átomos de hidrógeno, y tres de carbono donde dos están enlazados de manera doble. Una vez realizado esto, se rempazan cuatro átomos de cloro por átomos de flúor, logrando así la estructura requerida para un R1234.

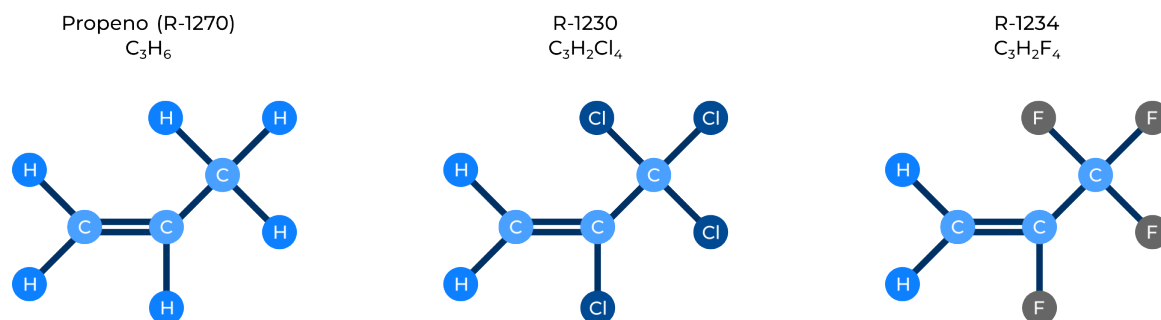


Figura 1.9: Desarrollo de propeno a R1234.

Al igual que los refrigerantes derivados de hidrocarburos saturados, la nomenclatura de los refrigerantes orgánicos insaturados define la composición de la siguiente manera:

- Primera cifra: indica la presencia de un enlace doble en la molécula, definiendo que es una molécula orgánica insaturada.
- Segunda cifra: indica la cantidad de átomos de carbono que posee la molécula, restando uno.
- Tercera cifra: indica la cantidad de átomos originales no fueron reemplazados por

cloro y permanecen en la molécula. Considerando a todos los átomos de carbono como un único elemento original.

- Cuarta cifra: indica cuantos átomos de cloro fueron reemplazados por flúor.

1.4. Características de un refrigerante ideal

(Mott, 2015, pág. 19) (Rajput, 2011, pág. 774 a 789) (Dossat, 1980, pág. 33, 36, 68, 69, 385 a 395) (Miller, 2006, pág. 57, 158, 167, 168 y 177) (Askeland, 2017, pág. 800 y 802) (ASHRAE, 2017, pág. 2.15)

Las propiedades deseables de un refrigerante ideal son aquellas que permiten absorber mayor cantidad de calor realizando el menor trabajo posible, y trabajar en rangos amplios de temperatura. A estas características es posible separarlas en cuatro grupos:

- Propiedades termodinámicas.
- Propiedades físicas.
- Propiedades químicas.
- Propiedades varias.

1.4.1. Propiedades termodinámicas

Punto de congelación El punto de congelación de una sustancia es aquella temperatura en la que una sustancia, a una presión determinada, cambia de estado líquido a sólido.

Los refrigerantes utilizados que sean aplicados en ciclos de condensación-evaporación deberán siempre tener un punto de congelación más bajo que la temperatura mínima del sistema a las presiones de trabajo.

Presión del condensador La presión del condensador es el valor de presión a la cual el condensador realiza el intercambio de calor con el medio.

Este valor depende exclusivamente de la presión que se presente en el evaporador y el aumento de presión realizado por el compresor, ya que el condensador se encuentra a la salida de éste. Considerando esto, obtener una presión de condensador baja permite utilizar equipos que requieran menor resistencia y sean más económicos.

Presión del evaporador La presión del evaporador es el valor de presión a la cual el evaporador realiza el intercambio de calor con el medio.

En los sistemas de refrigeración la presión de evaporación debe estar lo más cerca de la presión atmosférica como sea posible y ser positiva. Una presión positiva se requiere a fin de eliminar la posibilidad de entrada de aire y humedad en el sistema. Se debe tener en cuenta que las presiones bajas presentan grandes volúmenes de aspiración para el compresor. Por tal motivo, debe ser una variable a tener en cuenta.

Temperatura crítica La temperatura crítica es el último valor de temperatura en que el vapor puede condensarse completamente mediante el aumento de presión. A partir de este valor, sin importar la presión que se presente, el fluido se presenta en estado gaseoso sin condensarse completamente. A medida que la temperatura se acerca al valor crítico, el fluido absorbe menor cantidad de calor en el cambio de estado.

La temperatura crítica de un refrigerante debe encontrarse por encima de la temperatura de condensación, idealmente presentando una gran diferencia. Esto permite mayor disipación de calor del refrigerante al medio, logrando un mejor rendimiento térmico.

Presión crítica La presión crítica es el valor de presión mínimo que requiere el refrigerante en el umbral de temperatura crítica para condensarse.

En los sistemas de refrigeración, una presión crítica baja representa la posibilidad de ciclos a bajas presiones, debido a que, mientras más baja la presión crítica, más bajas pueden ser las presiones de condensación y evaporación.

Temperatura de saturación Es la temperatura a la cual un fluido pasa de fase líquida a fase de vapor, o a la inversa, de fase vapor a fase líquida. Este valor, para valores de presión constantes, es el mínimo que puede tener el vapor y el máximo que puede tener el líquido.

Un refrigerante con la posibilidad de cambiar de estado, principalmente condensar, a temperaturas altas con presiones moderadas se puede aplicar a sistemas de refrigeración que trabajen disipando calor a medios de gran temperatura, logrando una mayor versatilidad.

Calor latente de vaporización El calor latente de vaporización es aquella cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase entre líquido y vapor. Esa energía es utilizada por el fluido para aumentar la separación molecular y el fluido pase de fase líquida a vapor. Debido a que no hay aumento en la energía cinética del fluido, la temperatura del fluido permanece constante.

En los refrigerantes, mientras mayor sea este valor, menor cantidad de refrigerante será necesaria para quitar el mismo calor. Por tal motivo, en sistemas de mediano o gran tamaño, un calor latente de vaporización alto resulta de mucha utilidad para reducir el volumen del mismo. Sin embargo, en sistemas muy pequeños, donde el volumen total sea bajo de por sí, un alto calor latente podría llevar a una cantidad de refrigerante circulando que no pueda ser controlada con facilidad por modelos matemáticos o físicos. Por tal motivo, se debe tener en consideración el calor latente en sistemas pequeños.

1.4.2. Propiedades químicas

Toxicidad La toxicidad representa al riesgo de intoxicación o envenenamiento por estar en contacto o aspirar el refrigerante. En la actualidad el efecto de toxicidad resulta bajo en la mayoría de refrigerantes, mas la posibilidad de daños graves o incluso la muerte existe en situaciones donde se presenta una exposición no controlada o un abuso deliberado de la inhalación de vapores concentrados.

La toxicidad en las instalaciones y en la selección de refrigerantes debe ser inexistente o notificada y tomada con seriedad, contemplando los elementos de seguridad, tiempos de exposición admisibles y capacitaciones correspondientes.

Inflamabilidad y explosividad La inflamabilidad refiere a la capacidad del refrigerante de consumirse en llamas, mientras que la explosividad refiere a la capacidad del mismo de liberar energía rápidamente en forma de calor, luz, presión y/o sonido.

Al igual que la toxicidad, la inflamabilidad debe ser inexistente o notificada y tomada con seriedad, contemplando los elementos de seguridad y capacitaciones correspondientes.

Corrosión La corrosión se puede separar en dos tipos: corrosión química y corrosión electroquímica. La corrosión química el material que entra en contacto con el refrigerante se disuelve en el medio, si el refrigerante corroe al material; por otro lado, la corrosión electroquímica, existente en los metales, se presenta cuando los átomos de metal pierden electrones y se convierten en iones.

La corrosión en los sistemas de refrigeración debe ser inexistente para mantener el rendimiento y la seguridad del propio sistema. Para ello, se deben seleccionar correctamente los materiales de cañerías y elementos de acuerdo al refrigerante a utilizar.

Estabilidad química La estabilidad química es la capacidad de una sustancia o de un sistema químico para mantener su composición y estructura molecular sin experimentar transformaciones químicas significativas cuando se encuentra bajo determinadas condiciones de temperatura, presión y entorno.

Chat GPT - Buscar fuente acertada.

Una estabilidad química alta es requerida ya que los fluidos están sujetos a condiciones severas durante muchos años de servicio. La inestabilidad podría causar una formación indeseada de gases, sólidos o sustancias corrosivas. La pureza de todos los componentes cargados en el sistema también es crítica para obtener un buen rendimiento y prevenir la corrosión.

Efecto sobre productos almacenados Una de las funciones principales de la refrigeración es la de conservar productos en temperaturas bajas para su uso al pasar grandes intervalos de tiempo, ya sean comestibles o no.

Los refrigerantes en estas condiciones deben ser de características tales que no afecten a los productos almacenados viéndose reducida su conservación en caso de entrar en contacto con los mismos.

Irritabilidad y olor El olor suele ser una forma de identificar, mediante el sentido del olfato, diferentes características del ambiente. Cuando un olor es muy intenso puede llegar a ser irritable y generar inconvenientes para realizar tareas de servicio.

Con respecto a los refrigerantes, suele preferirse que estos presenten un aroma tal que permita detectar fugas en caso de servicio, evitando ser inodoros. Se intenta que el olor sea suave para evitar irritabilidad y la contaminación sobre los productos almacenados, en la única situación en donde se prefiere un olor fuerte, tal que presente irritabilidad y requiera el uso de protecciones, es en el caso de refrigerantes que son tóxicos y/o inflamables, previniendo problemas de salud o accidentes explosivos.

1.4.3. Propiedades físicas

Volumen específico de vapor El volumen específico de un sistema es el volumen ocupado por una unidad de masa. Este valor es inverso al de la densidad.

Un refrigerante con un gran volumen específico requiere un mayor volumen que otro de menor valor, para la misma cantidad de masa, temperatura y presión. Consecuentemente, los sistemas con refrigerantes de gran volumen específico requerirán equipos más grandes y compresores más grandes, lo que representará una mayor inversión inicial.

Calor específico (calor sensible) El calor específico de cualquier sustancia es la cantidad de energía necesaria para producir un cambio de temperatura de 1°C a un kg de masa.

En los refrigerantes es deseable que, en el estado líquido, se presente un calor específico bajo. Ya que, si la relación entre el calor latente y el calor específico es baja, una porción relativamente alta del calor latente será usada para bajar la temperatura del líquido de la temperatura del condensador a la temperatura del evaporador. Esto resulta en un pequeño enfriamiento neto por unidad de masa, bajando la capacidad y eficiencia del sistema de refrigeración. Por el contrario, en el estado gaseoso, se desea un calor específico alto, permitiendo que el calor específico en temperaturas altas se disipe al ambiente con mayor facilidad.

Conductividad térmica La conductividad térmica de un medio, en este caso el refrigerante, es un valor que indica la proporción entre el flujo de calor y la sección transversal a la dirección de ese flujo y al cambio de temperatura en dirección a ese flujo.

En los refrigerantes, un gran valor de conductividad térmica es sinónimo de un buen rendimiento, debido a que pueden mejorarse las razones de transferencia de calor, sobre

todo en el caso de enfriamiento de líquidos, y reducir el tamaño y el costo del equipo de transferencia.

Viscosidad La viscosidad es la fricción interna de un fluido, causada por la atracción molecular, que lo hace resistir la tendencia a fluir. Altas temperaturas reducen la viscosidad de los líquidos, pero aumentan la viscosidad de los gases.

Una baja viscosidad del refrigerante permite una menor potencia de compresor, debido a las menores pérdidas de presión por la reducción de fuerzas para desplazar el fluido. Además, cuando el fluido tiene menor viscosidad, el desplazamiento y rozamiento entre las partículas del refrigerante es menor, por lo que las temperaturas no aumentan internamente por ello; permitiendo mantener las temperaturas deseadas.

1.4.4. Propiedades varias

Presencia de fugas Las fugas en un sistema de refrigeración no son deseables pero suelen existir. Cuando el sistema trabaja con presiones positivas, las fugas culminan en una pérdida del refrigerante al ambiente; mientras que al presentarse en presiones negativas atraen al aire atmosférico al interior del sistema. Dejando al sistema fuera de funcionamiento en cualquiera de los casos.

Los sistemas de refrigeración deben tener una detección de fugas lo más útil y sencilla posible, con el objetivo de mantener un funcionamiento correcto, bajo las condiciones ideales. Ya que una pérdida de gas refrigerante al medio podría presentar una reducción notable en la presión y la cantidad de refrigerante circulando por el sistema, casi anulando el sistema de refrigeración. O peor, el ingreso de aire húmedo al circuito de refrigeración lograría un aumento en la humedad interna, potenciando una posible condensación de agua y posterior congelación de los diferentes elementos; generando daños mecánicos y térmicos sobre los elementos del sistema.

Disponibilidad La disponibilidad de los refrigerantes es un factor fundamental con respecto al equipamiento y costos de mantenimiento del sistema. Al diseñar un sistema de refrigeración se debe contemplar que no solo el refrigerante sea de fácil obtención en el mercado y de uso permitido por normas nacionales e internacionales, sino también que haya existencia de equipamiento dicho refrigerante y los límites termodinámicos requeridos para el sistema. Ya que, la selección no deliberada del mismo puede tener consecuencias funcionales y económicas significativas.

Rendimiento térmico El rendimiento térmico en un sistema de refrigeración relaciona la cantidad de trabajo neto aplicado en relación al calor quitado del sistema. Este valor es el inverso del coeficiente de desempeño (COP).

$$\eta_t = \frac{Q_{quitado}}{W_{neto}} = \frac{1}{COP}$$

Es deseable que un refrigerante presente un rendimiento térmico lo más alto posible.

Consumo por TON de refrigeración El ton de refrigeración es una medida de capacidad asignada a los sistemas de refrigeración. Este parámetro indica la habilidad de enfriar en un periodo de tiempo, en otras palabras, la potencia de refrigeración.

Una tonelada de refrigeración equivale a la energía necesaria para descongelar una tonelada de hielo, repartido en un intervalo de 24 horas. Como se requiere 303856 kJ para descongelar dicha cantidad, una tonelada de refrigeración equivale al siguiente valor de potencia:

$$1 \text{ TON} = \frac{303856 \text{ kJ}}{24 \text{ h} \times 3600 \text{ s/h}} = 3,51 \text{ kW}$$

Con estos conceptos aclarados, es evidente que un refrigerante ideal debe poseer un bajo consumo por tonelada de refrigeración; brindando así una reducción en la potencia consumida por la instalación.

Relación y diferencia de presión La relación de compresión en un compresor presente en un sistema de refrigeración es la relación entre su presión de egreso e ingreso, o su presión de evaporación y condensación. Por otro lado, la diferencia de presión es la diferencia entre estos dos valores.

Contemplando esto, un refrigerante ideal debe ser aquel que trabaje con una relación de compresión mínima, debido a que esto genera un menor consumo de potencia y una alta eficiencia volumétrica. Además, una baja diferencia de presión junto a la baja relación permitirá utilizar equipo menos robusto y de menor costo.

1.5. Refrigerantes y humedad

(Dossat, 1980, pág. 389 y 390)

La humedad en los sistemas de refrigeración es una variable fundamental debido a dos razones:

- Reacciona con los refrigerantes o lubricantes, generando compuestos corrosivos.
- Precipita en forma de líquido, causando obstrucciones cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación del agua.

Entrando en detalle, la humedad en diferentes grados da lugar a la formación de compuestos altamente corrosivos, generalmente ácidos, los cuales podrán reaccionar con el aceite lubricante y con otros materiales del sistema, incluyendo metales. Esta acción química da lugar a picaduras y daño en equipamiento, alteración del lubricante y formación de sedimentos, entre otras cosas. Como es previsible, todas estas características perjudiciales generan una reducción en la vida útil del equipo, aumentando la probabilidad de fallas en la mayoría de los equipos.

Por otro lado, cuando la humedad se precipita en forma de agua dentro de las cañerías del sistema de refrigeración, la misma puede congelarse si en alguna parte del recorrido la temperatura decrece por debajo del punto de congelación, acto que se presenta principalmente a la entrada del evaporador. En tal caso, la formación de hielo puede llegar a evitar el flujo del refrigerante a los diferentes equipos del sistema, reduciendo notablemente el rendimiento térmico del sistema de refrigeración. Llegando a ese extremo, el equipo adopta un comportamiento intermitente, ya que, debido a la reducción de rendimiento térmico el sistema aumenta su temperatura y el agua se descongela, por tal motivo el rendimiento vuelve a subir, lo que vuelve a congelar el agua y repetir el ciclo.

1.5.1. Comportamiento de los refrigerantes

Frente a la humedad los refrigerantes poseen un comportamiento que varía en función de la temperatura y la composición del refrigerante.

Con respecto a la temperatura, mientras más alta es esta, mayor es la cantidad de humedad que puede llevar la solución antes de condensar (de manera similar al aire húmedo), por lo que a bajas temperaturas se presenta mayor condensación. Por tales motivos, cuando la temperatura del sistema es muy baja, es importante lograr la menor cantidad de humedad posible en el sistema para evitar cualquier obstrucción por congelación.

En cambio, haciendo énfasis en la composición, los diferentes refrigerantes tienen grandes diferencias tanto en la cantidad de humedad que pueden llevar como el efecto que la humedad produce sobre ellos. Por ejemplo, la serie de hidrocarburos absorbe muy poca o casi nada de humedad, por lo tanto, cualquier contenido de humedad se manifestará

en forma de agua libre y se congelará en temperaturas por debajo del punto de congelación del agua; por otra parte, el amoníaco tiene afinidad con el agua, siendo capaz de absorber la humedad en grandes cantidades (produciendo agua amoniacal¹), de manera que es raro encontrar agua en sistemas que utilicen este refrigerante; por último, los halocarburos se hidrolizan muy ligeramente, formando ácidos u otros compuestos corrosivos en pequeñas cantidades, por lo que es importante mantener el contenido de humedad bajo.

Dicho esto, aunque no es posible tener un sistema refrigerante completamente libre de humedad, en la práctica es buscado que el contenido de humedad del sistema sea mantenido por debajo del nivel que produzca efectos dañinos sobre el sistema. Este parámetro no está definido de forma general, sino que depende de los elementos del sistema, el refrigerante y el lubricante, las propiedades termodinámicas, entre otras cosas.

1.6. Impacto ambiental

(ASHRAE, 2017, pág. 29.1 a 29.5)

Los refrigerantes pueden llegar a tener un gran impacto ambiental. Aquellos compuestos que contengan cloro y bromo afectan directamente a la capa de ozono, mientras que aquellos que permanezcan mucho tiempo en la atmósfera y retengan gran cantidad de calor afectan directamente al efecto invernadero.

1.6.1. Capa de ozono y temperatura terrestre

La capa de ozono tiene como función la de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol. Esta característica es útil no solo porque los rayos UV aumentan el riesgo de cáncer de piel, cataratas y dañan el sistema inmune; sino porque además afecta directamente a la vegetación, incluyendo cultivos, así como a la vida oceánica. Junto a esto, maderas y plásticos también presentan mayor degradación frente a rayos UV.

La vinculación entre la reducción de la capa de ozono y los refrigerantes que contienen *Br* y *Cl* surge debido a que, aquellos refrigerantes que no se degradan rápidamente en el ambiente, suelen migrar a la estratosfera (donde se concentra el ozono conformando la capa) y descomponerse al recibir energía de los rayos UV y estructurar nuevos compuestos con el ozono presente.

El parámetro que indica cómo afectan los refrigerantes a la capa de ozono es el *potencial de agotamiento de ozono* (ODP). Este valor varía de cero a uno, siendo este último el valor más perjudicial. Como referencia se toma el R11, el cual posee el mayor efecto sobre la capa de ozono, y se le asigna el valor de 1 (así también como al R12). Todos los refrigerantes que no posean *Cl* poseen un ODP cero, ya que este elemento es el principal causante del agotamiento del ozono.

Por otro lado, la temperatura global promedio de la tierra tiene como función el desarrollo correcto de los seres vivos del planeta: desde la bacteria más diminuta, hasta el árbol más grande, contemplando entre medio humanos y animales. En este valor el efecto invernadero actúa reteniendo energía radiada hacia la tierra desde el sol y energía radiada por la tierra hacia el espacio. A partir de este comportamiento, la tierra mantuvo una temperatura promedio constante (15°), la cual en las últimas décadas se vio afectada por el desarrollo de la tecnología en la humanidad.

El calentamiento global está vinculado estrechamente a gases denominados de efecto invernadero (usualmente GHG por sus siglas en inglés). Estos gases, al presentarse en la atmósfera, aumentan la radiación retenida y consecuentemente la temperatura media de la tierra. El principal responsable de este comportamiento es el CO₂, aunque existen otros gases que también son de efecto invernadero.

¹Alcalino muy fuerte, corrosivo para metales no ferrosos, tales como el cobre y el latón.

Para medir el potencial que tienen los refrigerantes para agravar el efecto invernadero se utiliza el potencial de calentamiento global (GWP). Este parámetro es un valor que indica la capacidad de un refrigerante para atrapar energía radiante en comparación con una misma cantidad de masa de CO_2 . Este valor suele ser calculado en intervalos de tiempo, donde un intervalo comúnmente utilizado es el de 100 años.

Tabla 1.3: Valores de ODP y GWP para algunos refrigerantes.

Refrigerante	Años en la atmósfera	ODP	GWP (100 años)
R11	45	1	4660
R12	100	0.73	10800
R13	640	1	13900
R113	85	0.81	5820
R114	190	0.50	8590
R115	1020	0.26	7670
R22	11.9	0.034	1760
R123	1.3	0.01	79
R124	5.9	0.02	527
R142b	17.2	0.057	1980
R1233zd(E)	0.071	0.00034	1
R23	222	0.00	12400
R32	5.2	0.00	677
R125	28.2	0.00	3170
R134a	13.4	0.00	1300
R143a	47.1	0.00	4800
R152a	1.5	0.00	138
R236fa	242	0.00	8060
R245fa	7.7	0.00	858
R1234yf	0.029	0.00	<1
R218	2600	0.00	8900
R290	0.034	0.00	5
R600		0.00	4
R600a	0.016	0.00	~
R601a	0.009	0.00	~
R1270	0.001	0.00	1.8
R717		0.00	
R744		0.00	1

1.6.2. Otros parámetros de medición

El GWP es un parámetro que representa el comportamiento del refrigerante una vez es liberado en la atmósfera. Sin embargo, no contempla otros factores que requieren de emisión de gases de efecto invernadero para lograr la refrigeración. Por ejemplo, la energía utilizada para desplazar el compresor en un sistema de refrigeración surge comúnmente de combustibles fósiles, lo cual resulta en más emisión de CO_2 , contribuyendo al calentamiento global; o la energía utilizada para la manufactura, despacho y fin de ciclo de refrigerante, la cual también surge en cierto porcentaje mayoritario, de combustible fósil.

Principalmente para estos dos análisis, existen dos factores que permiten contemplar que tan grande es la huella de carbono en los aspectos previamente mencionados: el impacto equivalente de calentamiento global (TEWI), el cual expresa la suma del efecto directo generado por la emisión del refrigerante y el efecto indirecto generado por el consumo de energía del sistema; y el rendimiento climático del ciclo de vida, que a lo contemplado por el TEWI le agrega emisiones directas e indirectas asociadas con la manufactura y el ciclo de vida del refrigerante.

1.7. Detección de fugas

(Dossat, 1980, pág. 394 a 395) (ASHRAE, 2017, pág. 29.9 a 29.10)

Las fugas en un sistema de refrigeración pueden ser hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la presión del sistema en el punto de fuga. Cuando la presión del sistema es mayor que la atmosférica, el refrigerante se fugará del sistema al exterior, por otra parte, cuando la presión del sistema sea menor a la atmosférica, el aire y la humedad serán arrastrados hacia adentro del sistema. En cualquiera de los casos el sistema quedará fuera de operación por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como regla general, las fugas hacia afuera son menos serias que las que van hacia adentro, generalmente solo se requiere que la fuga sea localizada y reparada y que el sistema sea recargado con la cantidad adecuada de refrigerante. En caso de fugas hacia adentro, el aire y la humedad arrastrados hacia adentro del sistema, aumentan la presión y la temperatura en la descarga y aceleran la rapidez de la corrosión. La presencia de humedad en el sistema puede también causar congelamiento en la válvula de control del refrigerante. Además, después que la fuga ha sido localizada y reparada, el sistema deberá ser completamente evacuado y deshidratado antes de que se ponga en operación. Se debe instalar un secador en el sistema.

La necesidad de que un sistema se mantenga libre de fugas, exige un método adecuado de revisión de fugas en los sistemas nuevos y de revisión de las fugas que ocurren en los sistemas de mantenimiento. Debe hacerse una revisión de fugas en los sistemas nuevos tanto para los sistemas de vacío como para los sistemas de presión.

1.7.1. Criterios de detección

Es posible definir 4 criterios:

- Detección electrónica.
- Método de la burbuja.
- Método por cambio de presión.
- Método de tinta UV.

Detección electrónica Los medios de detección electrónica son utilizados en gran medida por los constructores y ensambladores de equipos de refrigeración. Las técnicas electrónicas incluyen electrolitos semiconductores, rayos infrarrojos, electrodos y diodos calentados, sensores descargadores de corona, entre otros. La operación de los dispositivos depende de la variación en la señal causada por la presencia de refrigerante. Estos instrumentos pueden ser específicos a un refrigerante o ser capaces de detectar una variedad de refrigerantes. Se debe tener en cuenta que mientras más amplio es el rango de detección, existe mayor posibilidad que vapores del entorno interfieran directamente en el instrumento de medición.

La detección electrónica es el método más sensible de los métodos desarrollados aquí, con la capacidad de detectar hasta una fuga de 2,8g/años.

Método de la burbuja El método de la burbuja tiene como objetivo detectar fugas de aire o nitrógeno presurizado. Usualmente, la medición se realiza utilizando las presiones de operación. Si es posible, el dispositivo de refrigeración a detectar se sumerge en agua, con el fin de detectar un burbujeo al visualizar fugas de gas. Es muy común añadir detergente para disminuir la tensión superficial del agua, lo que permite una mejor formación de burbujas de gas. Cuando sumergir el dispositivo no es práctico, la solución suele ser colocar sobre las juntas u otros puntos donde se sospecha de la existencia de una pérdida, una solución de agua y jabón. Al hacer esto, es posible visualizar con atención las burbujas de gas y deducir pérdidas de hasta 2,8g/años.

Método de cambio de presión La presencia de pérdidas puede ser determinada a partir de la presurización o la despresurización (vacío) de partes particulares o un sistema entero, para luego analizar la variación de presión en estos a través del tiempo. Si el vacío o la sobrepresión varían hacia la presión atmosférica, esto representa la existencia de una fuga. El inconveniente de este método es que no indica el lugar de la fuga. El método de sobrepresión no presenta una detección del nivel de los dos métodos anteriores, este es utilizado principalmente para la detección de fugas de gran magnitud, en el rango de docenas de kilogramos de refrigerante por año.

Método de tinta UV El método de tinta UV consiste en introducir en los conductos de gas refrigerante un tinte que se desplace con el fluido refrigerante y el lubricante asociado. Estas pinturas deben ser estables químicamente con el refrigerante y el lubricante para no generar peores inconvenientes. Con respecto a la detección de pérdidas, el método permite principalmente detectar pérdidas donde se pueda filtrar líquido (usualmente lubricante), ya que, la tinta UV tiene una preferencia sobre el fluido lubricante. Además, al aplicar este método se debe tener en cuenta que aquellos sistemas que poseen un flujo de lubricante en toda la red presentarán una mayor facilidad de detección de fallas.

Fugas de amoníaco Las pérdidas de amoníaco pueden ser detectadas por los métodos previamente nombrados, o puede utilizarse una solución de ácido clorhídrico próximo del objeto. Si se presenta vapor de amoníaco, una nube blanca o humo de Cloro, hidrógeno y amoníaco se formará. Otra forma de detectar las fugas de amoníaco puede ser a partir de un papel que cambia de color en presencia de una base. En todos estos casos debe existir una ventilación adecuada así nadie está expuesto a amoníaco.

1.8. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 751)

Los refrigerantes previamente descritos anteriormente son utilizados en sistemas de refrigeración que siguen ciclos termodinámicos. Estos ciclos, en su gran mayoría, están definidos por cuatro etapas: compresión, condensación, expansión y evaporación.

Compresión La compresión del refrigerante consiste en tomar refrigerante a una presión y temperatura definida y comprimirlo. Al realizar esto, aumenta la temperatura y presión, y disminuye el volumen específico del refrigerante.

Condensación La condensación del refrigerante consiste en ceder calor al ambiente a partir de la disminución de temperatura y, principalmente, por el cambio de estado. Para que esto suceda debe existir un gradiente de temperatura que permita fluir el calor al ambiente. El estado final del refrigerante luego de la condensación puede ser totalmente líquido o una mezcla de líquido y vapor.

Expansión La expansión del refrigerante trata de aumentar el volumen específico del mismo. Este aumento de volumen suele estar estrechamente vinculado con una reducción de presión y temperatura.

Evaporación La evaporación del refrigerante consiste en absorber calor del ambiente a partir del aumento de temperatura y el cambio de estado del fluido. Para que esto suceda debe existir un gradiente de temperatura que permita fluir el calor del ambiente al refrigerante. El estado final del refrigerante luego de la evaporación suele ser vapor en su totalidad.

En estas etapas, dos de ellas están vinculadas con el medio, siendo la evaporación aquella vinculada con el entorno donde se quita el calor, y la condensación vinculada con el entorno donde se deposita el calor. Por otro lado, la etapa de compresión es aquella que recibe trabajo para poder desplazar el calor, mientras que la etapa de expansión es la que realiza trabajo al medio.

1.8.1. Coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración (COP)

Contemplando la segunda ley de la termodinámica, la cual define en cierto modo que el flujo de calor desde una fuente fría a una fuente cálida sólo es posible si es aplicado un trabajo de por medio, es necesario definir un rendimiento energético de los ciclos de refrigeración. Para ello se considerarán dos factores:

- El medio el cual se está acondicionando.
- Trabajo neto resultante del sistema.

El primer factor resulta importante ya que, el rendimiento del sistema se analiza en función a qué tan bien climatiza la zona de confort. Si se está refrigerando una zona, será relevante el calor que saca de esta zona, mas no el que luego cede al ambiente; por el contrario, si se está calefaccionando una zona, será importante el calor que cede al ambiente y no el que toma del exterior. Por otro lado, el segundo factor (que representa el trabajo neto resultante del sistema) contempla la primera ley de la termodinámica, donde en un ciclo cerrado, la variación de energía interna es equivalente a la variación de trabajo realizado, por lo tanto, si existe trabajo que ingresa al sistema como trabajo que fluye desde dentro del sistema, todos ellos deberán ser considerados para el resultado del mismo.

Dicho esto, el rendimiento de los ciclos de refrigeración serán medidos a partir de un coeficiente de desempeño (COP), el cual es la relación entre el calor útil² y el trabajo neto realizado.

$$\text{COP} = \frac{\text{calor útil}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.1)$$

De esta expresión pueden desprenderse dos valores de COP. de refrigeración (COP_R) y de calefacción (COP_C).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad \text{COP}_C = \frac{\text{calor cedido}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Además, aplicando las reglas de la segunda ley de la termodinámica

$$W_N = Q_C - Q_R$$

siendo Q_C el calor cedido, Q_R el calor quitado y W_N el trabajo neto; la relación entre los coeficientes de desempeño de una misma máquina utilizada para refrigeración y calefacción son los siguientes:

$$\text{COP}_R = \frac{Q_R}{W_N} = \frac{Q_C - W_N}{W_N} = \frac{Q_C}{W_N} - \frac{W_N}{W_N} = \text{COP}_C - 1$$

$$\text{COP}_R = \text{COP}_C - 1 \quad (1.3)$$

Resultando que un mismo sistema de refrigeración resultará con un mayor rendimiento siempre que se utilice para insertar calor en un ambiente, que para quitarlo del mismo.

1.8.2. Ciclos principales

A partir de los procesos de compresión, condensación, expansión y evaporación, es posible describir cuatro ciclos principales:

- Ciclo Carnot inverso.
- Ciclo Rankine inverso.
- Ciclo Brayton inverso.
- Ciclo por absorción.

Estos ciclos van a ser representados sobre diagramas $T-s$ y/o $p-h$, en los cuales se suele expresar la campana de cambio de estado, teniendo en un extremo líquido saturado y en el otro vapor saturado; y uniendo ambas curvas en el punto crítico.

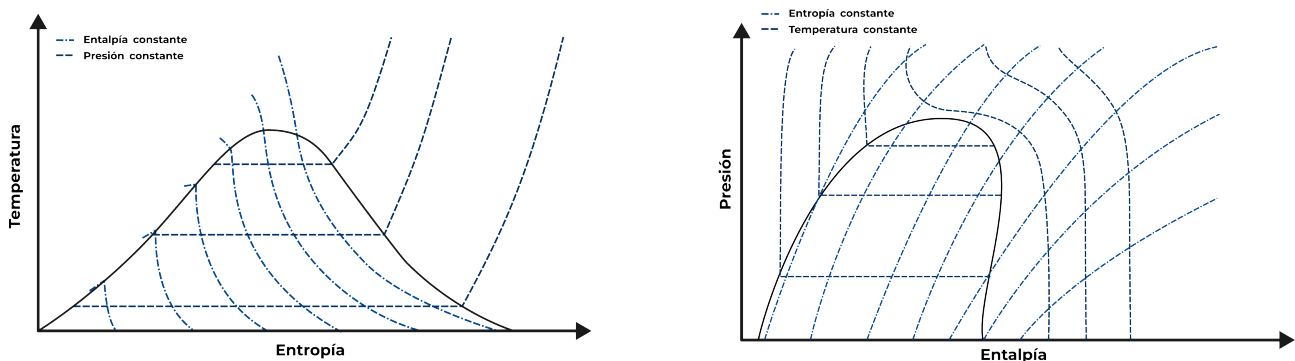


Figura 1.10: Diagramas de $T-s$ y $p-h$ y sus curvas de propiedades constantes.

²Calor vinculado con el entorno de confort, sea quitado en refrigeración o cedido en calefacción.

Ciclo Carnot Inverso El ciclo Carnot inverso se compone de dos procesos isotérmicos, los cuales suceden durante la compresión y la evaporación; y dos procesos isoentrópicos; los cuales suceden durante la evaporación y la condensación.

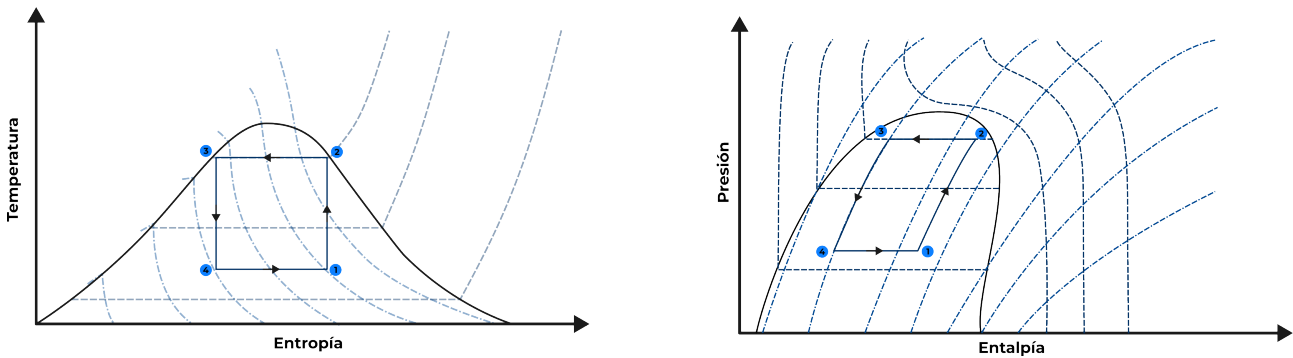


Figura 1.11: Ciclo Carnot Inverso.

Para cumplir con un ciclo Carnot inverso se debe presentar un compresor y turbina o válvula de expansión que no intercambien calor con el medio. Mientras que los intercambiadores de calor del evaporador y el condensador sólo pueden intercambiar calor latente.

Al cumplir con estas características, el ciclo Carnot inverso presenta el mejor rendimiento posible. Este parámetro se puede determinar según la relación entre el calor y el trabajo desarrollada en la ecuación (1.2).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Tanto el calor quitado como el trabajo neto pueden obtenerse a partir de la primera y segunda ley de la termodinámica. Comenzando con los procesos isotérmicos, los cuales no presentan variación de volumen ni presión, es posible expresar el calor quitado como la variación de entropía:

$$\Delta Q_{2 \rightarrow 3} = (s_2 - s_3) T_2 = (s_2 - s_3) T_3$$

$$\Delta Q_{4 \rightarrow 1} = (s_1 - s_4) T_1 = (s_1 - s_4) T_4$$

Y, como el trabajo en las máquinas térmicas en un ciclo cerrado está expresado como el inverso de la variación de calor:³

$$W_N = -(\Delta Q_{2 \rightarrow 3} - \Delta Q_{4 \rightarrow 1}) = -((s_2 - s_3) T_2 - (s_1 - s_4) T_1)$$

Como $s_3 = s_4$ y $s_1 = s_2$:

$$W_N = -((s_2 - s_3) T_2 - (s_1 - s_4) T_1) = -[(s_2 - s_3)(T_2 - T_1)] = (s_2 - s_3)(T_1 - T_2)$$

Remplazando el trabajo y el calor quitado en la expresión del COP:

$$\text{COP}_R = \frac{(s_2 - s_3) T_2}{(s_2 - s_3)(T_1 - T_2)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (1.4)$$

$$\text{COP}_C = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (1.5)$$

Para llevar a la realidad a un ciclo Carnot, se presentan muchas dificultades. Entre ellas, no es factible realizar una compresión y una expansión isoentrópica debido a que serían procesos de muy baja velocidad. Además, como la compresión se debe realizar a partir de una mezcla de líquido y vapor, la complejidad de éste resulta grande ya que tiene que poder realizar el proceso utilizando ambas fases. Por tal motivo, este ciclo es utilizado como una comparación a un concepto ideal, pero que no posible llevarlo a la realidad.

³Se aplica el cálculo de áreas como el valor mayor menos el valor menor así el área queda con signo positivo.

Ciclo Rankine inverso El ciclo Rankine inverso se compone de un proceso adiabático de compresión; un proceso isoentrópico, de expansión; y dos procesos isobaricos, los cuales suceden durante la evaporación y la condensación.

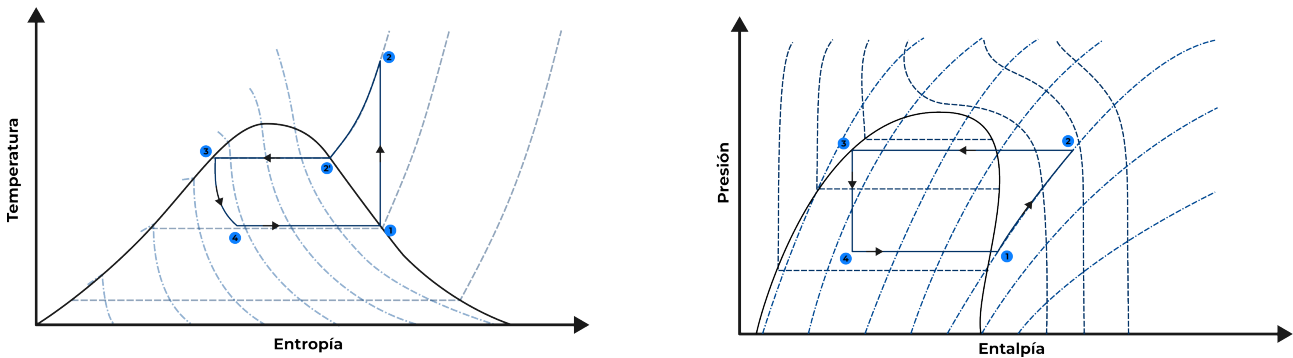


Figura 1.12: Ciclo Rankine inverso.

El ciclo Rankine inverso, también conocido como ciclo simple de compresión de vapor, está compuesto por dos intercambiadores que trabajen a presión constante, una válvula de expansión que trabaje con entalpía constante ($h = u + pv$) y un compresor que sea adiabático.

Como su ciclo es muy parecido al ciclo Carnot, su coeficiente de rendimiento resulta próximo al del ciclo carnot. Para determinarlo nuevamente se hace uso de la expresión definida en la ecuación (1.2):

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

En el ciclo Rankine se puede determinar el calor a partir de la diferencia de entalpía entre los puntos extremos del proceso:

$$Q_{2 \rightarrow 2' \rightarrow 3} = h_3 - h_2$$

$$Q_{4 \rightarrow 1} = h_1 - h_4$$

Junto a esto, aplicando el segundo principio de la termodinámica

$$W_N = Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{salida}}$$

Como el trabajo es saliente, el calor de entrada es saliente y el calor de salida es entrante, los signos se alteran de modo que:

$$-|W_N| = -|Q_{\text{entrada}}| - |Q_{\text{salida}}|$$

Donde, si se rempazan los valores de calor determinados anteriormente

$$-|W_N| = -(h_3 - h_2) - (h_1 - h_4)$$

Por lo tanto, si $h_4 = h_3$

$$|W_N| = (h_3 - h_2) + (h_1 - h_4) = (h_4 - h_2) + (h_1 - h_4) = h_1 - h_2$$

Con los valores de trabajo y calor determinados, es posible hallar el coeficiente de rendimiento como:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_1 - h_2} \quad (1.6)$$

En la práctica el ciclo Rankine inverso difiere del teórico de varias maneras. Con respecto a las temperaturas, con frecuencia el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión y se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor.

Además, aunque se supone que la compresión es isentrópica, sin haber intercambio de calor entre el fluido y el medio, si existe un intercambio entre la camisa del cilindro del compresor y el refrigerante, esto es así porque cuando el fluido ingresa del evaporador, la temperatura de la camisa es mayor que la del refrigerante, y cuando el mismo sale del compresor, la temperatura del refrigerante es mayor que la de la camisa; generando de este modo un intercambio de calor. Por este motivo, la compresión se suele definir como un proceso que no es ni isentrópico ni politrópico.

Con respecto al comportamiento de las presiones, las válvulas de aspiración y descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión, por lo que la presión de aspiración deberá ser menor que la presión a la salida del evaporador y la presión a la salida del compresor deberá ser mayor que la presión del condensador. Con ello, la caída de presión en las tuberías largas de los conductores o las diferencias de alturas entre los equipos también pueden resultar en variaciones de presión en los procesos idealmente isobáricos.

El ciclo Rankine inverso, debido a su gran rendimiento y versatilidad de temperaturas se aplica en la gran mayoría de sistemas con una gran gama de refrigerantes.

De todos los ciclos, el ciclo Rankine es el más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica, siendo la forma más práctica de refrigeración.

Ciclo Brayton inverso El ciclo Brayton inverso se compone de dos procesos isobáricos, los cuales son la evaporación y la condensación; y dos procesos isoentrópicos, los cuales son la compresión y la expansión.

Para presentar un ciclo Brayton inverso se debe contar con dos intercambiadores de calor que se encarguen de enfriar y calentar el refrigerante, un compresor y un expansor.

El rendimiento del ciclo Brayton inverso es muy bajo en comparación a sus pares, para determinarlo se aplica lo desarrollado anteriormente partiendo de la expresión (1.2).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Para determinar los calores, quitado y cedido, se analiza la primera ley de la termodinámica:

$$Q_{4-1} = h_1 - h_4$$

$$Q_{2-3} = h_3 - h_2$$

Con estos parámetros, el trabajo neto realizado estará dado por la suma del trabajo del compresor y el expansor (el cual tendrá un trabajo positivo), resultando en

$$-|W_N| = -|Q_{\text{entrada}}| - |Q_{\text{salida}}| = -(h_1 - h_4) - (h_3 - h_2)$$

$$W_N = (h_1 - h_4) + (h_3 - h_2) = h_1 - h_2 + h_3 - h_4$$

Por lo tanto, determinada esta relación, se obtiene que el coeficiente de desempeño del sistema es:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_1 - h_2 + h_3 - h_4} \quad (1.7)$$

En la práctica, debido a los procesos sencillos que presenta el sistema, no existen muchas variantes del análisis teórico con el análisis real.

El sistema del ciclo Brayton inverso suele utilizarse con aire como refrigerante. Tiene aplicaciones limitadas, su uso se contempla principalmente en situaciones donde el peso

del sistema es una variable más significativa que el coeficiente de desempeño del mismo. Además, estos sistemas tienen la particularidad de poder ser abiertos o cerrados, pudiendo o no tomar aire del medio ambiente como refrigerante y luego liberarlo al finalizar el ciclo.

Ciclo de absorción El ciclo de absorción está compuesto de una dos isobaras, una de condensación y otra de evaporación; una isoentálpica, de expansión; y un sistema de aumento de presión a partir de bombeo de fluidos.

Para cumplir con el ciclo de absorción se debe presentar una válvula de expansión isoentálpica, dos intercambiadores de calor a presión constante y un sistema de absorción, bombeo y generación. Este último sistema consiste en un contenedor de fluido miscible con el refrigerante y encargado de absorberlo, una bomba que eleve la presión del fluido, un contenedor generador, que eleve la temperatura del fluido luego de llegar de la bomba y se encargue de separar el refrigerante del líquido, y luego una válvula que permita el retorno del fluido bombeado al contenedor generador de vuelta al contenedor absorbedor.

El ciclo de absorción tiene la particularidad de que su trabajo en la compresión es menor que el de un ciclo Rankine debido a que el bombeo de un líquido requiere mucho menos trabajo que la compresión de vapor entre las mismas presiones. Sin embargo, como requiere una entrada de calor hacia el generador, para elevar la temperatura del fluido, el coeficiente de desempeño no se diferencia en gran medida comparándolo con los otros ciclos. Aplicando la expresión (1.2)

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

El trabajo neto puede expresarse como la suma del trabajo de la bomba, W_B , y el calor generador, Q_G , por el calentador. Que si bien este último no es trabajo, sino calor, es una energía a aportar al sistema para lograr su correcto funcionamiento.

$$W_N = W_B + Q_G$$

Mientras que el calor quitado será, como se ha determinado antes para los demás intercambios isobáricos:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = h_1 - h_4$$

Llegando a un coeficiente de desempeño equivalente a:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{W_B + Q_G} \quad (1.8)$$

Analizando el concepto en la realidad, el sistema de absorción requiere de ciertos accesorios para aumentar su eficiencia. Estos accesorios son:

- **Cambiador de calor.** Este se ubica entre el generador y el absorbedor. La solución concentrada, que se bombea del absorbedor al generador, se debe calentar; y la solución diluida del generador al absorbedor se debe enfriar. Esto se efectúa por un cambiador de calor y, en consecuencia, el costo del calentamiento en el generador y el costo del enfriamiento en el absorbedor disminuyen.
- **Analizador.** Un analizador consiste de una serie de bandejas montadas arriba del generador. Su función principal es remover parcialmente parte de las partículas de fluido no deseables asociadas con el vapor de refrigerante que van hacia el condensador. Si estos vapores entran al condensador pueden generar obstrucción por congelación (principalmente si es agua).

- **Rectificador.** Un rectificador es un cambiador de calor enfriador por agua que condensa el fluido de absorción y algo de vapor de refrigerante y lo reenvía de nuevo al generador.

El analizador suele disponerse a la salida del generador, en serie y antes del rectificador; por el contrario, el cambiador de calor se debe colocar entre el generador y el absorbedor.

El ciclo de absorción es muy particular debido a que tiene que disponerse de un refrigerante y un fluido que sean miscibles a bajas presiones y temperaturas, pero cuando la mezcla se comprime y calienta, aquel que funciona como refrigerante debe separarse y desplazarse por el sistema de refrigeración. Por tal motivo, se utiliza con amoníaco y agua como líquido miscible.

1.8.3. Factores principales de ciclos de refrigeración

Los factores que afectan al desempeño de ciclo de refrigeración son:

Presión del cambio de estado La disminución de la presión en el cambio de estado reduce el efecto refrigerante. Esto es así debido a que la evaporación o condensación se realizarán a una temperatura menor, reduciendo así el gradiente térmico entre los medios que intercambian calor.

Sobrecalentamiento de vapor El sobrecalentamiento sobre el vapor saturado aumenta el efecto refrigerante pero también el trabajo requerido en el compresor. Y como el aumento del trabajo es mayor que el aumento del efecto refrigerante, el COP disminuye.

Subenfriamiento del líquido El subenfriamiento del líquido aumenta el efecto refrigerante debido a que permite una mayor diferencia de temperatura entre el medio y el refrigerante. Sin embargo, si este es producido por un medio que requiera la aplicación de un trabajo, significará una reducción del COP.

Temperatura de vaporización y de condensación El COP de los ciclos varía según la temperatura de vaporización y la temperatura de condensación. La capacidad y el COP mejoran conforme la diferencia entre estas dos temperaturas disminuye.

1.9. Selección de refrigerantes

(NATIONAL REFRIGERANT TM, 2016)

Al seleccionar un refrigerante se deben tener en cuenta, como características principales mas no únicas, la temperatura del medio a refrigerar y la capacidad térmica que posee para absorber el calor del medio durante el cambio de fase. Junto a esto, la disponibilidad del mismo, cómo afecta al medio ambiente, la reacción con otros materiales, la toxicidad y explosividad, entre otros parámetros terminan definiendo cuál de todos los refrigerantes será el utilizado.

A continuación se hace una clasificación de refrigerantes según tres categorías principales:

- Refrigeración a media o baja temperatura.
- Acondicionamiento de aire.
- Refrigeración a muy baja temperatura.

En cada una de las categorías se expresa una posible aplicación y su tipo de lubricación. Estos parámetros son recomendaciones, ya que la elección final debe realizarse contemplando las características de cada refrigerante frente a la condición puntual.

Tabla 1.4: Refrigerantes para refrigeración en media o baja temperatura.

Ref.	$T_{\min}$	Δq_{vap}	Aplicación	Lubricación			
	1 atm (°C)	kJ/kg		Pl	Pg	AM	Ab
R134a (HFC)	-26.05	217.0	Acondicionamiento de aire.	A	B		
R401A (HCFC)	-34.38	222.6	Ref. de expansión directa comercial e industrial.	A		B	B
R401B (HCFC)	-35.72	228.4	Ref. comercial e industrial.	A		B	B
R402A (HCFC)	-49.16	194.4	Ref. comercial e industrial.	A		B	C
R402B (HCFC)	-47.16	210.3	Máquinas de hielo	A		B	C
R404A	-46.55	200.3	Máquinas de hielo	A			

1.9.1. Refrigeración a media o baja temperatura

Tabla 1.5: Refrigerantes para refrigeración a media o baja temperatura.

Ref.	Remplaza	Detalle	Lubricación
R134a	R12	Electrodomésticos, refrigeración (comercial y autónoma), enfriadoras centrífugas y aire acondicionado para automóviles.	Poliéster en equipos estacionarios y poliglicoles alcalinos en equipos de automóviles.
R401A	R12	Refrigeración de expansión directa para uso comercial e industrial a bajas temperaturas.	Combinaciones de aceite mineral y alquinobencenos o con poliésteres.
R401B	R12	Refrigeración de expansión directa para uso comercial e industrial a bajas temperaturas y sistemas de aire acondicionado reemplazando R12.	Combinaciones de aceite mineral y alquinobencenos o con poliésteres.
R402A	R502	Refrigeración comercial e industrial en bajas temperaturas	Aceite mineral, alquinobencenos o poliésteres.
R402B	R502	Máquinas de hielo	Aceite mineral, alquinobencenos o poliésteres.
R404A	R502 y R22	Refrigeración comercial e industrial a medias y bajas temperaturas. Máquinas de hielo.	Poliésteres.
R407A	R22	Refrigeración comercial e industrial a medias y bajas temperaturas.	Poliésteres.
R407C	R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas medias. Acondicionamiento de aire comercial y residencial.	Poliésteres.
R408A	R502	Refrigeración industrial a media y baja temperatura.	Aceite mineral, alquinobencenos o poliésteres.
R409A	R12	Refrigeración industrial a media y baja temperatura. Acondicionamiento de aire con sistemas no centrífugos.	Aceite mineral, alquinobencenos o poliésteres.
R417C	R12	Refrigeración a media y baja temperatura.	Poliésteres o aceites minerales/alquinobencenos con aditivos para mejorar circulación.
R422B	R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas media. Acondicionamiento de aire.	Poliésteres o aceites minerales/alquinobencenos con aditivos para mejorar circulación.
R422C	R502 y R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas media.	Poliésteres o aceites minerales/alquinobencenos con aditivos para mejorar circulación.
R422D	R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas media y baja. Acondicionamiento de aire.	Poliésteres o aceites minerales/alquinobencenos con aditivos para mejorar circulación.
R507	R502 y R22	Refrigeración comercial e industrial a medias y bajas temperaturas. Máquinas de hielo.	Poliésteres.

1.9.2. Acondicionamiento de aire

Tabla 1.6: Refrigerantes para acondicionamiento de aire.

Ref.	Reemplaza	Detalle	Lubricación
R407C	R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas medias. Acondicionamiento de aire comercial y residencial.	Poliésteres.
R410A	R22	Acondicionamiento de aire y bombas de calor. Solo para equipamiento nuevo, no como recarga de equipos para R22.	Poliésteres.
R414B	R12	Refrigeración industrial y comercial de media o baja temperatura y aire acondicionado.	Alquinobencenos, aceites minerales o poliésteres.
R422B	R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas media. Acondicionamiento de aire.	Poliésteres o aceites minerales/alquinobencenos con aditivos para mejorar circulación.
R422D	R22	Refrigeración comercial e industrial a temperaturas media y baja. Acondicionamiento de aire.	Poliésteres o aceites minerales/alquinobencenos con aditivos para mejorar circulación.
R123	-	Enfriadores centrífugos grandes y baja presión.	Alquinobencenos o aceites minerales.
R124	-	Acondicionamiento de aire de grandes ambientes.	Alquinobencenos o aceites minerales.

1.9.3. Refrigeración a muy baja temperatura

Tabla 1.7: Refrigerantes para muy bajas temperaturas.

Ref.	Reemplaza	Detalle	Lubricación
R23	R13 y R503	Refrigeración a muy bajas temperaturas	Poliésteres. Normalmente se utilizan aditivos que mejoran la circulación del refrigerante.
R403B	R13 y R503	Refrigeración a muy bajas temperaturas con un sistema de una sola etapa.	Aceite mineral, alquinobencenos o poliésteres.
R508B	R13 y R503	Refrigeración a muy bajas temperaturas en sistemas de cascadas (etapas múltiples).	Poliésteres. Normalmente se utilizan aditivos que mejoran la circulación del refrigerante.

1.10. Consideraciones de seguridad

(ASHRAE, 2017, pág. 29.6 a 29.10) (ANSI, 2019)

Los refrigerantes, según su inflamabilidad y su toxicidad están clasificados por la ASHRAE 34 en seis grupos: A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Dentro de esta clasificación destacan valores: A y B; y 1,2 y 3.

Los valores A y B hacen referencia a su toxicidad, donde el tipo A expresa que el refrigerante posee un límite de exposición no menor que *400ppm*, mientras que los refrigerantes del tipo B poseen un límite de exposición menor a *400ppm*.

Por otro lado, los valores del 1 al 3 definen que tan inflamable es el refrigerante. Cuando se habla de refrigerantes clase 1, se entiende que este no genera propagación de flama en el aire en condiciones de 60°C y $101,3\text{kPa}$; los refrigerantes clase 2 exhiben propagación de flama en esas condiciones, donde su límite de ignición es mayor que $0,10\text{kg}/\text{m}^3$ y el calor de combustión es menor que $19\text{MJ}/\text{kg}$; por último, los refrigerantes de clase 3 exhiben propagación de flama en el aire a 60°C y $101,3\text{kPa}$, donde el límite de ignición es menor o igual a $0,10\text{kg}/\text{m}^3$ o el calor de combustión es mayor que $19\text{MJ}/\text{kg}$.

Cuando los refrigerantes son mezclas, se debe tomar la clasificación de seguridad de aquel refrigerante que posea la peor de ellas.

1.11. Refrigerantes secundarios

(ASHRAE, 2014, pág. 13.1 a 13.2)

Un refrigerante secundario es un líquido usado como fluidos de transferencia de calor que ganan o pierden energía térmica sin cambiar de estado. Para muy bajas temperaturas, el refrigerante debe tener un punto de congelación adecuado por debajo de la temperatura del medio u objeto a enfriar. Estos refrigerantes son comúnmente llamados salmueras.

1.11.1. Selección de un refrigerante secundario

Para la selección de un refrigerante secundario se debe tener en cuenta la compatibilidad con los otros materiales en el sistema, a las presiones y temperaturas de trabajo. El refrigerante deberá también ser compatible con el medio ambiente y cumplir con las regulaciones de seguridad. Por último, sería ideal que el refrigerante sea económico y fácil de remplazar.

Con respecto a los intervalos de temperatura entre el objeto a refrigerar, es deseable que el cuerpo y el refrigerante secundario tenga una diferencia mínima de 3°C , mientras que es ideal que ese intervalo sea siempre 8°C . Se debe considerar que, cuando el refrigerante se somete a las temperaturas más bajas, su viscosidad tiene que permitir que fluya e intercambie correctamente el calor.

En ciertas ocasiones, para evitar la presión de vaporización en los sistemas, suele disponerse en los sistemas de refrigeración con refrigerantes secundarios una presurización con nitrógeno seco en un tanque de expansión o algún gas que no sea miscible con el refrigerante.

1.11.2. Carga y caudal del refrigerante secundario

El refrigerante secundario se dispone usualmente en el retorno de la línea de vapor del enfriador. Por tal motivo, el caudal definido en la bomba está definido por la densidad de la temperatura de retorno. El flujo másico por una determinada carga térmica está basada en el rango de temperatura deseada y el coeficiente de intercambio de calor requerido a la temperatura media global.

Para determinar el intercambio de calor, la caída de presión, la densidad, el calor específico, la viscosidad y la conductividad térmica, se deberán tener en cuenta los parámetros promedios del refrigerante en el intercambiador de calor. Cuando el refrigerante secundario se enfría, la película más viscosa reduce la tasa de transferencia de calor y aumenta la caída de presión en comparación con lo esperado a la temperatura global. Cuando el refrigerante secundario se calienta, la película menos viscosa se aproxima a la tasa de transferencia de calor y la caída de presión esperadas a la temperatura global.

Cuanto mayor sea la turbulencia y la mezcla entre el fluido principal y la película, mejor será la transferencia de calor y mayor la caída de presión. Cuando la velocidad del refrigerante secundario en los tubos de un dispositivo de transferencia de calor produce un flujo

laminar, la transferencia de calor puede mejorarse insertando cintas espirales o turbuladores de resorte que promueven la mezcla entre el fluido principal y la película. Esto generalmente aumenta la caída de presión. La superficie interna también puede ranurarse en espiral o mejorarse con otros dispositivos. Dado que la tecnología de transferencia de calor está en constante evolución, utilice el intercambiador de calor más rentable para lograr una transferencia de calor y una caída de presión óptimas. Recientemente, se han utilizado evaporadores de placas y marcos e intercambiadores de calor de carcasa y tubos para manejar salmueras de alta viscosidad. Al seleccionar el fluido y los intercambiadores de calor, deben considerarse los costos energéticos del bombeo del refrigerante secundario.

1.11.3. Energía de bombeo

El consumo de energía de bombeo está en función del refrigerante secundario seleccionado, la carga y el rango de temperatura en el cual el calor es intercambiado, la presión de la bomba, la eficiencia eléctrica y el factor de potencia. Las bombas centrífugas pequeñas, que operan en un rango de $3L/s$ a $240kPa$ a $9L/s$ a $210kPa$, suelen tener una eficiencia entre 45% a 65%, respectivamente. Las bombas más grandes, de $30L/s$ a $240kPa$ a $95L/s$ a $210kPa$, suelen tener eficiencias de 75% a 85%.

Por tales razones, las bombas deberán operar cerca del pico de rendimiento, para el caudal y la presión para las que están dimensionadas. La temperatura del refrigerante secundario aumenta ligeramente debido a la energía consumida en el eje de la bomba. Si se utilizan bombas con motores semi-herméticos, la ineficiencia del motor es añadida como calor al refrigerante secundario, y el consumo total del motor, en potencia, debe ser considerado al calcular cargas y temperaturas.

1.11.4. Comparación de rendimiento

Al contemplar los refrigerantes secundarios para refrigeración, se debe considerar su rendimiento relacionando la carga de refrigeración en contraste del consumo del motor y las pérdidas térmicas. A partir de ello, es posible construir una tabla comparativa para algunos refrigerantes que relacione un coeficiente de intercambio.

Tabla 1.8: Comparación de rendimiento de los refrigerantes secundarios.

Refrigerante	Concentración (%)	Punto de congelación (°C)	Caudal/Potencia (L/s kW)	Caída de presión (ΔP)	Coeficiente de transferencia (W/m^2K)
Propilenglicol	39	-20.6	0.0459	20.064	1164
Etilenglicol	38	-21.6	0.0495	16.410	2305
Metanol	26	-20.7	0.0468	14.134	2686
Cloruro de sodio	23	-20.6	0.0459	15.858	3169
Cloruro de calcio	22	-22.1	0.0500	16.685	3214
Agua-amoniaco	14	-21.7	0.0445	16.823	3072
Tricloroetileno	100	-86.1	0.1334	14.548	2453
Limoneno	100	-96.7	0.1160	10.204	1823
Cloruro de met.	100	-96.7	0.1146	12.824	3322
R-11	100	-111.1	0.1364	14.341	2430

1.11.5. Otras consideraciones

La corrosión debe tenerse en cuenta al seleccionar el refrigerante, el inhibidor y los componentes del sistema. Debe considerarse el efecto de la toxicidad del refrigerante secundario y del inhibidor sobre la salud y la seguridad del personal de la planta o de los consumidores de alimentos y bebidas. Asimismo, deben evaluarse el punto de inflamación y los límites de explosividad de los vapores del refrigerante secundario.

Examine la estabilidad del refrigerante secundario ante la humedad, el aire y los contaminantes previstos en los límites de temperatura de los materiales utilizados en el sistema. Las temperaturas superficiales de los elementos más calientes determinan la estabilidad del refrigerante secundario.

Si se requieren aditivos antiespumantes, se debe considerar su efecto sobre la estabilidad térmica y la toxicidad del refrigerante para cada aplicación.

1.12. Conducción de fluidos refrigerantes

(ASHRAE, 2017, pág. 29.10 a 29.11)

1.12.1. Sistemas de tuberías metálicas

Cada sistema de refrigeración requiere de un estudio de las condiciones de operación para determinar los materiales a utilizar.

1.12.2. Metales

Los refrigerantes halógenos pueden ser usados satisfactoriamente bajo condiciones normales con los metales más comunes, así como acero, hierro de fundición, cobre, bronce, estaño, plomo y aluminio. Bajo las condiciones más severas, muchos de los metales están sometidos a hidrólisis y descomposición térmica. El orden de los metales a presentar descomposición térmica frente a compuestos halogenados tiene el siguiente orden:

Aleaciones austeníticas Ni-Cr < 18-8 Acero inoxidable < Níquel < Cobre

Cobre < Acero 1040 < Aluminio < Bronce < Cobre < Zinc < Plata

Este orden es aproximado, y existen algunas excepciones para algunos compuestos especiales. Las aleaciones de magnesio y aquellas de aluminio con más de 2 % de magnesio no son recomendadas para el uso con refrigerantes halógenos donde exista al menos un rastro de presencia de agua. EL zinc no es recomendado con CFC 113. Elementos de zinc y otros compuestos aleados con fluor deben ser usados de forma limitada, aunque no se ha observado ninguna situación fuera de lo normal en ambientes secos. Compuestos de aluminio, zinc o magnesio no deben ser nunca utilizados en contacto con cloruro de metilo. El amoníaco no debe ser utilizado con cobre, bronce u otra aleación que contenga cobre.

1.12.3. Elastómeros

La hinchazón lineal de algunos elastómeros frente a la presencia del líquido de refrigerantes compuestos por HCFC y HFC es un factor a tener en cuenta. Estos factores, junto con el grado de dureza, la resistencia a la tracción y el grado de extracción, permiten definir la selección correcta del elastómero. Cuando existen otros fluidos junto al refrigerante, por ejemplo lubricantes, la combinación de estos y la acción que tengan sobre el elastómero debe ser considerada.

Otro inconveniente presente en los elastómeros es la permeabilidad frente a los fluidos. Ya que, en caso de no ser realmente permeables puede existir una fuga del propio refrigerante o presentarse un ingreso de humedad al propio sistema de refrigeración. La construcción de mangueras multicapas es utilizada significativamente para reducir el ingreso de agua y la pérdida de refrigerante. Una construcción típica de una manguera podría consistir en una cubierta exterior de elastómero de clorobutilo para reducir la entrada de agua, una capa de poliamida para reducir el refrigerante filtrado y un tubo interior de cloropreno.

1.12.4. Plásticos

El efecto del refrigerante a un material plástico debe ser analizado estrictamente bajo las condiciones de uso previsto, incluyendo la presencia de lubricantes. Los plásticos son generalmente mezclas de dos o más elementos, por lo que es difícil de predecir el efecto del refrigerante sobre el plástico. La masa y los cambios visuales frente al refrigerante pueden ser utilizados como referencia, pero los cambios en las propiedades internas del plástico deben ser examinadas. Los refrigerantes y lubricantes tuvieron poco efecto sobre la mayoría de los plásticos, aunque el acrilonitrilo-butadieno-estireno, el óxido de polifenileno y el policarbonato se vieron afectados lo suficiente como para ser considerados incompatibles.

Se evaluó la compatibilidad de los refrigerantes R-134a y R-1234yf con los plásticos típicos utilizados en los sistemas de aire acondicionado automotriz. Cinco plásticos (poliéster, nailon, epoxi, tereftalato de polietileno y poliamida) se pusieron en contacto en tubos sellados que contenían los refrigerantes y el lubricante PAG, y se mantuvieron a 100 °C durante dos semanas. Veinticuatro horas después de finalizar la prueba, se evaluaron los cambios de masa y apariencia de los plásticos, obteniéndose esencialmente las mismas calificaciones positivas de ambos refrigerantes con los plásticos.

Parte II

Anexos

Bibliografía

- ANSI, A. . (2019). *ASHRAE 15 - Safety Standard for Refrigeration Systems*. ASHRAE, 2019 edition.
- ASHRAE (2014). *Refrigeration*. ASHRAE.
- ASHRAE (2017). *Fundamentals*. ASHRAE.
- Askeland, D. R. (2017). *Ciencia e ingeniería de los materiales*. Cengage, 7° edition.
- Calm, J. M. (2007). The next generation of refrigerants. In *Proceedings of the 22nd international congress of refrigeration, Beijing, PR China*.
- Dossat, R. J. (1980). *Principios de refrigeración*. CECSA.
- Miller, R. M. . M. (2006). *Air Conditioning and Refrigeration*. McGraw-Hill, 4° edition.
- Mott, R. L. (2015). *Mecánica de fluidos*. Pearson, 7° edition.
- NATIONAL REFRIGERANT TM (2016). *Refrigerants Reference Guide*. NATIONAL REFRIGERANT, 6° edition.
- Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.
- Whitten, W. K. (2016). *Química*. Cengage Learning, 10° edition.