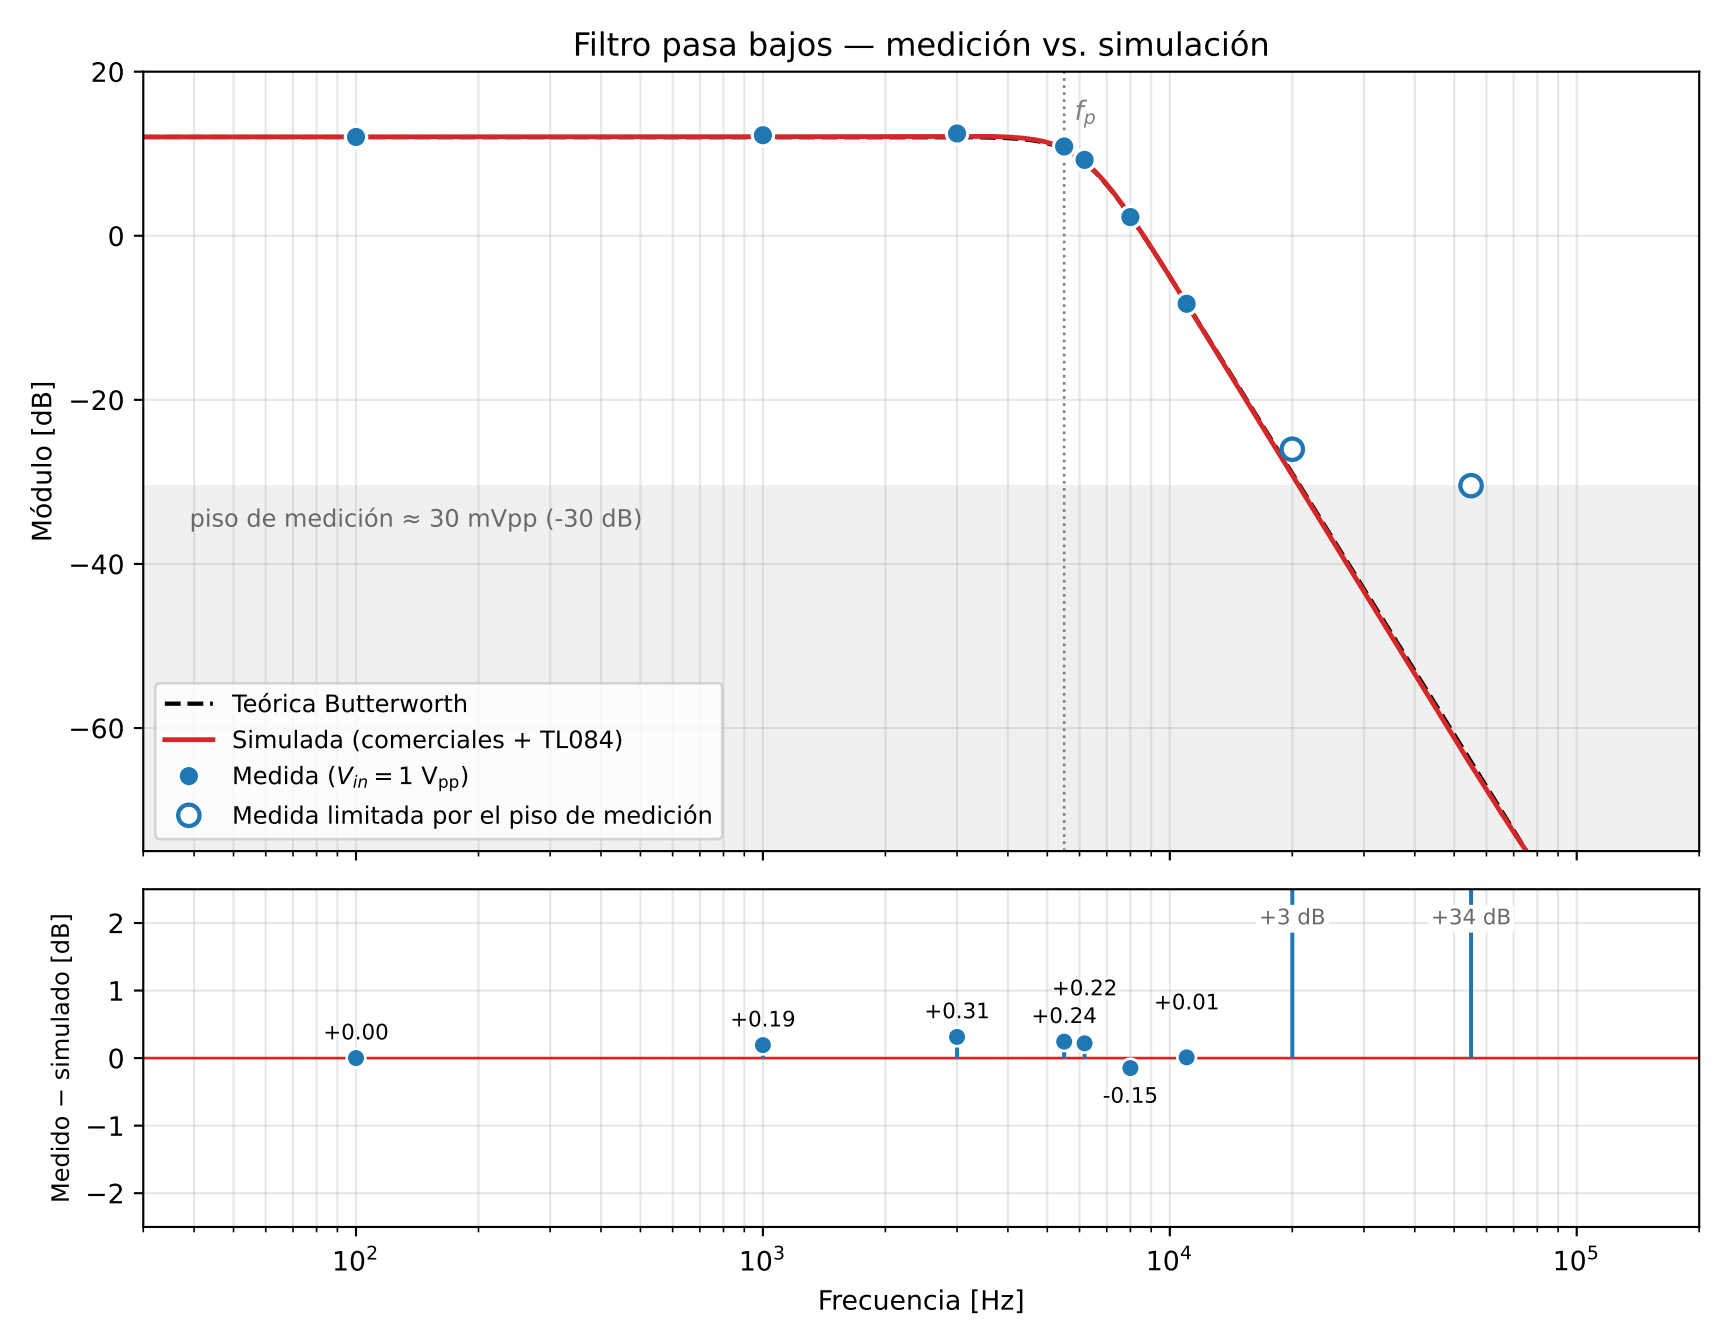
Filtro pasa bajos — medición vs. simulación
Módulo [dB]
20
0
−20
−40
−60
$f_p$
piso de medición ≈ 30 mVpp (-30 dB)
Teórica Butterworth
Simulada (comerciales + TL084)
Medida ($V_{in}$ = 1 $V_{pp}$)
Medida limitada por el piso de medición
Medido − simulado [dB]
2
1
0
−1
−2
+0.00
+0.19
+0.31
+0.22
+0.24
-0.15
+0.01
+3 dB
+34 dB
$10^2$
$10^3$
$10^4$
$10^5$
Frecuencia [Hz]