

Processo n.º: 450.10.04.01.002657.2020.RH7

Utilização n.º: L070516.2025.RH7

Início: 2025/03/03

Validade: 2030/03/02

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA	APA00395003
País*	Portugal
Número de Identificação Fiscal*	513606130
Nome/Denominação Social*	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Idioma	Português
Morada*	Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, nº 21, R/C
Localidade*	GUARDA
Código Postal	6300-906
Concelho*	Guarda
Telefones	271225317
Obrigaç�o de correc��o de Dados de Perfil	☐

Caracteriza  o do(s) tratamento(s)

Designa��o	ETAR de Rio de Moinhos
N�vel de tratamento implementado	Mais avan�ado que o secund�rio
Tipo de tratamento	Lagoas de estabiliza��o (lagoa anaer�bia + lagoa facultativa), seguido de leitos de macr�fitas
Caudal M�ximo descarga	530.00 m3/dia
Nut III – Concelho – Freguesia	Alentejo Central / Borba / Rio de Moinhos
Longitude	-7.513220
Latitude	38.752840
Ano de arranque	2020
Popula��o servida (e.p.)	3500
Ano horizonte de projeto	2050
Popula��o servida no ano horizonte de projeto (e.p)	3500

Caracteriza  o da rejei  o

Origem das  guas residuais

Urbanas

Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal	15000.0 (m3)
CBO5	500.0 (mg/L O2)
CQO	1000.0 (mg/L O2)
N	101.4 (mg/L N)
P	22.9 (mg/L P)
Designação da rejeição	ETAR de Rio de Moinhos
Meio Recetor	Ribeira/ribeiro
Margem	Margem esquerda
Denominação do meio recetor	Ribeira de Luceférit
Sistema de Descarga	Outro
Tipo sistema descarga	Coletor com obra de proteção (boca de lobo em betão armado com válvula de maré)
Nut III – Concelho – Freguesia	Alentejo Central / Borba / Rio de Moinhos
Longitude	-7.514275
Latitude	38.751511
Região Hidrográfica	Guadiana
Bacia Hidrográfica	Guadiana
Sub-Bacia Hidrográfica	PT07GUA1438 :: Ribeira de Lucefecit
Tipo de massa de água	Rios
Massa de água	PT07GUA1438 :: Ribeira de Lucefecit
Classificação do estado/potencial ecológico (superficial) ou estado (subterrânea) da massa de água	Razoável

Condições Gerais

- 1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
- 2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
- 3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
- 4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
- 5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
- 6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
- 7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
- 8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
- 9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações

justificadas, serão suportadas pelo seu titular.

- 10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
- 12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 14ª A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 15ª O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
- 16ª O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
- 17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
- 18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
- 19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

Condições Específicas

- 1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
- 2ª Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
- 3ª Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
- 4ª A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
- 5ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
- 6ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
- 7ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
- 8ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
- 9ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
- 10ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
- 11ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem

alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

- 12ª** O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
- 13ª** O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
- 14ª** O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
- 15ª** O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
- 16ª** O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
- 17ª** As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
- 18ª** Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
- 19ª** Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

- 1ª** A ETAR deve estar executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na Entidade Licenciadora, datados de 11/02/2020, 11/06/2021 e 13/07/2021.
- 2ª** A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais urbanas provenientes dos aglomerados populacionais de Rio de Moinhos, Talisca e Barro Branco, acrescidas de efluentes oriundos de fossas sépticas, correspondentes a uma população equivalente servida de 3500 hab-eq. O caudal médio diário previsto afluir à ETAR através da rede de drenagem é de 390 m³/dia em tempo seco e 500 m³/dia em tempo húmido, enquanto que o caudal com origem em fossas sépticas é independente das condições climáticas e considerado sempre igual a 30 m³/dia.
- 3ª** O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
- 4ª** O titular deverá garantir uma distribuição uniforme do efluente ao longo das lagoas de estabilização (anaeróbias e facultativas) e dos leitos de macrófitas, minimizando a existência de zonas mortas, curto-circuitos hidráulicos e caminhos preferenciais.
- 5ª** Face ao estado global da massa de água recetora inferior a bom, de acordo com o 3.º ciclo de planeamento (2022 - 2027) do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Guadiana, em que um dos parâmetros responsáveis por esse estado é o fósforo total, caso se venha a justificar, deverão ser implementadas medidas adicionais na ETAR que contribuam para a redução da carga desse parâmetro no meio recetor, com vista a alcançar o bom estado da massa de água.
- 6ª** O titular deve assegurar condições adequadas de impermeabilização das lagoas de estabilização (lagoas anaeróbias e facultativas) e dos leitos de macrófitas, de modo a garantir a manutenção da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e a minimizar os riscos de contaminação do solo.
- 7ª** Sempre que necessário, o titular deve proceder ao corte da vegetação que se desenvolva eventualmente em redor dos órgãos de tratamento, sobretudo das lagoas anaeróbias e facultativas e dos leitos de macrófitas, e à posterior remoção do material depositado para destino final adequado.
- 8ª** O titular deve proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associada(s) à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 m a montante e de 50 m a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais invasoras, tais como as Canas (*Arundo donax*).
- 9ª** Atendendo à localização da ETAR em zona ameaçada pelas cheias, caberá ao titular da licença a responsabilidade pela defesa contra cheias e manutenção do normal escoamento e funcionalidade das correntes (Ribeira de Luceférit e um seu afluente), bem como por todos os prejuízos que poderão ser eventualmente causados a terceiros ou à própria estação de tratamento.
- 10ª** O titular deverá efetuar todas as diligências que estejam legalmente ao seu alcance para assegurar que será respeitado o compromisso assumido pelo Município de Borba (após reunião com os responsáveis pelas unidades industriais de produção de queijo) para segregação do soro e descarga apenas de águas de lavagens das queijarias que integram os efluentes na rede pública de drenagem, por forma a adequar as características desses efluentes à qualidade exigida pela Águas do Vale do Tejo, S.A. no seu regulamento de exploração do serviço público de saneamento de águas residuais.

11ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 13125 € (treze mil cento e vinte e cinco euros) a favor da Entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em <https://www.apambiente.pt/agua/formularios>).

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença são as seguintes.

Observações

(*) Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, para os parâmetros cujo VLE é definido com base no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder duas.

Parâmetro	VLE	Legislação aplicável
pH (Escala de Sörensen)	6,0-9,0	(b)
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	25	(a)
Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	125	(a)
Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	35	(a)
Óleos e Gorduras (mg/L)	15	(b)

Legislação

(a) Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro (Quadro n.º 1); (b) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com a alínea D) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, e o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. (*)

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Periodicidade de reporte:

Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora com uma periodicidade mensal.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

Caudalímetro para medição do caudal efluente, caixa de visita para recolha de amostras.

Local de amostragem	Parâmetro	Metodo analítico	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem
---------------------	-----------	------------------	--------------------------	--------------------

Saída	pH (Escala de Sörensen)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Azoto total (mg/L N)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Fósforo total (mg/L P)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Metodologia aplicável em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.	Mensal	Composta (ii)
Saída	Caudal (m3/mês)	-	Mensal	Em contínuo

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

Administrador Regional da ARH Alentejo



Rui Sequeira

Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra



Localização e caracterização da obra

Diagrama de funcionamento (fase líquida e fase sólida)

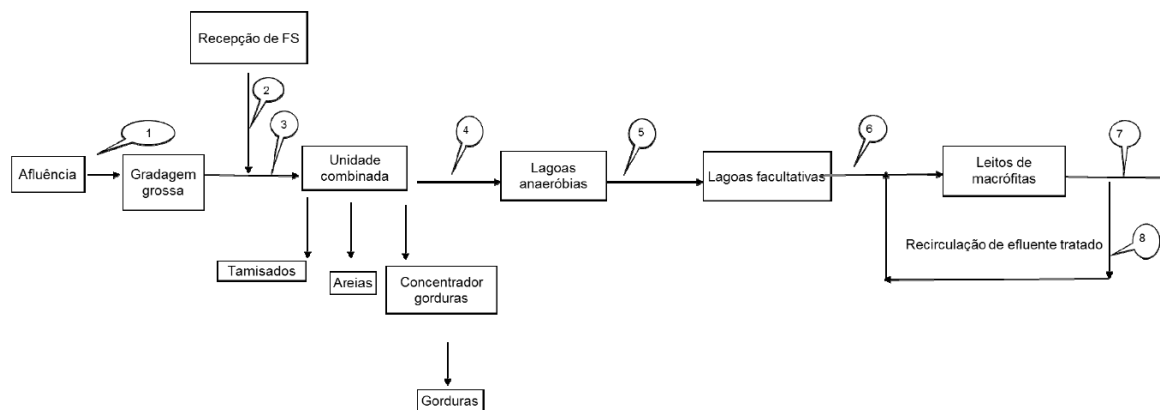


FIGURA 1 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO DE TRATAMENTO

Localização e caracterização da obra

Diagrama de funcionamento (fase líquida e fase sólida)

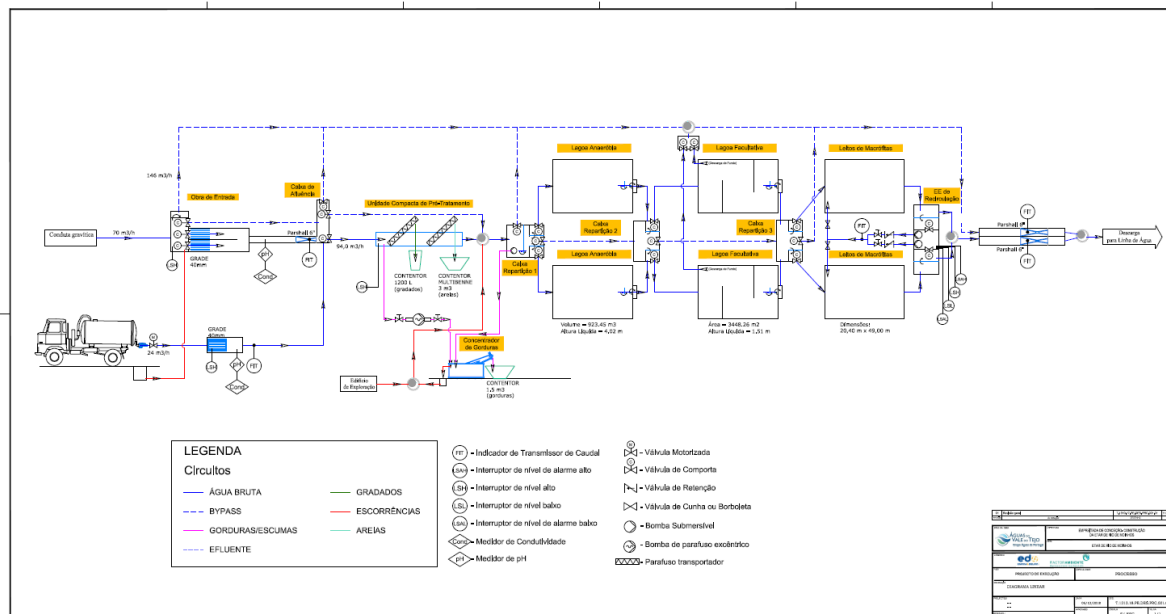


Diagrama de funcionamento (fase líquida e fase sólida)

