Configurazione impianto

Nuovo progetto

Elaborato il 09/10/2026 - progetto aggiornato 09/10/2026, 18:57:08

Ambienti	Superficie netta	Volume netto	Fabbisogno
1	15,96 m²	43,09 m³	1,508 kW

1 piani; 4 muri; 0 sistemi HVAC; 0 radiatori; 0 terminali aria.

Stato dei controlli

0 errori; 1 avvisi. Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Riepilogo ambienti

Codice / stanza / piano	Netta m²	H m	Volume m³	Q kW / BTU/h
A1 - Soggiorno / Piano terra	15,96	2,7	43,09	1,508 / 5146

Planimetria - Piano terra

Quota piano 0 m; scala verificata; quote interne utili, superfici stanza al netto



Scala grafica 1:26,5 su A3 - stampa al 100%

2 m

A = ambiente; RAD = radiatore; M/R = mandata/ripresa; UI = macchina; FC = ventilconvettore

Codici e quote completi nelle tabelle. Grigio: contorni netti; arancione: geometria precedente da richiudere; nero: muri.

Legenda e quote - Piano terra

Codice	Ambiente	Area netta	Perimetro netto
A1	Soggiorno	15,96 m²	16 m

Quote interne utili dei muri

Muro	Origine asse x/y m	Fine asse x/y m	Interna utile m	Spessore m
W1	0 / 0	4,5 / 0	4,2	0,3
W2	4,5 / 0	4,5 / 4,1	3,8	0,3
W3	4,5 / 4,1	0 / 4,1	4,2	0,3
W4	0 / 4,1	0 / 0	3,8	0,3

A1 - Soggiorno

Piano: Piano terra; impianto: da definire

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
15,96 m²	16 m	2,7 m	43,09 m³

Fabbisogno convenzionale

15,96 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1508,22 W = 1,508 kW = 5146 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Nessun apparecchio associato a questo ambiente.

Calcoli, suggerimenti e configurazione finale

I calcoli di requisito, i suggerimenti automatici e i singoli pezzi scelti dall'operatore sono riportati separatamente. Nessuna lunghezza minima identifica una singola bocchetta.

Quote interne utili

Ambiente	Larghezza interna	Lunghezza interna
Soggiorno	4,2 m	3,8 m

Parete	Misura interna utile	Spessore
1	4,2 m	300 mm
2	3,8 m	300 mm
3	4,2 m	300 mm
4	3,8 m	300 mm

Sistemi HVAC

Nessun sistema split o canalizzato configurato.

Distinta materiali - senza prezzi

Quantità	Materiale / codici	Caratteristiche	Locali

La distinta comprende gli apparecchi configurati. Accessori, attacchi, valvole, plenum, tubazioni, canalizzazioni, sostegni e lavorazioni devono essere definiti nel progetto esecutivo. Le unità interne elencate separatamente sono incluse nel rispettivo sistema, senza sommare due volte il kit.

Controlli del progetto

Esito	Codice	Verifica
OK	scale	Piano terra: scala verificata
OK	walls	4 muri validi
OK	geometry	Soggiorno: geometria valida
OK	thermal	Soggiorno: fabbisogno convenzionale
AVVISO	systemConfiguration	Soggiorno: impianto da completare: scegliere e inserire gli apparecchi.
OK	overlap	Nessuna sovrapposizione tra stanze

Provenienze e versioni


Progetto dd5ce388-dae4-4bdd-933e-6f44d9cdf063; schema 4. Versioni registrate: nessuna.

Nessun apparecchio con fonte tecnica risolta nella versione corrente del progetto.

Nota tecnica


Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Piano terra - panoramica 3D

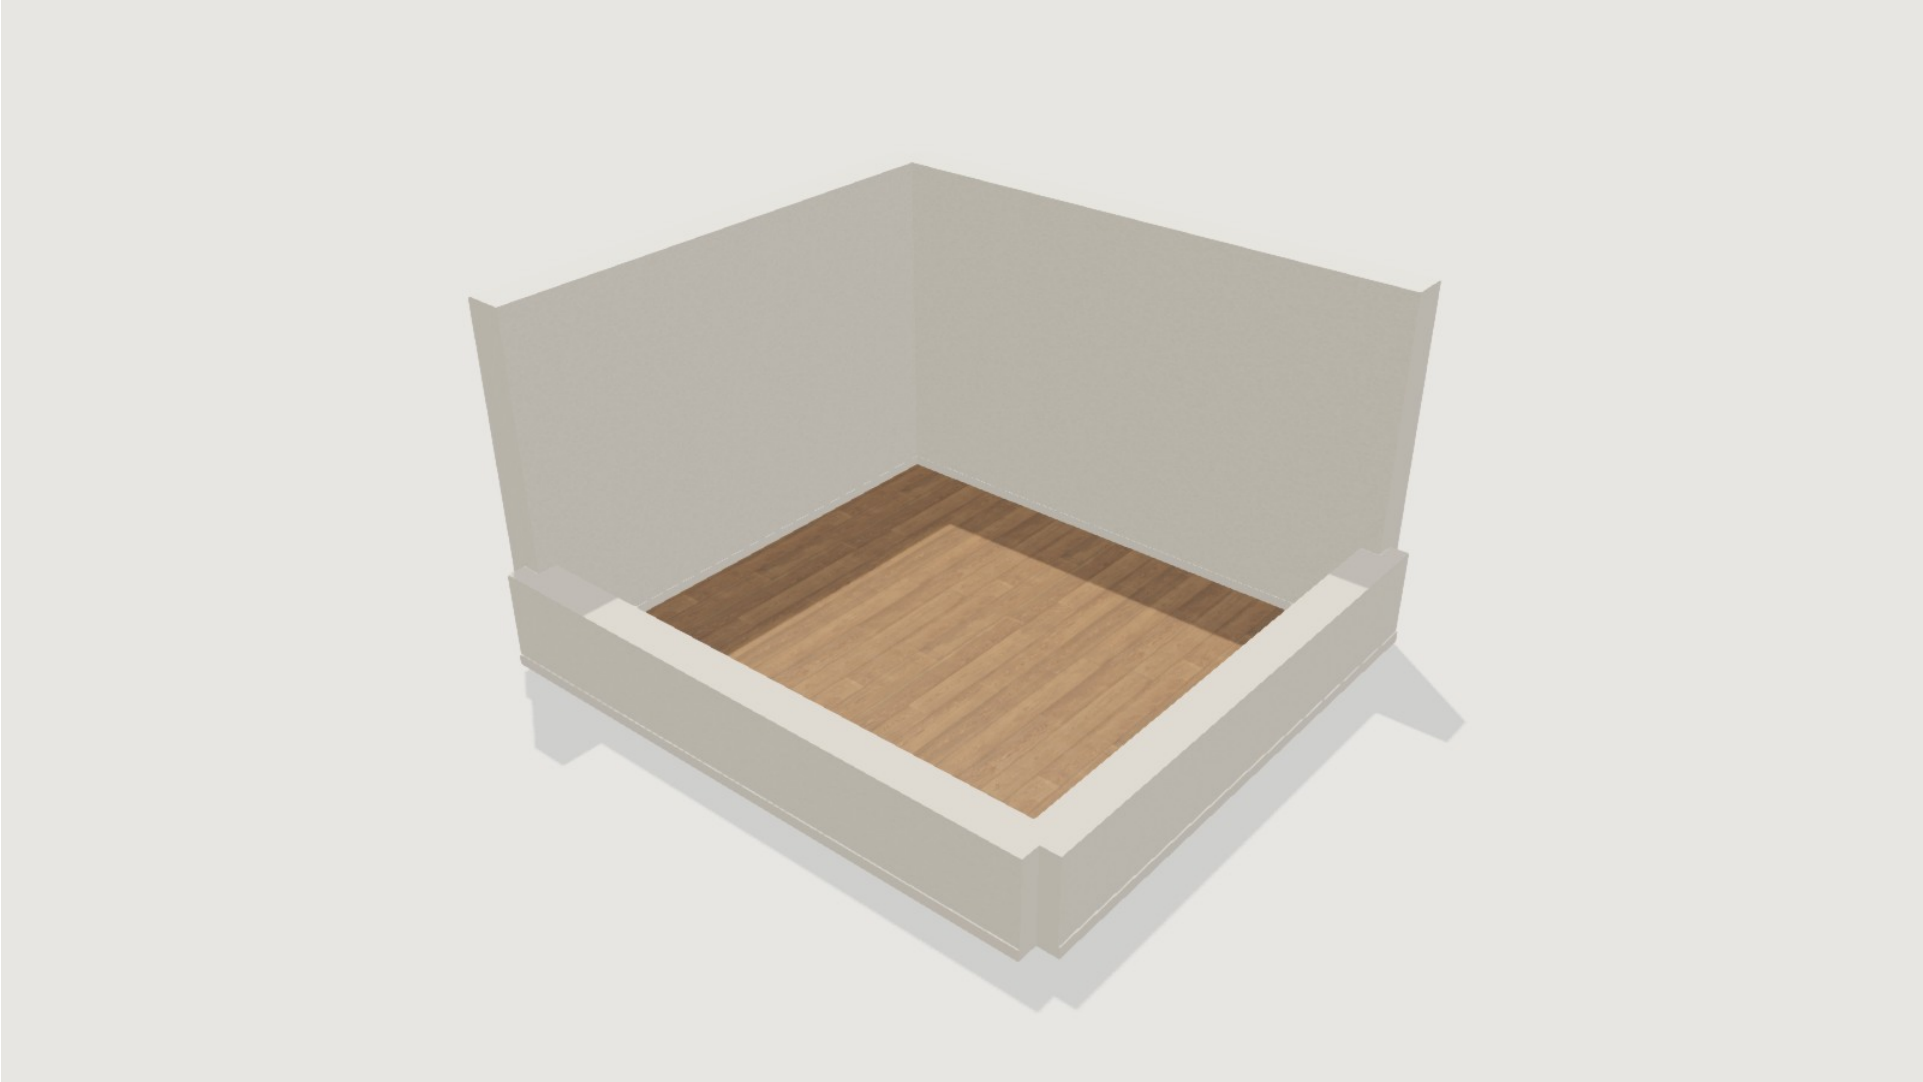

Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.

Soggiorno - vista 3D

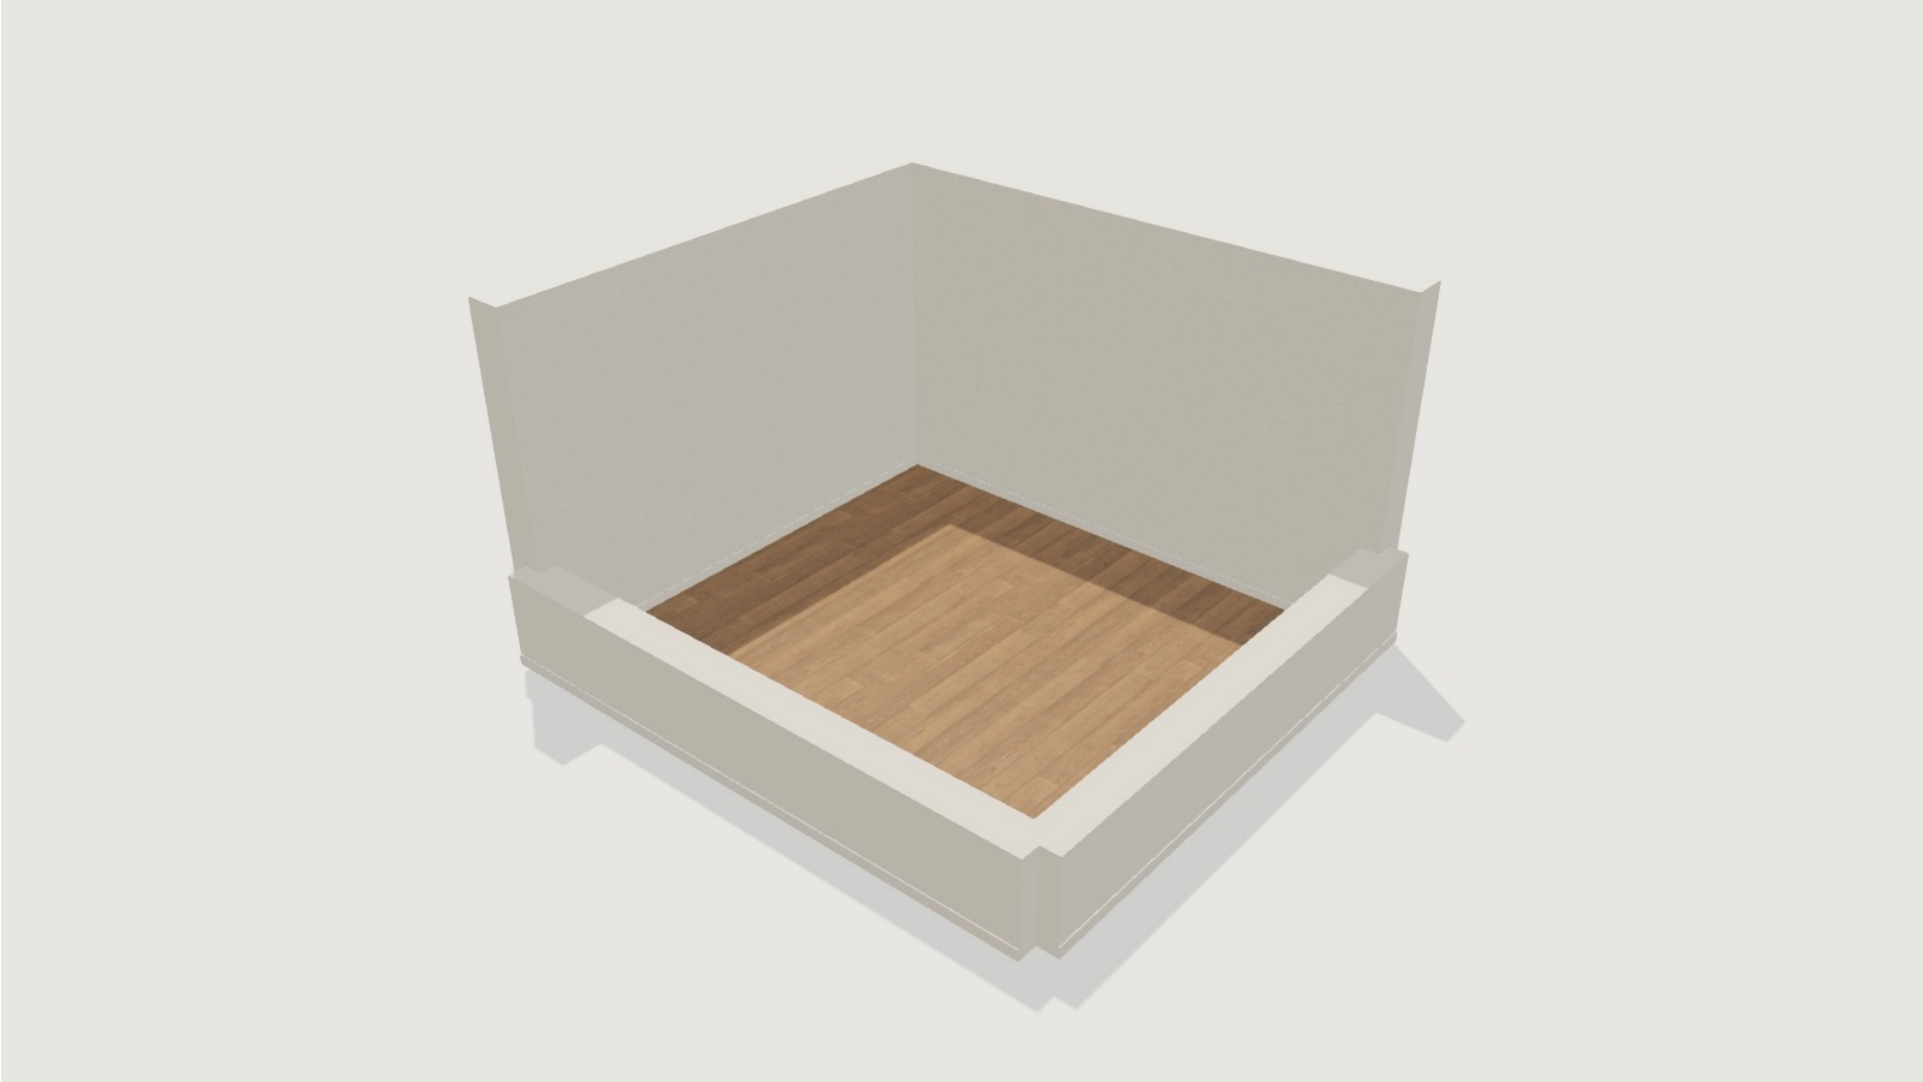

Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.