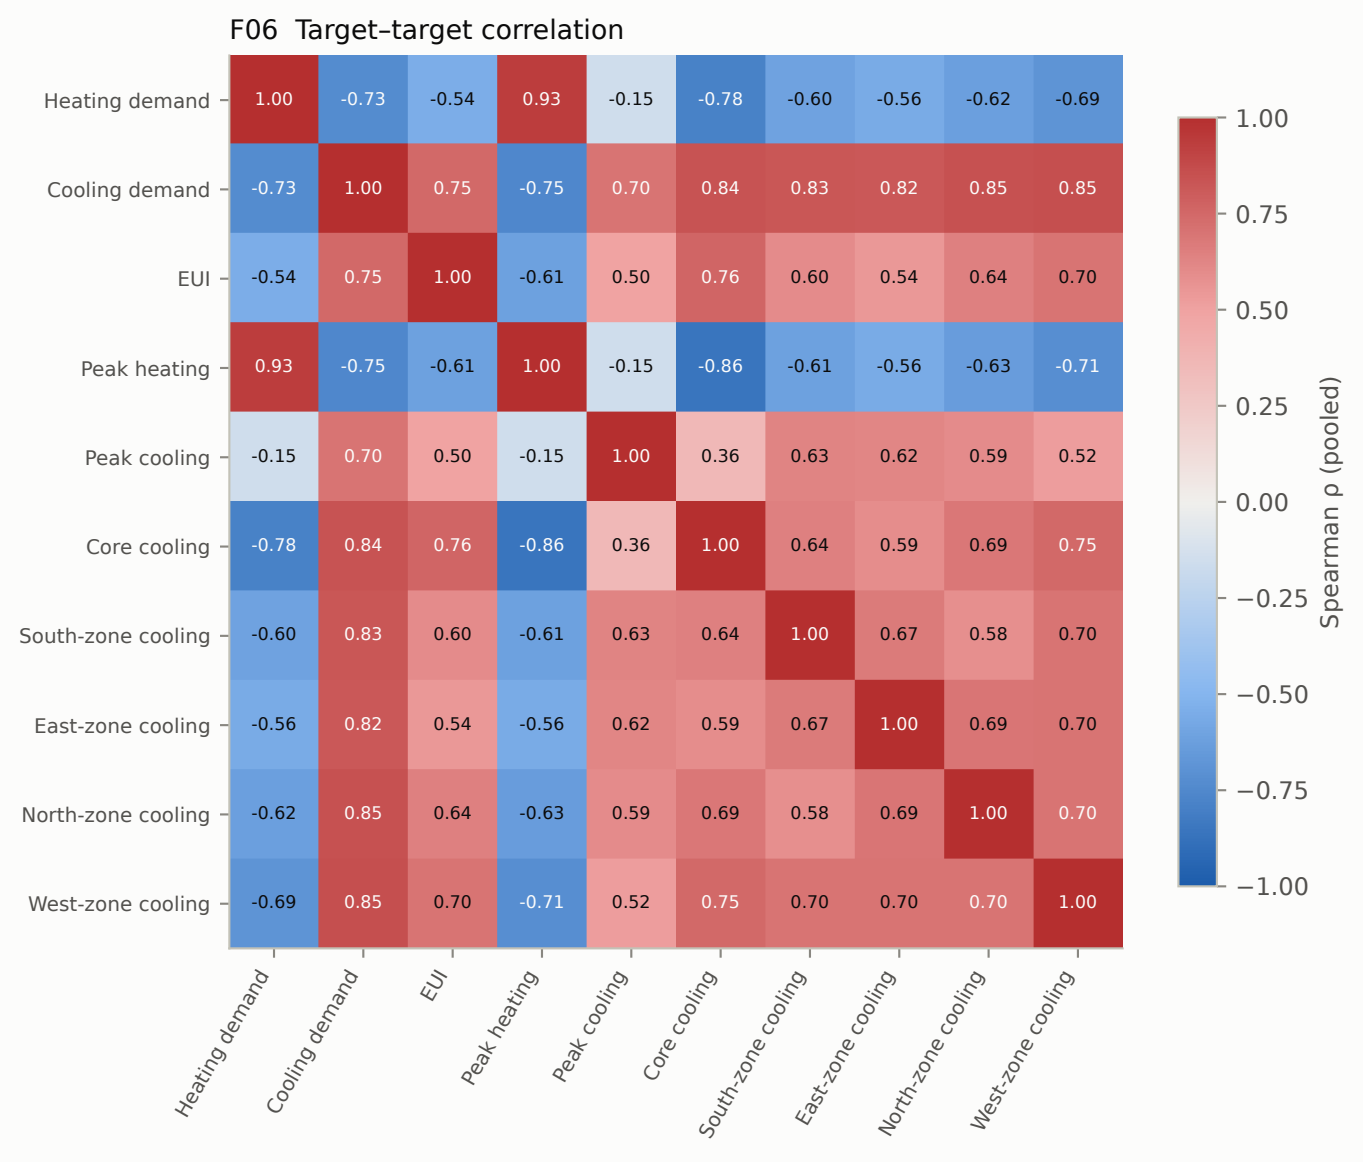
F06 Target–target correlation
Heating demand
Cooling demand
EUI
Peak heating
Peak cooling
Core cooling
South-zone cooling
East-zone cooling
North-zone cooling
West-zone cooling
1.00 -0.73 -0.54 0.93 -0.15 -0.78 -0.60 -0.56 -0.62 -0.69
-0.73 1.00 0.75 -0.75 0.70 0.84 0.83 0.82 0.85 0.85
-0.54 0.75 1.00 -0.61 0.50 0.76 0.60 0.54 0.64 0.70
0.93 -0.75 -0.61 1.00 -0.15 -0.86 -0.61 -0.56 -0.63 -0.71
-0.15 0.70 0.50 -0.15 1.00 0.36 0.63 0.62 0.59 0.52
-0.78 0.84 0.76 -0.86 0.36 1.00 0.64 0.59 0.69 0.75
-0.60 0.83 0.60 -0.61 0.63 0.64 1.00 0.67 0.58 0.70
-0.56 0.82 0.54 -0.56 0.62 0.59 0.67 1.00 0.69 0.70
-0.62 0.85 0.64 -0.63 0.59 0.69 0.58 0.69 1.00 0.70
-0.69 0.85 0.70 -0.71 0.52 0.75 0.70 0.70 0.70 1.00
Spearman ρ (pooled)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00