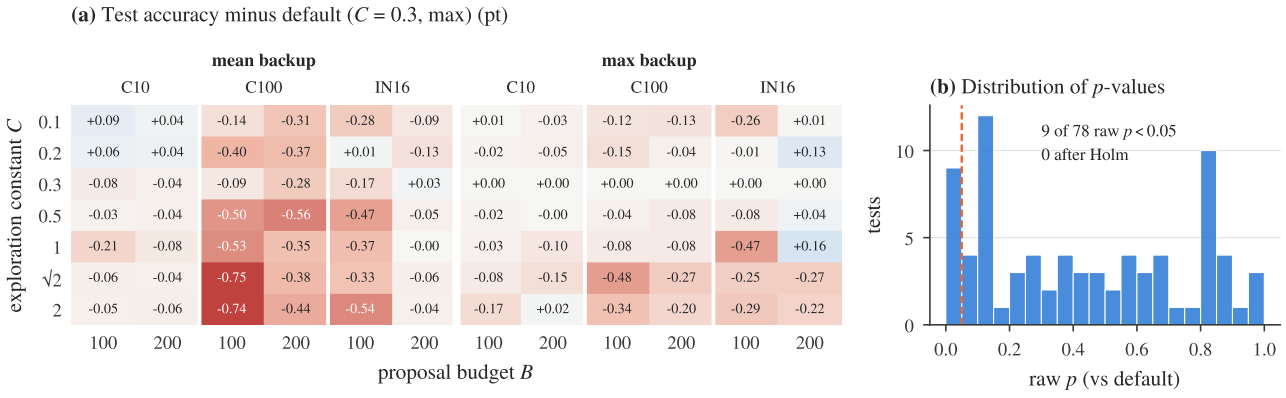
(a) Test accuracy minus default (C = 0.3, max) (pt)
mean backup
max backup
C10
C100
IN16
C10
C100
IN16
exploration constant C
0.1 +0.09 +0.04 -0.14 -0.31 -0.28 -0.09 +0.01 -0.03 -0.12 -0.13 -0.26 +0.01
0.2 +0.06 +0.04 -0.40 -0.37 +0.01 -0.13 -0.02 -0.05 -0.15 -0.04 -0.01 +0.13
0.3 -0.08 -0.04 -0.09 -0.28 -0.17 +0.03 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
0.5 -0.03 -0.04 -0.50 -0.56 -0.47 -0.05 -0.02 -0.00 -0.04 -0.08 -0.08 +0.04
1 -0.21 -0.08 -0.53 -0.35 -0.37 -0.00 -0.03 -0.10 -0.08 -0.08 -0.47 +0.16
√2 -0.06 -0.04 -0.75 -0.38 -0.33 -0.06 -0.08 -0.15 -0.48 -0.27 -0.25 -0.27
2 -0.05 -0.06 -0.74 -0.44 -0.54 -0.04 -0.17 +0.02 -0.34 -0.20 -0.29 -0.22
100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200
proposal budget B
(b) Distribution of p-values
9 of 78 raw p < 0.05
0 after Holm
tests
0
5
10
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
raw p (vs default)