


3.b — Ajuste del pico mayor (por espectro)

Altura del pico vs kV



FWHM del pico vs kV

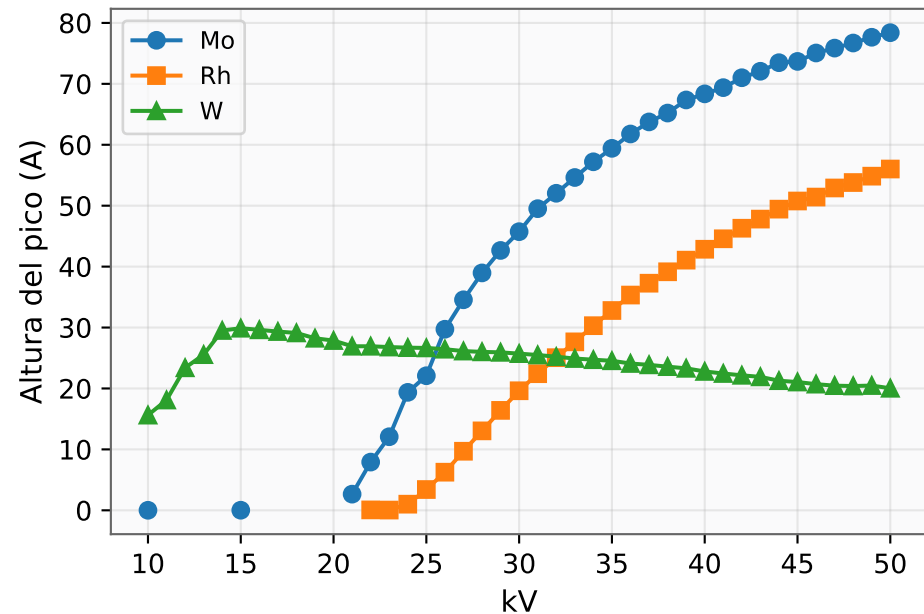