

Weisung

über

- Festanlässe und Veranstaltungen mit grosser Personenbelegung
- Kontrollen und Wachen zur Gewährleistung der Brandsicherheit (Feuerwachen)
- Dekorationen

1. Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Geltungsbereich	2
3.	Gesetzliche Grundlagen	2
4.	Sorgfaltspflicht	3
5.	Veranstaltungen und Anlässe mit grosser Personenbelegung	3
5.1	Zulässige Personenbelegung	3
5.2	Fluchtwege und Ausgänge	4
5.3	Konzert- und Bankettbestuhlung	5
5.4	Grill- und Kocheinrichtungen	6
5.5	Elektro- und Beleuchtungsinstallationen	7
5.6	Fluchtwegsignalisationen und Notbeleuchtung	7
5.7	Lüftungs- und Heizanlagen	7
5.8	Bühnen- oder Indoorfeuerwerk	7
5.9	Löscheinrichtungen	8
6.	Kontrollen und Wachen zur Gewährleistung der Brandsicherheit	8
6.1	Notwendigkeit von Kontrollen und Wachen	8
6.2	Kontrollaufgaben, Massnahmen und Kompetenzen	9
7.	Dekorationen	10
7.1	Material von Dekorationen	10
7.2	Anbringen von Dekorationen	11
7.3	Fluchtwege und Ausgänge	11
7.4	Imprägnierungsmittel	11
8.	Abnahme und Kontrollen durch die gemeindliche Feuerschau	12
9.	Allgemeine Hinweise	12
9.1	Verantwortlichkeit	12
9.2	Versicherung	12
9.3	Notfallkonzept	12
9.4	Veranstaltungsschluss (Schlusskontrolle)	12
10.	Vollzug	12
11.	Checkliste für eine Veranstaltung mit grosser Personenbelegung	13

2. Geltungsbereich

Die in dieser Weisung aufgeführten Vorschriften gelten für öffentliche und private Anlässe in Bauten und Räumen, sowie Fahrnisbauten (Zeltbauten) mit **grosser Personenbelegung** wie Restaurants, Mehrzwecksäle, Sporthallen und Stadien, Festhallen, Festzelte, Zirkuszelte, Diskotheken, Theater, Kinos, Versammlungs- und Ausstellungsräume, Freizeit-, Musik- und Tanzveranstaltungen, etc.

Als grosse Personenbelegung gelten Anlässe mit mehr als 100 Personen.

Sinngemäss gilt diese Weisung auch für Anlässe **mit weniger als 100 Personen**, wenn die Gefahr durch besondere Umstände gross ist oder für **Freiluftanlässe**, wenn die Fluchtwegsituation analog von Gebäude oder Zeltbauten beurteilt werden muss.

3. Gesetzliche Grundlagen

Die Weisung basiert auf der Brandschutznorm und den Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen www.vkf.ch, gestützt auf das Gesetz über den Brandschutz vom 15. Dezember 1994, § 9, Bst. a, des Kantons Zug.

4. Sorgfaltspflicht und Unterhaltspflicht

Der Eigentümer eines Gebäudes oder Grundstückes, sowie die für die Veranstaltung verantwortliche Person (Veranstalter, Mieter, Pächter, Hauswart, etc.), sind für die Einhaltung der in dieser Weisung aufgeführten Vorschriften verantwortlich.

Für Personen- und Sachschadenfälle, welche aufgrund der Nichtbefolgung von Vorschriften gemäss dieser Weisung entstehen, kann der Eigentümer oder der Veranstalter straf- und zivilrechtlich haftbar gemacht werden.

Jedermann hat beim Umgang mit Wärme, Licht und anderen Energiearten, insbesondere mit Feuer, feuergefährlichen Stoffen, brennbaren Flüssigkeiten und brennbaren Gasen sowie bei der Verwendung von Maschinen, Apparaten, Dekorationen, usw. die nötigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen.

Eigentümer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sind dafür verantwortlich, dass Einrichtungen für den baulichen, technischen und abwehrenden Brandschutz sowie haustechnische Anlagen bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.

5. Veranstaltungen und Anlässe mit grosser Personenbelegung

5.1 Zulässige Personenbelegung

Die Personenzahl wird aufgrund der Nutzung und der Bruttogeschossfläche errechnet, woraus die notwendige Mindestzahl der Ausgänge und Treppenanlagen, sowie deren Mindestbreite ermittelt wird, oder die maximale Personenbelegung wird aufgrund der vorhandenen Ausgänge und Treppenanlagen beschränkt.

Nutzung	Personen / m ²	Definitionen / Bemerkungen
Restaurants	1	für Räume ohne Bestuhlungsplan
Mehrzwecksäle Bankettbestuhlung Konzertbestuhlung ohne Bestuhlung	1 1.3 2	Orchester- und Tanzflächen, sowie Referentische sind ebenfalls zu messen respektive bei der Fläche zu berücksichtigen.
Versammlungsräume	2	
Messen- und Ausstellungsräume	0.6	
Theater und Kinos	1.5	für Räume ohne feste Bestuhlung
Warteflächen bei Veranstaltungen	4	für Vorräume von Theater oder Kinos
Diskotheiken Popkonzerte (innen)	4	Für Besucher zur Verfügung stehende Fläche
Popkonzerte (im Freien)	2	
Tribünen- Stehplatzbereiche	5	Durchgangswege nicht mitgerechnet

Ist die zu erwartende Personenzahl höher als es die vorhandenen Ausgänge oder Treppenanlagen zulassen, so müssen zusätzliche Ausgänge geschaffen werden oder die Personenzahl muss entsprechend reduziert werden.

Die Kontrolle über die maximale Personenbelegung während dem Anlass unterliegt dem Veranstalter und muss über eine Ein- und Ausgangskontrolle geregelt werden, welche gewährleistet, dass die maximal zugelassene Personenzahl nicht überschritten wird.

Die minimale Fluchtwegbreite (Treppen, Korridore, Podeste, etc.) beträgt 120 cm.
Die minimale Türbreite im Bereich von Fluchtwegen beträgt 90 cm.

Anrechenbare Personenzahl bezogen auf jeweils 60 cm Ausgangsbreite und abhängig von der entsprechenden Lage:

a	Erdgeschoss	60 cm pro	100 Personen
b	Obergeschosse	60 cm pro	60 Personen
c	Untergeschosse	60 cm pro	50 Personen
bis	50 Personen	ein Ausgang mit einer Breite von 90 cm,	
bis	100 Personen	zwei Ausgänge mit einer Breite von 90 cm, die Ausgänge können zu einer Treppenanlage führen	
bis	200 Personen	drei Ausgänge mit einer Breite von 90 cm, oder zwei Ausgänge mit einer Breite von 90 cm und 120 cm, die Ausgänge müssen direkt ins Freie oder mindestens zu zwei verschiedenen Treppenanlagen führen.	
> 200 Personen		alle Ausgänge müssen mindestens 120 cm Breit sein,	


Für die Berechnung der Fluchtwegbreite darf generell nur das vielfache von 60 cm verwendet werden, z.B. 120 / 180 / 240 / 300 cm.

Sämtliche Türen in Fluchtwegen müssen in Fluchtwegrichtung öffnen und mit Panikschlössern versehen sein.

5.2 Fluchtwege und Ausgänge

Ausgänge sind so anzuordnen, dass innerhalb der Räumlichkeiten verschiedene Fluchtrichtungen möglich sind.

Die maximale Fluchtweglänge beträgt bei nur einer Fluchtmöglichkeit 20 Meter, bei zwei unterschiedlichen Fluchtmöglichkeiten 35 Meter.

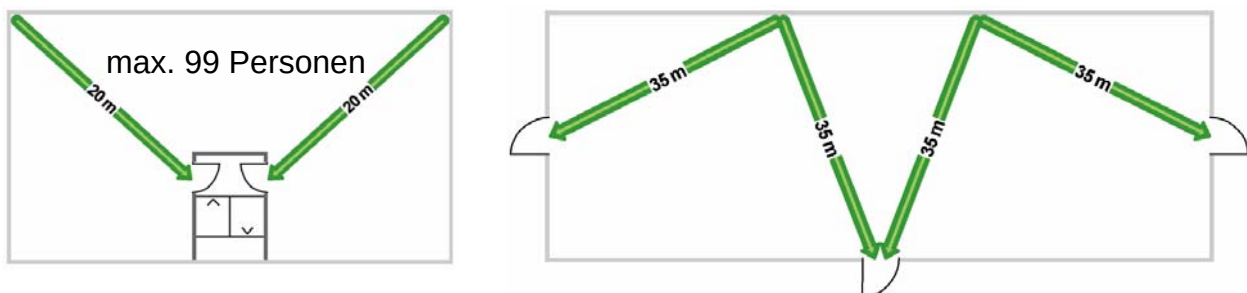

Fluchtwege wie **Korridore, Treppenanlagen**, etc. die an Ausgänge anschliessen müssen die gleiche Gesamtbreite wie die Ausgänge aufweisen, mindestens aber 120 cm Breit sein. Podeste nach Türen müssen eine min. Tiefe von 120 cm aufweisen.

Das Gefälle von Rampen darf 6% nicht übersteigen.

Ausgänge welche als Fluchtweg dienen müssen jederzeit als solche erkennbar sein und dürfen nicht verstellt werden. Türen in Fluchtwegen, die während der Betriebszeit verschlossen sind, müssen so ausgerüstet sein, dass sie im Brandfall und bei Panik jederzeit einfach von Hand und ohne jegliche Hilfsmittel geöffnet werden können. (Panikschloss oder Panikstange)

Fluchtwege von bestehenden Bauten und Anlagen dürfen nicht über Zeltbauten führen.


Boden, Wände und Decken in Fluchtwegen dürfen nicht mit brennbaren Materialien belegt werden. Allfällige nicht brennbare Dekorationen dürfen den Fluchtweg nicht beeinträchtigen.

Offenes Feuer wie Fackeln, Gasapparate, Kerzen, etc. ist verboten.


5.3 Konzert- und Bankettbestuhlung

Für Bestuhlungen müssen folgende Bedingungen eingehalten werden:

Konzert-, oder Theaterbestuhlung ohne Tische

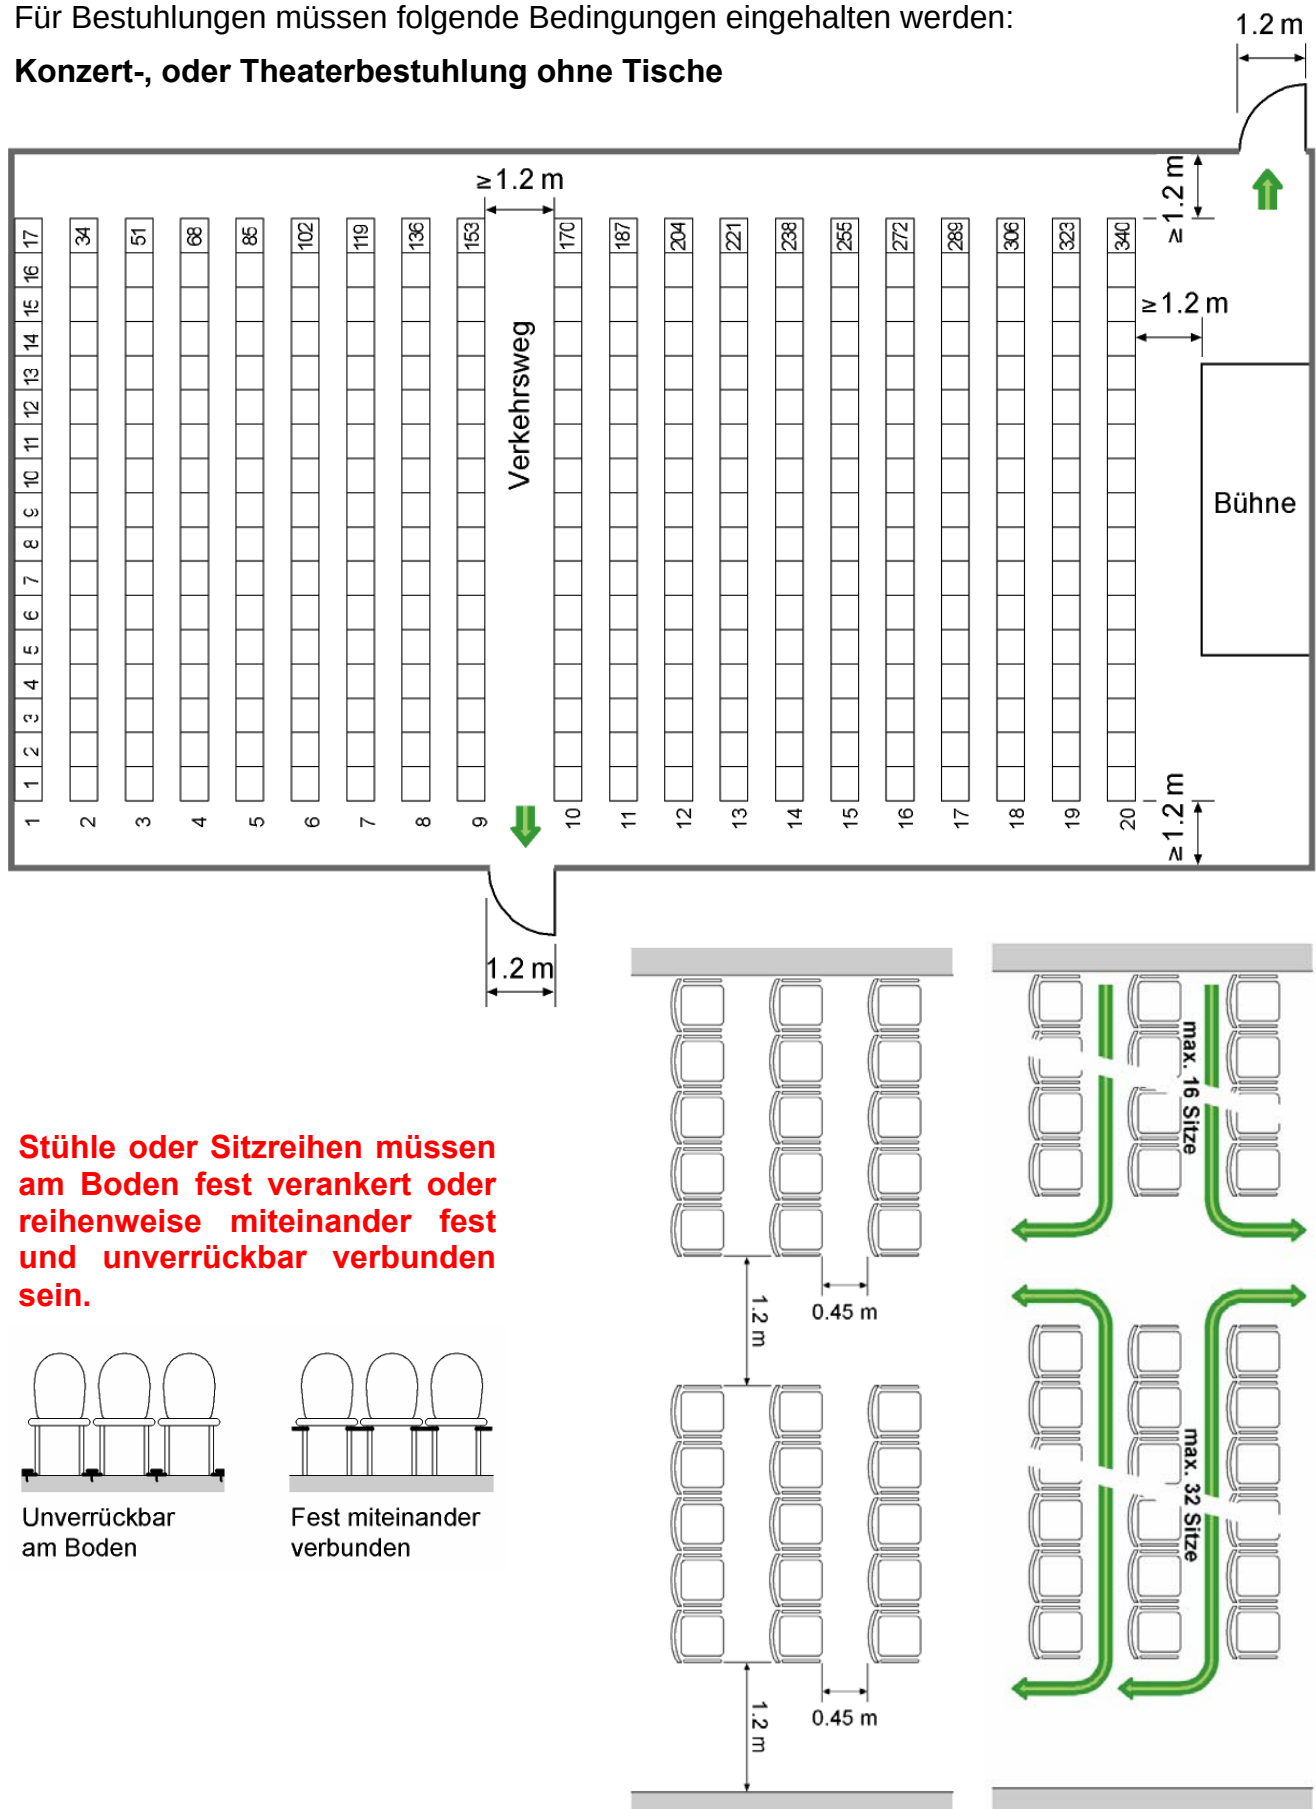

Bankett- oder Festbankbestuhlung

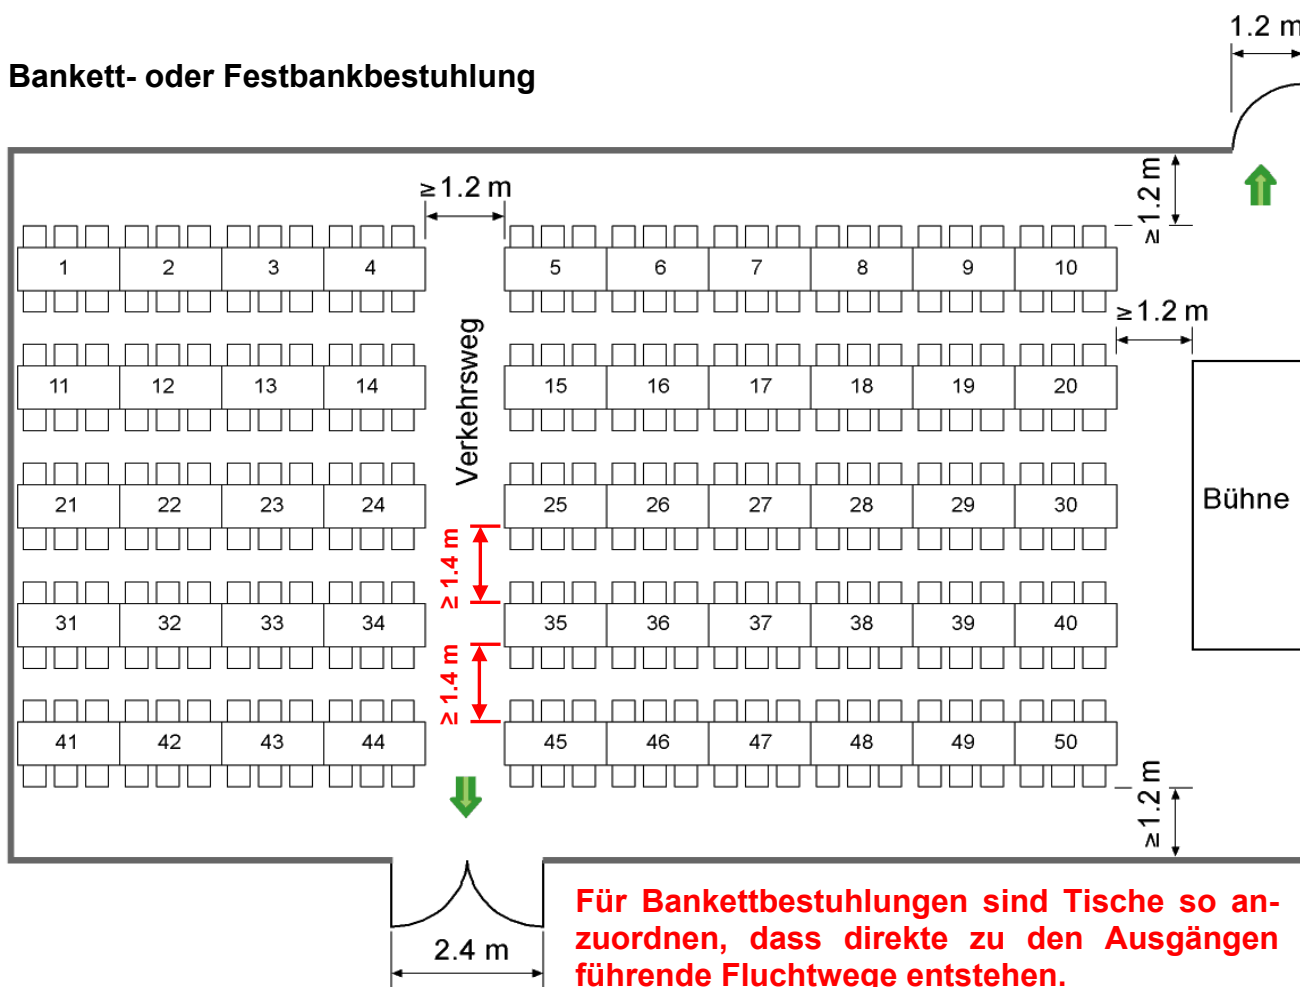

5.4 Grill- und Kocheinrichtungen

Allfällige Grill- und Kocheinrichtungen sind entweder im Freien, in separaten Zelten oder so zu platzieren, dass Fluchtwegen nicht beeinträchtigt werden.

Insbesondere solche mit Flüssiggasbetrieb sind im Freien oder in vom öffentlichen Bereich abgetrennten Standort zu platzieren. In unmittelbarer Nähe sind geeignete Löschmittel bereitzustellen (Handfeuerlöscher CO₂, Löschdecken).

Flüssiggasflaschen und deren Zuleitungen zu den Verbrauchern sind vor dem Publikum geschützt und ausserhalb des Gebäudes oder Festzeltes nach Angabe der Feuerschau aufzustellen. Vor der Verwendung eines flexiblen Schlauches muss ein Absperrventil eingebaut werden. Die Länge von flexiblen Schläuchen darf maximal 150 cm betragen. Flexible Schläuche müssen vor jeder Verwendung auf ihre Dichtheit überprüft und allenfalls ersetzt werden.

Die Verwendung oder Lagerung von Flüssiggas in Räumen, die ganz oder teilweise unter dem Terrain liegen, ist verboten.

Die Lagerung von Flüssiggasflaschen muss vor direkter Sonneneinstrahlung und unbefugtem Zutritt geschützt erfolgen. Flüssiggasflaschen dürfen nicht auf Rinnen oder Schächte gestellt werden.

Für die Verwendung von Flüssiggas sind die EKAS Richtlinien Nr. 1941 + 1942 verbindlich. Diese können im Internet unter www.ekas.ch herunter geladen werden.

5.5 Elektro- und Beleuchtungsinstallationen

Elektroinstallationen und Beleuchtungen müssen nach den Vorschriften des SEV und der Niederspannungs-Installationsnorm (NIN) 2005 durch einen Fachmann installiert werden.

5.6 Kennzeichnung von Fluchtwegen (Rettungszeichen), Sicherheitsbeleuchtung (Notbeleuchtung)

Räume mit grosser Personenbelegung müssen gemäss den Richtlinien der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen mit Rettungszeichen und Notbeleuchtung ausgerüstet sein. Rettungszeichen müssen während der Veranstaltung dauernd eingeschaltet sein.

Rettungszeichen und Notbeleuchtungen müssen an eine Sicherheitsstromversorgung angeschlossen oder über Einzelakku bei Netzausfall während einer Stunde mit Strom versorgt werden.

Rettungszeichen und Notbeleuchtungen müssen fest installiert sein. Rettungszeichen müssen je nach Erkennungsweite über eine Mindestseitenlänge von 200 mm respektive 350 mm aufweisen.

Erkennungsweite 20 Meter



Erkennungsweite 35 Meter



5.7 Lüftungs- und Heizanlagen

Räume mit grosser Personenbelegung im Sinne dieser Weisung dürfen nur indirekt mittels Luftgebläse, oder Warmwasser beheizt werden. Katalytische Gasheizgeräte (Pilzstrahler) sind in Räumen mit grosser Personenbelegung oder in Fluchtwegen verboten.

Lüftungs- und Heizanlagen sind gemäss den Richtlinien der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen zu erstellen, zu warten und zu betreiben. Die Montage- und Betriebsvorschriften der Hersteller sowie Vorschriften anderer Behörden sind einzuhalten.

Heizungsprovisorien müssen ausserhalb von Räumen, in genügendem Abstand zu Zeltbauten und nicht im Bereich von Fluchtwegen aufgestellt werden.

Die Details wie Standort, etc. müssen vorgängig mit der Feuerschau der Gemeinde besprochen werden.

5.8 Bühnen- oder Indoorfeuerwerk

Bei Veranstaltungen mit Bühnenfeuerwerk (Indoor-Feuerwerk) ist beim Amt für Feuerschutz ein Gesuch einzureichen.

Die Eingabe muss mindestens 3 Wochen im voraus erfolgen und eine Liste mit den genauen Bezeichnung der zur Anwendung kommenden pyrotechnischen Gegenstände enthalten.

5.9 Löscheinrichtungen

Die vorhandenen Löscheinrichtungen in einem Gebäude dürfen nicht verstellt werden und müssen gut sichtbar bezeichnet sein. Je nach Veranstaltung sind zusätzliche geeignete Löschmittel wie z.B. Handfeuerlöscher CO₂ (Elektro- Fett- oder Gasbrände) bereit zu stellen.

Die Notwendigkeit von Handfeuerlöschern bei Fahrnisbauten (Zeltbauten), Marktständen oder Freiluftanlässen ist vorgängig mit der gemeindlichen Feuerschau abzuklären.

5.10 Raucherwaren

Bei Veranstaltungen oder Anlässen wo das Rauchen erlaubt ist müssen genügend Aschenbecher aufgestellt werden.

Die Leerung während der Veranstaltung muss periodisch erfolgen. Die Leerung der Aschenbecher muss in einen dafür geeigneten Behälter erfolgen, wie zum Beispiel ein mit Sand oder Wasser gefüllten Metalleimer mit Deckel.

5.11 Publikumsverkehr

Räume welche während der Veranstaltung nicht für Publikumsverkehr zugelassen sind müssen verschlossen werden.

6. Kontrollen und Wachen zur Gewährleistung der Brandsicherheit

Feuerwehren können zu Feuerwachen herangezogen werden, sofern es sich mit der Erfüllung ihrer Hilfeleistungspflicht vereinbaren lässt, § 35 Feuerschutzgesetz des Kantons Zug.

Der Aufwand für die Feuerwache geht zu Lasten des Veranstalters.

Werden Feuerwehren zu Wachdiensten eingesetzt, ist deren Aufwand gemäss Gesetz über den Feuerschutz, §37, Ziffer 3, zu entschädigen.

6.1 Notwendigkeit von Kontrollen und Wachen

Erforderliche Kontrollen und Wachen richten sich nach den Brandrisiken und der Personenbelegung. Folgende Stufen werden unterschieden:

a) Kontrolle:

Durch den Betriebsinhaber oder Veranstalter sind vor dem Anlass die zur Gewährleistung der betrieblichen Sicherheit erforderlichen Massnahmen zu überprüfen. Diese Kontrolle bildet Basis für alle Anlässe mit grosser Personenbelegung.

b) Runde:

Der Rundendienst umfasst zusätzliche Überprüfungen unmittelbar vor und/oder während den Veranstaltungen.

c) Wache

Der Wachdienst wird durch eine ständig anwesende, **ausschliesslich** für diese Aufgabe freigestellte Brandsicherheitswache geleistet.

Für Runden- und Wachdienste ist vom Betriebsinhaber oder Veranstalter eine für diese Aufgabe freigestellte und besonders instruierte Sicherheits-Organisation (Feuerwehr, privater Sicherheitsdienst, usw.) zu beauftragen. Sofern die feuerpolizeilichen Anforderungen an Räume mit grosser Personenbelegung erfüllt sind, gilt die Abstufung gemäss Tabellen 1 und 2.

6.2 Kontrollaufgaben, Massnahmen und Kompetenzen

Die Kontrollaufgaben sowie die im Ereignisfall zu treffenden Massnahmen und die Weisungsbefugnisse sind, in Abhängigkeit der erforderlichen Stufe, in einer Dienstvorschrift für die Feuerwache schriftlich festzuhalten. Soweit keine anderen Bestimmungen vorliegen, gelten richtungsweisend die Angaben in Tabelle 3.

Feuerwehren, die zu Runden- und Wachdiensten herangezogen werden, haben im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben die Befugnis, Kontrollen durchzuführen, notwendige Massnahmen zu treffen und Weisungen zu erteilen.

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind auch dann sinngemäss zu regeln, wenn andere Wachdienste beigezogen werden.

Tabelle 1: Veranstaltungsart

Typ	Veranstaltungsmerkmale	Beispiele
A	Geringe Brandbelastungen (keine Dekorationen) und kleine Personengefährdung (ruhiges Publikumsverhalten)	Versammlungen, klassische Konzerte, Vorträge, Sportanlässe mit ruhigem Personenverhalten Ausstellungen mit geringer Brandbelastung, etc.
B	Hohe Brandbelastung (Dekorationen, Ausstellung) oder hohe Personengefährdung (eher unkontrolliertes Publikumsverhalten)	Bühnenvorstellungen mit Kulissen, Fasnachtsanlässe, Festwirtschaften, Messen und Ausstellungen, Disco- und Techno Veranstaltungen Rockkonzerte, Grosse Sportanlässe, etc.

Tabelle 2: Erforderliche Stufe der Kontrollen und Wachen in Abhängigkeit der Bauart und Personenbelegung

Gebäudeart/ Raumart	Erdgeschosse Alle Bauarten Ebenerdige Ausgänge direkt ins Freie		Obergeschosse In Massivbauweise Fluchtwege: Korridore und Treppen		Obergeschosse in Holzbauweise oder Untergeschosse in Massivbauweise	
Veranstaltung	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B
Bis 200 Pers.	Kontrolle	Kontrolle	Kontrolle	Kontrolle	Kontrolle	Kontrolle
Bis 500 Pers.	Kontrolle	Kontrolle	Kontrolle	Runde	Runde	Runde
Bis 1000 Pers.	Kontrolle	Runde	Kontrolle	Runde	Wache	Wache
Bis 2000 Pers.	Runde	Wache	Runde	Wache	Wache	Wache
> 2000 Pers.	Runde	Wache	Wache	Wache	Wache	Wache
Bemerkung:	Die vorstehenden Angaben gelten unter der Voraussetzung, dass die feuerpolizeilichen Anforderungen an den Veranstaltungsort erfüllt sind. Sind die erforderlichen Ausgangsbreiten gemäss Absatz 5.1 nicht verfügbar, so ist die Personenbelegung entsprechend zu beschränken (Zurtittskontrollen). Bei allfälligen baulichen oder technischen Mängeln entscheidet die Gebäudeversicherung ob und mit welchen zusätzlichen Massnahmen der Anlass durchgeführt werden kann.					

Tabelle 3: Kontrollaufgaben und Massnahmen

Vorgängige Kontrollen und Rundendienst		
Kontrolle- Rundgang und allfällig zu treffende Anordnungen / Massnahmen	• Feuerwehruzufahrt • Wasserbezugsorte • Alarmeinrichtungen • Fluchtwege • Notausgänge • Löscheinrichtungen • Angrenzende Räume • Dekartionen • Flüssiggas-Installationen	→ Für schwere Fahrzeuge frei befahrbar → Zugänglich → Betriebsbereit → Genügend breit, nicht verstellt → Unverschlossen, frei begehbar → Vorhanden, betriebsbereit, zugänglich → Allfällige Gefahrenherde, verschlossen → Schwerbrennbar (BKZ 5.2), nicht abtropfend → Nicht in Fluchtwegen, Vertiefungen oder geschlossenen Räumen
Koordination mit dem Betrieblichen Sicherheitsdienst	• Evakuationskonzept • Information über allfällige besondere Gefahren wie bewilligte Licht- oder Feuereffekte	
Permanente Sicherheitswache während der ganzen Veranstaltung durch Runden- und Wachdienste		
Kontrollen	• Kein Feuer / Feuerwerk bzw. Überwachung bewilligter Feuereffekte • Durchsetzen der zulässigen Personenbelegung • Einhalten des Rauchverbotes bzw. Entsorgung der Rauchzeugreste • Verhalten von Besuchern und Ausstellern betr. Brandverhütung • Periodische Wiederholung der Kontrollen nach Ziffer A	
Massnahmen im Ereignisfall	• Alarmierung • Eventuell Anordnen der Evakuierung des Gefahrenbereiches • Einsatz von Kleinlöschgeräten • Lotsendienst • Brandfallsteuerungen (auf Anweisung des Einsatzleiters) • Schlusskontrolle (in Absprache mit Veranstalter/Betrieb) • Rapportierung	

7. Dekorationen

Durch Dekorationen darf keine zusätzliche Brandgefährdung entstehen. Im Brandfall dürfen Personen nicht gefährdet und Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden.

Auflagen anderer Behörden bleiben ausdrücklich vorbehalten.

7.1 Material von Dekorationen

Brandkennziffer (**BKZ**) ist die Klassifizierung eines Materiales nach den Richtlinien des VKF:

Brennbarkeitsgrad eines Materials + Qualmgrad eines Materials



nicht brennbar



quasi nicht brennbar



schwer brennbar, bei 200 °C



mittelbrennbar



1 stark

Maximale Lichtabsorption 90 %



2 mittel

Maximale Lichtabsorption 50 - 90 %



3 schwach

Maximale Lichtabsorption 0 - 50 %

Es dürfen nicht verwendet werden:

Dekorationen aus brennbaren **Materialien** mit **BKZ 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1.** oder solche die im Brandfall **brennend abtropfen** (auch solche mit BKZ 5.2) und/oder giftige Gase entwickeln.

Stroh, Heu, Papierschnitzel, Schilf, Tannenreisig, Kunststofffolien und dergleichen dürfen für Dekorationen nicht verwendet werden.

Verwendet werden dürfen:

Papier für Dekorationen (z.B. Seidenpapier, Krepp, Girlanden, Luftschlangen, Wandverkleidungen) welche durch eine entsprechende Imprägnierung schwerbrennbar BKZ 5.2. gemacht worden sind. In Räumen mit Sprinkleranlage genügt BKZ 4.1.

Matten aus geschältem Schilf, die durch eine entsprechende Imprägnierung oder Anstrich schwerbrennbar (BKZ 5.2.) gemacht worden sind, dürfen für kleinere Deckenverkleidungen über dem Buffet, der Bar oder dergleichen verwendet werden, nicht aber für Wandverkleidungen und Raumunterteilungen.

Achtung: Vor Beginn der Dekorationsarbeiten ist die Schwerbrennbarkeit des Dekormaterials an einem Muster im Freien zu überprüfen. Muster über die Flamme halten, das Muster darf brennen, wenn jedoch die Stützflamme entfernt wird, muss das Muster verlöschen

Polystyrol/Polyurethan-Schaumstoffe dürfen als kleinere, einzelne Dekorationsartikel verwendet werden, nicht aber für Decken- und Wandverkleidungen oder Raumunterteilungen.

Ballons welche mit Luft oder nichtbrennbaren Gasen gefüllt sind.

7.2 Anbringen von Dekorationen

Durch das Anbringen von Dekorationen darf die Sicherheit von Personen grundsätzlich nicht gefährdet werden.

In Fluchtwegen (z.B. Eingangsbereich/Korridore/Treppenhäuser) sind brennbare Dekorationen oder generell brennbare Materialien nicht gestattet.

Dekorationen dürfen Löscheinrichtungen, Brandmelde-/Sprinklereinrichtungen nicht verdecken oder verschliessen.

Wandverkleidungen aus Folien oder Papier (BKZ 5.2.) sind so zu befestigen, dass sie satt aufliegen. Grosse zusammenhängende Flächen sind alle 4 Meter durch mindestens 50 cm breite Streifen aus nichtbrennbarem Material (beispielsweise Aluminium-Folien) zu unterteilen. Sie sind vom Boden mindestens 10 cm entfernt anzubringen.

Lampen dürfen nicht mit brennbaren Materialien umhüllt werden. Es wird empfohlen, die im Handel erhältlichen farbigen Glühbirnen zu verwenden.

7.3 Fluchtwege und Ausgänge

Fluchtwege, Notleuchten und Rettungszeichen müssen gut erkennbar sein und dürfen nicht verstellt oder durch Dekorationen verdeckt werden.

7.4 Imprägnierungsmittel

Um bei Papieren resp. Textilien Schwerbrennbarkeit zu erzielen, bieten verschiedene Hersteller geeignete Mittel an. Die Mittel finden Sie im Fachhandel oder im Internet unter dem Suchbegriff "*Flammschutz Mittel*", "*Brandschutz Spray*" oder "*Anti Fire Spray*".

8. Abnahme und Kontrollen durch die gemeindliche Feuerschau

Sämtliche Veranstaltungen und Anlässe im Sinne dieser Weisung, sowie Dekorationen müssen der gemeindlichen Feuerschau **4 Wochen** vor Veranstaltungsbeginn zur **Stellungnahme** vorgelegt werden; diese ist berechtigt, weitere Sicherheitsmassnahmen zu verlangen.

Die Terminvereinbarung für die **Abnahme** hat mindestens **1 Woche** vor Veranstaltungsbeginn zu erfolgen.

9. Allgemeine Hinweise

9.1 Verantwortlichkeit

Für die Veranstaltung muss eine verantwortliche Person und ein Stellvertreter schriftlich definiert werden.

9.2 Versicherung

Wir empfehlen dem Veranstalter bei einer Versicherungsgesellschaft eine entsprechende Haftpflichtversicherung für den Anlass abzuschliessen.

9.3 Notfallkonzept

Je nach Grösse der Veranstaltung empfehlen wir ein Notfallkonzept zu erstellen, und mit den entsprechenden Einsatzkräften wie Polizei, Sanität und Feuerwehr vorgängig abzusprechen.

Die Zufahrt für Feuerwehr und weitere Rettungsdienste muss jederzeit gewährleistet sein.

Im Notfall sind die entsprechenden Notdienste zu alarmieren, die Helfer an der Veranstaltung sind über das vorgehen zu informieren: **Polizei 117 / Feuerwehr 118 / Sanität 144**

Alarmieren / Retten / Löschen

9.4 Veranstaltungsschluss

Die Abfallbehälter und Aschenbecher müssen nach Schluss der Veranstaltung geleert und **getrennt** ins Freie gebracht werden.

Es muss unabhängig von der Notwendigkeit einer Feuerwache nach Schluss der Veranstaltung ein Kontrollgang durchgeführt werden.

10. Vollzug

Diese Weisung tritt sofort in Kraft.

Amt für Feuerschutz des Kantons Zug

Erstellt:	Geändert:	Geändert:	Geändert:	Geändert:
01. Januar 2008				

11. Checkliste für eine Veranstaltung mit grosser Personenbelegung

		Name der Veranstaltung:	Verantwortliche Person:
---	---	-------------------------	-------------------------

☐	☐	Alle nötigen Bewilligungen sind vorhanden (Eigentümer, Gemeinde, Feuerpolizei, Alkoholausschank, etc.)	
--------------------------	--------------------------	--	--

☐	☐	Es sind genügend Ausgänge vorhanden und die Ausgangsbreite entspricht der zu erwartenden Personenzahl?	5.1
☐	☐	Eine allfällig notwendige Zutrittsregelung ist organisiert? (Kontrolle Ein- und Austritt)	5.1
☐	☐	Die maximal zulässige Fluchtweglänge wird eingehalten?	5.2
☐	☐	Ausgänge sind frei begehbar, nicht versperrt und jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen?	5.2
☐	☐	Die Anzahl Bestuhlungen, Abstände zwischen Stühlen und Tischen, etc. entspricht den Vorschriften?	5.3
☐	☐	Kochgelegenheiten sind nicht im Bereich von Ausgängen platziert und Apparate auf feuerfesten Unterlagen?	5.4
☐	☐	Offenes Feuer, Fackeln, Gasapparate, Holzkohlegrill, etc. sind im Bereich grosser Personenbelegung verboten.	5.4
☐	☐	Flüssiggasbetriebene Geräte sind im Freien oder in vom öffentlichen Bereich abgetrennten Standort platziert. Sie dürfen niemals in Untergeschossen betrieben werden.	5.4
☐	☐	Ersatzflaschen für Flüssiggasbetriebene Apparate sind im Freien gelagert und geschützt vor unbefugtem Zugriff und direkter Sonneneinstrahlung.	5.4
☐	☐	Ausgänge sind gut sichtbar, Fluchtwegsignalisationen und Notbeleuchtungen sind vorhanden und funktionieren?	5.6
☐	☐	Die Beheizung der Hallen erfolgt nur indirekt über Warmluftgebläse.	5.7
☐	☐	Die Bewilligung für allfällige Feuerwerke, sowie Indoorfeuerwerke ist vorhanden und ein Abnahmetermin vereinbart.	5.8
☐	☐	Löscheinrichtungen (Nasslöschposten / Handfeuerlöscher) sind vorhanden, bezeichnet und frei zugänglich.	5.9
☐	☐	Es sind genügend Aschenbecher vorhanden und eine Leerung während der Veranstaltung ist organisiert?	5.10
☐	☐	Räume welche nicht benützt werden sind geschlossen für Publikumsverkehr.	5.11

☐	☐	Feuer- Saalwachen sind wenn nötig organisiert und über ihre Aufgaben instruiert.	6.1
--------------------------	--------------------------	--	-----

☐	☐	Dekorationen entsprechen den Vorschriften gem. dieser Weisung, oder sind sie mit entsprechenden Mitteln behandelt und durch den Verantwortlichen auf die Wirkung der Behandlung im Freien getestet worden?	7.1
☐	☐	Dekorationen sind entsprechend dieser Weisung befestigt und verdecken keine brandschutztechnischen Einrichtungen wie Brandmelder, Fluchtwegsignalisationen, Notbeleuchtungen, Löscheinrichtungen, etc. ?	7.2

☐	☐	Der Abnahmetermin durch die Feuerschau der Gemeinde ist organisiert, mindestens 1 Woche im voraus	8.0
--------------------------	--------------------------	---	-----

☐	☐	Die Verantwortlichkeit für die Veranstaltung und dessen Stellvertretung ist geregelt.	9.1
☐	☐	Für die Veranstaltung ist eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden.	9.2
☐	☐	Je nach Veranstaltung ist ein Notfallkonzept erstellt und die Leute sind darüber informiert. Alarmieren, Retten, Löschen Polizei 117 / Feuerwehr 118 / Sanität 144	9.3
☐	☐	Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste ist gewährleistet	9.3
☐	☐	Die Beseitigung des Abfalls und Zigarettenabfälle während und nach der Veranstaltung ist organisiert. Diese müssen getrennt ins Freie gebracht werden.	9.4
☐	☐		