

Fluchtwege in Schulhäusern

Auszug der wichtigsten im Normalfall geltenden feuerpolizeilichen Anforderungen für Ausbau und Belegung von Fluchtwegen in Schulhäusern

Der Erlass dieses Merkblattes erfolgt gestützt auf § 14 Abs. 2 des Gesetzes über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen (FFG) vom 24. September 1978.

Merkblatt vom 15. Oktober 2007

1 Geltungsbereich

- 1 Die Bestimmungen dieses Merkblattes gelten für den Ausbau von Fluchtwegen in Schulhäusern.
- 2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Brandschutznorm und der Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) vom 26. März 2003.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Grundsätze

- 1 Fluchtwege sind jederzeit frei und sicher benutzbar zu halten. Sie dürfen nicht für Lagerzwecke, als Arbeits- oder Unterrichtsplätze und dergleichen genutzt werden.
- 2 Die Mindestbreite von Treppen und Korridoren beträgt 1.2 m. Sie darf nicht durch Vitrinen, Garderoben, Schränke, elektrische Geräte und dergleichen beeinträchtigt werden.

2.2 Türen

Türen in Fluchtwegen sind in Fluchtrichtung öffnend anzuschlagen. Sie müssen jederzeit als solche erkannt, ohne Hilfsmittel rasch geöffnet und sicher benutzt werden können.

2.3 Verwendung brennbarer Materialien

- 1 Wand- und Deckenverkleidungen von Treppenanlagen, Korridoren und Vorplätzen, die als Fluchtwege dienen, sind mit nicht brennbaren Materialien auszuführen. Das Aufbringen brennbarer Fourniere $d \leq 1$ mm oder brennbarer Tapeten $d \leq 0.6$ mm ist gestattet.
- 2 In Fluchtwegen ist das Aufstellen von stark qualmenden oder leicht brennbaren Materialien, wie Weihnachtsbäumen, brennbaren Bastelarbeiten, Styropor, Stroh und dergleichen nicht gestattet.

2.4 Dekorationen

- 1 In Fluchtwegen dürfen keine brennbaren Dekorationen angebracht werden.
- 2 Durch Dekorationen darf keine zusätzliche Brandgefährdung entstehen. Im Brandfall dürfen Personen nicht gefährdet und Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden.
- 3 Dekorationen sind so anzubringen, dass:
 - a die Sicherheit von Personen nicht gefährdet ist;
 - b die Sichtbarkeit der Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen (Rettungszeichen) nicht beeinträchtigt wird;
 - c Sicherheitsbeleuchtungen weder verdeckt noch in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden;
 - d Ausgänge weder verdeckt noch verschlossen werden.

3 Anforderungen an Treppenhäuser und an Korridore ohne Brandabschnittsbildung zum Treppenhaus (siehe Anhang)

- 1 Gestattet ist:
 - Der Einbau offener Garderoben mit Haken und fest montierten Sitzbänken mit Hartholzabdeckung (Brandkennziffer 5.3) sowie nicht brennbarer Garderobenschränke mit geschlossenen Fronten.
 - Das Aufstellen/Aufhängen nicht brennbarer Stell- oder Magnetwände sowie das Aufstellen einzelner nicht brennbarer geschlossener Vitrinen.
 - Das Aufstellen nicht brennbarer Abfall- und PET-Sammelbehälter. Sie müssen selbstlöschend sein oder über eine dicht schliessende Einwurflappe verfügen.
 - Der Einbau von Flachbildschirmen mit nicht brennbarem Gehäuse. Sie müssen den Anforderungen der SN EN 60950-1 entsprechen.
- 2 Nicht gestattet ist:
 - Das Aufstellen oder der Einbau von Materialschränken.
 - Das Aufstellen/Aufhängen brennbarer Stell- oder Pinwände.
 - Das Aufstellen von elektrischen Geräten aller Art, wie Getränkeautomaten, Kopierer, Drucker und dergleichen.
 - Der Einbau von Computer-Arbeitsplätzen.

4 Anforderungen an Korridore mit Brandabschnittsbildung zum Treppenhaus (siehe Anhang)

- 1 Gestattet ist:
 - Der Einbau offener Garderoben mit Haken und fest montierten Sitzbänken mit Hartholzabdeckung (Brandkennziffer 5.3) sowie die Aufstellung nicht brennbarer Schränke mit geschlossenen Fronten.
 - Der Einbau von Einbauschränken mit Fronten aus nicht brennbaren Materialien.
 - Das Aufstellen/Aufhängen nicht brennbarer Stell- oder Magnetwände sowie das Aufstellen nicht brennbarer geschlossener Vitrinen.

- Das Aufstellen nicht brennbarer Abfall- und PET-Sammelbehälter. Sie müssen selbstlöschend sein oder über eine dicht schliessende Einwurfklappe verfügen.
 - Der Einbau von Flachbildschirmen mit nicht brennbarem Gehäuse. Sie müssen den Anforderungen der SN EN 60950-1 entsprechen.
 - Das Aufstellen eines Getränkeautomaten und eines Kopierers pro Korridor.
- 2 Nicht gestattet ist:
- Das Aufstellen/Aufhängen brennbarer Stell- oder Pinwände.
 - Der Einbau von Computer-Arbeitsplätzen.


5 Inkrafttreten

Dieses Merkblatt tritt auf den 1. November 2007 in Kraft.

Kantonale Feuerpolizei

6 Anhang

zu 3 Anforderungen an Treppenhäuser und an Korridore ohne Brandabschnittsbildung zum Treppenhaus

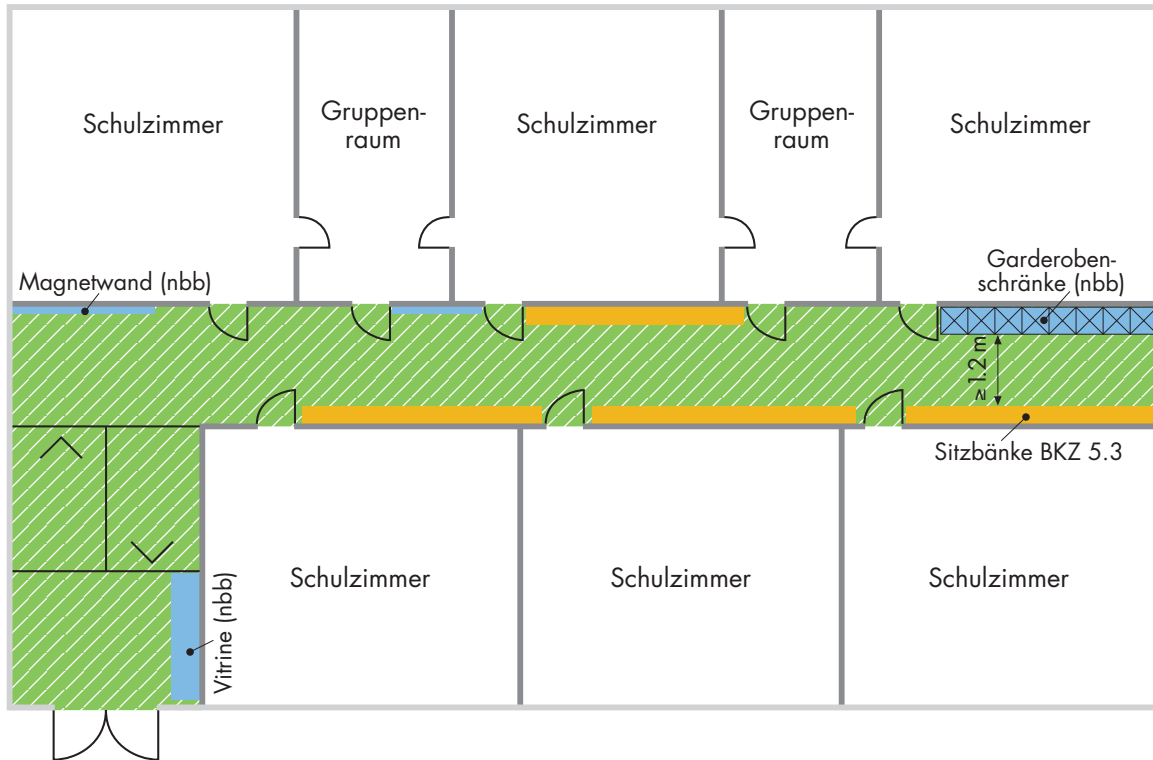

zu 4 Anforderungen an Korridore mit Brandabschnittsbildung zum Treppenhaus

