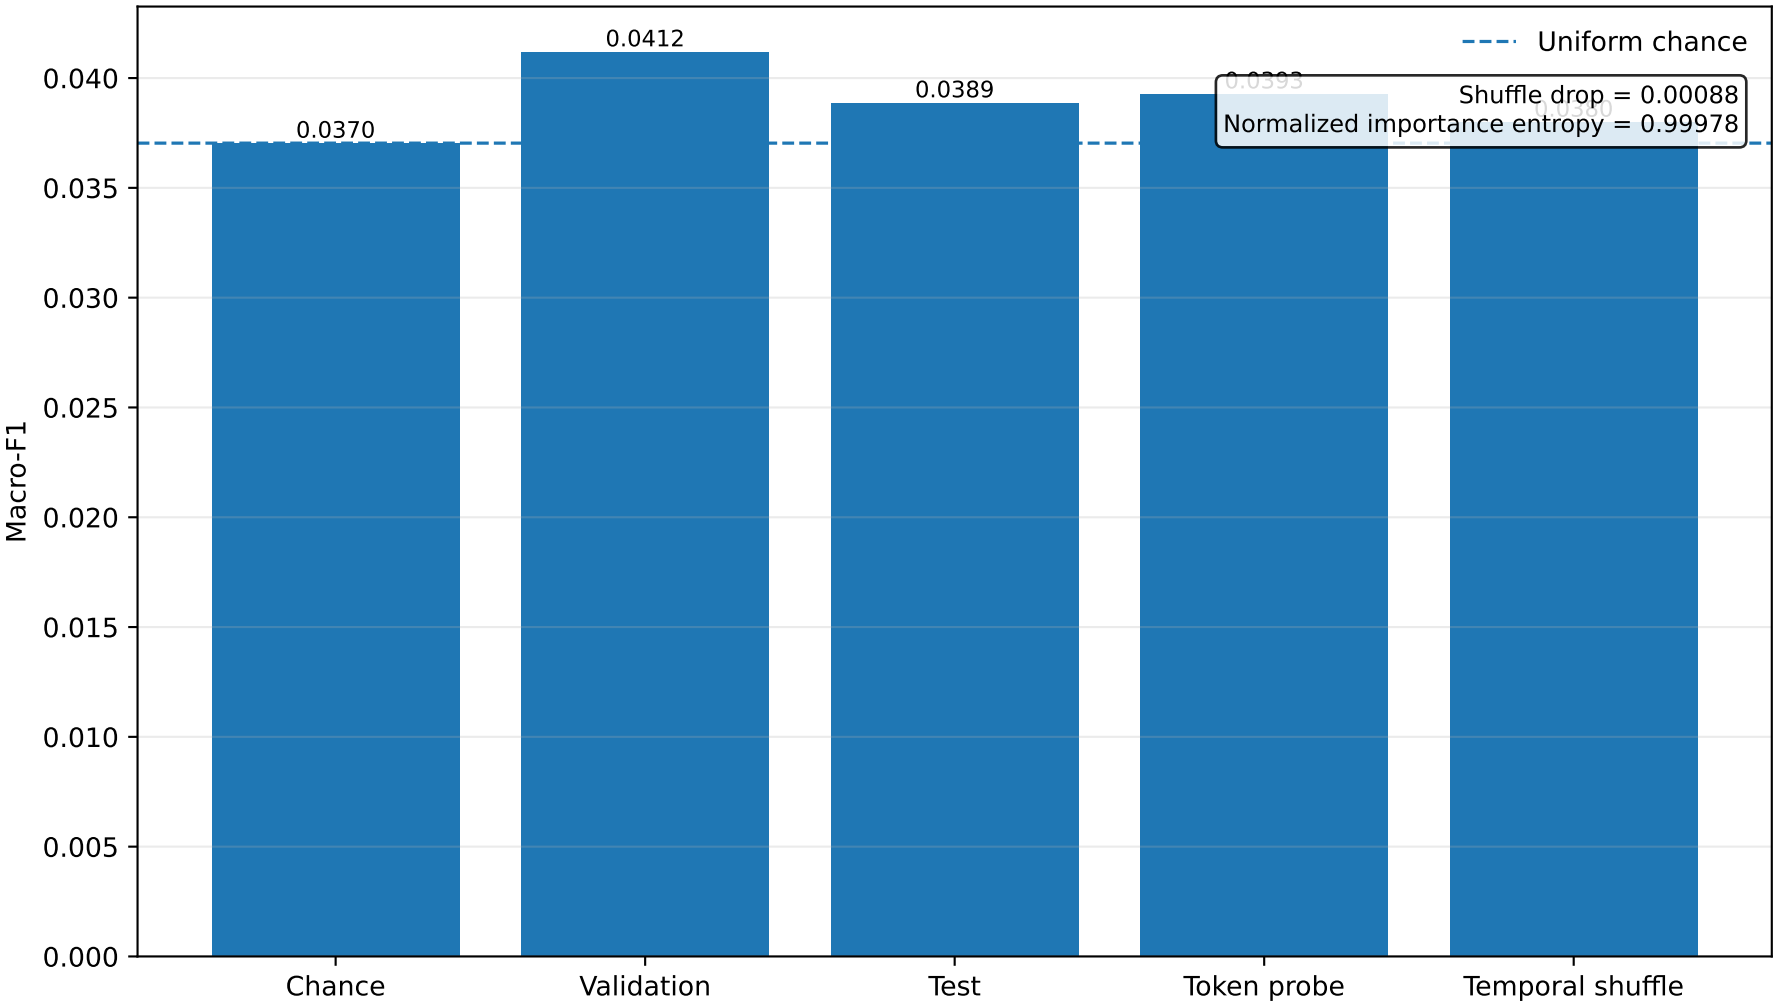
EEG teacher diagnostics — selected model: temporal_transformer
Macro-F1
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.0370
0.0412
0.0389
0.0393
0.0390
Uniform chance
Shuffle drop = 0.00088
Normalized importance entropy = 0.99978
Chance
Validation
Test
Token probe
Temporal shuffle