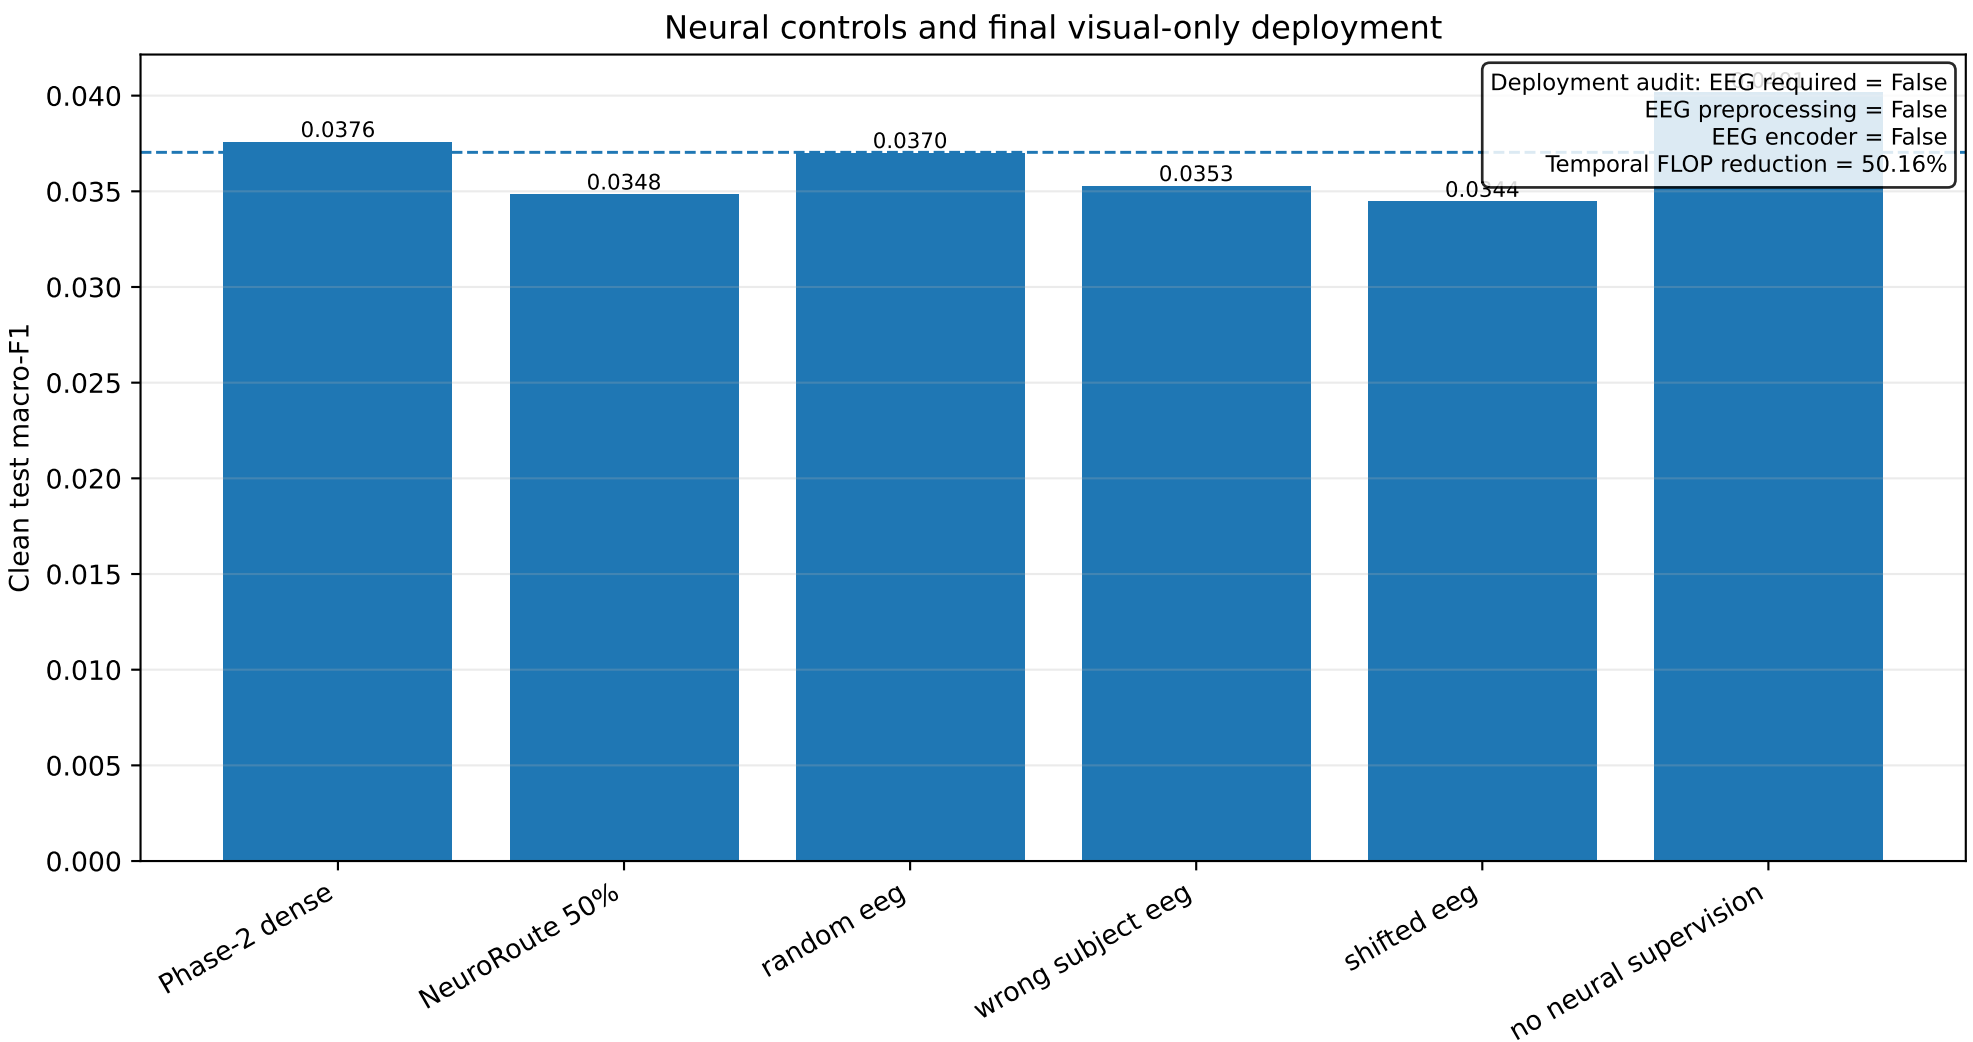
Neural controls and final visual-only deployment
Clean test macro-F1
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.0376
0.0348
0.0370
0.0353
0.0344
Phase-2 dense
NeuroRoute 50%
random eeg
wrong subject eeg
shifted eeg
no neural supervision
Deployment audit: EEG required = False
EEG preprocessing = False
EEG encoder = False
Temporal FLOP reduction = 50.16%