

福島 原電 앞바다 等の 放射線量 現況(9月18日 現在)

2013.09.20/ 駐日本大使館 經濟部 科學官室

1. 福島 原電 專用 港灣(取水口 附近) 內 放射能 濃度


○ 福島 原電의 專用 港灣 內 및 港灣 外側 海洋의 核種 分析(東京電力)에서는 1, 2號基 앞은 基準值 以下이나

- 專用 港灣內 3, 4號基 앞은 基準值^(※주1)의 2~4倍로 지난 태풍의 影響으로 原電 內 汚染水가 港灣內로 빗물과 함께 流入된 것으로 보임.

《2013年 9月 17日 分析 데이터》

區分	물양장 앞 海水	1號基 앞 海水		2號基 앞 海水		3號基 앞 海水		4號基 앞 海水	
		실트 웬스 外側	內側	실트 웬스 外側	內側	실트 웬스 外側	內側	실트 웬스 外側	內側
試料 採取日	9月 16日								
요오드 -131	不檢出	不檢出	4Bq/ℓ	不檢出	不檢出	不檢出	不檢出	不檢出	不檢出
세슘 -134	不檢出	16Bq/ℓ	21Bq/ℓ	10Bq/ℓ	26Bq/ℓ	27Bq/ℓ	190Bq/ℓ	28Bq/ℓ	62Bq/ℓ
세슘 -137	3.7Bq/ℓ	33Bq/ℓ	44Bq/ℓ	25Bq/ℓ	48Bq/ℓ	60Bq/ℓ	440Bq/ℓ	53Bq/ℓ	140Bq/ℓ

※主1. 日本 政府 原子爐 規則 告示 濃度 限界値는 요오드131이 40Bq/ℓ , 세슘-134가 60Bq/ℓ , 세슘-137이 90Bq/ℓ 임

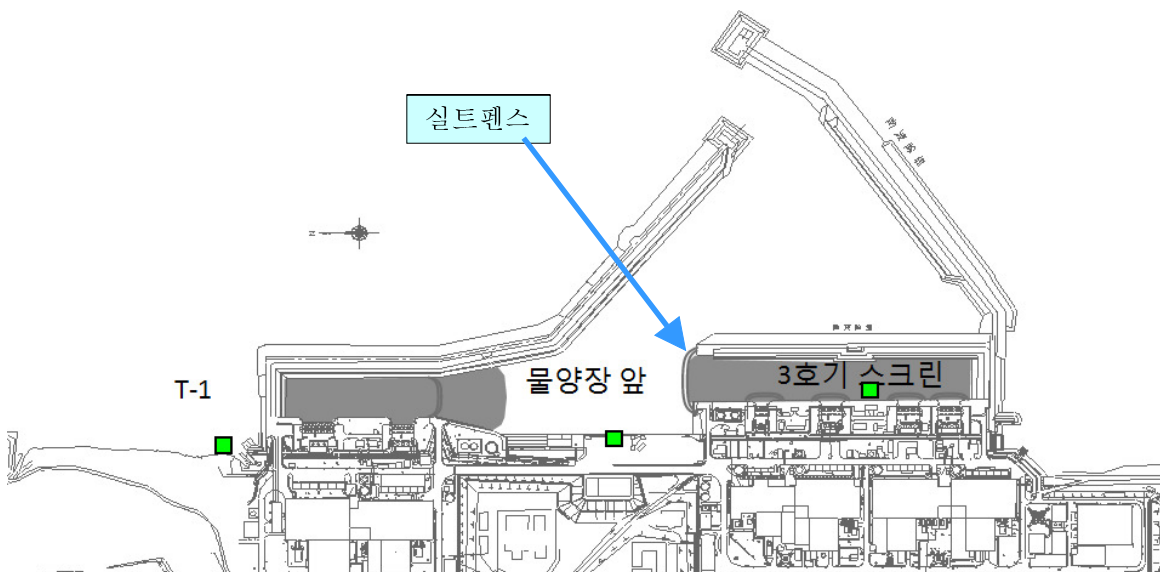

2. 福島 原電 専用 港灣 外側 沿岸 海水 核種 分析 結果

○ 専用 港灣 外側의 5個 地點에서 9.11 및 9.16日 採取한 海水 核種 分析 結果 지금까지의 變動 幅 範圍 內로 特異 事項 없음

- 5, 6號基 排水口 北쪽 30m 地點 : 9.1~9.16까지 每日 測定結果 I-131, Cs-134, Cs-137은 大部分 計測器 檢出 最少 限界值 未滿 (*主2)

- 1~4號基 排水口 南쪽 1.3km 地點(*主3) : 오오드131, 세슘134, 세슘137 모두 計測器 檢出 最少 檢出 限界值 未滿임


※ 主2. 日本 政府 原子爐 規則 告示 濃度 限界値는 요오드131이 40Bq/ℓ, 세슘-134가 60Bq/ℓ, 세슘-137이 90Bq/ℓ 임

※ 主3. 同 地點은 H4 地域의 汚染水300톤 漏出 탱크 옆 排水口를 통하여 専用 港灣 外側의 海洋과 直接 連結되는 地點 附近 임

《福島 原電 沿岸 海水 核種 分析 結果 9/16일 현재》

	5,6號基 排水口 北쪽 約 30m 地點		1~4號基 排水口 南쪽 約 1.3km 地點		1~4號基 排水口 南쪽 附近		濃度 限界值
試料採取日	9月 16日 05時55分		9. 16日 05時20分		9. 16日 05時20分		
요오드131	1.4Bq/ℓ以下	-	1.4Bq/ℓ以下	-	1.0Bq/ℓ以下	-	40Bq/ℓ
세슘-134	1.3Bq/ℓ以下	-	1.3Bq/ℓ以下	-	1.3Bq/ℓ以下	-	60Bq/ℓ
세슘-137	2.3Bq/ℓ	-	1.8Bq/ℓ以下	-	1.8Bq/ℓ以下	-	90Bq/ℓ

福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度(Bq/L)

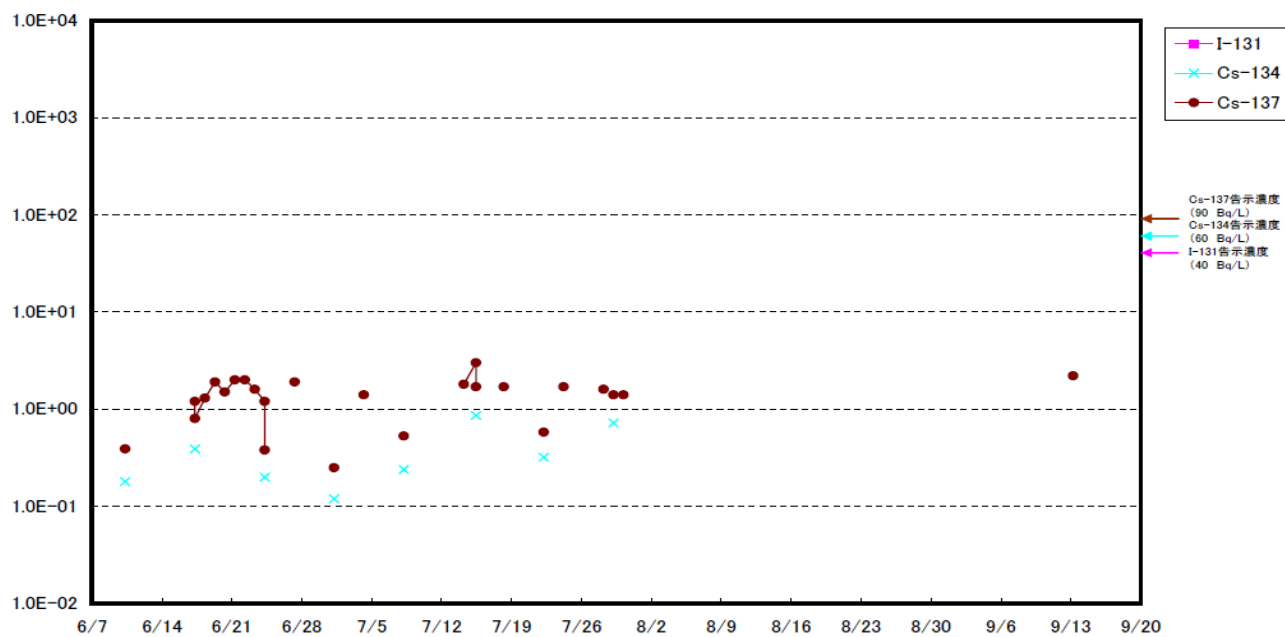


3. 福島 原電 10km 以内 海水 放射能 濃度

- 福島 原電 10km 以内の 海洋에서 9月 16日 採取한 海水의 放射能 濃度는 検出器の 検出 限界値 以下로 不検出

Sampling Date: Sep 16, 2013


公表日:平成25年9月18日
(Published: Sep 18, 2013)

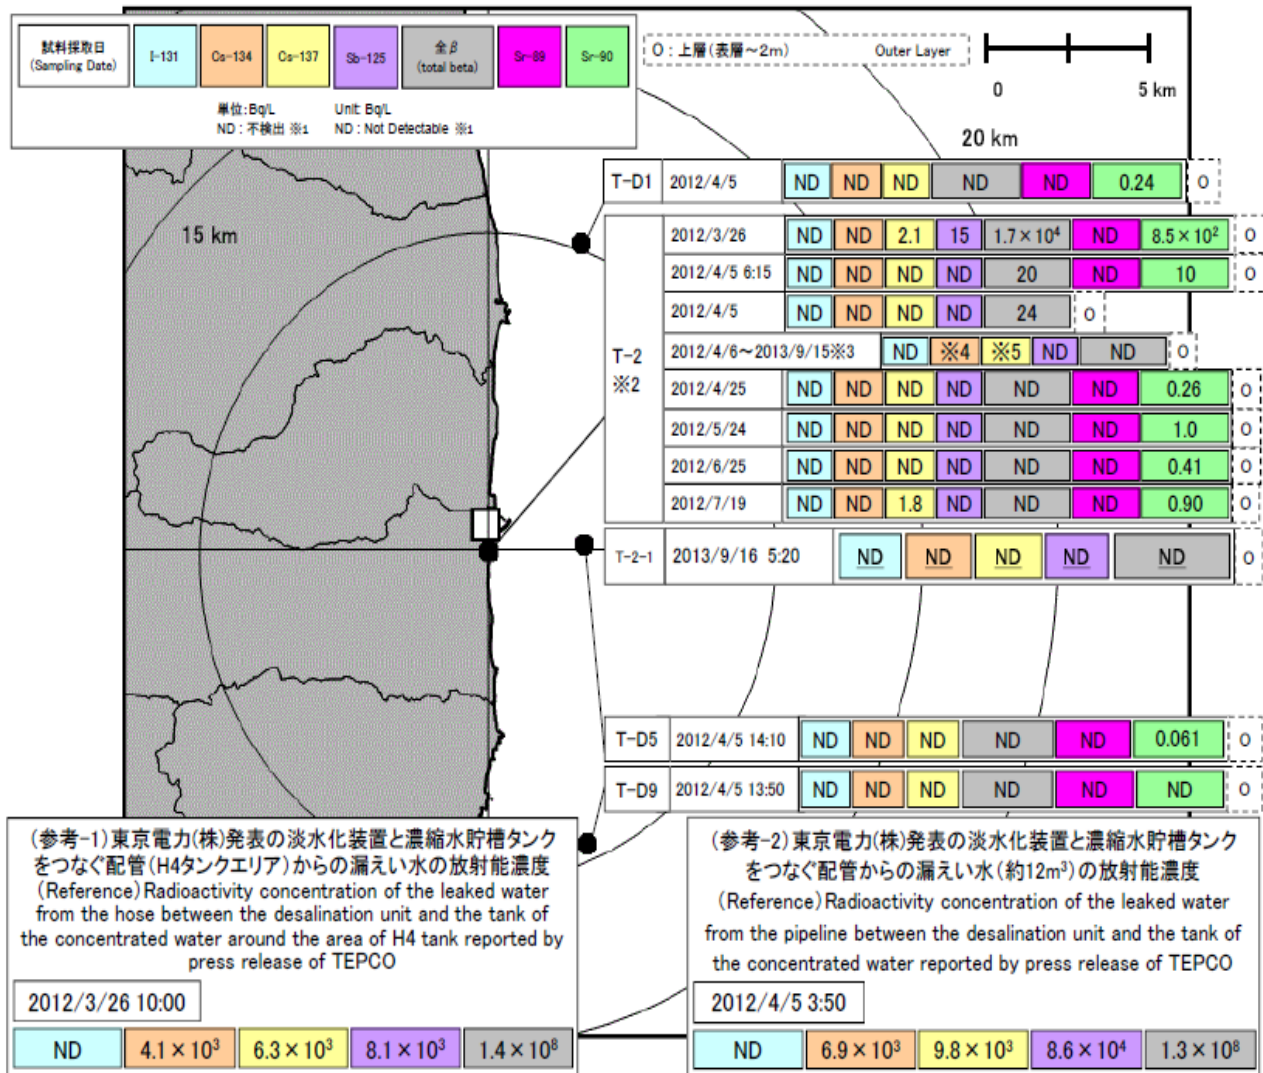

4. 大氣中 空間 放射線量

- 日本 全域의 地域別 空間 放射線量도 큰 變化는 없음
- 福島 原電을 中心으로 半徑 20km 境界까지도 일부 線量이 높은 地域(14番 地點은 16.4, 19番 地點은 18.0 $\mu\text{Sv/h}$)이 있음.

〈 측정일 : 2013년 9월 10~9월 12일 〉

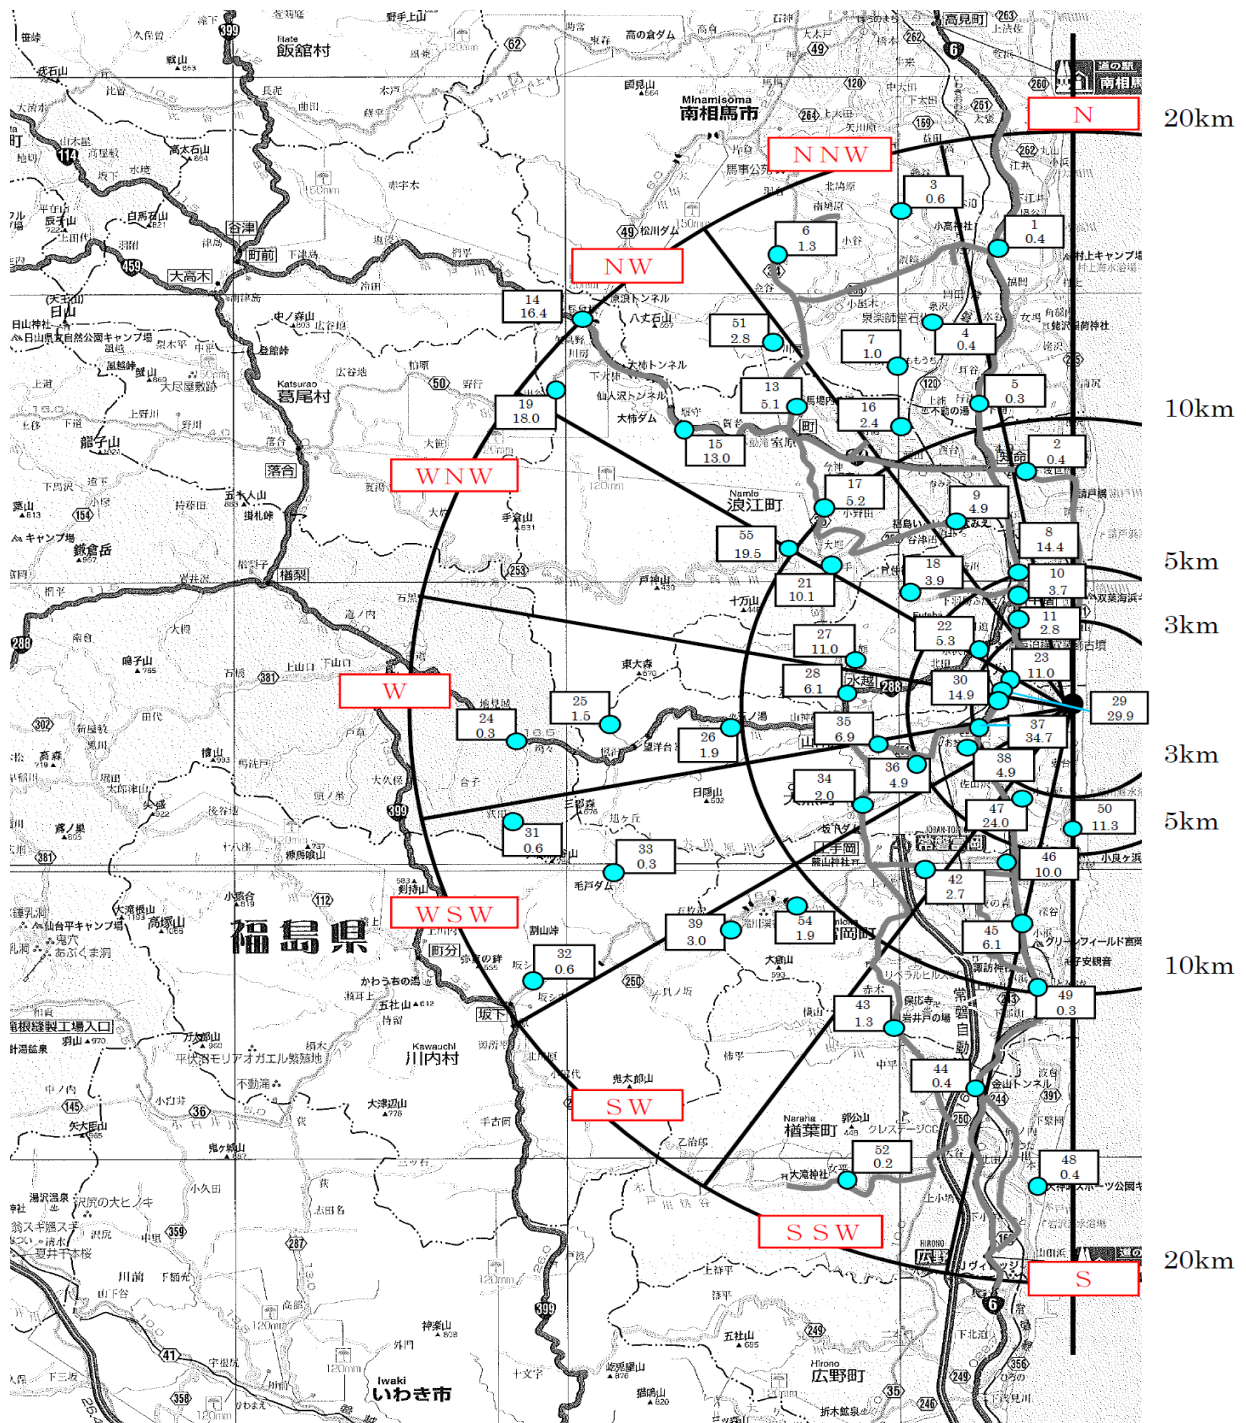

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏内の空間線量率測定結果

(測定日 : 平成25年9月10日~12日)

※ 四角形 内 上段의 數字는 測定地點 番號이며, 下段의 數字가 空間線量率($\mu\text{Sv/h}$) 임