

후쿠시마 原電 앞바다 等의 放射線量 現況(10月15日 現在)

2013. 10. 15/ 주일본대사관 경제부 과학관실

1. 후쿠시마 原電 關聯 綜合

○ 1號基 原子爐 溫度는 30.8℃, 2號基는 41.1℃, 3號基는 40.4℃로 安定的으로 維持中임. ('13.10.14. 11:00, 東京電力)

- 1號基 4.4m³/h, 2號基 5.3m³/h, 3號基 5.5m³/h의 冷却水를 原子爐에 注入 및 冷却中이며, 殘害 撤去作業은 持續的으로 進行中임.

○ 地上 貯藏탱크 汚染水 流出 周邊 放射能 濃度 分析結果(10.14日 15時 東京電力)

- 過去(8.19) 汚染水 漏泄탱크(H4區域) 周邊(北쪽) 觀測孔 試料採取 分析結果 高濃度 三重水素 持續的 檢出

* 전베타 140Bq/L (10.12) → 72Bq/L (10.13),

* 三重水素 280,000Bq/L (10.12) → 270,000Bq/L (10.13)

- B區域 漏水탱크 側面 試料 放射能濃度 :

* 전베타 6,500Bq/L(10.13) → 15,000Bq/L(10.14),

* Cs-134 83Bq/L(10.13) → 180Bq/L(10.14),

* Cs-137 220Bq/L(10.13) → 420Bq/L(10.14)

- 汚染水 流出關聯 高線量地域 및 탱크 漏泄 追加 痕迹 없음(10.13 肉眼 點檢 結果)

○ 日本放射線/能 現況에 대한 評價

- 原電 周邊 放射線 測定結果 큰 變化 없음 (2.7~5.6μSv/h)

- 日本 全 地域 放射線 測定結果 큰 變化 없음 (도쿄 : 63 nSv/h)

- 防波堤 안쪽 物揚場 앞 海水 Cs-137 測定結果 : 7.4 Bq/L (10/12)→ 3.9 Bq/L (10/13)

- 原電 隣近 海水中 Cs-137 : 1.5 Bq/L (10/13 5,6號基 放水口 北側 基準)

- 放水口 南쪽 1.3km地點 海水 中 Cs-137 等 人工核種은 檢出되지 않음

○ 韓國의 放射線/能 現況에 대한 評價

- 全國 122個 測定所의 空間線量率은 正常範圍(서울 108~119nSv/h)를 維持하고 있으며, 大氣 中 Cs-137 不檢出 됨.

2. 후쿠시마 原電 및 海洋 放射能 濃度

○ 후쿠시마 原電 트렌치 滯留水 및 海水中 放射能 濃度

核種 및 濃度	트렌치 滯留水 同一 位置의 깊이별 測定값 中 높은 값				防波堤 안쪽 物揚場 앞	3號基 스크린 (遮水幕 外側)	3號基 스크린 (遮水幕 內側)
	1號基	2號基	3號基	4號基			
試料 採取日	8.14	8.2	8.2	-	10.13 5:44	10.13 8:11	10.13 8:12
Cs-134 (Bq/L)	3,800	300百萬	13百萬	-	불검출	22	32
Cs-137 (Bq/L)	7,800	650百萬	26百萬	-	3.9	56	74

出處 : 東京電力 (<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>)

○ 후쿠시마 原電 隣近 海水中 放射能 濃度

核種 및 濃度	5,6 號基 放水口 北側 ¹⁾	南쪽 放水口 附近 ²⁾	港灣入口 東쪽 1 km 附近 ³⁾	水中濃度 限度 ⁴⁾
試料 採取日	10.13 6:38	10.13 4:55	10.4 12:13	
Cs-134 (Bq/L)	不檢出	不檢出	不檢出	60
Cs-137 (Bq/L)	1.5	不檢出	不檢出	90

1) 5,6號基 放水口 北側 約 30 m 地點 (T-1),

2) 1-4號基 放水口 南側으로 約 1.3 km 地點 (T-2-1)

3) 港灣入口 東쪽 1 km 附近 (T-0-2)

4) 原子爐規則告示 濃度 限度 (周邊監視區域 밖의 水中 許容濃度)

※ 檢出下限值 : 約 1.2 Bq/L (¹³⁴Cs), 約 1.5 Bq/L (¹³⁷Cs)

出處 : 東京電力 (<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>)

○ 후쿠시마 原電 20 km 內海 海水中 放射能 濃度(붙임 1參照)

地 點	採取 期間	放射性核種 (Bq/L)							
		Cs-134	Cs-137	H-3	전 α	전 β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
후쿠시마 20km 內海	'13.8.6 ~ '13.8.22	不檢出 0.0058	不檢出 0.019	不檢出 - 1.0	不檢出	不檢出	未遂行	不檢出	不檢出 - 1.1E-5

出處 : 日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>)

○ 후쿠시마 原電 20 km 外海 海水中 放射能 濃度 (붙임 2 參照)

地 點	採取 期間	放射性核種 (Bq/L)			其他
		Cs-134	Cs-137	Sr-90	
후쿠시마 20km 外海 32개 정점	'13.8.11 ~ '13.8.26	不檢出 - 0.0044	不檢出-0.0099	-	

出處 : 日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>)

3. 日本 및 韓國의 大氣中 空間 放射線量

○ 全 日本 空間감마線量率

地 點 (時)	線量率 範圍(nSv/h)	
	'13.10.10 09:00 ~ 10:00	'13.10.14 09:00 ~ 10:00
후쿠시마(후쿠시마)	670	640
도쿄(신주쿠)	63	63
오사카(오사카)	78	81
교토(교토)	46	48
북해도(삿포로)	38	38

※線量率 範圍는 1m 높이 推定값임

出處 : 日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/en/>)

○ 후쿠시마 原電 西北쪽 62 km 地點 大氣浮遊塵中 放射能濃度

地 點	採取 期間	放射性核種 (Bq/m ³)		其他
		I-131	Cs-137	
후쿠시마市 (北西쪽 62km)	'13.10.9 10:00~ '13.10.10 10:00	不檢出	不檢出	

出處 : 日本 原子力規制委員會(<http://radioactivity.nsr.go.jp/en/>)

○ 其他 特異事項 等에 대한 測定값 : 없음

○ 日本 放射線/能 現況에 대한 評價

- 어제와 큰 變動 없이 평소 範圍 內 測定結果를 나타냄

○ 韓國의 空間감마線量率(全國 122個 測定所中 主要 4個 地域)


地 點	2012年 變動範圍 (nSv/h)	前日 線量率 (nSv/h)	今日 線量率 (nSv/h)	備考
서울	102 ~ 143	108 ~ 113	108 ~ 119	
부산	106 ~ 174	109 ~ 111	109 ~ 112	
독도	88 ~ 156	98 ~ 100	100 ~ 101	
이어도	32 ~ 68	-	-	

※ 測定資料 : 前日 15:00 ~ 今日 14:00 까지의 1時間 平均값

※ 線量率은 土壤 및 地盤 等の 特性에 따라 地域別 差異가 있음

붙임1. 후쿠시마 第1 原電 半徑 20 km 以內 海水中 ⁹⁰Sr, Pu 結果

平成25年10月10日現在
Oct 10, 2013

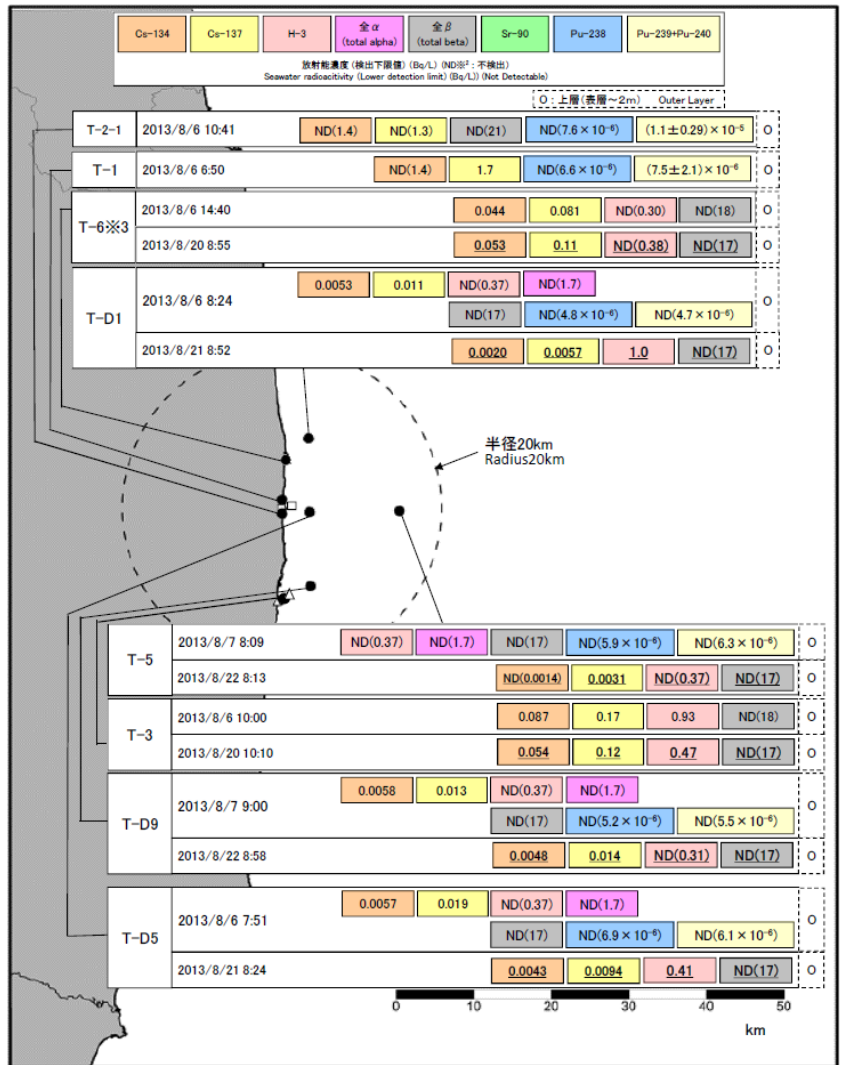

붙임2. 후쿠시마 20km 外海 海水中 放射能 分析結果 및 監視頂点

