

福島 原電 앞바다 等の 放射線量 現況(9月11日 現在)

2013.09.13/ 주일본대사관 경제부 과학관실

1. 福島 原電 專用 港灣(取水口 附近) 內 放射能 濃度


○ 福島 原電의 專用 港灣 內 및 港灣 外側 海洋의 核種 分析(東京電力)에서는 日本 政府 基準值 以下^(※注1)로 큰 變化는 없음

- 專用 港灣 內側 1~4號基 取水口 附近的 14個所 核種 分析 結果 지금 까지의 變動 幅 範圍 內로 特異 事項 없음.

《2013年 9月 10日 分析 데이터》

區分	물양장 앞 海水		1號基 앞 海水		2號基 앞 海水		3號基 앞 海水		4號基 앞 海水	
			실트 펜스		실트 펜스		실트 펜스		실트 펜스	
			外側	內側	外側	內側	外側	內側	外側	內側
試料 採取日	9. 9日 05:50	9. 9日 12:53	9. 9日 06:31	9. 9日 06:01	9. 9日 06:04	9. 9日 06:05	9. 9日 06:14	9. 9日 06:15	9. 9日 06:17	9. 9日 06:18
요오드 131	4Bq/l	4Bq/l	4Bq/l	4Bq/l	3Bq/l	3Bq/l	3Bq/l	3Bq/l	3Bq/l	3Bq/l
세슘 -134	2.3Bq/l	4.2Bq/l	12Bq/l	31Bq/l	20Bq/l	25Bq/l	16Bq/l	31Bq/l	18Bq/l	21Bq/l
세슘 -137	4.5Bq/l	5.9Bq/l	19Bq/l	68Bq/l	46Bq/l	49Bq/l	40Bq/l	38Bq/l	42Bq/l	45Bq/l

※注1. 日本 政府 原子爐 規則 告示 濃度 限界値는 요오드131이 40Bq/l , 세슘-134가 60Bq/l , 세슘-137이 90Bq/l 임

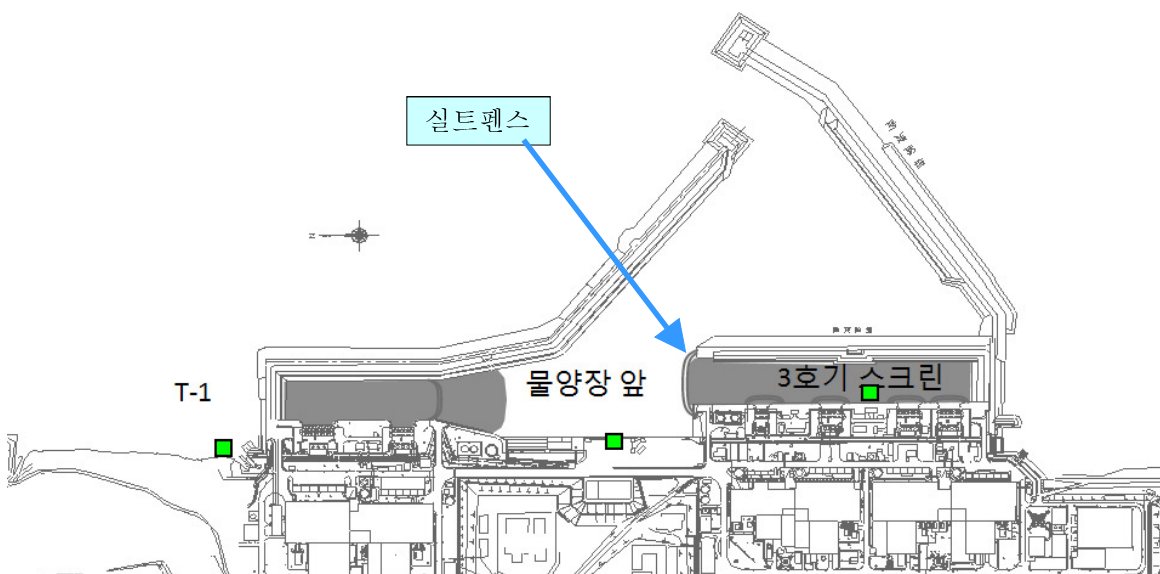

2. 福島 原電 専用 港灣 外側 沿岸 海水 核種 分析 結果

○ 福島 原電 専用 港灣 外側의 3個 地點에서 9.9 採取한 海水 核種 分析 結果 지금까지의 變動 幅 範圍 內로 特異 事項 없음

- 5, 6號基 排水口의 北쪽 約 30m 地點 : 요오드-131과 세슘-134 및 세슘-137은 計測器 檢出 最少 限界値 未滿^(※注2)
- 1-4號基 排水口에서 南쪽으로 1.3km 地點^(※注3) : 요오드131, 세슘 134, 세슘137 모두 計測器 檢出 最少 檢出 限界値 未滿임


※ 注2. 日本 政府 原子爐 規則 告示 濃度 限界値는 요오드131이 40Bq/ℓ , 세슘-134가 60Bq/ℓ , 세슘-137이 90Bq/ℓ 임

※ 注3. 同 地點은 H4 地域의 汚染水300톤 漏出 탱크 옆 排水口를 통하여 専用 港灣 外側의 海洋과 直接 連結되는 地點 附近 임

《福島 原電 沿岸 海水 核種 分析 結果 9月10日 現在》

	5,6號基 排水口 北쪽 約 30m 地點		1~4號基 排水口 南쪽 約 1.3km 地點		1~4號基 排水口 南쪽 附近		濃度 限界値
試料採取日	9月 9日 06時05分		9. 9日 05時20分		9. 9日 05時20分		
요오드131	1.2Bq/ℓ以下	—	1.2Bq/ℓ以下	—	1.2Bq/ℓ以下	—	40Bq/ℓ
세슘-134	1.3Bq/ℓ以下	—	1.3Bq/ℓ以下	—	1.3Bq/ℓ以下	—	60Bq/ℓ
세슘-137	1.5Bq/ℓ以下	—	1.5Bq/ℓ以下	—	1.5Bq/ℓ以下	—	90Bq/ℓ


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq/L)

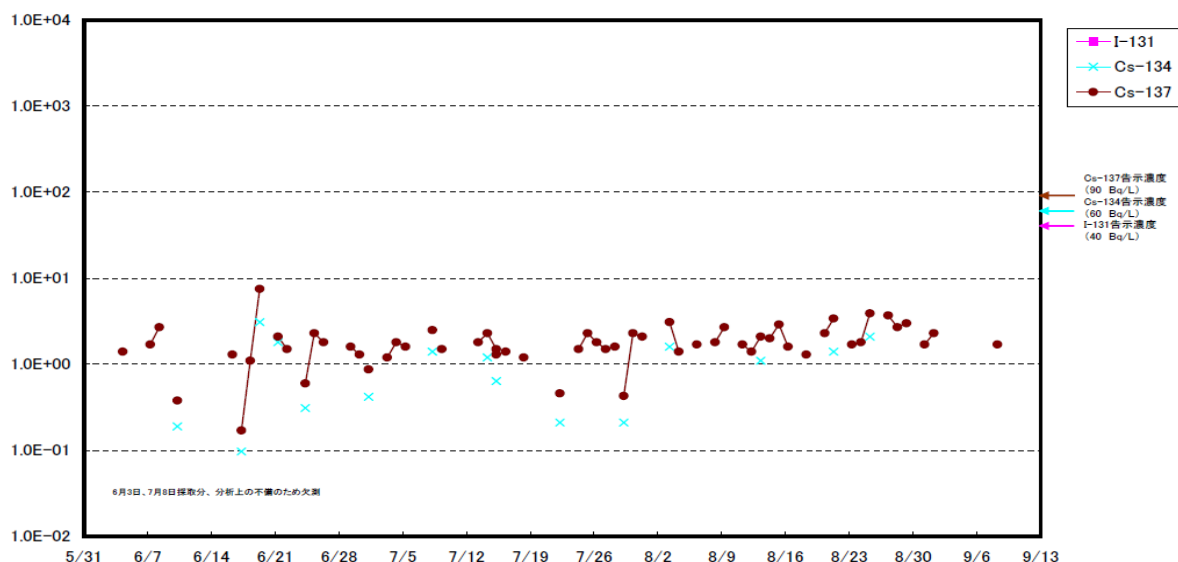

3. 福島 隣接 縣 沿岸 海水 放射能 濃度


- 이바라키縣 沿岸 海水의 放射能 濃度는 세슘-134 및 세슘-137의 檢出器의 檢出 限界値 以下로 不檢出 (8月 21日 ~ 23日 試料 採取 分)

平成25年9月6現在
Sep 6, 2013

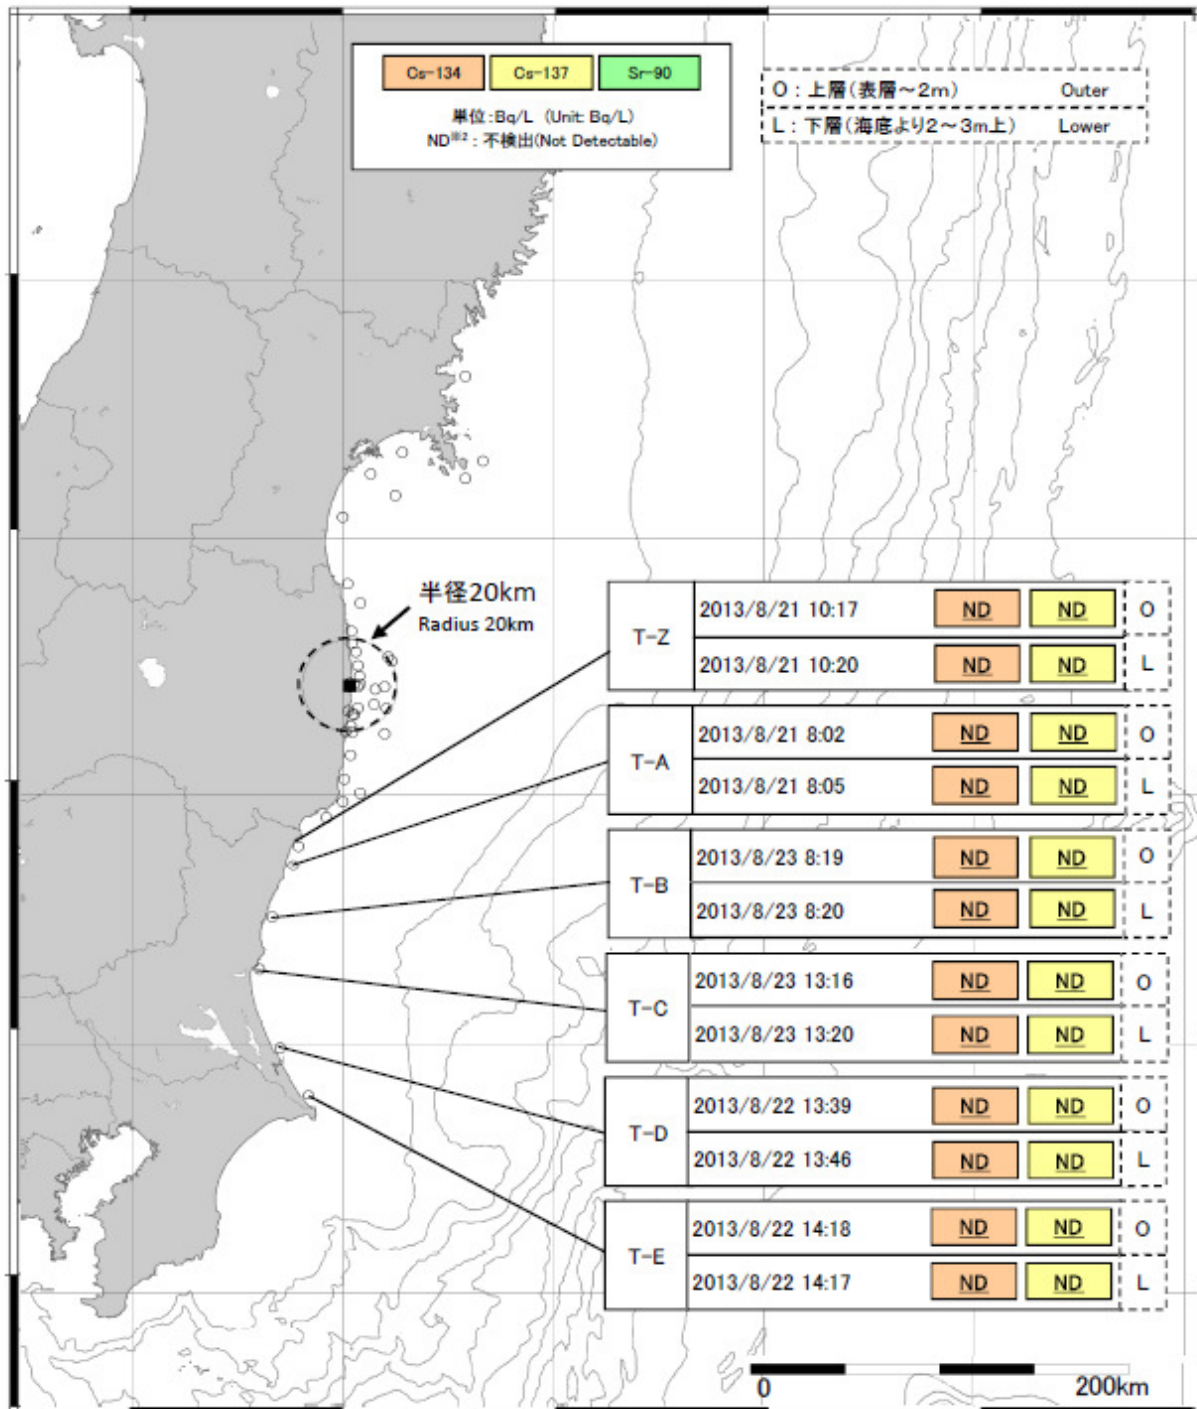

○ 미야기縣 沿岸 海水의 放射能 濃度는 세슘-134 및 세슘-137이 檢出器의 檢出 限界値(1.2Bq/L) 以下로 不檢出 되거나, 0.010Bq/L ~ 0.0015Bq/L 範圍로 海水浴場의 放射性物質 基準値(*注3) 以下로 分析 됨(7月2日~7月10日 試料 採取分)


※ 注3. 海水浴場의 放射性物質에 關한 指針(環境省)에 의하면 海水浴場 水質은 放射性Cs-134 및 Cs-137 合計가 10Bq/ℓ 以下임

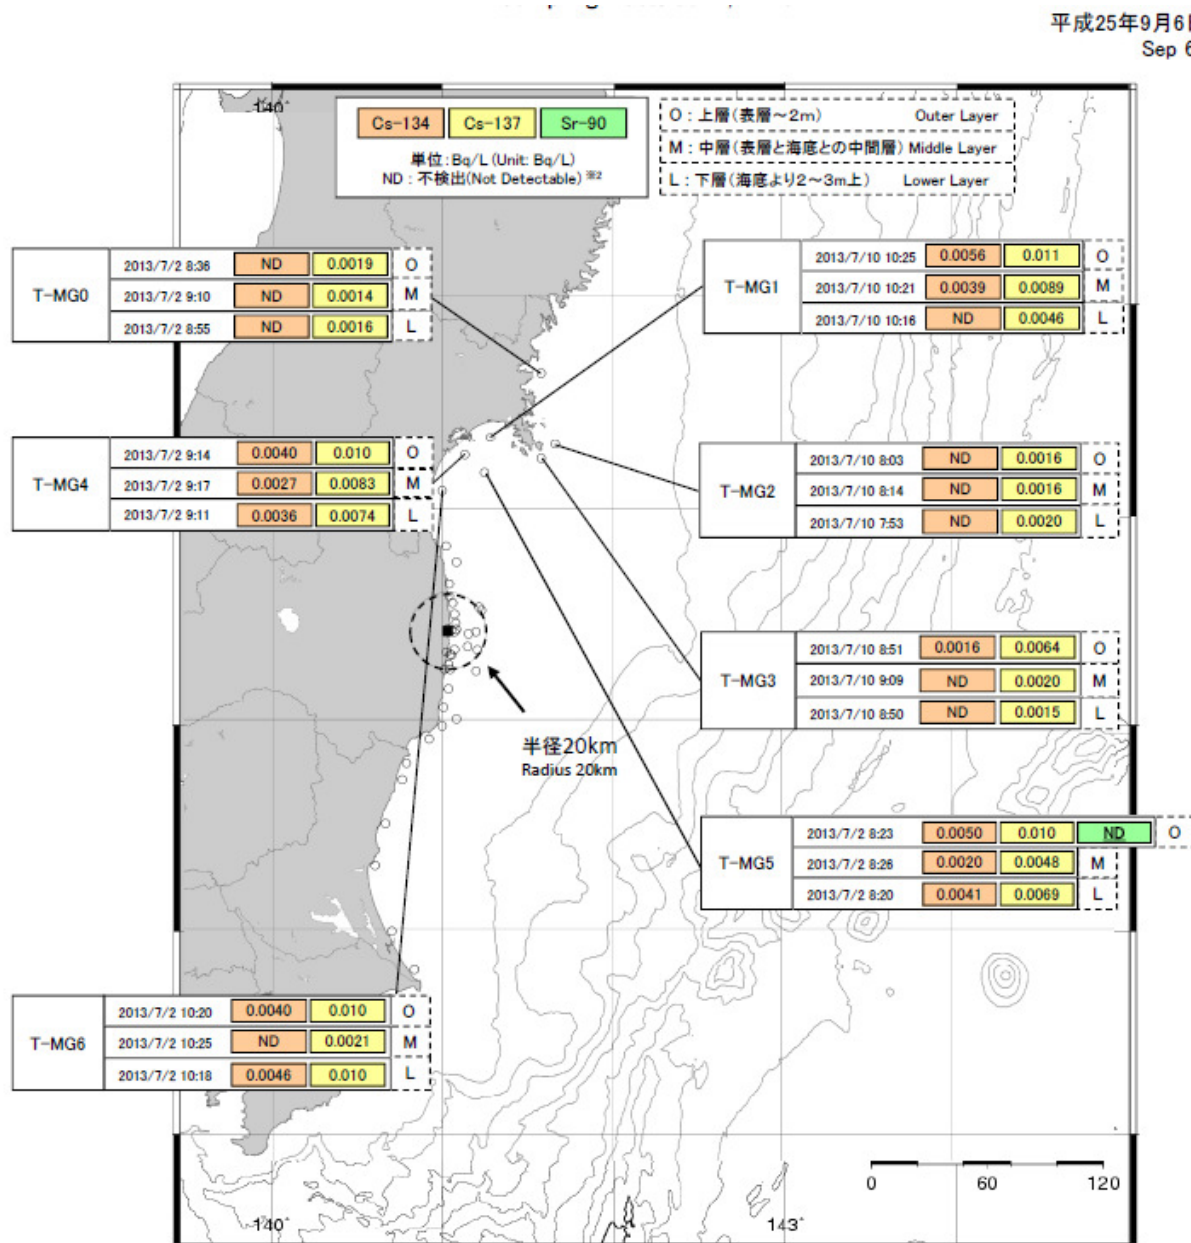

4. 大氣中 空間 放射線量

- 日本 全域의 地域別 空間 放射線量도 큰 變化는 없음
- 福島 原電을 中心으로 半徑 20km 以內 地域은 現在도 一部 線量이 높은 地域(16.9~17.7 $\mu\text{Sv/h}$)이 있음.

《 測定日 : 2013年 9月 3~9月 5日 》

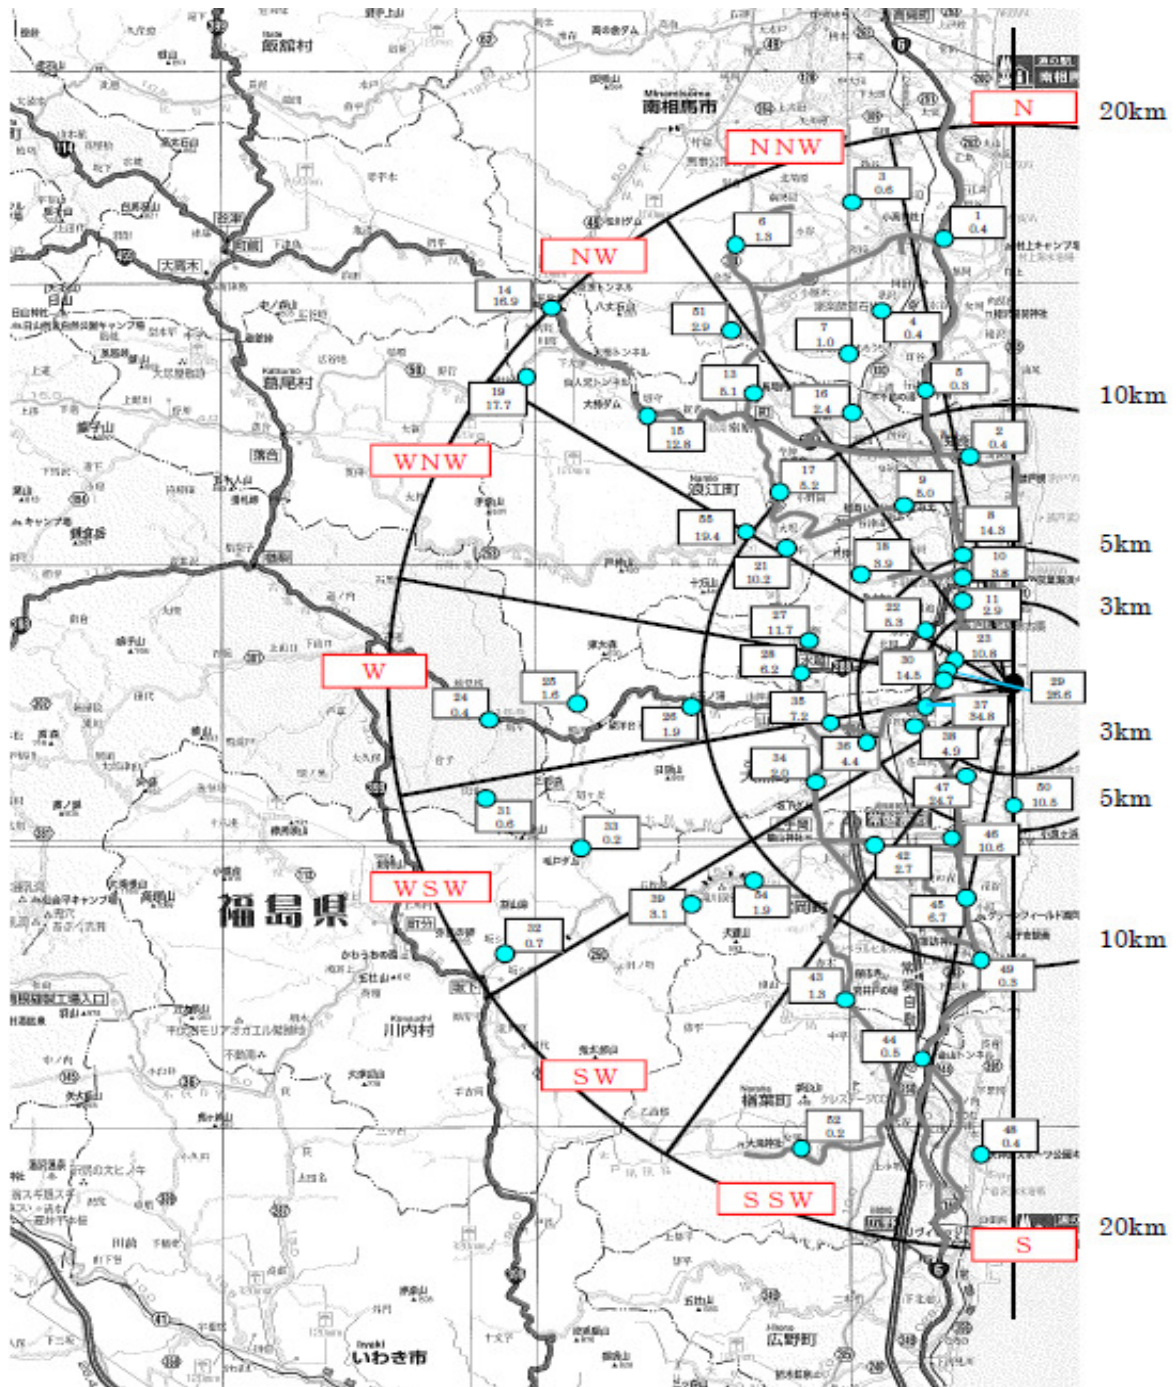

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏内の空間線量率測定結果

(測定日 : 平成25年9月3日~5日)

※ 四角形 内 上段의 숫자는 測定地點 番號이며, 下段의 숫자가 空間線量率($\mu\text{Sv/h}$) 임