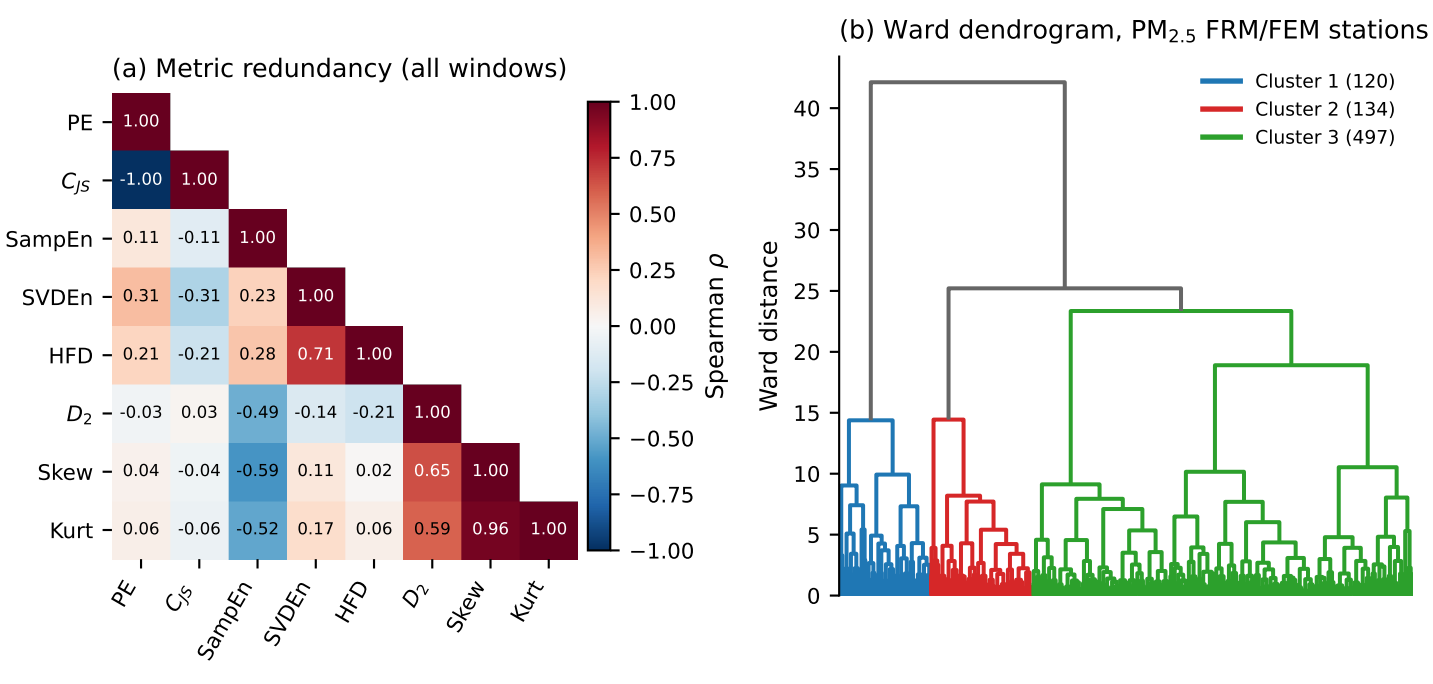
(a) Metric redundancy (all windows)
PE
C_{JS}
SampEn
SVDEn
HFD
D_2
Skew
Kurt
1.00
-1.00 1.00
0.11 -0.11 1.00
0.31 -0.31 0.23 1.00
0.21 -0.21 0.28 0.71 1.00
-0.03 0.03 -0.49 -0.14 -0.21 1.00
0.04 -0.04 -0.59 0.11 0.02 0.65 1.00
0.06 -0.06 -0.52 0.17 0.06 0.59 0.96 1.00
Spearman ρ
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
(b) Ward dendrogram, $PM_{2.5}$ FRM/FEM stations
Cluster 1 (120)
Cluster 2 (134)
Cluster 3 (497)
Ward distance
0
5
10
15
20
25
30
35
40