MAXAN®

Certificación

ELEMENTOS DE APOYO PARA

AUDITAR EL REQUISITO 13

"CONTAR CON ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO"

DE LA NMX-R-025-SCFI-2015

Igualdad, un trabajo de todas y todos.

ELEMENTOS DE APOYO PARA AUDITAR EL REQUISITO 13 "5.3.3.6.1. CONTAR CON ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO" DE LA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

PRESENTACIÓN

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 establece en su requisito trece la accesibilidad universal como condición base en la construcción de entornos igualitarios y no discriminatorios, estipulando para su auditoría la valoración de los siguientes elementos:

- ✓ Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.
- ✓ Plan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona.
- ✓ Información y comunicación accesible para la totalidad del personal.
- ✓ Programa de protección civil que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad.
- ✓ Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.

A partir de reuniones de nuestro equipo auditor y su experiencia en campo, se concluyó la importancia de contar con un instrumento que sirva de apoyo en la identificación de entornos, productos y servicios que garanticen a todo el personal de cualquier centro de trabajo la eliminación de barreras físicas, de comunicación, información y actitudinales que puedan excluir a grupos de personas con discapacidad, adultas mayores y/o embarazadas.

Producto de lo anterior, el presente documento contiene una serie de elementos que homologan y guían la labor de auditoría, asegurando con ello la calidad del trabajo realizado pero, sobre todo, el auténtico cumplimiento del principio de accesibilidad universal que busca proteger la norma.

ÍNDICE

DEFINICIONES **3**

MOBILIARIO PARA SENTARSE *7*
ESCRITORIOS *10*
EQUIPO TECNOLÓGICO *11*
PUERTAS *11*
ELEMENTOS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD *13*
MATERIAS DE ATENCIÓN *14*
PÁGINA WEB *15*
NIVELES DE ACCESIBILIDAD A, AA y AAA *18*
ELEMENTOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL *29*
MATERIAS DE ATENCIÓN *29*
BAÑOS ACCESIBLES *31*
ACCESOS *34*
CIRCULACIÓN *36*
COMEDOR ACCESIBLE *37*
ELEVADOR *38*
ESCALERAS *40*
ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE *41*
RAMPA *42*
RECEPCIÓN ACCESIBLE *44*
SEÑALÉTICA *46*

ANEXO 1. TIPOS DE DISCAPACIDAD Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD. **48**

1. DISCAPACIDADES VISUALES **48**

1.1. TIPOS DE DISCAPACIDADES VISUALES 48
1.2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR EN LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 49
1.3. RECOMENDACIONES DE ADAPTACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 50

2. DISCAPACIDADES AUDITIVAS. **30**

2.1. TIPOS DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS 30
2.2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR EN LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 31
2.3. RECOMENDACIONES DE ADAPTACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 31

3. DISCAPACIDADES MOTRICES. **35**

3.1. TIPOS DE DISCAPACIDADES MOTRICES. 35
3.2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR EN LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 36
3.3. RECOMENDACIONES DE ADAPTACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 37

4. DISCAPACIDADES COGNITIVAS **38**

4.1. TIPOS DE DISCAPACIDADES COGNITIVAS 38
4.2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR EN LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA 39
4.3. RECOMENDACIONES DE ADAPTACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA. 39

REFERENCIAS. **42**

DEFINICIONES

Accesibilidad Universal

Principio que pauta entornos, productos y servicios que garantizan a cualquier persona la entrada, el desplazo, la salida y la comunicación de una forma segura, autónoma y cómoda, eliminando barreras físicas, de comunicación, información y actitudinales que puedan excluir a grupos de personas usuarias en situación de vulnerabilidad. Se aplica a entornos arquitectónicos, sitios web, productos y servicios tomando en cuenta la diversidad de habilidades y capacidades.

Ajustes Razonables

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.

Centro de Trabajo Accesible

Lugar de empleo diseñado y/o adaptado para garantizar a todo el personal el acceso y desempeño efectivo de sus funciones. Este concepto se encuentra alineado con el principio de inclusión laboral y la promoción de la igualdad de oportunidades laborales, implicando la eliminación de aquellas barreras que excluyan a personas en situación de vulnerabilidad.

Comunicación Accesible

Práctica de diseñar procesos comunicativos de manera que sean comprensibles y utilizables para todas las personas receptoras, para ello cuenta con elementos como: formatos múltiples, lenguaje claro y sencillo, uso de imágenes y gráficos que refuercen el contenido del mensaje, subtítulos y transcripciones, resúmenes claros y uso de colores

contrastantes, tecnologías de asistencia con lectores de pantalla y/o software de reconocimiento de voz, así como accesibilidad en la web.

Dentro del entorno laboral esta debe estar presente en la redacción de correos electrónicos, difusión de comunicaciones internas, preparación de documentos, publicaciones, organización de reuniones y/o eventos presenciales o virtuales, realización de materiales audiovisuales, publicaciones digitales, diseño web, entre otros.

Ergonomía

Diseño de lugares de trabajo, productos y sistemas en busca de la mejora de la eficiencia, la seguridad y la comodidad en el uso de objetos y entornos. Se aplica a todas las personas usuarias tomando en cuenta la diversidad de necesidades, pero no de capacidades. Este concepto no debe ser confundido con el principio de accesibilidad universal.

Espacios Accesibles

Entornos físicos, digitales o sociales diseñados para garantizar que toda persona pueda acceder a ellos y utilizarlos de manera efectiva y segura, para lo cual se eliminan obstáculos arquitectónicos, se instalan dispositivos y tecnologías de asistencia, se diseñan interfaces digitales comprensibles y se implementan prácticas inclusivas.

Lenguaje Accesible

Comunicación que emplea un lenguaje claro, simple y directo, considerando la diversidad lingüística y de identidad, la inclusión de formatos accesibles para personas con discapacidades visuales, auditivas o cognitivas, así como la facilitación de herramientas de apoyo como traducciones, subtítulos o lectores de pantalla.

Lenguaje Incluyente

Expresión verbal o escrita que evita la generalización del masculino, excluir o marginar grupos de personas en función de su género, orientación sexual, etnia, edad u otras características.

Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas, sin importar su condición

humana y sin marcar una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas, evitando definirlas por sus características o condiciones.

Lenguaje No Sexista

Expresión verbal, escrita o pictórica que no jerarquiza, excluye, o valora más a lo masculino sobre lo femenino, evita expresiones que ridiculizan o devalúan a las mujeres. Este lenguaje permite visibilizar a las mujeres, rompe estereotipos y prejuicios al modificar el enfoque androcéntrico que caracteriza el uso del sexismo lingüístico.

Nivel de Conformidad A

Conjunto mínimo de requisitos que deben satisfacerse de acuerdo con las Pautas de Accesibilidad para el contenido web (WCAG, por sus siglas en inglés *Web Content Accessibility Guidelines*) del World Wide Web Consortium para asegurar que grupos de personas usuarias no encuentren difícil el acceso al contenido.

Nivel de Conformidad AA

Conjunto medio de requisitos que deben satisfacerse de acuerdo con las Pautas de Accesibilidad para el contenido web (WCAG, por sus siglas en inglés *Web Content Accessibility Guidelines*) del World Wide Web Consortium para asegurar que grupos de personas usuarias no encuentren difícil el acceso al contenido.

Nivel de Conformidad AAA

Conjunto más alto de requisitos que deben satisfacerse de acuerdo con las Pautas de Accesibilidad para el contenido web (WCAG, por sus siglas en inglés *Web Content Accessibility Guidelines*) del World Wide Web Consortium para asegurar que el mismo sea accesible a todos los grupos de usuarios.

Plan de Accesibilidad

Documento en el que se deben fijar objetivos, diseñar modificaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, nombrando responsables de cada acción, asignando recursos necesarios, estableciendo un calendario del procedimiento y método de trabajo e indicadores de su cumplimiento, que tenga la finalidad de eliminar las barreras físicas y arquitectónicas que permita que las personas que laboran en el centro de

trabajo gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.

Programa de Protección Civil

Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

En relación con la norma, este debe contemplar las estrategias de contingencia que incluyan a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y/o embarazadas.

ELEMENTOS DE APOYO PARA AUDITAR

REQUISITO 5.3.3.6.1 CONTAR CON ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE TRABAJO

ELEMENTO 5.3.3.6.1.1: MOBILIARIO Y EQUIPO CON AJUSTES RAZONABLES

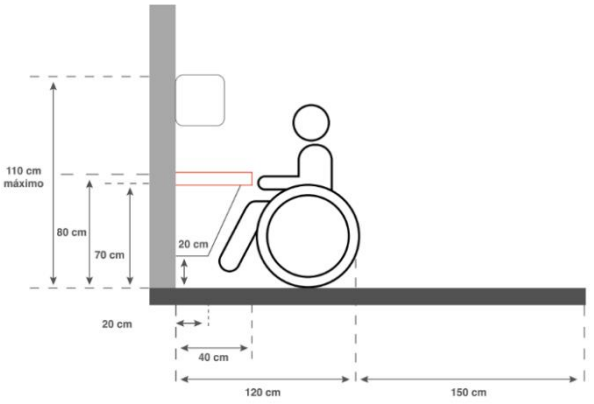
MOBILIARIO PARA SENTARSE

ELEMENTO 5.3.3.6.1.1	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Sillas con respaldo reclinable y altura ajustable. • Silla que permite adoptar posturas adecuadas y realizar cabios de postura, proporcionando un apoyo suficiente para la columna vertebral y en zona lumbar. • El asiento no debe generar una compresión en ningún punto que impida la circulación.	 Mobiliario Adecuado

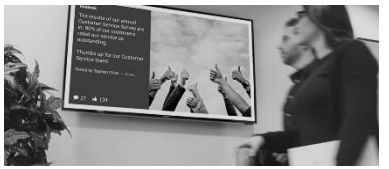
		• La superficie del asiento debe disponer de un nivel suficiente de fricción para evitar un deslizamiento sobre la misma. Por ende, materiales de revestimiento de piel no son adecuados. • Los bordes de asiento, respaldo, reposabrazos, así como las palancas y cualquier otro borde con el que pueda entrar en contacto la persona usuaria estarán redondeados. • Altura del asiento: Entre los 40-51 cm. • Profundidad del asiento: Entre los 40 y 42 cm. • Anchura del asiento: Anchura mínima de 40 cm. • Reposabrazos: Que permita el reposo del sistema muscular del	 Mobiliario Inadecuado

		cuello y de los hombros y sea útil para levantarse y sentarse. • Las sillas deben estar dotadas de 5 puntos de apoyo en contacto con el suelo. • Las sillas deberán incluir ruedas adecuadas al tipo de suelo existente, con el fin de evitar desplazamientos involuntarios en suelos lisos.	

ESCRITORIOS

ELEMENTO 5.3.3.6.1.1	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Mesa o escritorio con posibilidad de ajustar la altura, cajoneras móviles, elementos ajustables para ubicar partes del computador. • Ubicación de escritorios de trabajo en zonas cercanas a las áreas más utilizadas para minimizar recorridos. • Altura máxima de 85 centímetros sobre el nivel de la superficie del suelo. • Escritorio con curvatura y esquinas redondeadas para mujeres embarazadas.	 Dimensiones  Mobiliario Adecuado Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

EQUIPO TECNOLÓGICO

ELEMENTO 5.3.3.6.1.1	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Contar con pantallas que funjan como medios visuales para recibir información. • Instalación de sistemas de alarma visual.	 Alarma visual  Pantallas informativas Fuente: (Espínola, 2015 y Prosignage, 2024).

PUERTAS

ELEMENTO 5.3.3.6.1.1	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Puertas con mirillas que permitan controlar el entorno	 Mobiliario Adecuado Fuente: (Espínola, 2015).

NO ES VÁLIDO EN LA VALORACIÓN DE ESTE ELEMENTO

Mobiliario ergonómico que no cuente con ajustes razonables

ELEMENTOS DE APOYO PARA AUDITAR

REQUISITO 5.3.3.6.1 CONTAR CON ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE TRABAJO

ELEMENTO 5.3.3.6.1.2: PLAN DE ACCESIBILIDAD

ELEMENTOS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD

ELEMENTO 5.3.3.6.1.2	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR
Plan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona.	Presentar documento que contenga el plan de accesibilidad.	1. Presentación 2. Justificación. 3. Marco normativo. 4. Objetivo General. 5. Diagnóstico. 6. Objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo. 7. Definición de estrategias de adecuación. 8. Acciones específicas. 9. Presupuestación. 10. Cronograma. 11. Indicadores de cumplimiento. 12. Evaluación. Los elementos 1, 2,3 y 4 son **opcionales.** A partir del elemento 5 (Diagnóstico) se consideran **necesarios.**

MATERIAS DE ATENCIÓN

ELEMENTO 5.3.3.6.1.2	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR
Plan de accesibilidad de espacios físicos para toda persona.	Presentar documento que contenga el plan de accesibilidad.	• Espacios de circulación horizontal (Área de llegada, acceso, circulación interior). • Espacios de circulación vertical (Escaleras, rampas, elevadores). • Espacios sanitarios (Accesos, inodoro, lavabo, barras de apoyo). • Criterios de señalización e iluminación (señalización de seguridad y de accesibilidad). • Mobiliario y equipo.

NO ES VÁLIDO EN LA VALORACIÓN DE ESTE ELEMENTO

Documentos que presenten elementos del plan o materias de atención al azar, incompletos o improvisados.

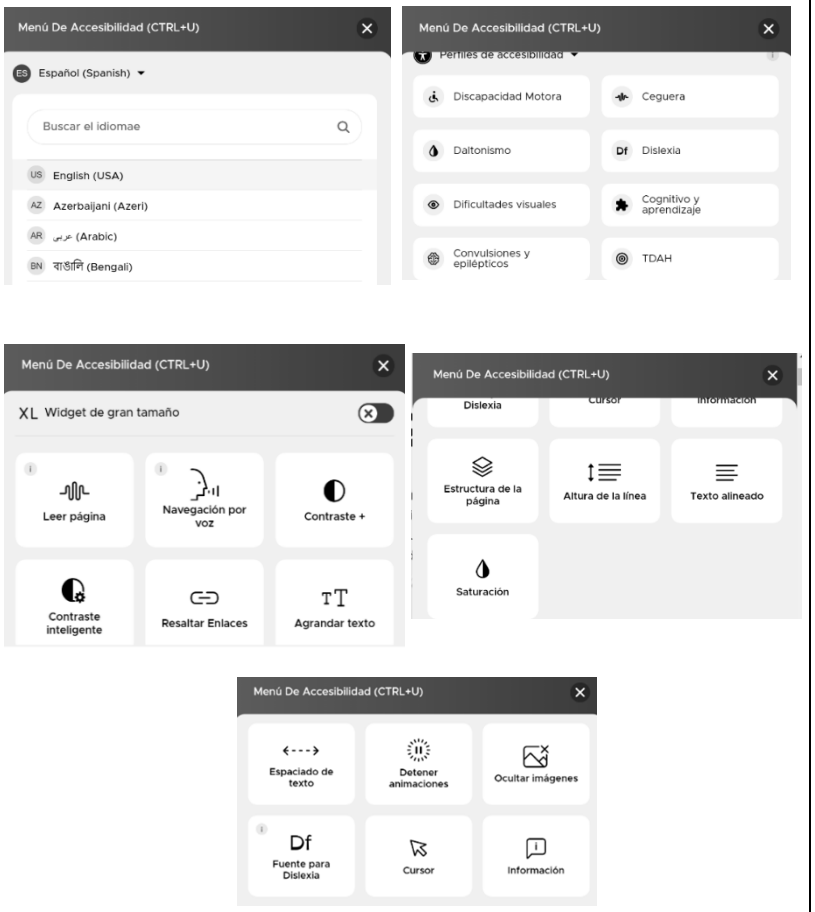
ELEMENTOS DE APOYO PARA AUDITAR

REQUISITO 5.3.3.6.1 CONTAR CON ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE TRABAJO

ELEMENTO 5.3.3.6.1.3: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACCESIBLE

PÁGINA WEB

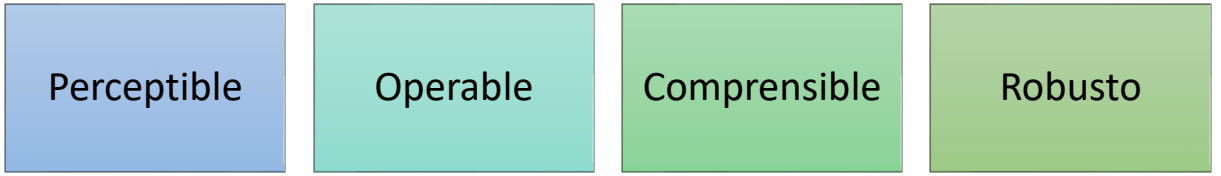
ELEMENTO 5.3.3.6.1.3	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Información y comunicación accesible para la totalidad del personal.	Presentar documentación interna y/o página web accesible (AA) con las siguientes características: - Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Imágenes, representaciones gráficas, etc.)	Página web contemple los siguientes rubros de accesibilidad: **Perceptible:** • Proporciona alternativas de texto para cualquier contenido que no sea texto para que pueda cambiarse a otras formas que las personas necesiten, como son: la letra grande, braille, voz, símbolos o lenguaje simple. • Proporcionar alternativas para los	 Accesibilidad Web Fuente: (Userway, 2023).

	- Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple con el contenido del sitio. - Que las aplicaciones de usurario puedan leer en voz alta automáticamente el texto o presente una descripción auditiva. - Proporcione información de modo que los usuarios puedan recibir los documentos según sus preferencias. http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad	medios basados en el tiempo. • Contar con contenido que pueda presentarse de diferentes maneras, con diseños más simples, pero sin perder información. • Facilitar a las personas usuarias ver y escuchar el contenido, incluida la separación del primer plano del fondo. **Operables:** • Proporcionar a la persona usuaria tiempo suficiente para leer y utilizar el contenido. • Proporcionar formas de ayudar a las personas usuarias a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.	 Accesibilidad Web Fuente: (Userway, 2023).

		Comprensible • Hacer que el contenido del texto sea legible y comprensible. • Hacer que las páginas web aparezcan y funcionen de manera predecible. • Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores. **Robusto**. • Maximizar la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuros, incluidas las tecnologías de asistencia.	

NIVELES DE ACCESIBILIDAD A, AA y AAA

PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD WEB



Fuente: Elaboración propia con base en Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation 05 October 2023. Disponible en: https://www.w3.org/TR/2023/REC-WCAG22-20231005/

CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE ACCESIBILIDAD WEB SEGÚN NIVEL Y CRITERIO (WCAG)

1. PERCEPTIBLE

NIVEL A	NIVEL AA	NIVEL AAA
PERCEPTIBLE	**PERCEPTIBLE**	**PERCEPTIBLE**
D1.1. Alternativas de texto. • Proporcione alternativas de texto para cualquier contenido que no sea texto para que pueda cambiarse a otras formas que las personas necesiten, como letra grande, braille,	***Incluye todas las características del nivel A y agrega las siguientes.*** **D.1.2. Medios basados en el tiempo.** • Proporcionan subtítulos para todo el contenido de audio en vivo en medios sincronizados.	***Incluye todas las características del nivel A, AA y agrega las siguientes.*** **D.1.2. Medios basados en el tiempo.** • Se proporciona interpretación en lenguaje de señas para todo el contenido de audio pregrabado en medios sincronizados.

voz, símbolos o un lenguaje más simple. **D.1.2. Medios basados en el tiempo.** • Descripciones textuales secuenciadas correctamente de información visual y auditiva basada en el tiempo y que proporciona un medio para lograr los resultados de cualquier interacción basada en el tiempo. • Se proporcionan subtítulos para todo el contenido de audio pregrabado en medios sincronizados. **D.1.3. Adaptable.** Cree contenido que pueda presentarse de diferentes maneras (por ejemplo, un diseño más simple) sin perder información ni estructura. • Cuando la secuencia en la que se presenta el contenido afecta su significado, se puede determinar mediante programación una secuencia de lectura correcta. • Las instrucciones proporcionadas para comprender y operar el contenido no se basan únicamente en las características sensoriales de los componentes, como la forma, el color, el tamaño, la ubicación visual, la orientación o el sonido.	• Proporciona audio descripción para todo el contenido de vídeo pregrabado en medios sincronizados. **D.1.3. Adaptable.** • El contenido no restringe su visualización y funcionamiento a una única orientación de pantalla, como vertical u horizontal, a menos que una orientación de pantalla específica sea esencial. **D.1.4. Distinguible.** • La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de al menos 4,5:1, excepto el texto grande, el texto o las imágenes de texto que forman parte de un componente interactivo de la interfaz de usuario y los logotipos. • A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, el tamaño del texto se puede cambiar sin tecnología de asistencia hasta en un 200 por ciento sin pérdida de contenido o funcionalidad. • Si las tecnologías que se utilizan pueden lograr la presentación visual, se utiliza texto para transmitir información en lugar de imágenes de texto.	• Cuando las pausas en el audio en primer plano no son suficientes para permitir que las descripciones de audio transmitan el sentido del video, se proporciona una descripción de audio extendida para todo el contenido de video pregrabado en medios sincronizados. • Se proporciona una alternativa para los medios basados en el tiempo para todos los medios sincronizados pregrabados y para todos los medios pregrabados de sólo vídeo. • Se proporciona una alternativa para los medios basados en el tiempo que presenta información equivalente para contenido de solo audio en vivo. **D.1.3. Adaptable.** • En el contenido implementado mediante lenguajes de marcado, el propósito de los componentes, íconos y regiones de la interfaz de usuario se puede determinar mediante programación. **D.1.4. Distinguible.** • La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de al menos 7:1, excepto el texto grande, el texto o las

D.1.4. Distinguible. Facilite a los usuarios ver y escuchar contenido, incluida la separación del primer plano del fondo. • El color no se utiliza como único medio visual para transmitir información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual. • Si algún audio en una página web se reproduce automáticamente durante más de 3 segundos, hay un mecanismo disponible para pausar o detener el audio, o un mecanismo disponible para controlar el volumen del audio independientemente del nivel de volumen general del sistema.	• El contenido se puede presentar sin pérdida de información o funcionalidad y sin necesidad de desplazarse. • La presentación visual de los componentes de la interfaz de usuario y los objetos gráficos tienen una relación de contraste de al menos 3:1 frente a los colores adyacentes. • El contenido implementado utiliza lenguajes de marcado que admiten altura de línea de al menos 1.5 veces el tamaño de la fuente, espaciado de los párrafos de al menos 2 veces el tamaño de la fuente, espaciado entre letra de al menos 0.12 veces el tamaño de la fuente y espaciado entre palabras de al menos 0.16 veces el tamaño de la fuente.	imágenes de texto que forman parte de un componente interactivo de la interfaz de usuario y los logotipos. • Para contenido de audio pregrabado que (1) contenga principalmente voz en primer plano, (2) no sea un CAPTCHA de audio o un logotipo de audio, y (3) no sea una vocalización destinada a ser principalmente una expresión musical como cantar o rapear, al menos una de las siguientes es cierta: El audio no tiene sonidos de fondo, los sonidos de fondo se pueden desactivar, los sonidos de fondo son al menos 10 decibeles más bajos que el contenido de habla en primer plano. • Para la presentación visual de bloques de texto, hay disponible un mecanismo para lograr que el usuario pueda seleccionar los colores de primer plano y de fondo, que el ancho no super los 80 caracteres, que el texto esté justificado, que el interlineado sea de al menos 1.5. • Las imágenes de texto sólo se utilizan con fines puramente decorativos o cuando una presentación particular

		del texto es esencial para la información que se transmite.

2. OPERABLE

NIVEL A	NIVEL AA	NIVEL AAA
OPERABLE	**OPERABLE**	**OPERABLE**
D.2.1. Teclado accesible. Haga que todas las funciones estén disponibles desde un teclado. • Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin requerir tiempos específicos para pulsaciones de teclas individuales, excepto cuando la función subyacente requiere una entrada que depende de la ruta del movimiento del usuario y no solo de los puntos finales. • Si el foco del teclado se puede mover a un componente de la página usando una interfaz de teclado, entonces el foco se puede alejar de ese componente usando solo una interfaz de teclado y, si requiere más que las teclas de flecha o tabulación sin	***Incluye todas las características del nivel A y agrega las siguientes.*** **D.2.4. Navegable.** • Hay más de una forma disponible para ubicar una página web dentro de un conjunto de páginas web, excepto cuando la página web es el resultado de un proceso o un paso de él. • Los títulos y etiquetas describen el tema o el propósito. • Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene un modo de operación donde el indicador de enfoque del teclado es visible. • Cuando un componente de la interfaz de usuario recibe el foco del teclado, el componente no está completamente oculto debido al contenido creado por el autor.	***Incluye todas las características del nivel A, AA y agrega las siguientes.*** **D.2.1. Teclado accesible.** • Todas las funciones del contenido se pueden operar a través de una interfaz de teclado sin requerir tiempos específicos para pulsaciones de teclas individuales. **D.2.3. Tiempo suficiente.** • El tiempo no es una parte esencial del evento o actividad presentada por el contenido, excepto para medios sincronizados no interactivos y eventos en tiempo real. • Las interrupciones podrán ser pospuestas o suprimidas por el usuario, excepto las que impliquen una emergencia.

modificar u otros métodos de salida estándar, Se informa al usuario sobre el método para alejar el foco. • Si se implementa un método abreviado de teclado en el contenido utilizando únicamente caracteres de letras (incluidas letras mayúsculas y minúsculas), puntuación, números o símbolos, entonces se cumple al menos una de las siguientes condiciones: Hay un mecanismo disponible para desactivar el acceso directo; Hay un mecanismo disponible para reasignar el acceso directo para incluir una o más teclas del teclado no imprimibles (por ejemplo, Ctrl, Alt); El método abreviado de teclado para un componente de la interfaz de usuario solo está activo cuando ese componente tiene el foco. **D.2.2. Tiempo suficiente.** Proporcione a los usuarios suficiente tiempo para leer y utilizar el contenido. • Para cada límite de tiempo establecido por el contenido el usuario puede desactivar el límite de tiempo.	**D.2.5. Modalidades de entrada.** • Toda la funcionalidad que utiliza un movimiento de arrastre para su operación se puede lograr con un solo puntero sin arrastrar, a menos que arrastrar sea esencial o la funcionalidad esté determinada por el agente de usuario y no modificada por el autor.	• Cuando caduca una sesión autenticada, el usuario puede continuar la actividad sin pérdida de datos después de volver a autenticarse. • Se advierte a los usuarios sobre la duración de cualquier inactividad del usuario que podría causar la pérdida de datos, a menos que los datos se conserven durante más de 20 horas cuando el usuario no realiza ninguna acción. **D.2.3. Convulsiones y reacciones físicas.** • Las páginas web no contienen nada que parpadee más de tres veces en un período de un segundo. • La animación de movimiento desencadenada por la interacción se puede desactivar, a menos que la animación sea esencial para la funcionalidad o la información que se transmite. **D.2.5. Navegable.** • Está disponible información sobre la ubicación del usuario dentro de un conjunto de páginas web. • Hay un mecanismo disponible para permitir que el propósito de cada enlace se identifique únicamente a

• El usuario puede ajustar el límite de tiempo en un amplio rango que es al menos diez veces la duración predeterminada. • Se advierte al usuario antes de que expire el tiempo y se le dan al menos 20 segundos para extender el límite de tiempo con una acción simple (por ejemplo, "presionar la barra espaciadora"), y se le permite al usuario extender el límite de tiempo al menos diez veces. **D.2.3. Convulsiones y reacciones físicas.** Se advierte a los usuarios sobre la duración de cualquier inactividad del usuario que podría causar la pérdida de datos, a menos que los datos se conserven durante más de 20 horas cuando el usuario no realiza ninguna acción. • Las páginas web no contienen nada que parpadee más de tres veces en un período de un segundo, o que el parpadeo esté por debajo de los umbrales generales de parpadeo y parpadeo rojo. **D.2.4. Navegable.**		partir del texto del enlace, excepto cuando el propósito del enlace sea ambiguo para los usuarios en general. • Los títulos de las secciones se utilizan para organizar el contenido. • Cuando un componente de la interfaz de usuario recibe el foco del teclado, ninguna parte del componente queda oculta por el contenido creado por el autor. **D.2.5. Modalidades de entrada.** • El contenido web no restringe el uso de las modalidades de entrada disponibles en una plataforma, excepto cuando la restricción sea esencial, necesaria para garantizar la seguridad del contenido o para respetar la configuración del usuario.

Proporcionar formas de ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran. • Hay un mecanismo disponible para evitar bloques de contenido que se repiten en varias páginas web. • Las páginas web tienen títulos que describen un tema o propósito. • Si una página web se puede navegar secuencialmente y las secuencias de navegación afectan el significado o la operación, los componentes enfocables reciben el enfoque en un orden que preserva el significado y la operatividad. • El propósito de cada enlace se puede determinar a partir del texto del enlace solo o del texto del enlace junto con su contexto de enlace determinado mediante programación, excepto cuando el propósito del enlace sea ambiguo para los usuarios en general. **D.2.5. Modalidades de entrada.** Facilite a los usuarios operar la funcionalidad a través de varias entradas más allá del teclado. • Todas las funciones que utilizan gestos multipunto o basados en ruta		

para su operación se pueden operar con un solo puntero sin un gesto basado en ruta, a menos que un gesto multipunto o basado en ruta sea esencial. • Para los componentes de la interfaz de usuario con etiquetas que incluyen texto o imágenes de texto, el nombre contiene el texto que se presenta visualmente.		

3. COMPRENSIBLE.

NIVEL A	NIVEL AA	NIVEL AAA
COMPRENSIBLE	**COMPRENSIBLE**	**COMPRENSIBLE**
La información y el funcionamiento de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. **D.3.1. Ilegible.** Haga que el contenido del texto sea legible y comprensible. • El lenguaje humano predeterminado de cada página web se puede determinar mediante programación. **D.3.2. Previsible.** Haga que las páginas web aparezcan y funcionen de forma predecible.	***Incluye todas las características del nivel A y agrega las siguientes.*** **D.3.1. Ilegible.** • El lenguaje humano de cada pasaje o frase del contenido se puede determinar mediante programación, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras de lenguaje indeterminado y palabras o frases que se han convertido en parte de la lengua vernácula del texto inmediatamente circundante. **D.3.2. Previsible.**	***Incluye todas las características del nivel A, AA y agrega las siguientes.*** **D.3.1. Ilegible.** • Hay un mecanismo disponible para identificar definiciones específicas de palabras o frases utilizadas de manera inusual o restringida, incluidos modismos y jerga. • Está disponible un mecanismo para identificar la forma ampliada o el significado de las abreviaturas. • Cuando el texto requiere una capacidad de lectura más avanzada

• Cuando cualquier componente de la interfaz de usuario recibe el foco, no inicia un cambio de contexto. • Cambiar la configuración de cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca automáticamente un cambio de contexto a menos que se haya informado al usuario sobre el comportamiento antes de utilizar el componente. • Si una página web contiene cualquiera de los siguientes mecanismos de ayuda, y esos mecanismos se repiten en varias páginas web dentro de un conjunto de páginas web, ocurren en el mismo orden en relación con el contenido de otras páginas, a menos que el usuario inicie un cambio: Detalles de contacto humano; Mecanismo de contacto humano; Opción de autoayuda; Un mecanismo de contacto totalmente automatizado. **D.3.3. Asistencia de entrada.** • Si se detecta automáticamente un error de entrada, se identifica el elemento que tiene el error y se describe el error al usuario en texto.	• Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto de páginas web ocurren en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el usuario inicie un cambio. • Los componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web se identifican de forma consistente. **D.3.3. Asistencia de entrada.** • Si se detecta automáticamente un error de entrada y se conocen sugerencias para su corrección, dichas sugerencias se proporcionan al usuario, a menos que pongan en peligro la seguridad o el propósito del contenido. • Para las páginas web que generan compromisos legales o transacciones financieras para el usuario, que modifican o eliminan datos controlables por el usuario en sistemas de almacenamiento de datos, o que envían respuestas de prueba del usuario, al menos uno de los siguientes es	que el nivel de educación secundaria inferior después de eliminar los nombres y títulos propios, se encuentra disponible contenido complementario o una versión que no requiere una capacidad de lectura más avanzada que el nivel de educación secundaria inferior. • Hay disponible un mecanismo para identificar la pronunciación específica de palabras cuyo significado, en contexto, es ambiguo sin conocer la pronunciación. **D.3.2. Previsible.** • Los cambios de contexto se inician únicamente a petición del usuario o hay un mecanismo disponible para desactivar dichos cambios. **D.3.3. Asistencia de entrada.** • Hay ayuda contextual disponible. • Para las páginas web que requieren que el usuario envíe información, al menos uno de los siguientes es verdadero: Las presentaciones son reversibles, los datos ingresados por el usuario se verifican en busca de errores de entrada y se le brinda al usuario la oportunidad de corregirlos., Hay un mecanismo

• Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la intervención del usuario. • La información previamente ingresada o proporcionada al usuario que debe ingresarse nuevamente en el mismo proceso es: Autocompletado o disponibles para que usuario los seleccione, excepto cuando es esencial volver a ingresar la información, la información es necesaria para garantizar la seguridad del contenido, o la información ingresada anteriormente ya no es válida.	verdadero: Las presentaciones son reversibles, los datos ingresados por el usuario se verifican en busca de errores de entrada y se le brinda al usuario la oportunidad de corregirlos, Hay un mecanismo disponible para revisar, confirmar y corregir la información antes de finalizar el envío. • No se requiere una prueba de función cognitiva (como recordar una contraseña o resolver un acertijo) para ningún paso de un proceso de autenticación a menos que ese paso proporcione al menos uno de los siguientes: Otro método de autenticación que no depende de una prueba de función cognitiva, Hay un mecanismo disponible para ayudar al usuario a completar la prueba de función cognitiva, La prueba de función cognitiva consiste en reconocer objetos, La prueba de función cognitiva tiene como objetivo identificar el contenido no textual que el usuario proporcionó al sitio web.	disponible para revisar, confirmar y corregir la información antes de finalizar el envío. • No se requiere una prueba de función cognitiva (como recordar una contraseña o resolver un acertijo) para ningún paso de un proceso de autenticación a menos que ese paso proporcione al menos uno de los siguientes: Otro método de autenticación que no depende de una prueba de función cognitiva, Hay un mecanismo disponible para ayudar al usuario a completar la prueba de función cognitiva.

4. ROBUSTO.

NIVEL A	NIVEL AA	NIVEL AAA
ROBUSTO	**ROBUSTO**	**ROBUSTO**
El contenido debe ser lo suficientemente sólido como para que pueda ser interpretado por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia. **D.4.1. Compatible.** Maximice la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuros, incluidas las tecnologías de asistencia. • Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluidos, entre otros: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función se pueden determinar mediante programación; los estados, propiedades y valores que puede establecer el usuario se pueden configurar mediante programación; y la notificación de cambios a estos elementos está disponible para los agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia.	***Incluye todas las características del nivel A y agrega las siguientes.*** **D.4.1. Compatible.** En el contenido implementado mediante lenguajes de marcado, los mensajes de estado se pueden determinar mediante programación a través de funciones o propiedades, de modo que puedan presentarse al usuario mediante tecnologías de asistencia sin recibir atención.	***Incluye todas las características del nivel A, AA y agrega las siguientes.***

Fuente: Elaboración propia con base en Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation 05 October 2023. Disponible en: https://www.w3.org/TR/2023/REC-WCAG22-20231005/

ELEMENTOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTO 5.3.3.6.1.3	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR
Contar con un programa de protección civil que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad.	Presentar documento que demuestre la existencia de un programa de protección civil con las características descritas.	• Plan operativo para la implementación del programa interno: Acciones de prevención, acciones de auxilio y acciones de recuperación. • Plan de contingencias: Evaluación inicial de riesgos de cada puesto de trabajo, valoración del riesgo, medidas y acciones de autoprotección, difusión y socialización. • Plan de Continuidad de Operaciones: Fundamento legal, propósito, funciones críticas o esenciales, sedes alternas, líneas de sucesión o cadena de mando, requerimientos mínimos, interoperabilidad de las comunicaciones, protección y respaldo de la información y base de datos, activación del plan.

MATERIAS DE ATENCIÓN

ELEMENTO 5.3.3.6.1.3	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR
Contar con un programa de protección civil que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad.	Presentar documento que demuestre la existencia de un programa de protección civil con las	• Protocolos de evacuación para personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embarazadas en caso de siniestro. • Lineamientos para la asignación de espacios reservados para personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas en caso de siniestro.

	características descritas.	

NO ES VÁLIDO EN LA VALORACIÓN DE ESTE ELEMENTO

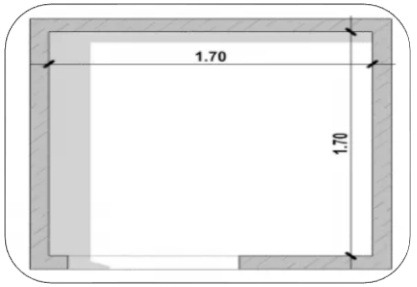
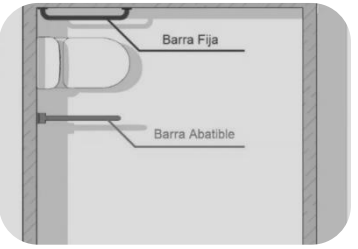
Presentar herramienta de asistencia web que no cuente con la totalidad de requisitos establecidos en el nivel de conformidad AA.	Presentar algún elemento del lenguaje incluyente y no sexista o sistema braille como sinónimo de cumplimiento con la comunicación accesible.	Iniciativa o actividad que no esté directamente relacionada con la gestión y mitigación de riesgos y emergencias, o que, en su caso, no cumpla con los requisitos establecidos en la Ley General de Protección Civil para la estructuración de un programa.
Falta de protocolos y lineamientos para evacuación y asignación de espacios reservados para personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas.	Que exista una falta de estructura organizativa y un abordaje inadecuado de prevención, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias.	Que el Programa de Protección Civil cuente con desactualización y falta de revisión.

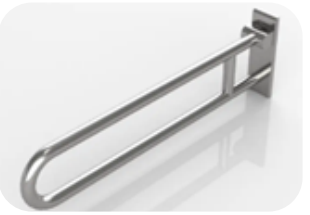
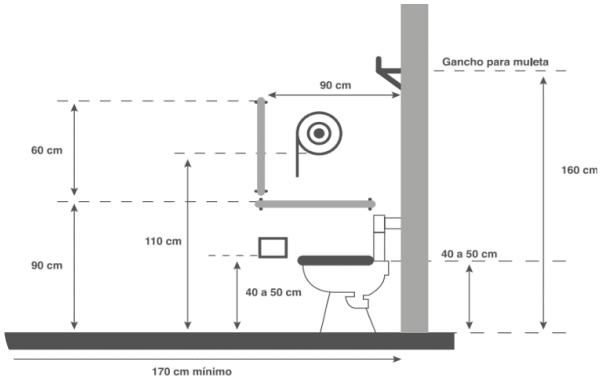
ELEMENTOS DE APOYO PARA AUDITAR

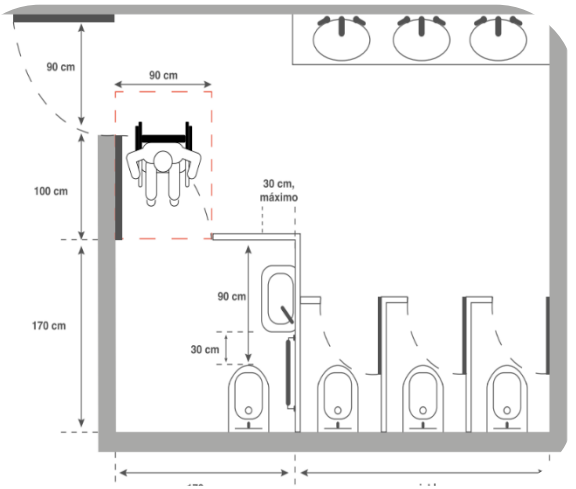
REQUISITO 5.3.3.6.1 CONTAR CON ACCESIBILIDAD EN CENTROS DE TRABAJO

ELEMENTO 5.3.3.6.1.4: ESPACIOS FÍSICOS ADAPTADOS

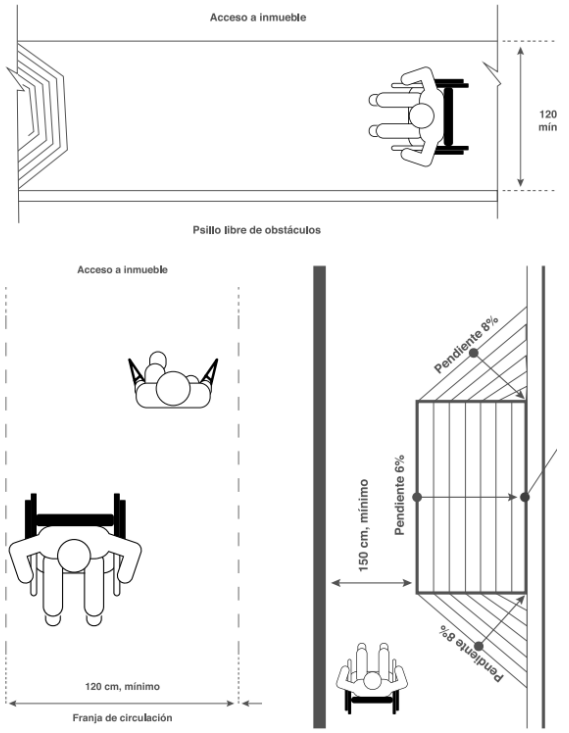
BAÑOS ACCESIBLES

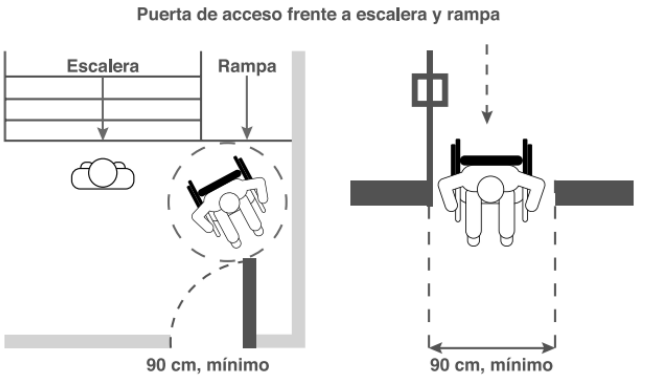
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Habilitación de al menos un baño accesible por piso. • Dimensiones de la cabina de 1.70 metros de ancho por 1.70 metros de largo. • Contar, por lo menos, con una barra de seguridad horizontal fija y otra abatible colocadas a lado del inodoro a una altura de 70 centímetros. • Asiento del inodoro a una altura de entre 50 a 53 centímetros sobre el nivel del piso, con un área mínima de 90 centímetros de ancho	 Dimensiones de cabina.  Instalación de barras de seguridad. Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

		por un fondo de 1.50 metros. • Puerta de acceso con un mínimo de 90 centímetros de ancho. • Contar con pisos antiderrapantes. • Contar con lavamanos en cabina con claro inferior libre que permita la aproximación de silla de ruedas sin obstrucción alguna. • Altura de lavamanos entre 75 y 80 centímetros sobre el nivel del piso. No debe contar con pedestal y sus perillas hidráulicas deben ser de brazo o palanca. • Contar con instalación de gancho para muletas.	 Barra de seguridad abatible.  Barra de seguridad horizontal fija.  Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

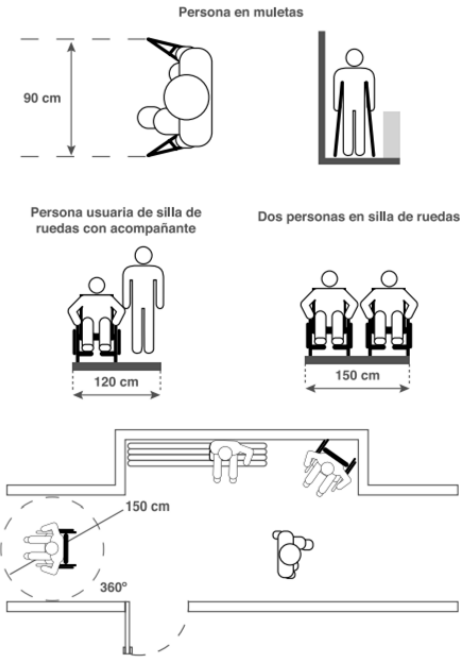
			 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

ACCESOS

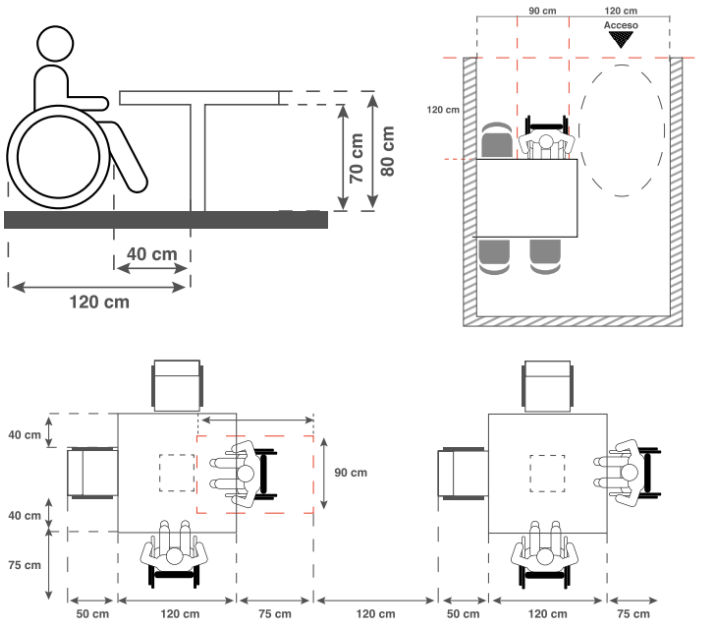
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Contar con tapetes de entrada empotrados y fijos. • Sin desniveles (en caso de existir contar con una rampa de suave pendiente y respectivo pasamanos). • Acabado de la superficie del piso antiderrapante, firme, uniforme y nivelada. • Materiales empleados en la superficie deberán permitir el desplazamiento a personas usuarias de silla de ruedas, muletas y bastón blanco. • Puertas de acceso con un ancho mínimo de 90 centímetros de claro libre, con cerradura de una altura aproximada a 90 centímetros sobre el nivel del piso, abrirse en 90° como mínimo, con manijas tipo palanca colocadas a una altura entre 90 y 100 centímetros sobre el nivel del piso.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

			 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

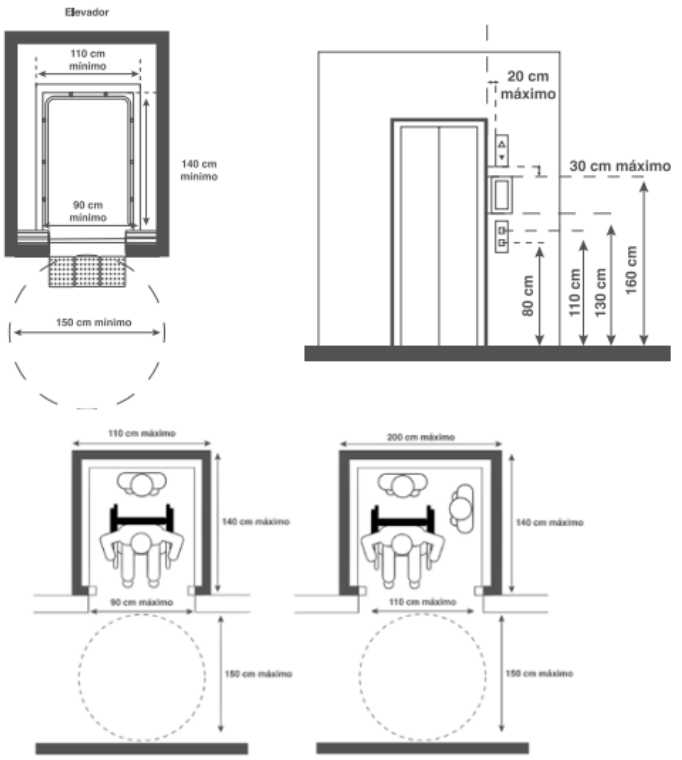
CIRCULACIÓN

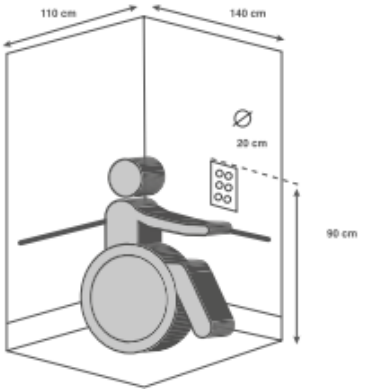
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Cada extremo de pasillo debe disponer un diámetro libre mínimo de 1.5 m, previendo el giro de una persona usuaria de silla de ruedas. • Colocación de rampas para tránsito a las diferencias de nivel de suelo con respectivo pasamanos. • Colocación de luces de emergencia con energía para caso de apagones o siniestros. • Colocación de cambios de textura en el suelo para alertar de ingreso a espacios, inicio y terminaciones de rampa, escaleras, bordes, entre otros.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

COMEDOR ACCESIBLE

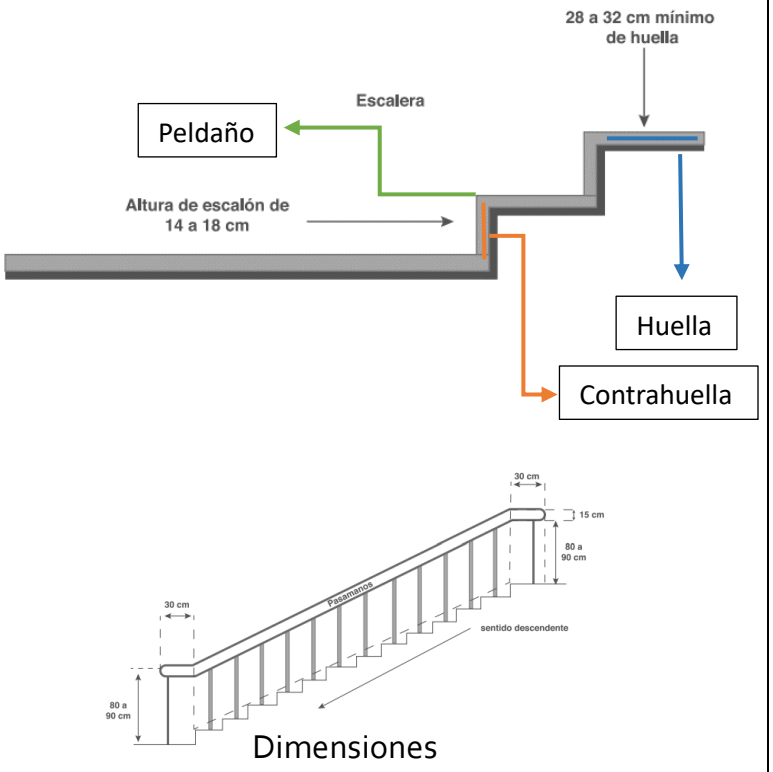
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Contar con un mínimo de una mesa para el uso de personas usuarias de silla de ruedas, con medidas de 90 cm de ancho por 120 cm de longitud, altura máxima de 80 cm a nivel de piso, espacio inferior libre. • Espacio para la circulación entre las mesas de mínimo 120 cm.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

ELEVADOR

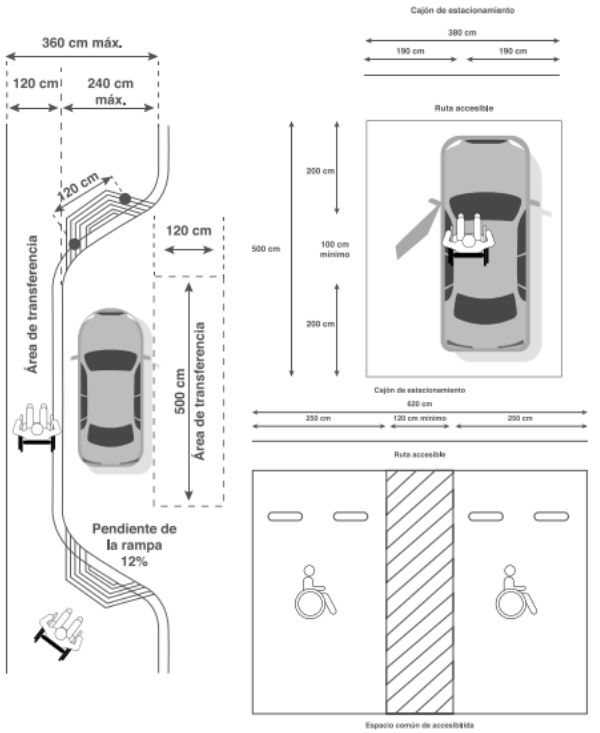
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• La cabina debe ser mínimo 110 cm de ancho por 140 cm de largo, con altura de 210 cm. • Las puertas del ascensor con ancho libre mínimo de 90 cm y altura mínima de 200 cm. Ningún botón del panel de control debe estar situado a una altura superior de 120 cm del nivel del piso. • Los botones de accionamiento deben ubicarse adyacentes a la entrada del elevador en el interior y exterior, a una altura entre 80 y 110 cm. • Los botones interiores deben tener números y letras en alto relieve y pueden estar complementados con sistema braille. • Deben tener pasamanos a una altura entre 80 y 90 cm y dispositivos auditivos y	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

		luminosos, que orienten a las personas sobre la proximidad del piso a arribar o sobre el cual se encuentran. • Las señales que emite el elevador deben ser visuales y audibles. • El tiempo de apertura del elemento para la entrada al elevador debe ser de mínimo 15 segundos.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

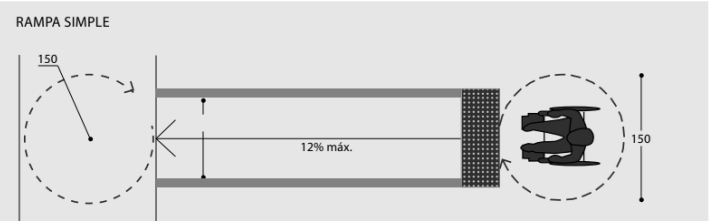
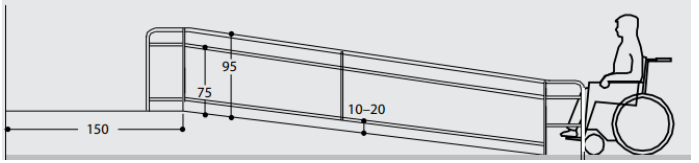
ESCALERAS

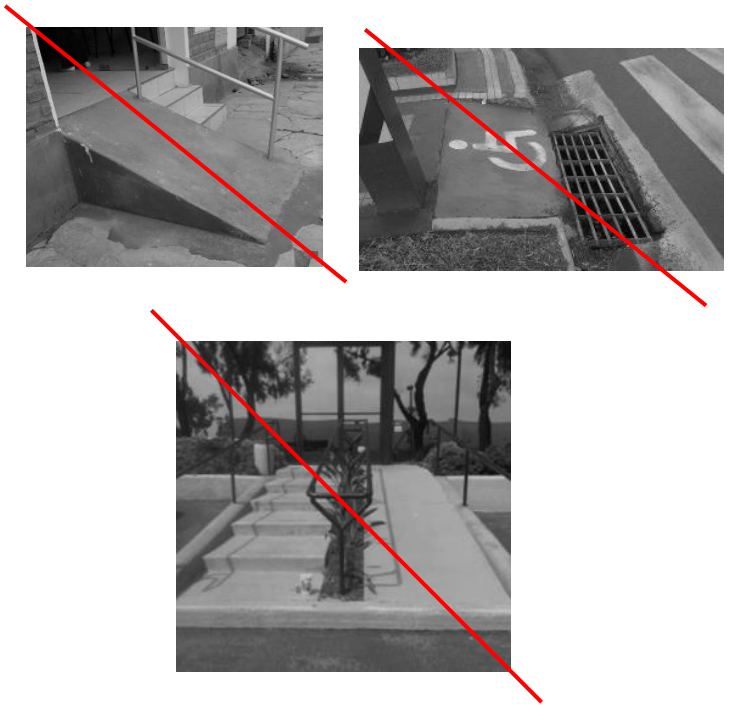
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	*No corresponden a una circulación accesible, pero existen parámetros que ayudan en su uso a personas con movilidad reducida*. • Superficie de la huella debe ser antiderrapante y tener señalado el borde de esta. • Escalones de entre 28 y 32 cm de altura de huella y entre 14 y 18 cm de altura de escalón. • Disponer de pasamanos en toda su longitud en ambos sentidos de circulación. Altura entre 80 y 90 cm medidos desde la superficie del piso. • No deben tener contrahuella abierta. • La nariz del peldaño no debe sobresalir de la contrahuella. • Colocar una franja de antiderrapante.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

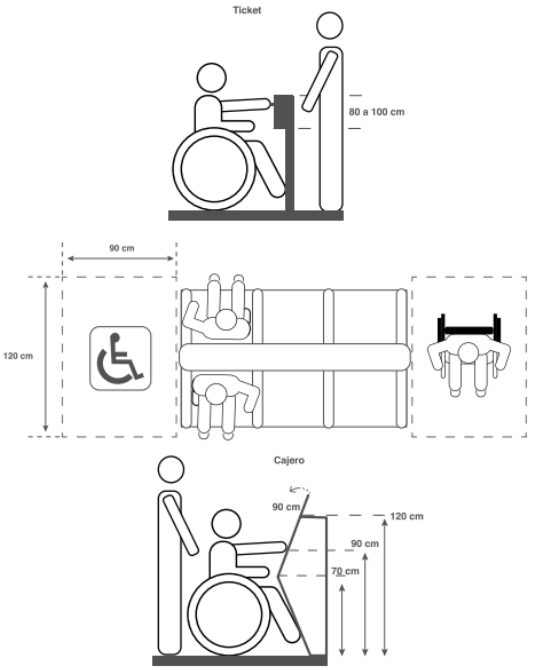
ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Ubicados lo más cerca posible de accesos o circulaciones peatonales. • Trayectos entre las zonas de estacionamiento y acceso seguros, libres de obstáculos y señalizados. • Si el estacionamiento se encuentra en nivel subterráneo debe disponerse un ascensor que conecte el recorrido desde y hacia la salida principal de la edificación.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

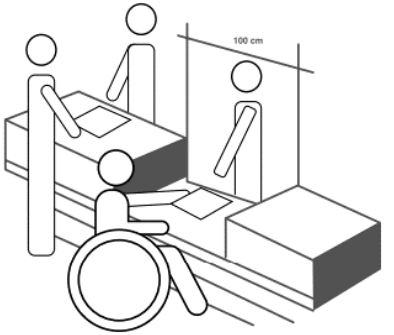
RAMPA

ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Ancho mínimo de 1 m. libre entre pasamanos. • Pavimento firme, antideslizante y sin obstáculos en toda su extensión y en las áreas de aproximación. • Acompañadas de pasamanos en toda su extensión. • El encuentro de la rampa con la calzada debe estar al mismo nivel, sin escalón o resalto. • Pendiente no mayor de 6%. • Cuando la longitud requerida sobrepase los 6.00 m. se considerarán descansos de 1.50 m. • Si la rampa realiza un cambio de dirección, éste debe realizarse sobre una superficie horizontal, considerando el espacio de giro de la silla de ruedas.	  Dimensiones Fuente: (Boudeguer S., Andrea y Prett W., Patricia, 2010)

		• Prever un espacio libre y sin pendiente de 1.5m x 1.5m al inicio y al final de la rampa para maniobrar la silla de ruedas y poder girar sobre su eje. • Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de elemento. • Símbolo internacional de acceso.	 Infraestructura inadecuada Fuente: (Instituto de accesibilidad, s.f. y La Gaceta, 2014).

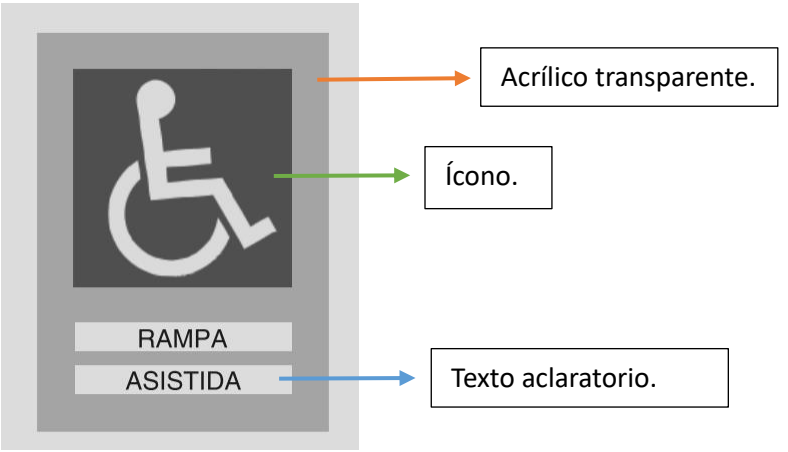
RECEPCIÓN ACCESIBLE

ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR	
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Las personas que trabajen en atención al público deben disponer de protocolos sobre la dirección a personas con discapacidad y tener conocimiento mínimo de lengua de señas. • La recepción debe estar inserta dentro de una ruta accesible. • Existir disponibilidad de asientos cuando el tiempo de espera promedio supere los 15 minutos, considerando uno o más espacios para que las sillas de ruedas se ubiquen fuera del área de circulación. • Asientos con altura terminada de 45 cm con apoyabrazos que permitan levantarse con facilidad. • Empleo de elementos visuales detectables por personas con limitaciones	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

		auditivas para dar llamados o avisos. • En caso de contar con sistema de turnos electrónicos, colocar el acceso a una altura de 80 cm sobre el nivel del piso.	 Dimensiones Fuente: (Gobierno del Estado de México, 2018).

SEÑALÉTICA

ELEMENTO 5.3.3.6.1.4	EVIDENCIA	APOYO PARA AUDITAR
Espacios físicos adaptados a las necesidades de toda persona.	Presentar fotografías de la infraestructura adecuada a las características descritas. Verificación física.	• Colocar información para indicar rutas y servicios accesibles. • La información debe ser simple, corta y fácil de entender, debiendo tener preferencia el uso de símbolos. • Emplear los símbolos internacionales de accesibilidad. • El señalamiento para indicar la dirección de la ruta accesible hacia un servicio debe contener la señal informativa con el Símbolo Internacional de Accesibilidad a lo largo de la ruta y en los puntos de toma de decisión. • El señalamiento debe estar colocado en áreas con buena iluminación natural o artificial, evitando sombras y reflejos. • Los letreros proyectados exteriores se colocarán de



Ejemplo de señalética

Fuente: (COPINE, 2008).

		forma que permitan una altura libre de 210 cm desde el nivel de suelo. • Las señales situadas en el interior se ubicarán cerca de las puertas en la pared del lado de la cerradura a una altura entre 140 y 160 cm sobre el nivel del piso. • Evitar el uso excesivo de señalamientos.	

ANEXO 1. TIPOS DE DISCAPACIDAD Y RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD.

1. DISCAPACIDADES VISUALES.

DEFINICIÓN.

Refieren a la pérdida total de la visión, la debilidad visual (en medida en que las personas solo ven sombras o bultos), la disminución severa de la agudeza visual, la imposibilidad de percibir visión tridimensional, trastorno en la visión de colores, trastorno en la adaptación a la luz y en la percepción de tamaños y formas.

Son limitaciones que no pueden ser superadas con el uso de lentes

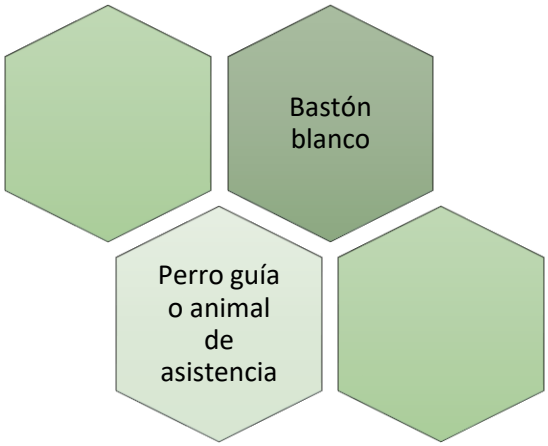
1.1. Tipos de discapacidades visuales.

Tipos de discapacidad	
	Ceguera total: Ausencia total de percepción visual. La persona no puede ver nada, ni siquiera luz.
	Acorea: Falta de pupilas debido a causas congénitas o adquiridas.
	Oftalmosteresis: Pérdida o ausencia de uno o ambos ojos.
	Agnosia visual: Alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista, en ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que explique esta alteración. También es referida como incapacidad cerebral para reconocer o comprender estímulos visuales.
	Ambilopia: Tipo de visión deficiente que se presenta en un solo ojo, desarrollada por una falla en el funcionamiento cojunto del cerebro y el ojo en la cual el cerebro no puede reconocer la visión de un ojo.
	Amaurosis fugaz: Pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre a la retina.
	Aniridia: Ausencia parcial o total del iris o anillo coloreado dentro del ojo alrededor de la pupila.
	Baja visión: La persona tiene una capacidad visual reducida que no puede ser totalmente corregida con lentes, pero aún conserva algo de visión residual. Puede variar desde una visión borrosa hasta una visión parcial.
	Hemianopsia: Pérdida de la mitad del campo visual en uno o ambos ojos, que puede afectar tanto el lado izquierdo como el derecho.
	Fotofobia: Sensibilidad extrema a la luz, lo que puede causar molestias o dolor en los ojos cuando se exponen a la luz brillante.
	Daltonismo: Una anomalía en la visión del color donde la persona tiene dificultad para distinguir ciertos colores, especialmente rojo y verde, o azul y amarillo.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. (s.f.). Clasificación de tipo de discapacidad. Recuperado el 1 de febrero de 2024 de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf

1.2. Elementos por considerar en la accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Personas que para su movilidad usualmente se auxilian de:



Se requiere especial atención en:

Identificación de espacios y objetos.	Detección de obstáculos que impidan su desplazamiento (sardineles, desniveles, elementos sobresalientes, baches, entre otros).
Dificultad para determinar y seguir direcciones.	Dificultad para obtener información escrita.

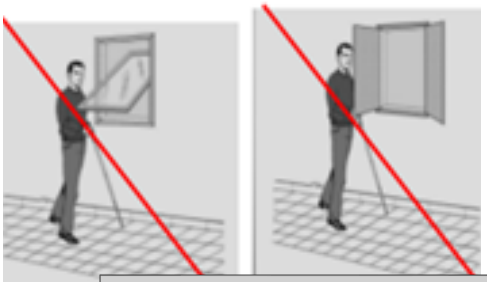
Fuente: Gobierno del Estado de México. (2018). Guía Básica de Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y áreas de atención ciudadana de la Secretaria de Finanzas. Recuperada el 15 de enero 2024 de: https://www.edomex.gob.mx/sis/newweb/pdf/guia_basica_accesibilidad.pdf

1.3. Recomendaciones de adaptación para las personas con discapacidad visual.

Señalización táctil, visual y sonora para brindar información.	No colocar objetos a una altura inferior a los 2.20 m, o asegurar que estos no sean un obstáculo imperceptible en el desplazamiento.
Señalización contrastada, con tamaño, tipografía e iluminación que permita distinguir el mensaje. Debe estar posicionada de manera que la persona que lo requiera pueda acercarse para diferenciar el mensaje.	Instalación de pisos pododáctiles[1]
Empleo de código de colores para personas con daltonismo.	Iluminación de carteles señalizadores o informativos.
Emplear el contraste de textura y color como indicador.	Evitar las superficies que provocan deslumbramiento.

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. España. Recuperado el 1 de febrero de 2024, de: https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=1f52cb9c-5861-415d-95f3-2d0c710d4dc4&groupId=7294824

1. **Pisos podotáctiles:** Patrón de guía empleado para indicar el recorrido, compuesto por barras paralelas a la dirección de la marcha, así como Patrón de atención o advertencia, empleado para indicar zonas de peligro, aproximación a un objeto, obstáculo, cambio de dirección, cambio de nivel y fin de recorrido, compuesto por patrones de conos truncados.



Desplazamiento sin obstáculo



Señalización



Patrón de guía direccional (avance).



Patrón de atención o advertencia (alerta).



Contraste de color como indicador.



Contraste de color como indicador.

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. España. Recuperado el 1 de febrero de 2024, de: https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=1f52cb9c-5861-415d-95f3-2d0c710d4dc4&groupId=7294824

2. DISCAPACIDADES AUDITIVAS.

DEFINICIÓN.

Referida a la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, lo que tiene consecuencia inmediata en una discapacidad para oír y, posteriormente, un déficit en el acceso al lenguaje oral (Espínola, 2015: 12).

2.1. Tipos de discapacidades auditivas.

Tipos de discapacidad	
	Sordera profunda: Se refiere a una pérdida auditiva severa o total, lo que resulta en una capacidad muy limitada o nula para percibir sonidos incluso con la ayuda de dispositivos auditivos.
	Sordera prelocutiva: Ocurre antes de que el individuo haya adquirido el lenguaje hablado, lo que puede afectar el desarrollo del habla y el lenguaje si no se aborda adecuadamente.
	Sordera postlocutiva: Ocurre después de que el individuo haya adquirido el lenguaje hablado, lo que puede afectar la comunicación y la calidad de vida, aunque el individuo ya haya desarrollado habilidades lingüísticas.
	Agnosia auditiva: Incapacidad para reconocer sonidos (verbales y no verbales) con conservación de la audición.
	Anacusia o Cofosis: Es la pérdida total de audición que puede afectar a un oído o a los dos.
	Hipoacusia neurosensorial o Pérdida de la audición neurosensorial: Pérdida de la audición ocasionada por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro.
	Hipoacusia conductiva: Ocurre debido a un problema mecánico en el oído externo o el oído medio, pudiendo presentarse a causa de que el sonido no llega al tímpano o que el tímpano no está vibrando en respuesta al sonido.
	Hipoacusia unilteral severa: Pérdida auditiva de cualquier tipo en un oído.
	Hipoacusia bilateral severa: Pérdida de la capacidad auditiva que se da en los dos oídos.
	Sordera congénita: Pérdida auditiva que se presenta en el momento de nacimiento, por tanto, previo del desarrollo del habla.
	Sordomudez: Sordera congénita o adquirida en la primera infancia que determina la ausencia del desarrollo del lenguaje verbal.
	Mudez: Nula capacidad para comunicarse verbalmente.

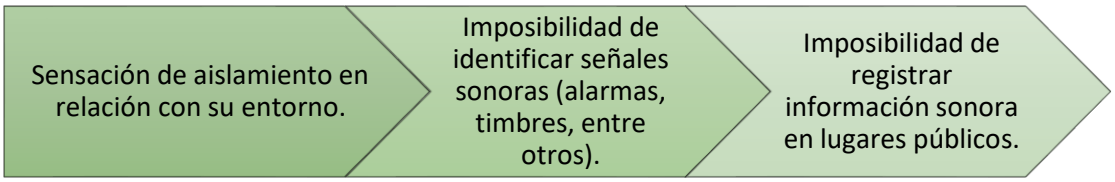
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. (s.f.). Clasificación de tipo de discapacidad. Recuperado el 1 de febrero de 2024 de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf

2.2. Elementos por considerar en la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

Personas que para su movilidad regularmente se auxilian de:

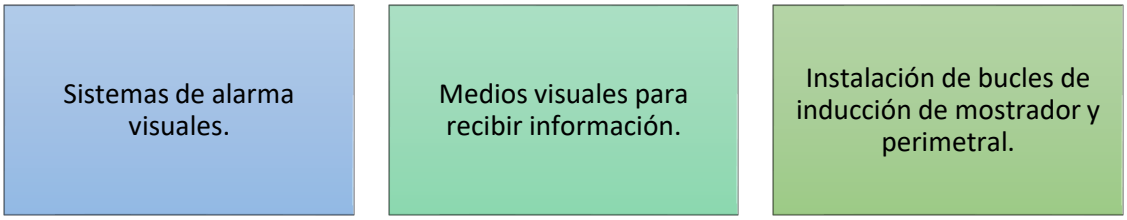


Se requiere especial atención en:



Fuente: Gobierno del Estado de México. (2018). Guía Básica de Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y áreas de atención ciudadana de la Secretaria de Finanzas. Recuperada el 15 de enero 2024 de: https://www.edomex.gob.mx/sis/newweb/pdf/guia_basica_accesibilidad.pdf

2.3. Recomendaciones de adaptación para personas con discapacidad auditiva.



Control de ruidos y la adquisición de dispositivos poco ruidosos (aparatos de aire acondicionado, electrodomésticos, ordenadores, lámparas, etcétera) debido a que los audífonos o implantes cocleares amplifican toda la señal que les llega, lo cual provoca una afectación a la persona usuaria.

Distribución de los espacios debe realizarse de forma en que influyan en la mejora de las condiciones acústicas. De preferencia no deben diseñarse espacios con techos altos ya que dificultan un nivel acústico adecuado.

Es recomendable que se coloquen mirillas o que se disponga de un parámetro transparente en las puertas ciegas (puertas que por su estructura y diseño carecen de elementos de vidrio y por ende no dejan pasar la luz). Lo anterior permite el control del entorno y evita choques.

Cualquier señal sonora debe acompañarse de señales luminosas que hagan posible la percepción de información, como lo es el caso de timbres, sistemas visuales de alarma, salidas de emergencia, avisos de evacuación, entre otros.

Las hojas informativas, folletos, cartas y cualquier tipo de información escrita, es un medio de comunicación indispensable para la transmisión de información, siendo recomendable el uso de imágenes para facilitar la comprensión.

Cualquier información que se transmita mediante megafonía debe transmitirse de forma visual en pantallas o monitores de tamaño adecuado, cuidando que el mensaje sea claro, conciso, directo, cuidando el tamaño, colocación, altura, tipo y contraste de la letra, atendiendo posibles deslumbramientos.

Contar con teléfono con amplificador que permita su uso a personas con hipoacusia.

Contar con un sistema de colores que permita desde el exterior saber si una cabina de los baños se encuentra libre u ocupada.

Debe priorizarse el contacto cercano con el entorno, ya sea con la disposición de cristales en mamparas, puertas de paso o de ascensores, o con la colocación de espejos.

Contar con un equipo de frecuencia modulada (sistema de comunicación simple que consta de un transmisor, un micrófono y un receptor).

La lengua de señas mexicana debe estar presente en todo acto en el que se prevea la participación de personas con discapacidad auditiva, por ende, debe contarse con personal capacitado en la materia.

El nivel de iluminación debe permitir a las personas con discapacidad auditiva comunicarse con su entorno de forma fácil. No debe provocarse reflejos ni zonas de oscuridad.

La evacuación en casos de emergencia debe comunicarse a través de avisos de texto y señales luminosas, colocados en lugares visibles.

La ubicación de personas con discapacidad auditiva debe situarse en las primeras filas en reuniones y juntas, de forma que exista la distancia suficiente para que el usuario realice la lectura labial y pueda acceder a la información a través del subtitulado o de la persona interprete de lengua de señas.

Es recomendable la existencia de intercomunicadores, los cuales, a la producción de un sonido, envían señales al receptor parpadeando o vibrando.

Es indispensable adaptar los timbres o alarmas de modo en que cuando este suene, se enciendan de forma automática luces o se accione un aparato con vibración que tenga la persona usuaria a su alcance.

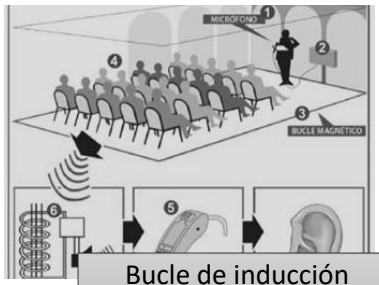
Se recomienda la existencia de documento que contenga pautas y recomendaciones básicas de comunicación accesible.

Los ascensores deben contar con la instalación de bucle magnético, medidas de señalización, nivel de iluminación adecuado y sistema visual de alarma.

Los pasillos deben tener en cuenta los requisitos de señalización, información, comunicación, iluminación y sistema visual de alarma.



Bucle de inducción de sobremesa



Bucle de inducción perimetral



Señalización de bucle de inducción

Fuente: Elaboración propia con base en: Espínola Jiménez, Antonio. (2015). Accesibilidad auditiva. Pautas básicas para aplicar en los entornos. La Ciudad Accesible. Primera Ed. Recuperado el 08 de febrero de 2024 de: https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO27110/Accesibilidad%20auditiva.pdf

2. **Bucle de inducción:** Sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que es captado por las prótesis auditivas en posición T, de modo que la persona usuaria de prótesis reciba el sonido aislado de reverberaciones y de ruido ambiente, recibiendo el sonido de forma nítida y limpia.
3. **Bucle de inducción de sobremesa:** Aparatos colocados sobre el mostrador con un alcance de 1 a 2 m.
4. **Bucle de inducción perimetral:** Instalación de cable por el perímetro de una sala de manera que todas las personas con prótesis que están dentro del perímetro puedan recibir el sonido de forma nítida y limpia. El sistema se encuentra diseñado para salas donde se realicen proyecciones o conferencias.

3. DISCAPACIDADES MOTRICES.

DEFINICIÓN.

Comprende a las personas que presentan discapacidades para caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades (INEGI, s.f.: 22).

Así mismo, dentro de la discapacidad motriz, intervienen las funciones cerebrales debido a que estas se encargan de enviar información al cuerpo a través de los nervios sobre como mover e interpretar adecuadamente las sensaciones (Bernabé y Vásquez, 2021: 6).

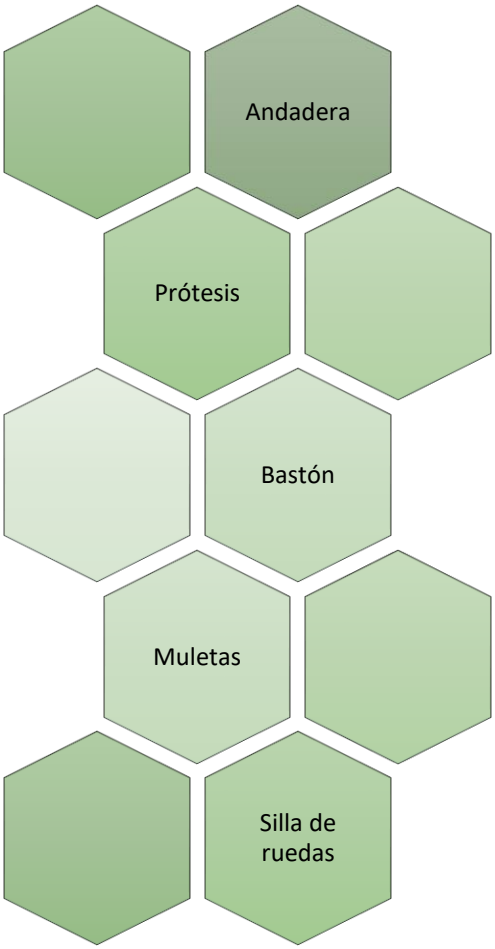
3.1. Tipos de discapacidades motrices.

Tipos de discapacidad	
	De las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza: Comprende a las personas que tienen limitaciones para moverse o caminar debido a la falta total o parcial de sus piernas, aquellas que aun teniendo sus piernas no tienen un movimiento en estas o sus movimientos tienen restricciones que provocan que no puedan desplazarse por si misma, de forma que necesitan la ayuda de otra persona o de algún instrumento como silla de ruedas, andadera o una pierna artificial (prótesis). Incluye a las personas que tienen limitaciones para desplazarse y que no cuentan con ningún tipo de ayuda, así como a las personas que cojean para camina (INEGI, s.f.: 22).
	De las extremidades inferiores: Comprende a las personas que tienen limitaciones para utilizar sus brazos y manos por la pérdida total o parcial de ellos, y aquellas personas que aun teniendo sus miembros superiores (brazos y manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden realizar actividades propias de la vida cotidiana tales como agarrar objetos, abrir

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. (s.f.). Clasificación de tipo de discapacidad. Recuperado el 1 de febrero de 2024 de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf

3.2. Elementos por considerar en la accesibilidad para personas con discapacidad motriz.

Personas que para su movilidad regularmente se auxilian de:



Se requiere especial atención en:

Imposibilidad de superar pendientes con una pronunciada inclinación.	Imposibilidad de superar desniveles y escaleras.	Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.

Necesidad de espacios amplios de circulación y maniobra con la silla de ruedas.	Posibilidad de caídas por volcaduras o resbalones de la silla de ruedas.	Limitación del alcance manual y visual.

Fuente: Gobierno del Estado de México. (2018). Guía Básica de Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y áreas de atención ciudadana de la Secretaria de Finanzas. Recuperada el 15 de enero 2024 de: https://www.edomex.gob.mx/sis/newweb/pdf/guia_basica_accesibilidad.pdf

3.3. Recomendaciones de adaptación para las personas con discapacidad motriz.

Entrada debidamente señalizada, sin desniveles, rampa de suave pendiente, superficie antiderrapante, firme, uniforme y nivelada.	Escritorios y mesas ajustables en altura para adaptarse a diferentes necesidades de altura. Espacios de trabajo amplios para permitir el acceso y movimiento de sillas de ruedas. Sillas con ajustes razonables.	Baños accesibles con barras de apoyo y espacio suficiente para maniobrar una silla de ruedas. Inodoros y lavamanos a una altura accesible para usuarios en silla de ruedas. Grifos y dispositivos de descarga de fácil manejo.
Pasillos anchos y libres de obstáculos para permitir el paso de sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad. Marcadores visuales en el suelo para guiar a personas con discapacidades visuales.	Espacios de estacionamiento reservados y accesibles cerca de la entrada principal. Señalización clara y visible de los espacios reservados para discapacitados. Rutas seguras y accesibles desde el estacionamiento hasta la entrada principal.	Teclados ergonómicos y ratones adaptados. Software de reconocimiento de voz para dictado de texto.

Fuente: Elaborada con base en Gobierno del Estado de México. (2018). Guía Básica de Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y áreas de atención ciudadana de la Secretaria de Finanzas. Recuperada el 15 de enero 2024 de: https://www.edomex.gob.mx/sis/newweb/pdf/guia_basica_accesibilidad.pdf

***Nota: El cuadro anterior presenta una serie de adaptaciones generales para accesibilidad en el centro de trabajo para personas con discapacidad motriz. Los elementos específicos se encuentran desarrollados en el documento.**

4. DISCAPACIDADES COGNITIVAS.

DEFINICIÓN.

Aquella en la que se presentan limitaciones en las habilidades básicas para responder ante situaciones cotidianas. Refieren a un déficit intelectual y funcional (Bernabé y Vásquez, 2021: 6).

4.1. Tipos de discapacidades cognitivas.

Tipos de discapacidad	
	Trastorno del Espectro Autista: Presencia de dificultades en la comunicación e interacción social, así como los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades.
	Síndrome de Down: Anomalía cromosómica en la que los núcleos del celular del organismo tienen 47 cromosomas, en lugar de 46, con una trisomía en el par 21. Lo que provoca modificaciones en el desarrollo y en el funcionamiento de los órganos y sistemas del grupo, dando lugar a anomalías con un grado de afectación diferente (Perpiñán, 2019).
	Síndrome de Angelman: Trastorno genético que causa retraso en el desarrollo, problemas del habla y el equilibrio, discapacidad intelectual y, en ocasiones, convulsiones.

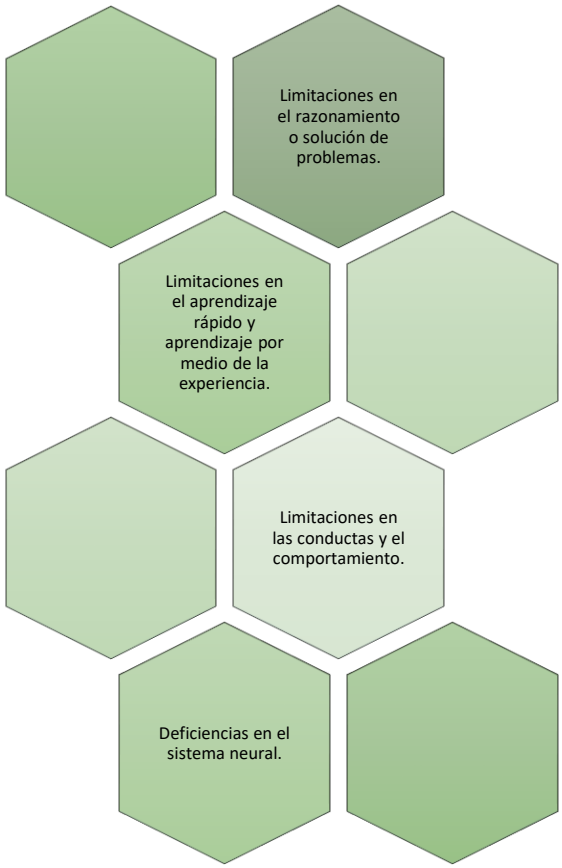
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. (s.f.). Clasificación de tipo de discapacidad. Recuperado el 1 de febrero de 2024 de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf

No deberá considerarse como discapacidad cognitiva:

- Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
- Síndrome de Asperger.

4.2. Elementos por considerar en la accesibilidad para personas con discapacidad cognitiva.

Personas que presentan:



Fuente: Gobierno del Estado de México. (2018). Guía Básica de Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y áreas de atención ciudadana de la Secretaria de Finanzas. Recuperada el 15 de enero 2024 de: https://www.edomex.gob.mx/sis/newweb/pdf/guia_basica_accesibilidad.pdf

4.3. Recomendaciones de adaptación para las personas con discapacidad cognitiva.

En el desplazamiento:

Armonizar el tipoi de letra, las flechas, tamaño e imagen de todas las señales direccionales pertenecientes a un mismo espacio/edificio.	Señalización direccional que contemple la asociación texto/imagen con tipografía de flechas.

En la localización exterior:

Localizar e identificar fácilmente el edificio desde el exterior.	Ser guiado hasta la entrada del edificio de la forma más cómoda posible.	Diseñar itinerarios hasta las puertas de entrada, de forma que resulte lo más intuitiva posible su localización
Encaminamiento con contraste cromático para facilitar localización y orientación.	Instalar señalización que facilite la localización de entradas en cuya visibilidad no esté obstruida por otros elementos del mobiliario.	En caso de existir distintos trayectos de entrada estos deberán señalarse a través de encaminamiento con contraste cromático.

En el acceso al edificio.

Identificar el uso y la funcionalidad del edificio.	Horario de fácil comprensión colocado en las diversas entradas, el cual deberá contener logo o pictograma corporativo, nombre del edificio y su uso, horario de apertura y de cierre.
Entrada con visibilidad a mostradores de información, pasillos, escaleras y ascensores.	Disponer de un plano o mapa de fácil comprensión para facilitar la localización de los principales destinos y/o servicios,

En la seguridad y emergencias:

Difundir planos de evacuación de fácil comprensión.

En la atención personal:

Poner a disposición los soportes y materiales de información que faciliten la comprensión.	Disponer de material de apoyo de uso manual que pueda ayudar en la explicación para que ésta sea más clara. Este material podrán ser reproducciones de la señalización que se encontrará el usuario, pictogramas, imágenes del lugar buscado, ejemplo de documento que necesite.

Fuente: Elaboración propia con base en Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. (2017). Plena inclusión Extremadura. Recuperado el 09 de febrero de 2024 de: https://www.plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/sites/default/files/publicaciones/Guia%20orientaciones%20AC%20Edificios.pdf

REFERENCIAS.

Bernabé Nakagawa, Lilia Jimena Akiki y Vásquez Zuta, Karen Charito. (2021). La accesibilidad de las personas con discapacidad motriz en la Pontifica Universidad Católica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis. Lima, Perú. Recuperada el 09 de febrero de 2024 de: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/18891/BERNABE%20NAKAGAWA_LILIA_ACCESIBILIDAD_PERSONAS_DISCAPACIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Boudeguer S., Andrea y Prett W., Patricia. (2010). Manual de accesibilidad universal. Corporación ciudad accesible. 1 ed. Santiago de Chile. Recuperado el 15 de enero 2024 de: https://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_universal1.pdf

Espinola Jiménez, Antonio. (2015). Accesibilidad auditiva. Pautas básicas para aplicar en los entornos. La Ciudad Accesible. Primera Ed. Recuperado el 08 de febrero de 2024 de: https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO27110/Accesibilidad%20auditiva.pdf

Eurosocial. (2018). Herramientas Eurosocial. Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdal laboral y no discriminación. (18). Expertise France. INMUJERES. Madrid, España. Recuperado el 15 de enero 2024 de: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/01/Herramientas_18.pdf

Fundosa accesibilidad. (s.f.). La accesibilidad global en centros de trabajo "Guía de buenas prácticas". División de proyectos vía libre. Recuperado el 15 de enero 2024 de: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25146/guia_buenas_practicas.pdf

Gobierno de la Ciudad de México. (2016). Manual de técnicas de accesibilidad. Recuperado el 15 de enero 2024 de:

https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/597/134/bf6/597134bf6774d274440550.pdf

Gobierno del Estado de México. (2018). Guía Básica de Accesibilidad para personas con discapacidad en edificios y áreas de atención ciudadana de la Secretaria de Finanzas. Recuperada el 15 de enero 2024 de: https://www.edomex.gob.mx/sis/newweb/pdf/guia_basica_accesibilidad.pdf

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdal laboral y no discriminación. (19 de Octubre, 2015). DOF.

Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. (2017). Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva. Edificios. Plena Inclusión Extremadura. Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Recuperado el 09 de febrero de 1014 de: https://www.plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/sites/default/files/publicaciones/Guia%20orientaciones%20AC%20Edificios.pdf

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. Dirección de Autonomía Personal y Bienestar Social. Primera Edición. Madrid. Recuperado el 06 de febrero del 2024 de: https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=1f52cb9c-5861-415d-95f3-2d0c710d4dc4&groupId=7294824

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (2006). Características de la rotulación para personas con discapacidad visual. Dirección de Cultura y Deporte. Primera Edición. Madrid. Recuperado el 06 de febrero del 2024 de: http://riberdis.cedid.es/bitstream/handle/11181/3240/Caracteristicas_rotulacion_para_personas_con_discapacidad_visual.pdf?sequence=1#:~:text=En%20el%20caso%20de%20las,en%20caracteres%20visuales%20en%20altorrelieve.

Palacios, Laura; Parada, Nelson; Patriz, Henry y Peña, Gabriel. (s.f.). Inclusión a la vista. Aprende todo sobre señalética. Creative Design. Recuperado el 06 de febrero del 2024 de: https://issuu.com/lau_s19/docs/trabajo_final_revista_editada

Perpiñán Guerras, Sonsoles. (2019). Discapacidad cognitiva. Paideia Galiza Fundación. Universidad de Coruña. Recuperado el 09 de febrero de 2024 de: https://masteratenciontemprana.org/wp-content/uploads/2019/05/Materiales-Discapacidad-cognitiva-1-1.pdf

Prosignage. (2024). Comunicacion interna. Recuperado el 22 de febrero, 2024, de: https://www.prosignage.com.ar/es/soluciones/comunicacion-interna