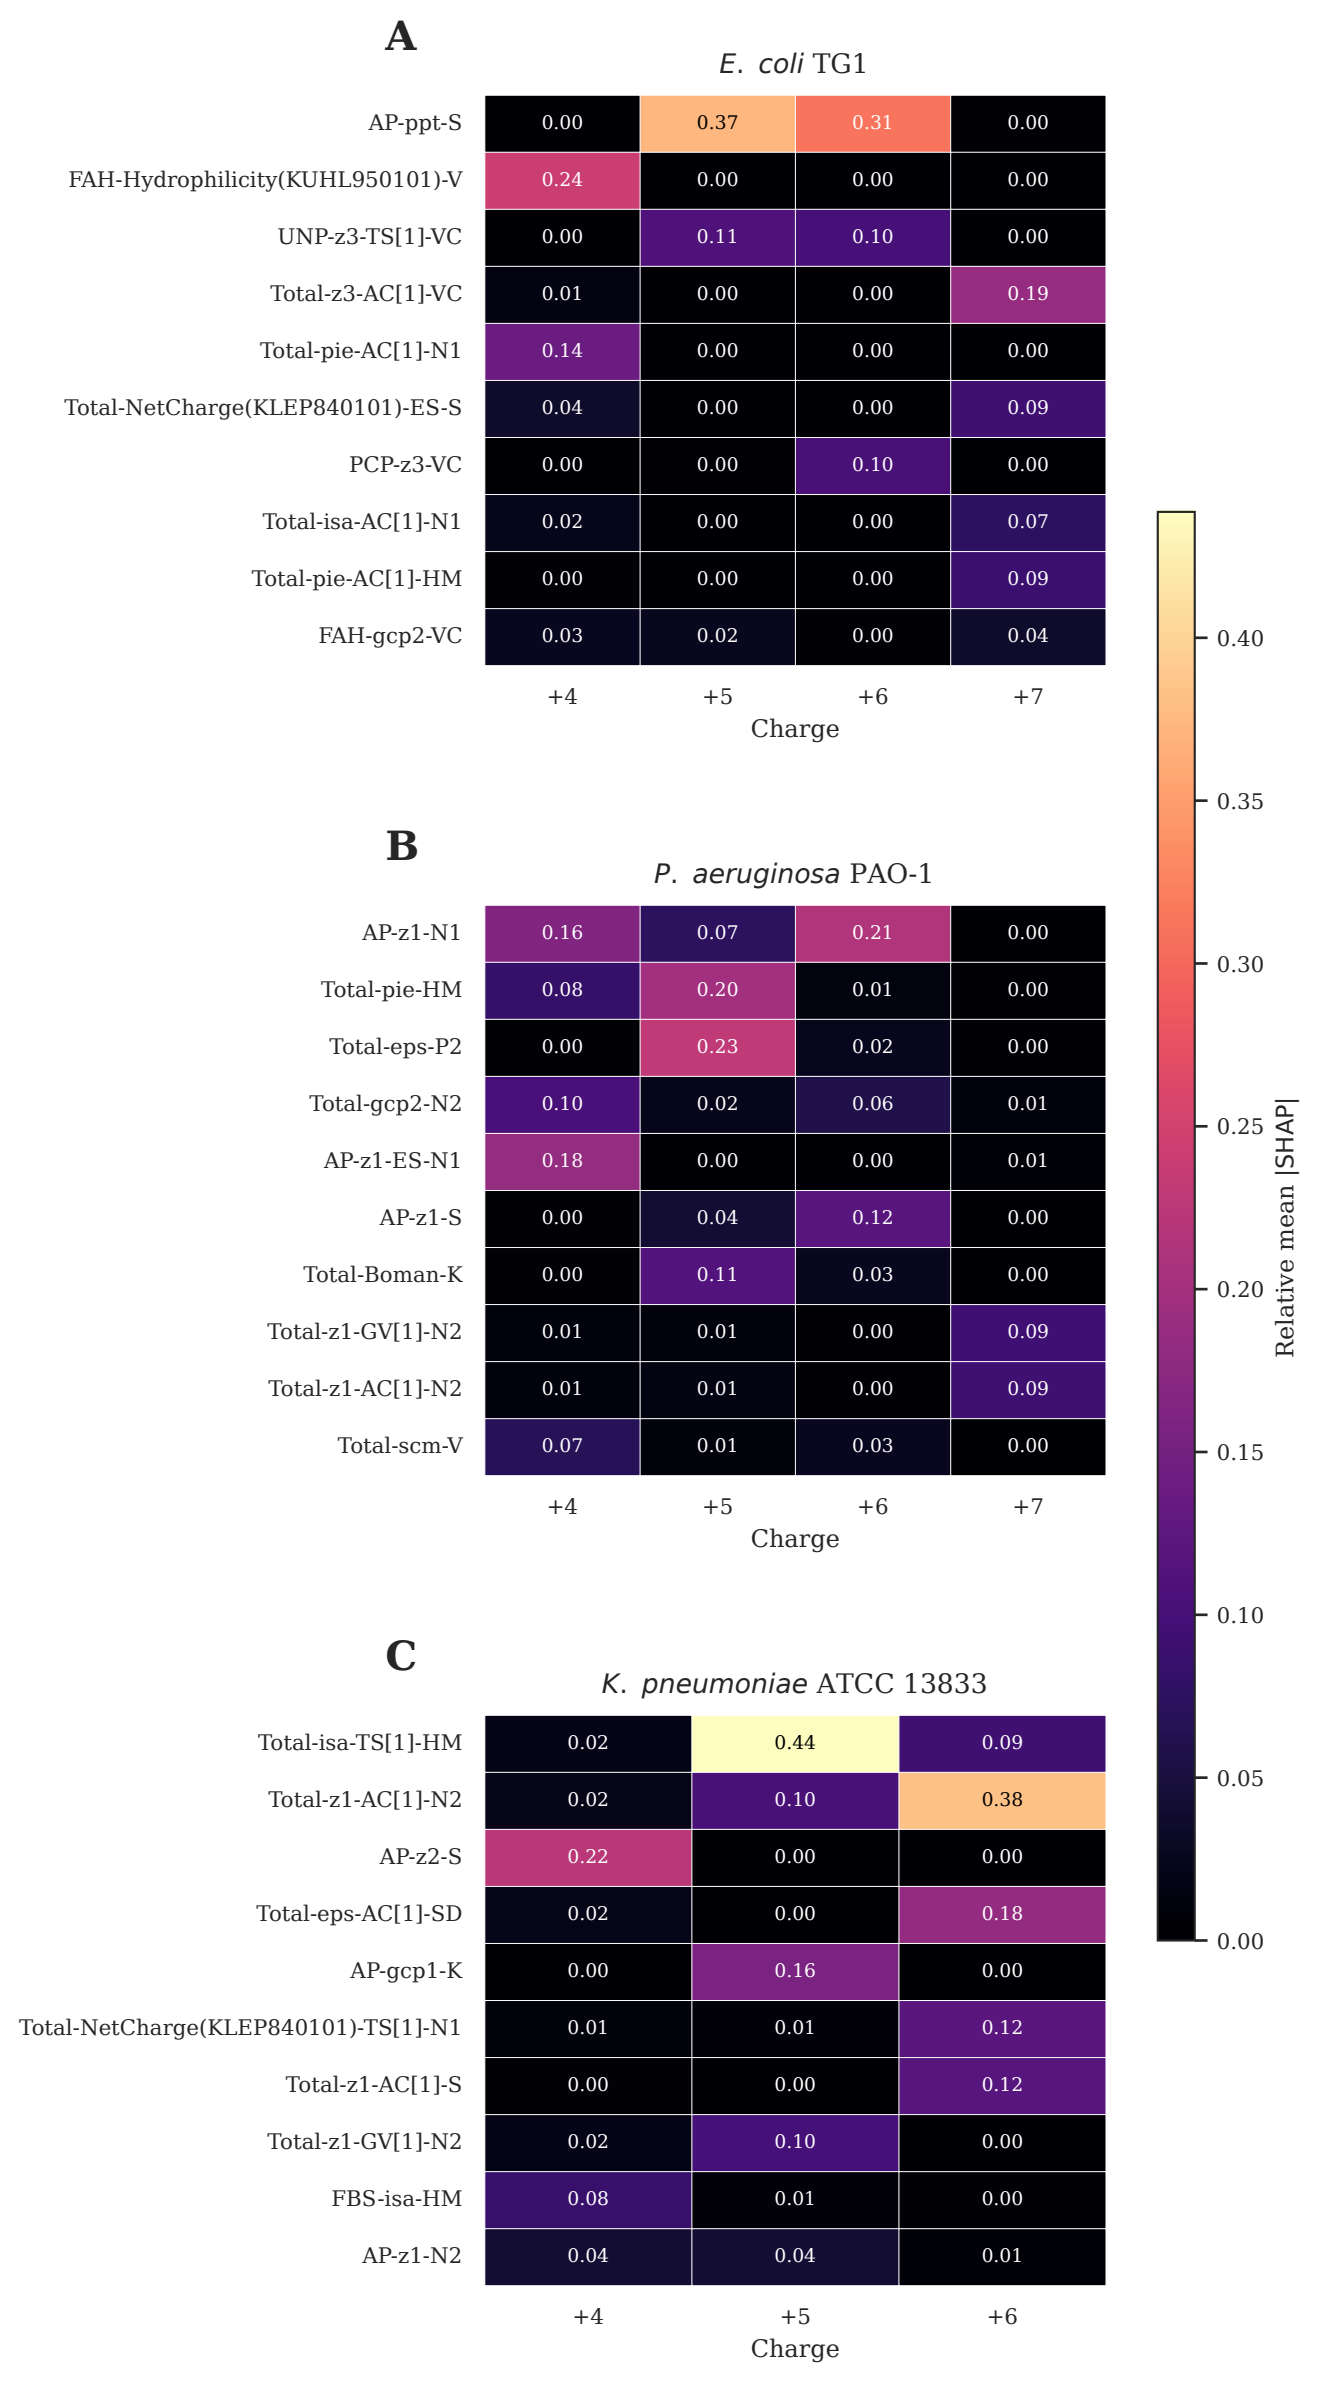
A
E. coli TG1
AP-ppt-S 0.00 0.37 0.31 0.00
FAH-Hydrophilicity(KUHL950101)-V 0.24 0.00 0.00 0.00
UNP-z3-TS[1]-VC 0.00 0.11 0.10 0.00
Total-z3-AC[1]-VC 0.01 0.00 0.00 0.19
Total-pie-AC[1]-N1 0.14 0.00 0.00 0.00
Total-NetCharge(KLEP840101)-ES-S 0.04 0.00 0.00 0.09
PCP-z3-VC 0.00 0.00 0.10 0.00
Total-isa-AC[1]-N1 0.02 0.00 0.00 0.07
Total-pie-AC[1]-HM 0.00 0.00 0.00 0.09
FAH-gcp2-VC 0.03 0.02 0.00 0.04
+4 +5 +6 +7
Charge
B
P. aeruginosa PAO-1
AP-z1-N1 0.16 0.07 0.21 0.00
Total-pie-HM 0.08 0.20 0.01 0.00
Total-eps-P2 0.00 0.23 0.02 0.00
Total-gcp2-N2 0.10 0.02 0.06 0.01
AP-z1-ES-N1 0.18 0.00 0.00 0.01
AP-z1-S 0.00 0.04 0.12 0.00
Total-Boman-K 0.00 0.11 0.03 0.00
Total-z1-GV[1]-N2 0.01 0.01 0.00 0.09
Total-z1-AC[1]-N2 0.01 0.01 0.00 0.09
Total-scm-V 0.07 0.01 0.03 0.00
+4 +5 +6 +7
Charge
C
K. pneumoniae ATCC 13833
Total-isa-TS[1]-HM 0.02 0.44 0.09
Total-z1-AC[1]-N2 0.02 0.10 0.38
AP-z2-S 0.22 0.00 0.00
Total-eps-AC[1]-SD 0.02 0.00 0.18
AP-gcp1-K 0.00 0.16 0.00
Total-NetCharge(KLEP840101)-TS[1]-N1 0.01 0.01 0.12
Total-z1-AC[1]-S 0.00 0.00 0.12
Total-z1-GV[1]-N2 0.02 0.10 0.00
FBS-isa-HM 0.08 0.01 0.00
AP-z1-N2 0.04 0.04 0.01
+4 +5 +6
Charge
Relative mean |SHAP|
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00