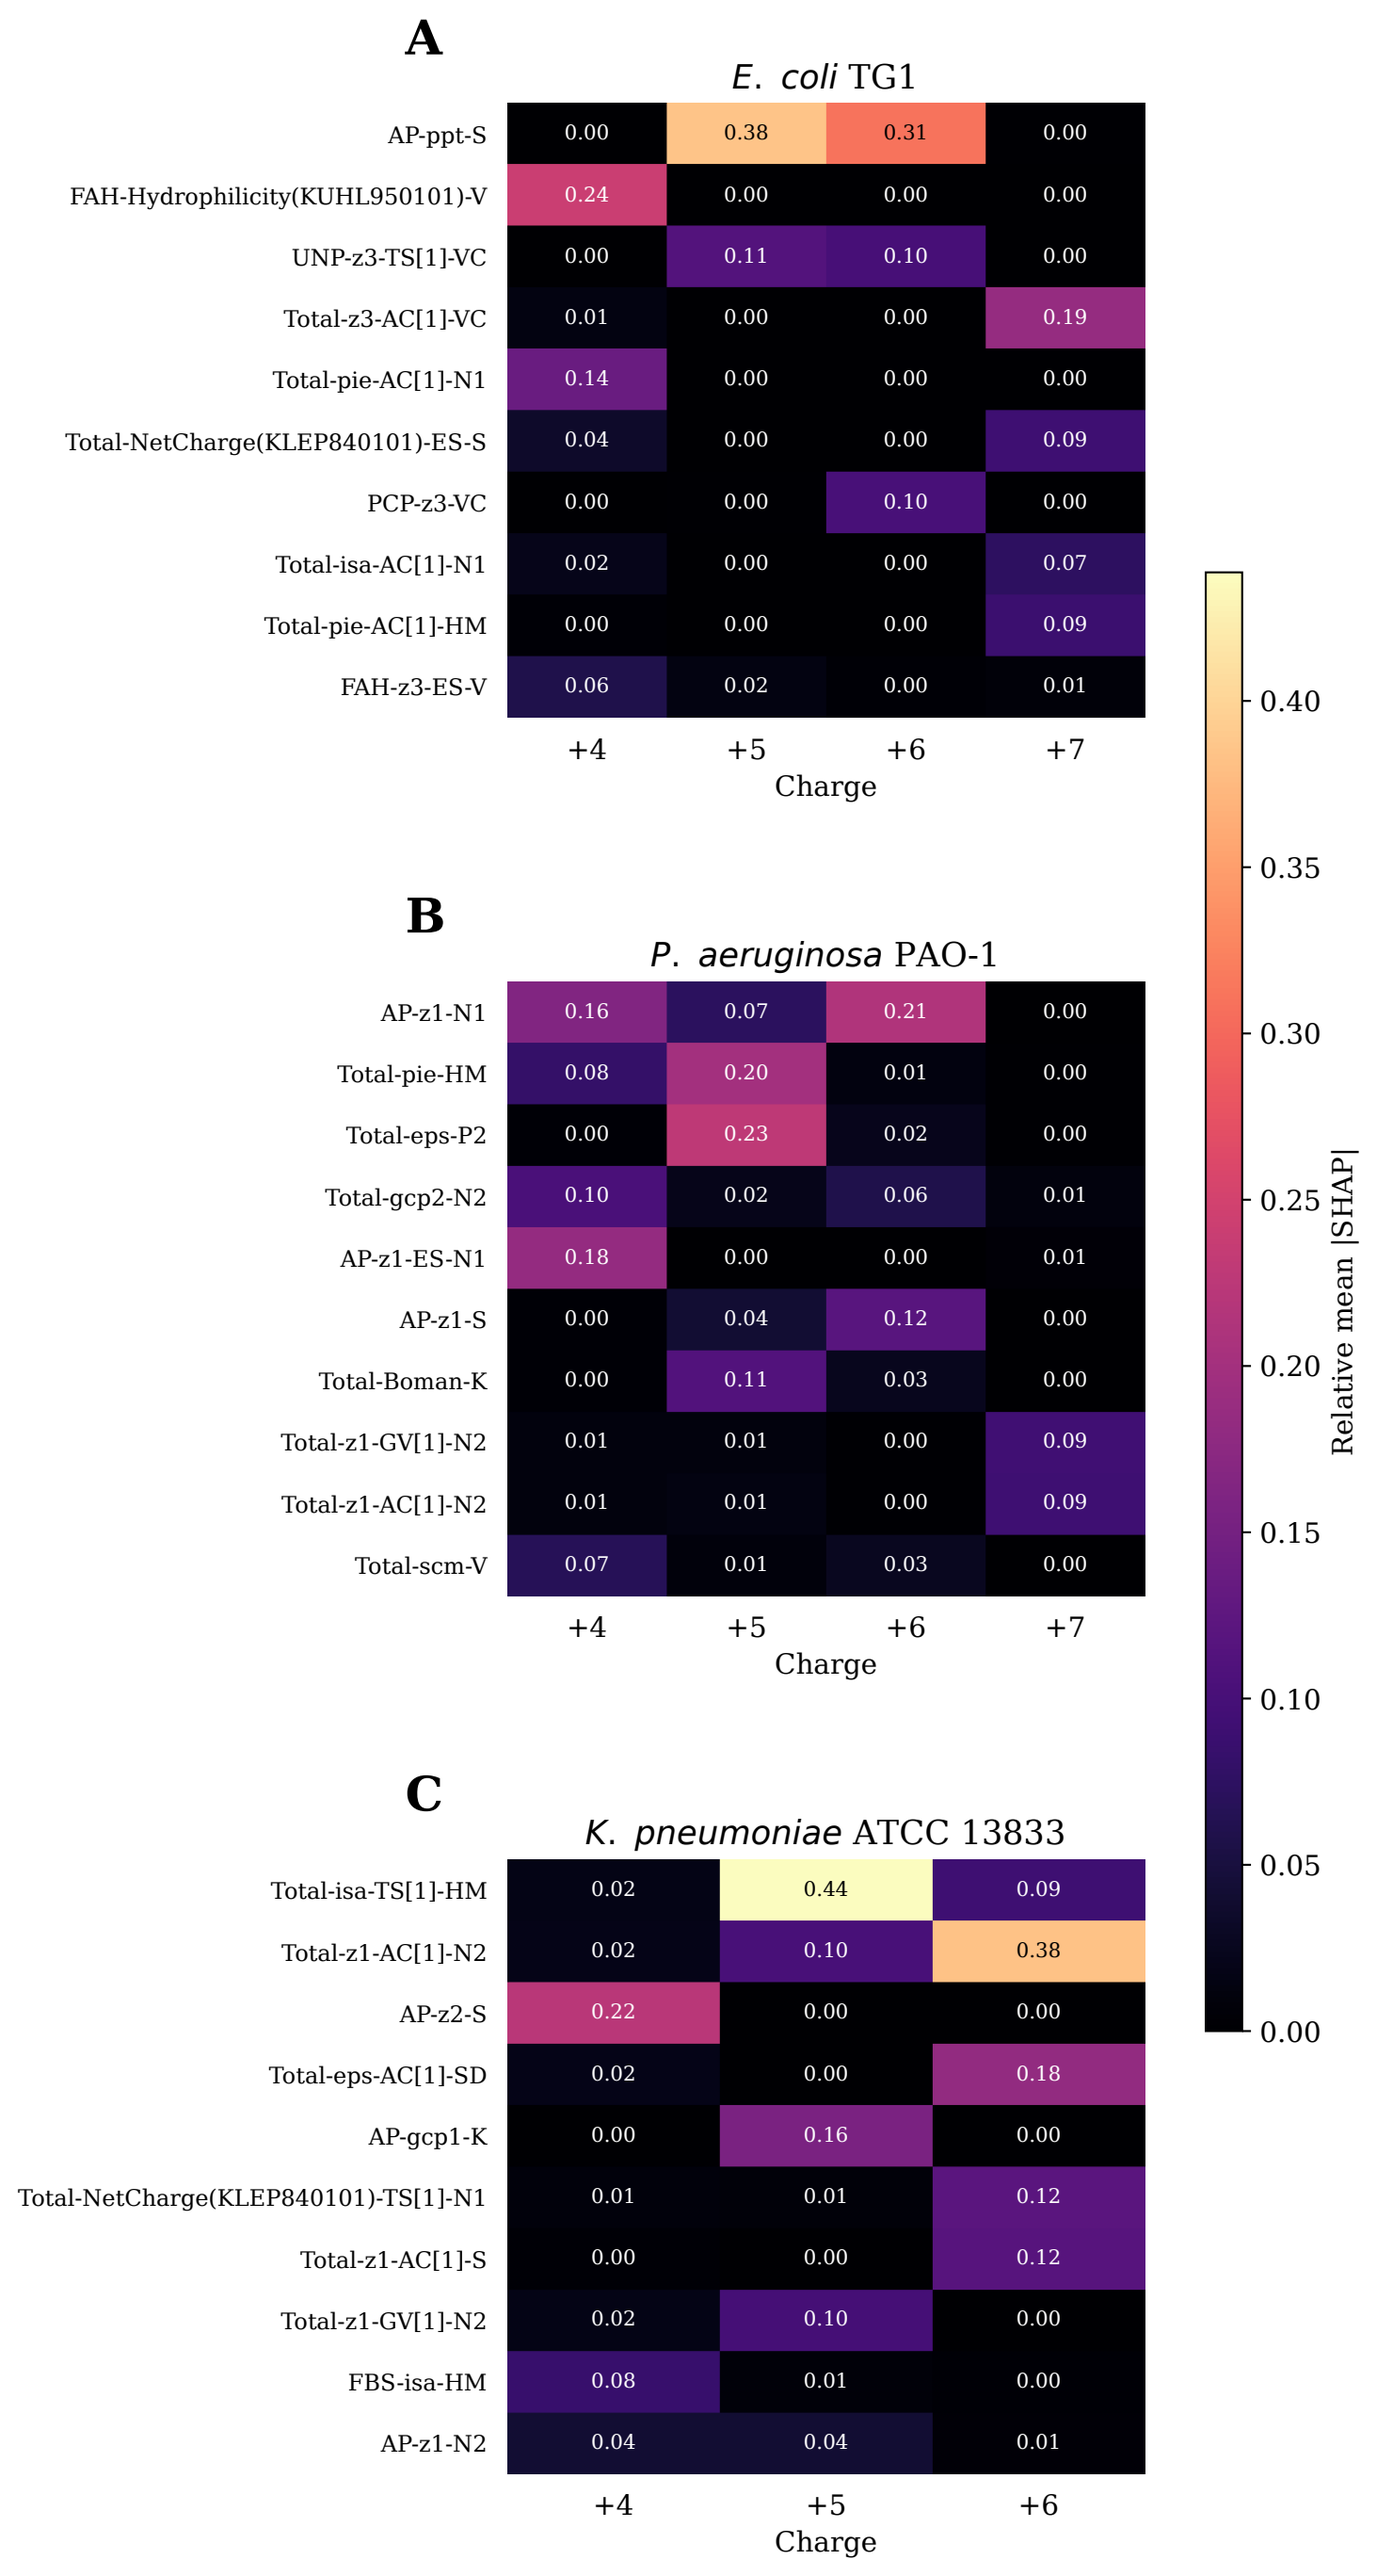

A
E. coli TG1
AP-ppt-S
FAH-Hydrophilicity(KUHL950101)-V
UNP-z3-TS[1]-VC
Total-z3-AC[1]-VC
Total-pie-AC[1]-N1
Total-NetCharge(KLEP840101)-ES-S
PCP-z3-VC
Total-isa-AC[1]-N1
Total-pie-AC[1]-HM
FAH-z3-ES-V
0.00 0.38 0.31 0.00
0.24 0.00 0.00 0.00
0.00 0.11 0.10 0.00
0.01 0.00 0.00 0.19
0.14 0.00 0.00 0.00
0.04 0.00 0.00 0.09
0.00 0.00 0.10 0.00
0.02 0.00 0.00 0.07
0.00 0.00 0.00 0.09
0.06 0.02 0.00 0.01
+4 +5 +6 +7
Charge
B
P. aeruginosa PAO-1
AP-z1-N1
Total-pie-HM
Total-eps-P2
Total-gcp2-N2
AP-z1-ES-N1
AP-z1-S
Total-Boman-K
Total-z1-GV[1]-N2
Total-z1-AC[1]-N2
Total-scm-V
0.16 0.07 0.21 0.00
0.08 0.20 0.01 0.00
0.00 0.23 0.02 0.00
0.10 0.02 0.06 0.01
0.18 0.00 0.00 0.01
0.00 0.04 0.12 0.00
0.00 0.11 0.03 0.00
0.01 0.01 0.00 0.09
0.01 0.01 0.00 0.09
0.07 0.01 0.03 0.00
+4 +5 +6 +7
Charge
C
K. pneumoniae ATCC 13833
Total-isa-TS[1]-HM
Total-z1-AC[1]-N2
AP-z2-S
Total-eps-AC[1]-SD
AP-gcp1-K
Total-NetCharge(KLEP840101)-TS[1]-N1
Total-z1-AC[1]-S
Total-z1-GV[1]-N2
FBS-isa-HM
AP-z1-N2
0.02 0.44 0.09
0.02 0.10 0.38
0.22 0.00 0.00
0.02 0.00 0.18
0.00 0.16 0.00
0.01 0.01 0.12
0.00 0.00 0.12
0.02 0.10 0.00
0.08 0.01 0.00
0.04 0.04 0.01
+4 +5 +6
Charge
Relative mean |SHAP|
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00