

## Reporte Hidráulico Técnico: Monitoreo de Presión

Generado (Hora Local): 27/07/2026 08:31 | Rango Operativo: 11/06/2026 21:08 a 30/06/2026 19:16


### 1. Resumen de Análisis


Se procesó de forma exitosa el histórico consolidado en el archivo SQLite, analizando un total de **25,720 lecturas independientes**[cite: 5]. Al aplicar ingeniería de datos para separar los eventos transitorios del suministro normal, la red exhibe un promedio operativo estable de **23.55 psi** con una variación de diseño controlada, registrando un evento crítico de presión máxima puntual de **449.0 psi**.

### 2. Resumen Estadístico Corregido

| Métrica Operativa                     | Valor Calculado |
|---------------------------------------|-----------------|
| Registros Históricos Procesados       | 25,720          |
| Presión Mínima de Red                 | 11.0 psi        |
| Presión Máxima Comercial/Filtro       | 89.0 psi        |
| Presión Promedio Normal de Red        | 23.55 psi       |
| Desviación Estándar Real (Dispersión) | 11.29 psi       |
| Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete) | 449.0 psi       |
| Anomalías de Voltaje / Transitorios   | 8640            |

### 3. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos

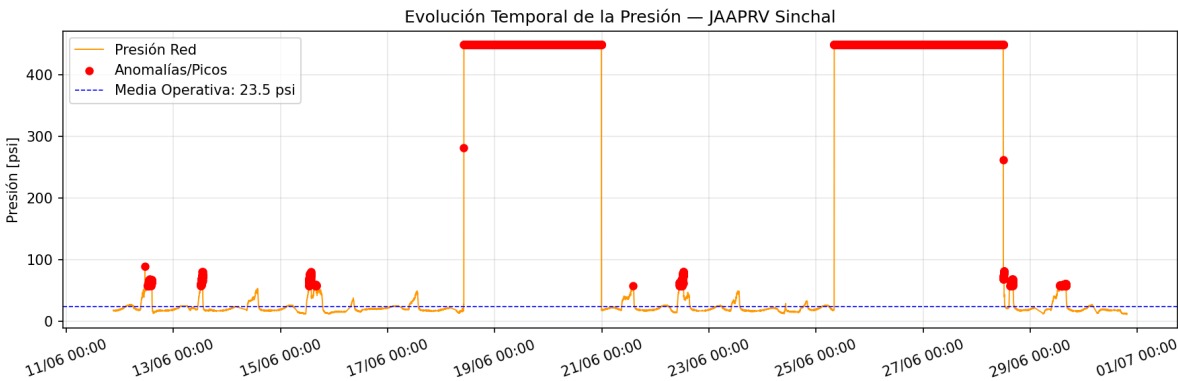

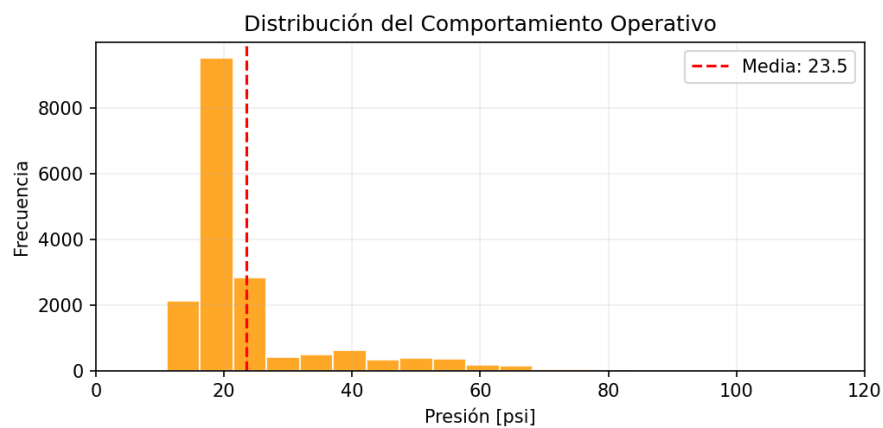

#### 4. Perfil Operativo Horario Continuo

