

КУМТАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001

Справ. №


Подп. и дата

Взам. инв. №


Инд. № подл.

Не для коммерческого использования


ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001 СБ

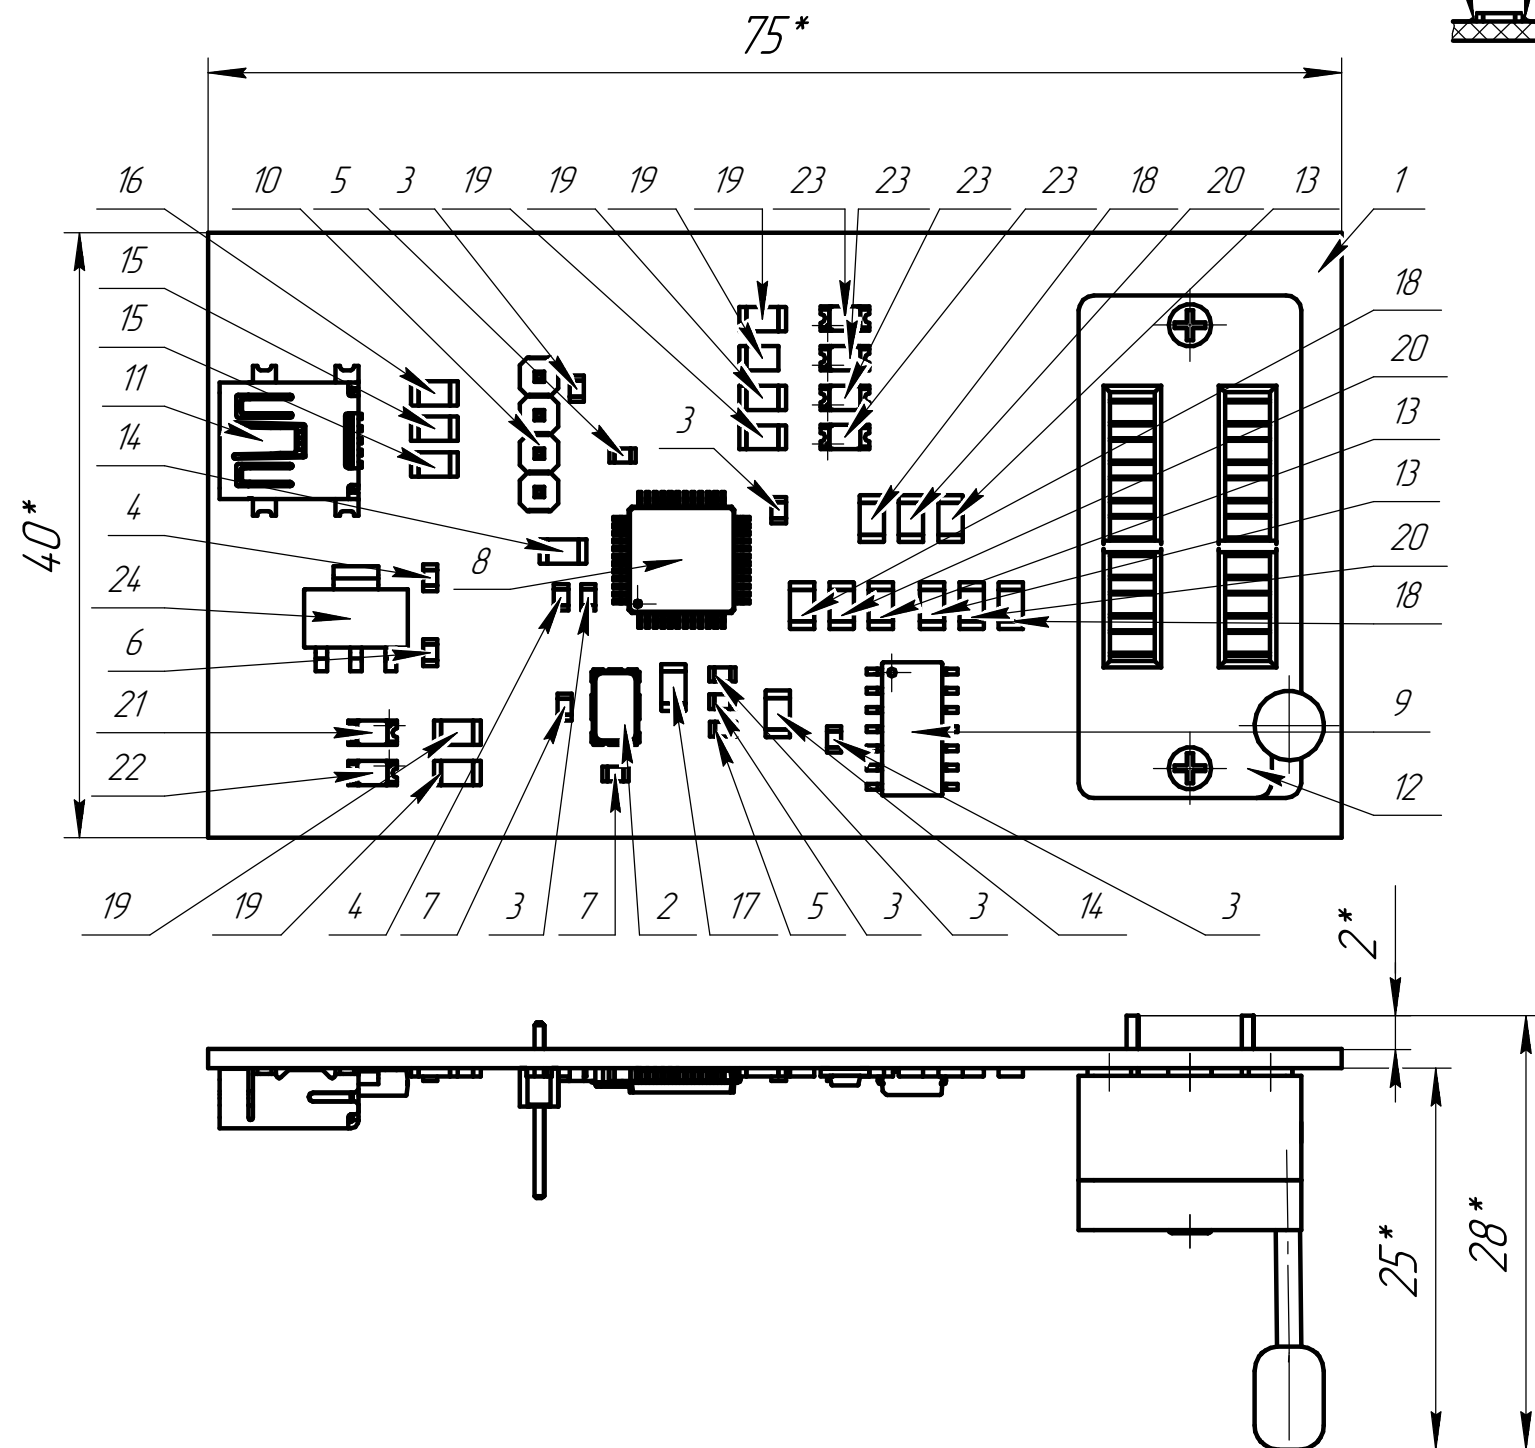

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

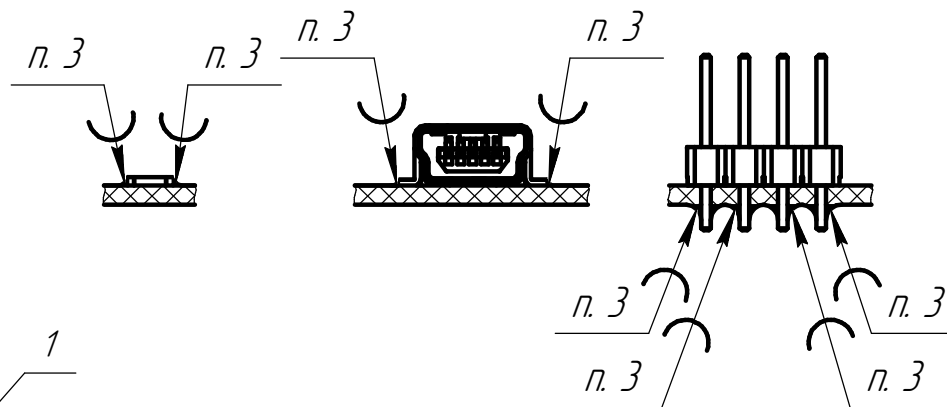

Вариант 4

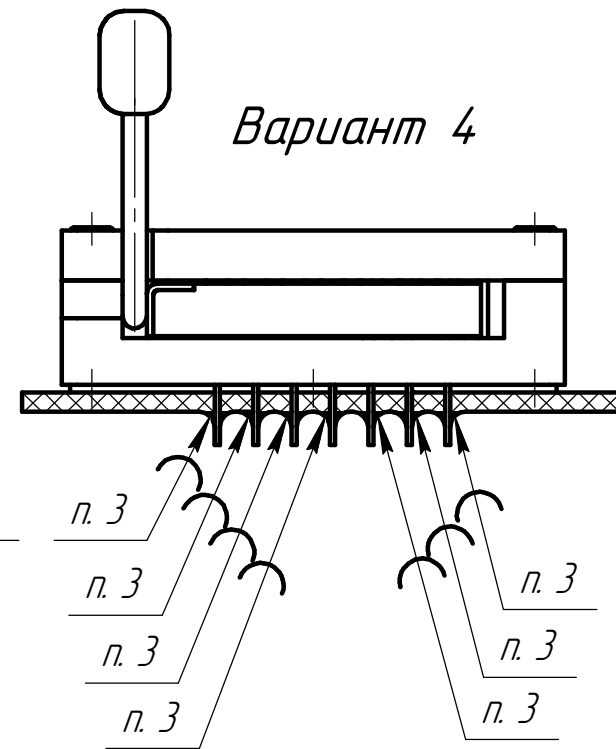

*Размеры для справок

1. Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.24.05.53.20.001 33.

2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-97:

- DA1, DA2, DD1 - вариант 360.00.0000.00.00
- C1-13, R1-21, HL1-6 - вариант 1
- XS1 - вариант 2
- XS2 - вариант 3
- XS3 - вариант 4

3. Паять по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 с флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73.

4. После сборки электронную ячейку промыть по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.

5. Контроль опико-визуальный методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.

6. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92.

7. Печатные проводники условно не показаны.

8. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.

7. Места пайки покрыть согласно ОСТ 92-0286-80 электроизоляционным лаком КО-921 ГОСТ 16805-70.

9. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015- 75.

					ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001 СБ				
					Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,04	2:1
Разраб.		Наумов И. К.							
Пров.		Чистяков М. Г.							
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.						МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-62Б			
Утв.									

Копировал

Формат А3