ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001 СБ

Перв. примен.

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001

Справ. №

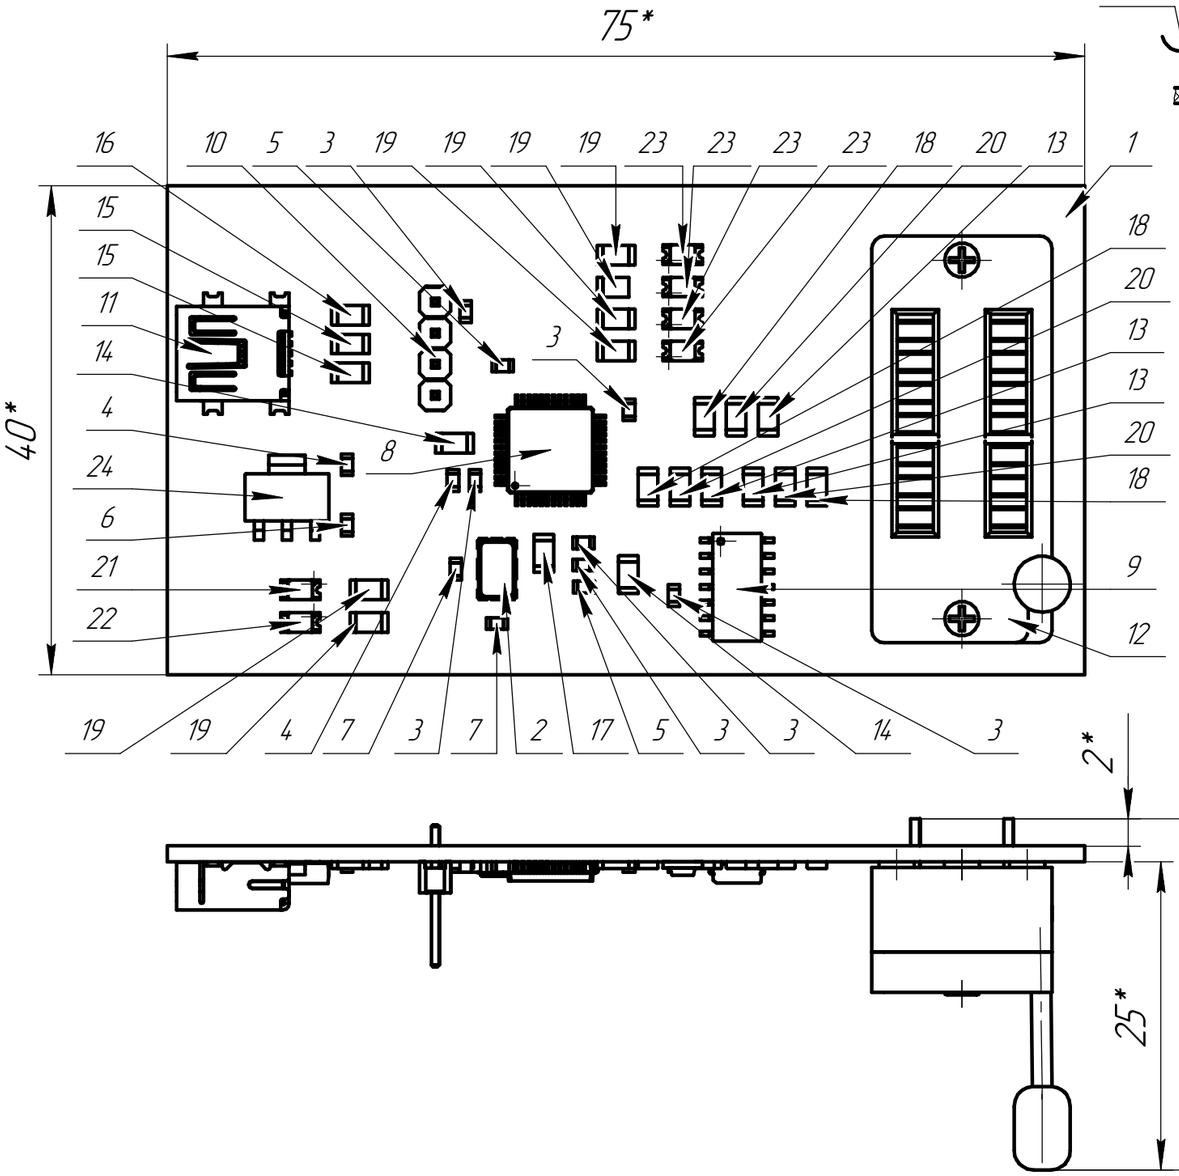

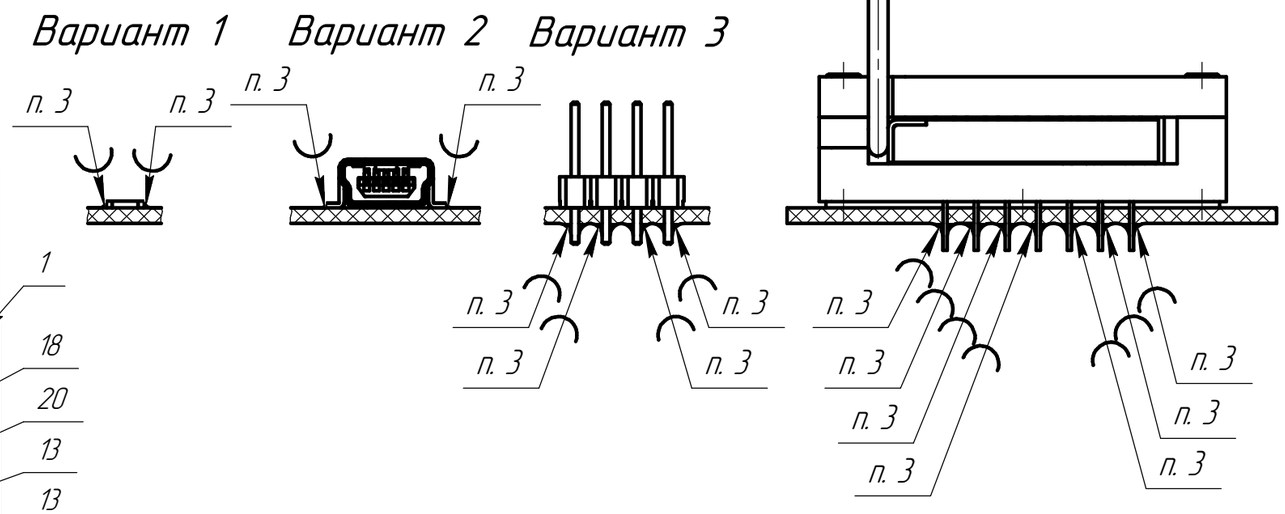

*Размеры для справок

1. Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.24.05.53.20.001 Э3.
2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-97:
   - DA1, DA2, DD1 - вариант 360.00.0000.00.00
   - C1-13, R1-21, HL1-6 - вариант 1
   - XS1 - вариант 2
   - XS2 - вариант 3
   - XS3 - вариант 4
3. Паять по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 с флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73.
4. После сборки электронную ячейку промыть по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
5. Контроль оптико-визуальным методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 234.79-79.
6. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92.
7. Печатные проводники условно не показаны.
8. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
7. Места пайки покрыть согласно ОСТ 92-0286-80 электроизоляционным лаком КО-921 ГОСТ 16805-70.
9. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015- 75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Наумов И. К.		
Пров.		Чистяков М. Г.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001 СБ

Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0	2:1
Лист	Листов 1	

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Кафедра ИУ4
Группа ИУ4-62Б

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования