




ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001 СБ

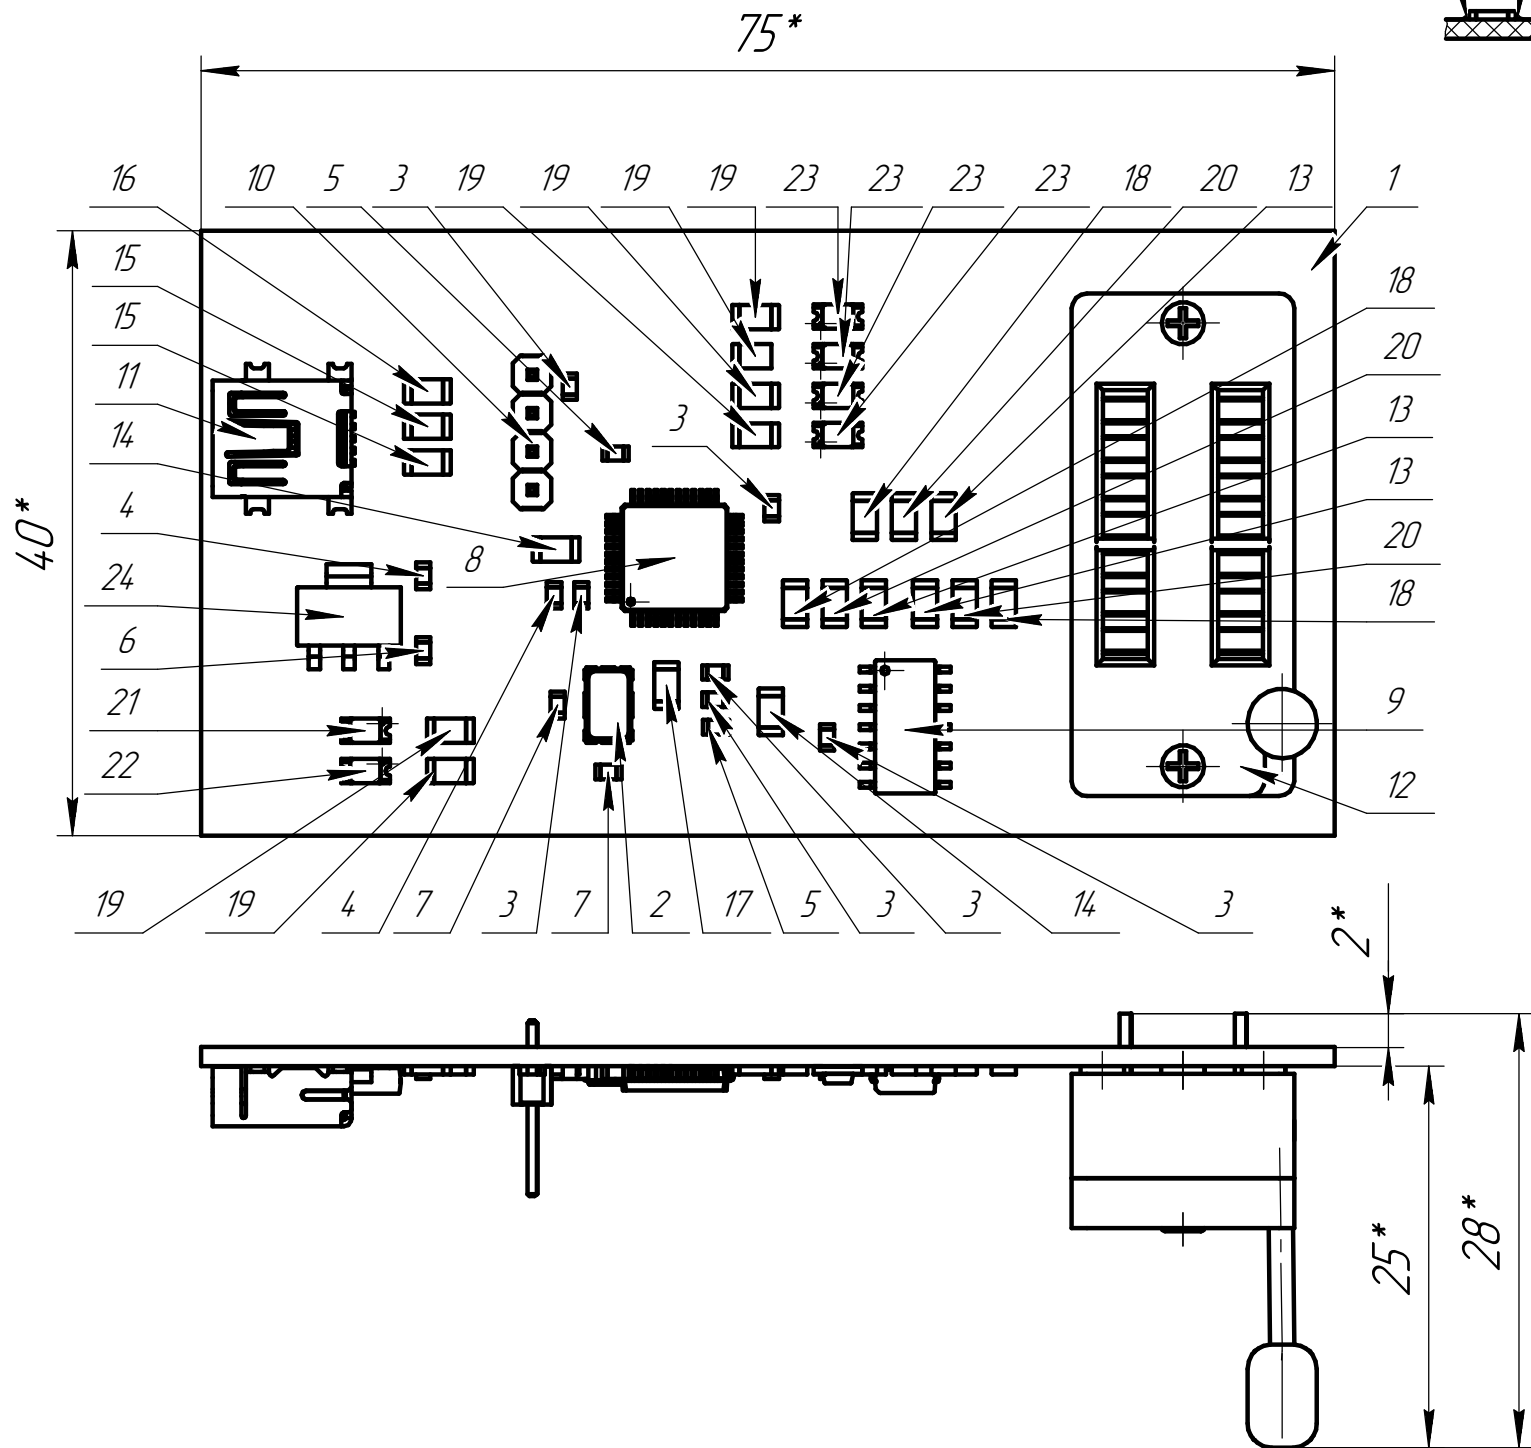

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

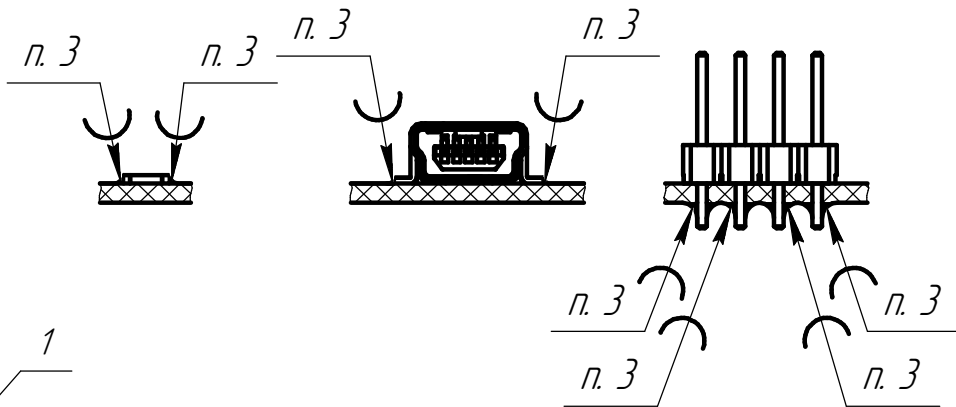

Вариант 4

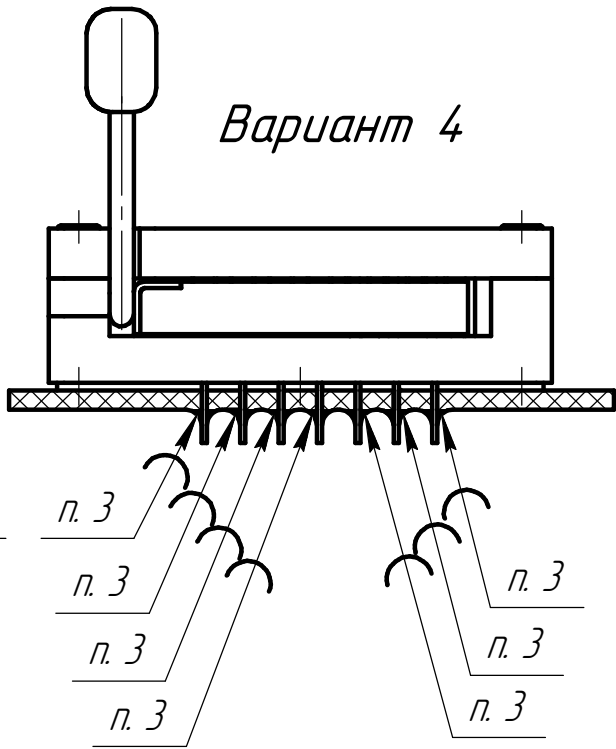

*Размеры для справок

- Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.24.05.53.20.001 33.
- Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-97:
 - DA1, DA2, DD1 - вариант 360.00.0000.00.00
 - C1-13, R1-21, HL1-6 - вариант 1
 - XS1 - вариант 2
 - XS2 - вариант 3
 - XS3 - вариант 4
- Паять по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 с флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73.
- После сборки электронную ячейку промыть по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
- Контроль опико-визуальным методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
- Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92.
- Печатные проводники условно не показаны.
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Места пайки покрыть согласно ОСТ 92-0286-80 электроизоляционным лаком КО-921 ГОСТ 16805-70.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015- 75.

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6			0	2:1
Разраб.	Наумов И. К.								
Пров.	Чистяков М. Г.								
Т.контр.					Сборочный чертеж			Лист	Листов 1
Н.контр.					МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-62Б				
Утв.									

Копировал

Формат А3