

Estruturas de Concreto I - Resumo

@ivansnpmaster

May 9, 2018

1 Pré-dimensionamento de lajes maciças

Para o pré-dimensionamento da espessura das lajes maciças, deve-se utilizar a seguinte equação:

$$h = \frac{lx}{40}$$

Onde h é a altura da laje em *cm* e lx é menor medida em *cm* de um dos lados da laje.

As dimensões mínimas especificadas na **NBR 6118/14** são, em *cm*:

- $h \geq 7$ para lajes de cobertura (não em balanço);
- $h \geq 8$ para lajes de piso (não em balanço);
- $h \geq 10$ para lajes em balanço;
- $h \geq 10$ para estacionamento para veículos até 30 *kN*;
- $h \geq 12$ para estacionamento para veículos com mais de 30 *kN*.

Tentar sempre arredondar para o inteiro superior mais próximo, a fim de facilitar a confecção da forma da laje, sempre se atentando ao mínimo exigido na norma.

2 Pré-dimensionamento de pilares maciços

Os pilares são pré-dimensionados para atuarem com uma **tensão de serviço** (σ) de 1,0 a 1,5 kN/cm^2 submetidos a uma ação de 10 a 12 kN/m^2 por pavimento (carga por pavimento).

Deve-se considerar os seguintes itens para a obtenção das medidas de seção dos pilares:

- Espessura dos blocos das paredes adjacentes (19 cm para pilares externos e 14 cm para internos);
- Tensão de serviço;
- Carga por pavimento;
- Número de pavimentos.

A carga na base do pilar é o produto:

$$F_{bi} = A_{inf i} \cdot F_{pav} \cdot N_{pav}$$

Onde F_{bi} é a força na base do pilar i em kN , $A_{inf i}$ é a área de influência das lajes no pilar i em m^2 , F_{pav} é a carga por pavimento em kN/m^2 e N_{pav} é o número de pavimentos.

As dimensões da área de influência das lajes em um determinado pilar são montadas a partir da metade da distância até os pilares adjacentes, como na seguinte imagem:

Obtida a carga na base do pilar, pode-se obter a área da seção pelo quociente, lembrando-se que $\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$, portanto:

$$A_i = \frac{F_{bi}}{\sigma}$$

Onde A_i é a área da seção transversal do pilar i em cm^2 , F_{bi} é a força na base do pilar i em kN e σ é a tensão de serviço em kN/cm^2 .

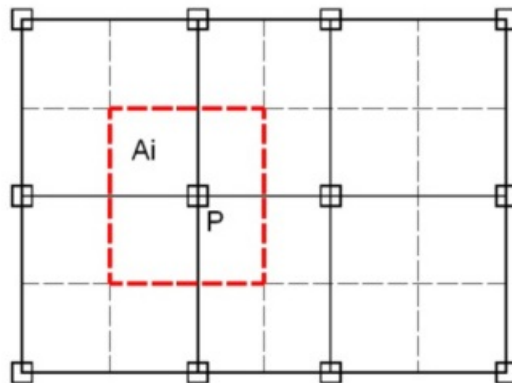


Figura 1: Área de influência i das lajes adjacentes em um pilar P

A **área mínima** de seção transversal para pilares é de 360cm^2 e deve ser adotada caso a equação acima dê um valor inferior.

Obtida a área da seção, pode-se finalmente obter a estimativa das dimensões do pilar. Tem-se previamente uma das dimensões (19 cm para pilares externos e 14 cm para internos) e pode-se encontrar a restante a partir da equação da área do retângulo ($\text{base} \cdot \text{altura}$) para pilares retangulares.

A nomenclatura das dimensões dos pilares em projetos de estruturas (plantas) é **Pi (largura x altura)**, por exemplo, **P5 (19 x 35)**.

3 Cargas nas lajes

Há basicamente dois tipos de cargas verticais em lajes maciças, **cargas permanentes** e **cargas acidentais**. A primeira sempre existirá na vida útil do edifício, a segunda é decorrente da utilização do ambiente. As cargas acidentais são tabeladas e definidas pela **NBR 6120**.

As cargas permanentes podem ser subdivididas em quatro, sendo:

- **Peso próprio da laje (g1):**

$$g1 = \gamma_c \cdot h$$

Onde γ_c é o peso específico da laje em kN/m^3 e h é a altura da laje em m . Portanto, a unidade de $g1$ é kN/m^2 , ficando em função da área da laje.

- **Revestimento (g2):** Considera-se geralmente de 1,0 a 1,5 kN/m^2 .
- **Enchimento (g3):** Encontra-se geralmente no teto de banheiros, onde há passagem da tubulação.

$$g3 = \gamma_e \cdot h_e$$

Onde γ_e é o peso específico do enchimento em kN/m^3 e h_e é a altura do enchimento em m . Portanto, a unidade de $g3$ é kN/m^2 , ficando em função da área da laje.

- **Alvenaria direta sobre a laje (g4):** Consiste na consideração da influência das paredes sobre a laje.

$$g4 = \frac{\gamma_a \cdot V_a}{lx \cdot ly}$$

Onde γ_a é o peso específico da alvenaria em kN/m^3 , V_a é o volume da alvenaria em m^3 , lx e ly são o menor e maior vão da laje, respectivamente, em m . Portanto, a unidade de $g4$ é kN/m^2 , ficando em função da área da laje.

Alguns exemplos de cargas acidentais em edifícios (NBR 6120):

- Dormitório, sala, cozinha e banheiro (1,5 kN/m^2);
- Despensa, área de serviço (2,0 kN/m^2);
- Varanda (3,0 kN/m^2).

Conhecendo-se as cargas permanentes e acidentais, considera-se a carga final na laje (P) como:

$$P = P_{pe} + P_{ac} = (g1 + g2 + g3 + g4) + P_{ac}$$

Onde P_{pe} é a carga permanente total e P_{ac} é a carga acidental do ambiente. A carga final é utilizada para definir o carregamento nas vigas adjacentes às lajes.