



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-090141K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 계림(주)
○ 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
3. 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2025년 12월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 위생도기 L-116F(L630)
6. 시험방법
(1) KS L 1551:2024

확인	작성자명	석현수	기술책임자명	허성일
	성	석현수	성	허성일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 12월 30일


한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

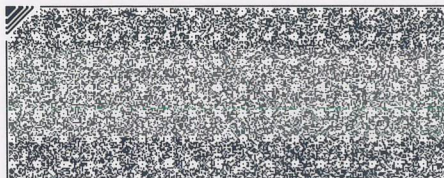

시험성적서

성적서번호 : CT25-090141K

7. 시험결과

1) 위생도기 L-116F(L630)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음		A
품질-잉크침투도	mm	(1)	0.1		B
품질-내급랭성	-	(1)	이상없음		
품질-내균열성	-	(1)	이상없음		
치수-A	mm	(1)	491		A
치수-B	mm	(1)	20		
치수-C	mm	(1)	28		
치수-D	mm	(1)	101		
치수-E	mm	(1)	53		
치수-F	mm	(1)	22		
치수-G	mm	(1)	185		
치수-H	mm	(1)	42		
치수-I	mm	(1)	63		
치수-J	mm	(1)	46		

※ 시료구분 : 평면 불임 세면기

※ 실용량 : 2.9 L (세면기 설치 후 배수 구멍 등을 막고 최대 담을 수 있는 물량 측정)

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36




시험성적서

성적서번호 : CT25-090141K

평면 불임 세면기

L-116F(L630)

단위: mm

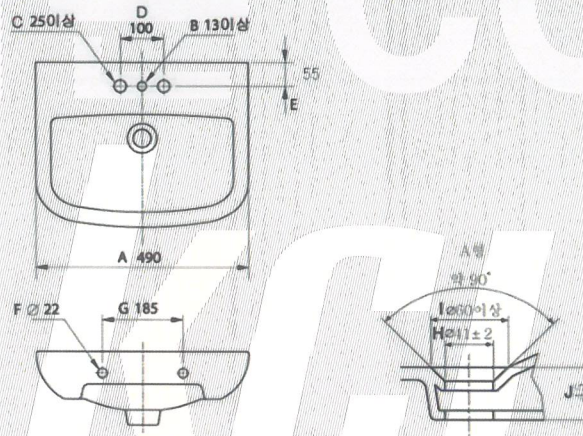

기 호	크 기 별	A
L 610	대	550 이상
L 620	중	500이상 550미만
L 630	소	500 미만

- 비 고
1. 치수 A는 수평 투영도의 최대치수를 말한다.
 2. 벽형거 또는 앵커볼트로 지지하는 것에는 브라 킷 고정용 구멍에 얹어도 좋다.
 3. 수도꼭지 설치면은 오버홀 보다 낮아서는 안 된다.
 4. 수도꼭지 구멍은 1개만 있어도 좋다.
 5. 발이 오는 테두리를 만들어도 좋다.
 6. 수도꼭지 구멍 간격은 250, 200, 100으로 하여도 좋다.
다만, 각각 단독으로 수도꼭지 구멍을 설치할 경우에는 적용하지 않는다.

— 끝 —

