



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-092350K_M1
2. 의뢰자
- 업체명 : 계림(주)
- 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
3. 시험기간 : 2024년 10월 28일 ~ 2025년 01월 02일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 위생도기 L-908TDN(L1050C)
6. 시험방법
- (1) KS L 1551:2022

확인	작성자명	석현수	기술책임자명	허성일
비고 :	1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.			
	2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.			
	3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.			
	4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.			

2025년 01월 02일

한국건설생활환경시험연구원





※ 2025.05.21 수정발급 M1 담당자 : 석현수, 승인자 : 허성일 (의뢰처 상호명 변경)

결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

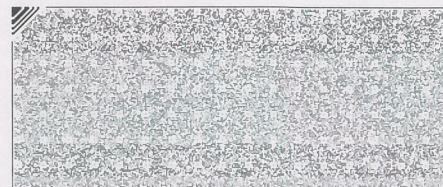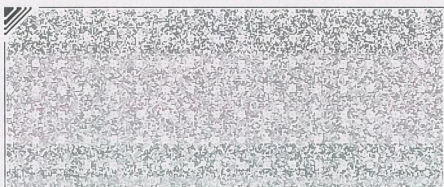

시험성적서

성적서번호 : CT24-092350K_M1

7. 시험결과

1) 위생도기 L-908TDN(L1050C)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음		A
품질-잉크침투도	mm	(1)	0.1		B
품질-내급랭성	-	(1)	이상없음		
품질-내균열성	-	(1)	이상없음		A
치수-A	mm	(1)	542		
치수-B	mm	(1)	35		
치수-C	mm	(1)	61		
치수-D	mm	(1)	70		
치수-E	mm	(1)	41		
치수-F	mm	(1)	44		

※ 시료구분 : 톱카운터용 사각 세면기

※ 실용량 : 4.5 L (세면기 설치 후 배수 구멍 등을 막고 최대 담을 수 있는 물량 측정)

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36




시험성적서

성적서번호 : CT24-092350K_M1

톱카운터용 사각 세면기

L-908TDN(L1050C)

단위: mm

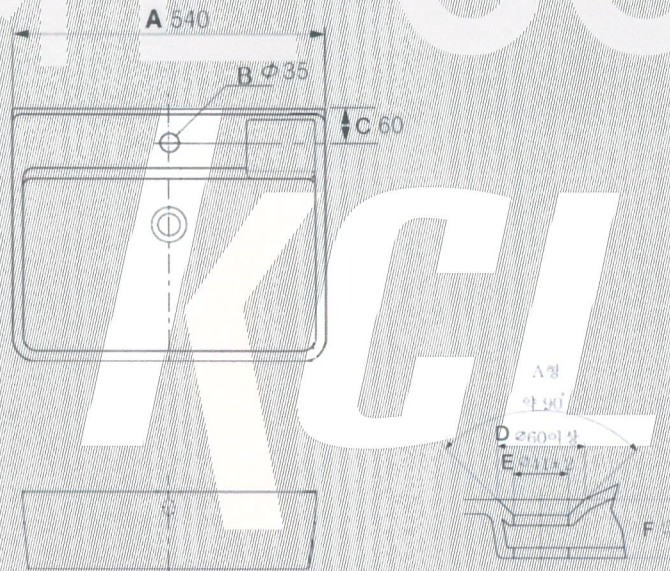

기호	L1050A	L1050B	L1050C	L1050D
----	--------	--------	--------	--------

- 비고 1. 구멍 D는 수도꼭지 구멍, 탭의 구멍 또는 표시용 구멍으로도 할 수 있다. 또 중앙에 있지 않아도 좋다.
2. 수도꼭지 구멍은 1개만 있어도 좋다.
3. 수도꼭지 설치면은 오버 홀보다 넓어지는 안 된다.
4. 제품의 모양은 원형, 타원형이 아니어도 좋다.
5. D형은 카운터 상단과 제품 하단이 접촉하는 형태이다(수도꼭지 구멍은 있어도 좋다).

----- 끝 -----

