



## 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-090227K  
2. 의뢰자  
○ 업체명 : 계림(주)  
○ 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)  
3. 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2025년 12월 30일  
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리  
5. 시료명 : 위생도기 L-953F(L1050D)  
6. 시험방법  
(1) KS L 1551:2024

| 확인 | 작성자명 | 작성일자       | 기술책임자명 | 승인일자       |
|----|------|------------|--------|------------|
|    | 석현수  | 2025.12.30 | 허성일    | 2025.12.30 |

비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.  
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지([www.kcl.re.kr](http://www.kcl.re.kr))에서 확인 가능합니다.

2025년 12월 30일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

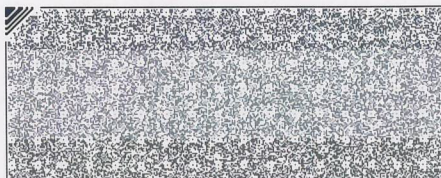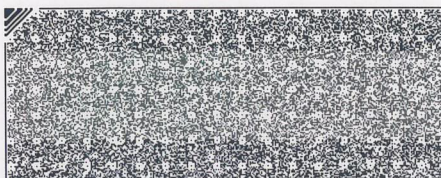

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090227K

## 7. 시험결과

1) 위생도기 L-953F(L1050D)

| 시험항목     | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
|----------|----|------|------|----|------|
| 겉모양      | -  | (1)  | 이상없음 |    | A    |
| 품질-잉크침투도 | mm | (1)  | 0.1  |    | B    |
| 품질-내급랭성  | -  | (1)  | 이상없음 |    |      |
| 품질-내균열성  | -  | (1)  | 이상없음 |    |      |
| 치수-A     | mm | (1)  | 399  |    | A    |
| 치수-B     | mm | (1)  | 137  |    |      |
| 치수-C     | mm | (1)  | 42   |    |      |
| 치수-D     | mm | (1)  | 70   |    |      |
| 치수-E     | mm | (1)  | 18   |    |      |

※ 시료구분 : 독립 카운터용 세면기


※ 실용량 : 8.5 L (세면기 설치 후 배수 구멍 등을 막고 최대 담을 수 있는 물량 측정)

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36




# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090227K

독립 카운터용 세면기

L-953F(L1050D)

단위: mm

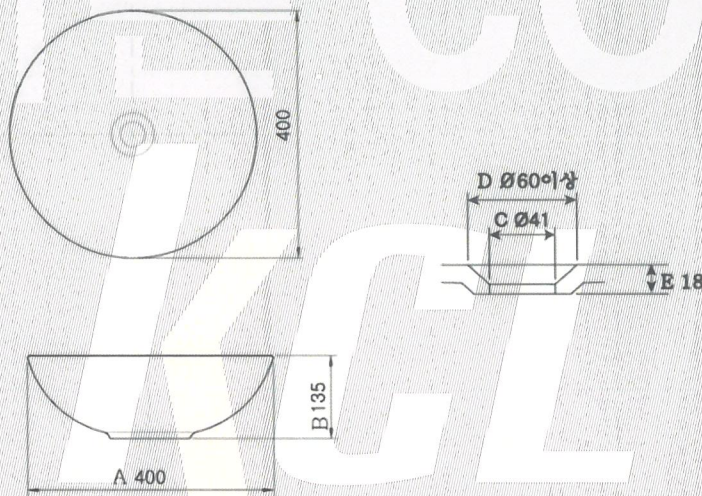

| 기호 | L1050A | L1050B | L1050C | L1050D |
|----|--------|--------|--------|--------|
|----|--------|--------|--------|--------|

- 비고
1. 수도꼭지 구멍은 1개만 있어도 좋다.
  2. 수도꼭지 설치면은 오버 홀보다 낮아서는 안 된다.
  3. 제품의 모양은 원형, 타원형이 아니어도 좋다.
  4. D형은 카운터 상단과 제품 하단이 접촉하는 형태이다(수도꼭지 구멍은 있어도 좋다).

— 끝 —

