



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-090130K
2. 의뢰자  
○ 업체명 : 계림(주)  
○ 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
3. 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2026년 01월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 위생도기 BC-217J
6. 시험방법  
(1) KS L 1551:2024  
(2) KS M ISO 3451-1:2012  
(3) KS M ISO 527-1:2012

| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 작성자<br>성명 | 석현수 | 석현수 | 기술책임자<br>성명 | 허성일 | 허성일 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서<br>전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |           |     |     |             |     |     |

2026년 01월 14일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 4페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

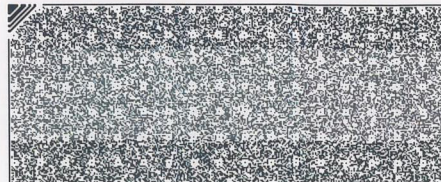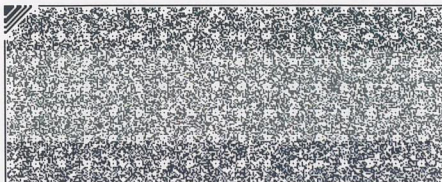

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090130K




## 7. 시험결과

1) 위생도기 BC-217J

| 시험항목         | 단위  | 시험방법 | 시험결과      | 비고 | 시험장소 |
|--------------|-----|------|-----------|----|------|
| 겉모양          | -   | (1)  | 이상없음      |    | A    |
| 품질-잉크침투도     | mm  | (1)  | 0.1       |    | B    |
| 품질-내급랭성      | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 품질-내균열성      | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-배출성능      | -   | (1)  | 이상없음      |    | A    |
| 성능-세척성능(대변형) | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-세척성능(소변형) | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-나사송곳시험    | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-수봉성능-누수시험 | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-수봉성능-누기시험 | -   | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 치수-A         | mm  | (1)  | 377       |    | A    |
| 치수-B         | mm  | (1)  | 316       |    |      |
| 치수-C         | mm  | (1)  | 15        |    |      |
| 치수-D         | mm  | (1)  | 289       |    |      |
| 치수-E         | mm  | (1)  | 18        |    |      |
| 치수-F         | mm  | (1)  | 199       |    |      |
| 치수-G         | mm  | (1)  | 150       |    |      |
| 치수-H         | mm  | (1)  | 92        |    |      |
| 치수-I         | mm  | (1)  | 22        |    |      |
| 치수-J         | mm  | (1)  | 60        |    |      |
| 치수-K         | mm  | (1)  | 176 × 223 |    |      |
| 회분           | %   | (2)  | 0.04      |    | C    |
| 인장강도         | MPa | (3)  | 35.5      |    |      |

2) 위생도기 BC-217J (트랩)

| 시험항목   | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
|--------|----|------|------|----|------|
| SDR    | -  | (1)  | 11   |    | A    |
| 기계적 강도 | -  | (1)  | 이상없음 |    |      |
| 내산성    | -  | (1)  | 이상없음 |    |      |
| 내알칼리성  | -  | (1)  | 이상없음 |    |      |

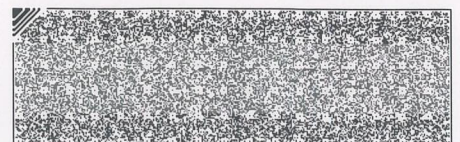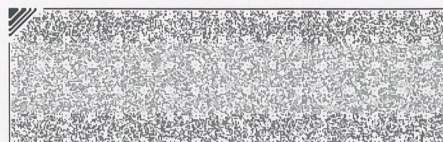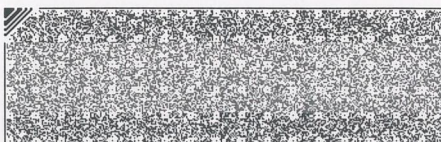

## 시험성적서

성적서번호 : CT25-090130K

- ※ 인장강도 시험속도 : 50 mm/min
- ※ 시료구분 : 절수형 전자식 비데일체형 변기(대소변 구분형)
- ※ 사용수량 : 물량 대변형 4.98 L, 소변형 3.50 L 사용시의 결과임
- ※ 별첨 : 도면 1부
- ※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

C : 대전광역시 유성구 테크노2로 252-7




# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090130K

절수형 전자식 비데일체형 변기(대소변 구분형)


BC-217J

단위: mm

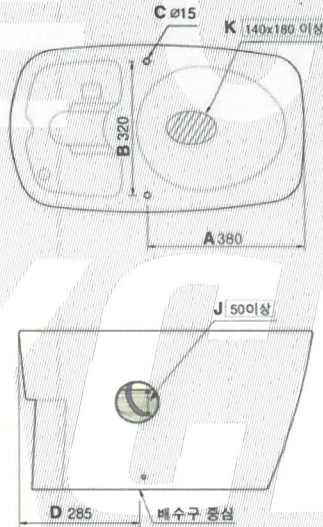

비고 : 전용시트를 사용하는 변기의 경우 시트조립 관련 치수는 별도로 규정하지 않는다.

서양식 변기 바닥 플랜지 붙이는 부분

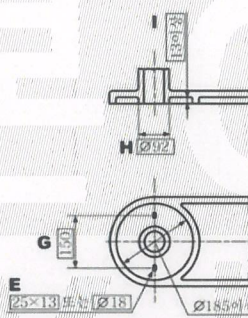

— 끝 —

