



## 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-090283K
2. 의뢰자  
○ 업체명 : 계림(주)  
○ 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
3. 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2025년 12월 31일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 위생도기 U-7901(U312R1)
6. 시험방법  
(1) KS L 1551:2024

| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자<br>성명 | 석현수 | 석현수 | 기술책임자<br>성명 | 허성일 | 허성일 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |           |     |     |             |     |     |

2025년 12월 31일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

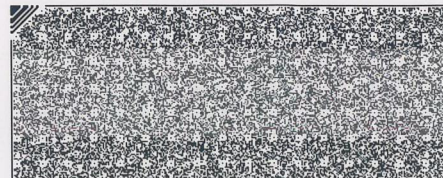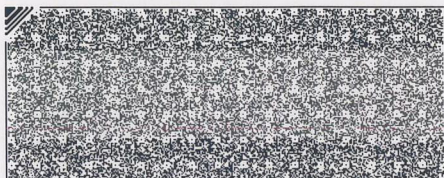

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090283K

## 7. 시험결과

1) 위생도기 U-7901(U312R1)

| 시험항목     | 단위 | 시험방법 | 시험결과  | 비고 | 시험장소 |
|----------|----|------|-------|----|------|
| 겉모양      | -  | (1)  | 이상없음  | -  | A    |
| 품질-잉크침투도 | mm | (1)  | 0.1   |    | B    |
| 품질-내급랭성  | -  | (1)  | 이상없음  |    |      |
| 품질-내균열성  | -  | (1)  | 이상없음  |    |      |
| 성능-배출성능  | -  | (1)  | 이상없음  |    | A    |
| 성능-세척성능  | -  | (1)  | 이상없음  |    |      |
| 치수-A     | mm | (1)  | 1 052 |    |      |
| 치수-B     | mm | (1)  | 180   |    |      |
| 치수-C     | mm | (1)  | 77    |    |      |
| 치수-D     | mm | (1)  | 31    |    |      |
| 치수-E     | mm | (1)  | 38    |    |      |
| 치수-F     | mm | (1)  | 57    |    |      |
| 치수-G     | mm | (1)  | 50    |    |      |
| 치수-H     | mm | (1)  | 12    |    |      |
| 치수-I     | mm | (1)  | 249   |    |      |
| 치수-J     | mm | (1)  | 151   |    |      |
| 치수-K     | mm | (1)  | 240   |    |      |

※ 시료구분 : 절수형 트랩 탈착식 스톨 소변기




※ 사용수량 : 물량 0.6 L 사용시의 결과임

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

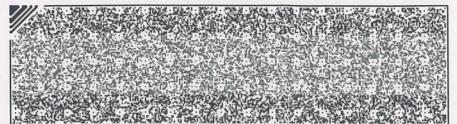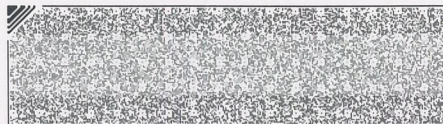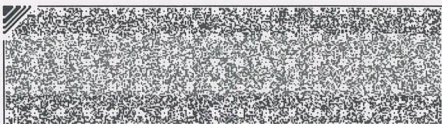


# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090283K

## 절수형 트랩 탈착식 스톤 소변기


U-7901(U312R1)

단위: mm

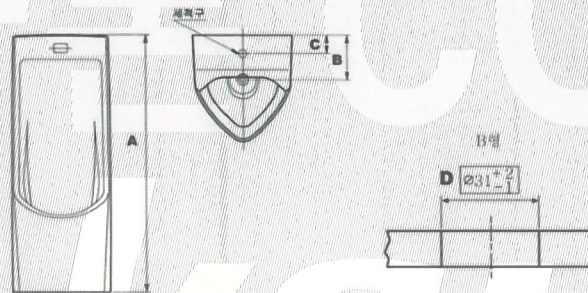


| 기 호     | 크기별 | A                     | B                    | C  |
|---------|-----|-----------------------|----------------------|----|
| U312(R) | 대   | 1000 이상<br>1070       | 180, 200<br>220, 280 | 75 |
| U322(R) | 중   | 900 이상 1000 미만<br>920 |                      |    |
| U332(R) | 소   | 900 미만<br>880         |                      |    |

- 비 고 1. 벽걸거로 지지되는 소변기의 경우, 뒷부분을 고정하는 설치구는 별도로 규정하지 않는다.  
 2. 전자 감지기를 설치할 경우에는 경면 중앙 또는 보기 좋은 곳에 하면 되고, 세척구가 벽 매립형인 경우 세척구와 관련된 치수는 별도로 규정하지 않는다.  
 3. 배수구 전용 부속을 사용할 경우에는 세척구 및 바닥플랜지 설치부와 관련된 치수는 별도로 규정하지 않는다.



| A   | B      |
|-----|--------|
| 125 | 150 이상 |
| 150 | 180 이상 |
| 170 | 215 이상 |



— 끝 —

