



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : KT24-00015K
- 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원-대림통상(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
- 시험기간 : 2024년 01월 02일 ~ 2024년 01월 09일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
- 시 료 명 : DC-1103GD
- 시험방법
 - (1) EM501:2022

7. 시험결과

1) DC-1103GD

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량(1초)	L	(1)	3.69	-	A
사용수량(3초)	L	(1)	3.79		
세척성능(불 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
세척성능(불 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	(1)	98.7		
세척성능(임자 배출성능-변기 내 잔류)	개	(1)	8.0		
최대설정수량	L	(1)	3.73		

- ※ 사용수량 설정방법 : 출하상태
- ※ 최대설정수량 설정방법 : 유량조절볼트, 개폐볼트 최대수량조건으로 설정
- ※ 도기 : DC-1103G, 세척밸브 : FC-110BF
- ※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa
- ※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 01월 09일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121


총 2페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT24-00015K

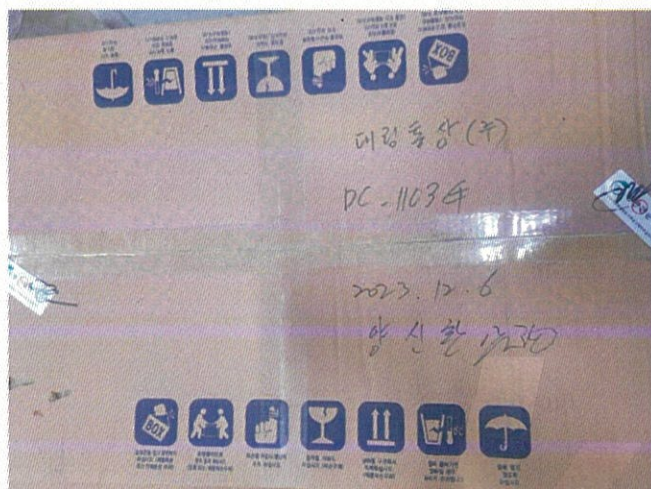

— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : KT24-00017K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 한국환경산업기술원-대림통상(주)
○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2024년 01월 02일 ~ 2024년 01월 09일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : DC-1103GDS
6. 시험방법
(1) EM501:2022

확인	작성자 명	김유승	기술책임자 명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 01월 09일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT24-00017K

7. 시험결과

1) DC-1103GDS

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
평균사용수량(1초)	L	(1)	3.69	-	A
평균사용수량(3초)	L	(1)	4.17		
사용수량(소변용 1초)	L	(1)	2.89		
사용수량(소변용 3초)	L	(1)	3.70		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	(1)	100.0		
세척성능(입자 배출성능-변기 내 잔류)	개	(1)	1.3		
최대설정수량	L	(1)	5.22		
소변용 세척성능(화장지 뭉치 배출성능)	-	(1)	이상없음		
소변용 세척성능(희석성능)	%	(1)	96		

※ 평균사용수량은 수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 다음 식으로 계산함

$$\{(\text{소변용 사용수량}) \times 2 + (\text{대변용 사용수량})\} / 3$$

※ 사용수량(대변용 1초) : 5.30 L

※ 사용수량(대변용 3초) : 5.11 L

※ 사용수량 설정방법 : 출하상태

※ 최대설정수량 설정방법 : 개폐볼트 최대수량조건으로 설정

※ 도기 : DC-1103G, 세척밸브 : FC-106BF

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa


※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85



시험성적서

성적서번호 : KT24-00017K

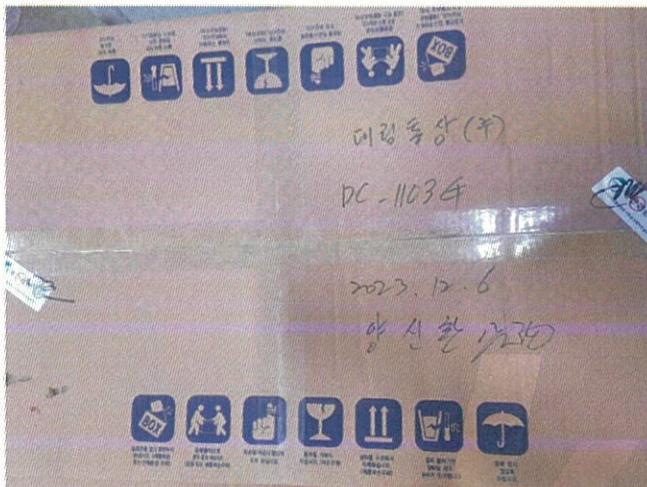

— 끝 —

총 3페이지 중 3페이지

양식TQP-12-01-03(1)





시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-033677K
- 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)
 - 주 소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
- 시험기간 : 2024년 04월 02일 ~ 2024년 04월 29일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
- 시 료 명 : DC-1103GA
- 시험방법
 - (1) EM501:2022

확인	작성자 성명	김유승	김유승	기술책임자 성명	허보람	허보람
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2024년 04월 29일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

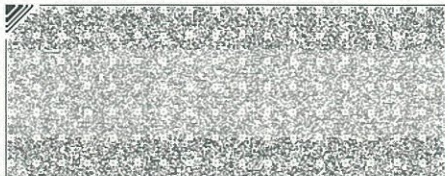

시험성적서

성적서번호 : CT24-033677K

7. 시험결과

1) DC-1103GA

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
평균사용수량(전자감지)	L	(1)	3.71	-	A
평균사용수량(수동레버 1초)	L	(1)	3.68		
평균사용수량(수동레버 3초)	L	(1)	3.68		
사용수량(전자감지 소변용)	L	(1)	3.44		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	(1)	100.0		
세척성능(입자 배출성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
최대설정수량(전자감지)	L	(1)	4.26		
최대설정수량(수동레버)	L	(1)	4.16		
소변용 세척성능(화장지 묻치 배출성능)	-	(1)	이상없음		
소변용 세척성능(희석성능)	%	(1)	98		

※ 평균사용수량은 수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 다음 식으로 계산함

$\{(소변용 사용수량) \times 2 + (대변용 사용수량)\} / 3$

※ 사용수량(전자감지 대변용) : 4.26 L

※ 사용수량(수동레버 대변용 1초) : 4.17 L

※ 사용수량(수동레버 대변용 3초) : 4.18 L

※ 사용수량 설정방법 : 개폐볼트 최대한 개방

※ 최대설정수량 설정방법 : 개폐볼트 최대수량조건으로 설정

※ 평균사용수량의 소변용 사용수량은 전자감지 사용결과에 따름


※ 세척밸브 : FC-150BF

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

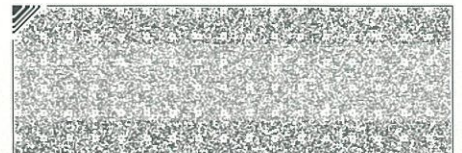



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT26-00238K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 한국환경산업기술원-대림통상(주)

○ 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 2F 환경표지인증심사실

3. 시험기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 19일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : DC-1103GE(FC-150BF(E))(전자식 세척밸브 도기대변기, 대소변 구분형)

6. 시험방법

(1) KS I 9206:2023

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	박영휘
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2026년 03월 19일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

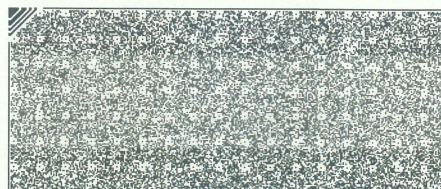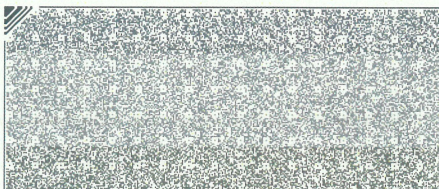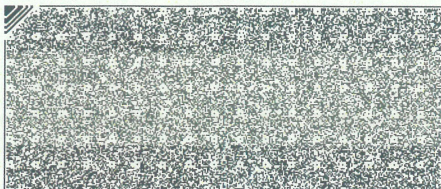

시험성적서

성적서번호 : KT26-00238K

7. 시험결과

1) DC-1103GE(FC-150BF(E))(전자식 세척밸브 도기대변기, 대소변 구분형)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
평균사용수량(전자감지)	L	(1)	3.3	-	A
평균사용수량(수동레버)	L	(1)	3.6		
사용수량(전자감지 대변용)	L	(1)	4.0		
사용수량(수동레버 대변용)	L	(1)	5.0		
사용수량(전자감지 소변용)	L	(1)	2.9		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	(1)	100.0		
세척성능(입자 배출성능-변기 내 잔류)	개	(1)	22.7		
최대설정수량(전자감지)	L	(1)	4.0		
최대설정수량(수동레버)	L	(1)	5.1		
소변용 세척성능(화장지 뭉치 배출성능)	-	(1)	이상없음		
소변용 세척성능(희석성능)	%	(1)	98.0		

※ 평균사용수량은 수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 다음 식으로 계산함

$\{(\text{소변용 사용수량}) \times 2 + (\text{대변용 사용수량})\} / 3$

※ 사용수량 설정방법 : 개폐볼트 반시계 방향으로 최대한 돌림



※ 최대설정수량 설정방법 : 개폐볼트 최대수량 조건으로 설정

※ 평균사용수량의 소변용 사용수량은 전자감지 결과에 따름

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa


※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

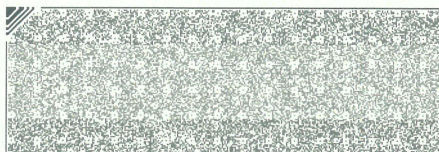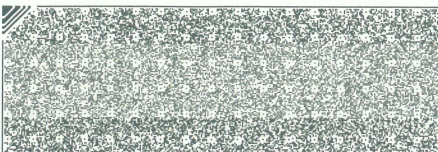

시험성적서

성적서번호 : KT26-00238K

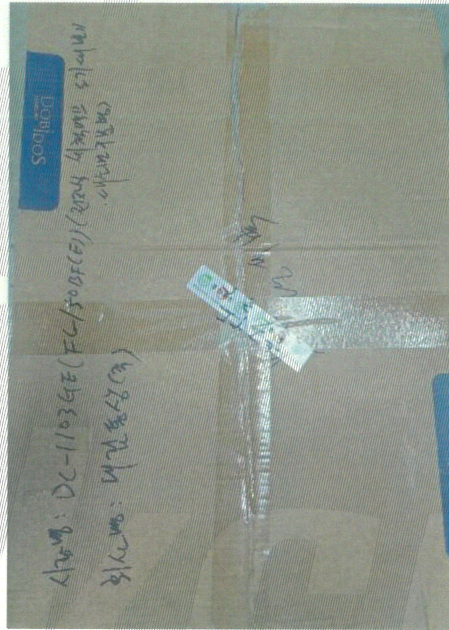

— 끝 —

