



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : KT25-00417K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 한국환경산업기술원-대림통상(주)
  - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 환경인증실
3. 시험기간 : 2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 03일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : DC-1215G(DTF-021NS(1215G))
6. 시험방법
  - (1) EM501:2022

# KCL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 작성자<br>성명 | 김유승 | 기술책임자<br>성명 | 원철현 |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서<br>전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |           |     |             |     |

2025년 04월 03일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

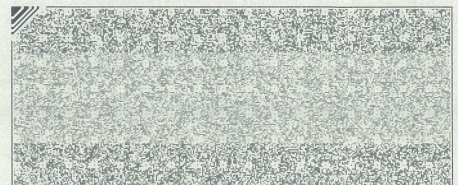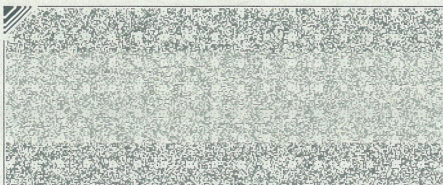

# 시험성적서

성적서번호 : KT25-00417K

## 7. 시험결과

1) DC-1215G(DTF-021NS(1215G))

| 시험항목                      | 단위 | 시험방법 | 시험결과  | 비고 | 시험장소 |
|---------------------------|----|------|-------|----|------|
| 평균사용수량                    | L  | (1)  | 3.96  | -  | A    |
| 사용수량(소변용)                 | L  | (1)  | 3.11  |    |      |
| 세척성능(불 배출 및 이송성능-변기 내 잔류) | 개  | (1)  | 0.0   |    |      |
| 세척성능(불 배출 및 이송성능-오수관 통과)  | 개  | (1)  | 100.0 |    |      |
| 세척성능(입자 배출성능-변기 내 잔류)     | 개  | (1)  | 1.7   |    |      |
| 최대설정수량                    | L  | (1)  | 6.01  |    |      |
| 소변용 세척성능(화장지 뭉치 배출성능)     | -  | (1)  | 이상 없음 |    |      |
| 소변용 세척성능(희석성능)            | %  | (1)  | 92.2  |    |      |

※ 평균사용수량은 수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 다음 식으로 계산함

$\{(소변용 사용수량) \times 2 + (대변용 사용수량)\} / 3$

※ 사용수량(대변용) : 5.66 L




※ 사용수량 설정방법 : 필밸브 부구 8.5, 보조 부구 4, 핸들 14

※ 최대설정수량 설정방법 : 필밸브 부구, 보조 부구 최대수량 조건으로 설정

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa



※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

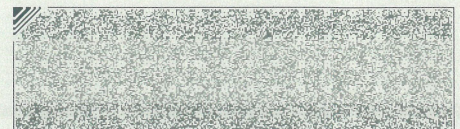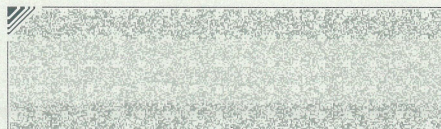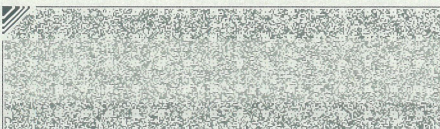

# 시험성적서

성적서번호 : KT25-00417K

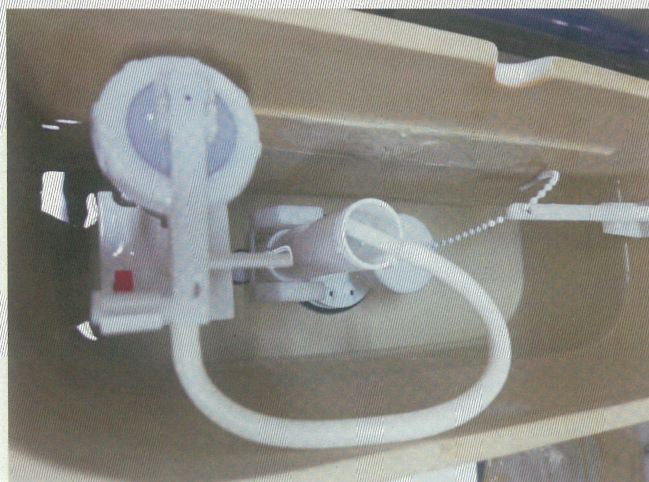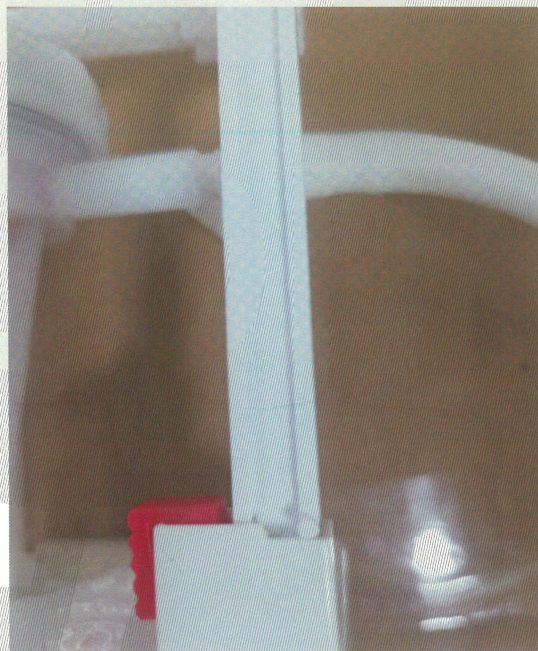

— 끝 —

