



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-027324K
- 의뢰자
 - 업 체 명 : 대림통상(주)
 - 주 소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
- 시험기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 04월 29일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : DC-720-A
- 시험방법
 - (1) KS L 1551:2022

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	허보람
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 04월 29일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

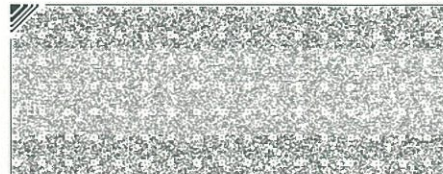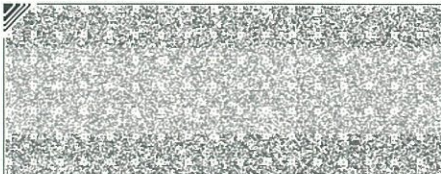

시험성적서

성적서번호 : CT24-027324K

7. 시험결과

1) DC-720-A

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
세척 성능 (적색 잉크)	-	(1)	이상 없음	-	A
세척 성능 (대용 오물 A)	-	(1)	이상 없음		
세척 성능 (대용 오물 B)	개	(1)	96		
세척 성능 (대용 오물 C)	개	(1)	10		
배출 성능	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누수 시험)	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누기 시험)	-	(1)	이상 없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상 없음		
내균열성	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 10 (Ø16)	mm	(1)	15		
치수:그림 10 (140)	mm	(1)	142		
치수:그림 10 (50 이상)	mm	(1)	65		
치수:그림 15 (70 이상)	mm	(1)	150		

※ 사용수량 설정방법 : 초기설정상태(사용수량 : 5.53 L)

※ 부속명 : GST-WC-FV-DC720

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —





시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-027325K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림통상(주)
○ 주 소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
- 시험기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 04월 29일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : DC-720-B
- 시험방법
(1) KS L 1551:2022

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	허보람
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 04월 29일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

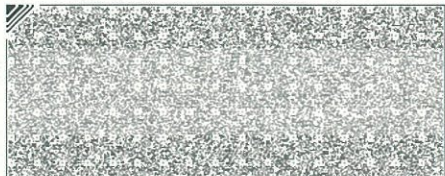

시험성적서

성적서번호 : CT24-027325K

7. 시험결과

1) DC-720-B

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
세척 성능 (적색 잉크)	-	(1)	이상 없음	-	A
세척 성능 (대용 오물 A)	-	(1)	이상 없음		
세척 성능 (대용 오물 B)	개	(1)	88		
세척 성능 (대용 오물 C)	개	(1)	72		
배출 성능	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누수 시험)	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누기 시험)	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 10 (Ø16)	mm	(1)	15		
치수:그림 10 (140)	mm	(1)	142		
치수:그림 10 (50 이상)	mm	(1)	67		
치수:그림 15 (70 이상)	mm	(1)	150		

※ 사용수량 설정방법 : 초기설정상태(대변용 사용수량 : 5.39 L, 소변용 사용수량 : 3.05 L)

※ 부속명 : GST-WC-LT-DC720

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

