



시험성적서

1. 성적서번호 : CT22-119188K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
3. 시험기간 : 2022년 12월 09일 ~ 2022년 12월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : FL0702[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용)] 외 8건
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021



확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현

비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2022년 12월 30일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

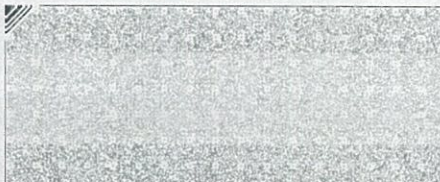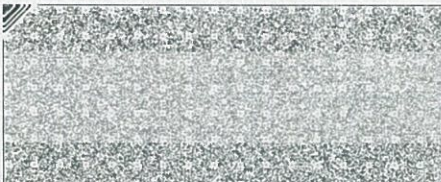

시험성적서

성적서번호 : CT22-119188K

7. 시험결과

1) FL0702[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.75	-	A

2) FL0712[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.69	-	A

3) FL0822[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.96	-	A

4) FL0832[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.44	-	A

5) FL0610[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.53	-	A

6) FB0700[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.60	-	A

7) FB0710[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.76	-	A

8) FB0107[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.75	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	5.86		

9) FB0617[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.89	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	5.89		

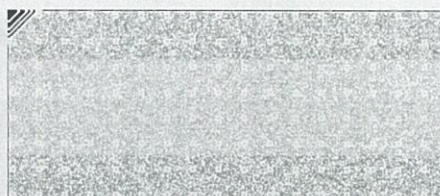

시험성적서

성적서번호 : CT22-119188K

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당항로 85

— 끝 —

