



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-050666K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
3. 시험기간 : 2023년 05월 31일 ~ 2023년 06월 12일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : FB0205C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)] 외 7건
6. 시험방법
 - (1) EL221:2022

확인	작성 자 명	김유승	기술책임자 명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 06월 12일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT23-050666K

7. 시험결과

1) FB0205C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.69	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.95		

2) FB0206C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.59	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.97		

3) FB0305C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.69	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.96		

4) FB1105C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.67	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.94		

5) FB1705C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.67	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.98		



6) FB3205C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.64	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.99		

7) FB3905C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.33	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.47		

8) FB935C[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

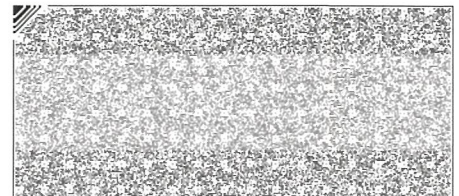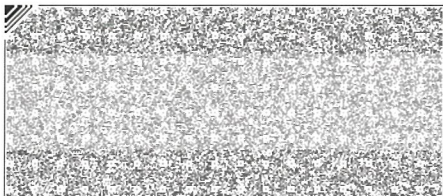

시험성적서

성적서번호 : CT23-050666K

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.63	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.83		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

