



# 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-067390K
- 의뢰자  
○ 업 체 명 : 대림통상(주)증평공장  
○ 주 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)
- 시험기간 : 2025년 08월 05일 ~ 2025년 08월 06일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : FL0102C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)] 외21건
- 시험방법  
(1) 환경부고시 제2024-132호, 2024. 7. 5.  
(2) KS D 8302:2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자<br>명 | 김유승 | 기술책임자<br>명 | 원철현 |
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |          |     |            |     |

2025년 08월 06일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

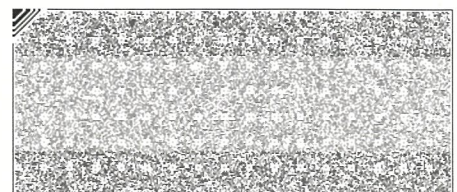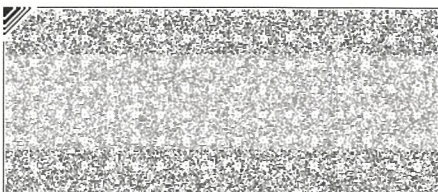

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

## 7. 시험결과

1) FL0102C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 4.94 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.4  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 27.9 |     |      |

2) FL0202C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 4.49 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.1  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 7.1  |     |      |

3) FL0612C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 4.49 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 13.4 |     |      |

4) FB0207C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]



| 시험항목         | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|--------------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량 (세면용) | L/min | (1)  | 4.55 | -   | A    |
| 최대토수유량 (샤워용) | L/min | (1)  | 7.37 |     |      |
| 도금두께 (Cr)    | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni)    | μm    | (2)  | 13.8 |     |      |

5) FB0617C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (세면샤워용)]

| 시험항목         | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|--------------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량 (세면용) | L/min | (1)  | 4.43 | -   | A    |
| 최대토수유량 (샤워용) | L/min | (1)  | 6.84 |     |      |
| 도금두께 (Cr)    | μm    | (2)  | 0.3  |     |      |
| 도금두께 (Ni)    | μm    | (2)  | 17.1 |     |      |

6) FB0200C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 5.51 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.3  |     |      |

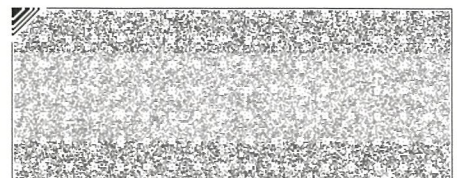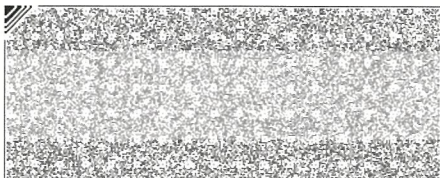

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

|           |    |     |      |   |   |
|-----------|----|-----|------|---|---|
| 도금두께 (Ni) | μm | (2) | 12.0 | - | A |
|-----------|----|-----|------|---|---|

7) FB0400C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 5.43 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 10.9 |     |      |

8) FB0610C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 6.13 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 15.2 |     |      |

9) FB2060TKR [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워욕조용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 6.17 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.4  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 14.4 |     |      |

10) FB2060NC [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 5.81 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.6  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 21.7 |     |      |


11) FB2060NMC [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 6.10 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.5  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 18.8 |     |      |

12) FB2060NRC [벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지 (샤워용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 5.80 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.5  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 18.1 |     |      |

13) FS0207C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

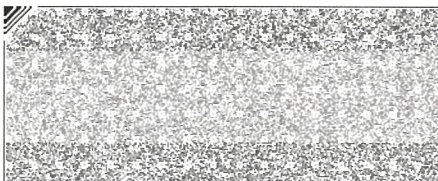

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 3.94 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.4  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 21.8 |     |      |

14) FS0407C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 3.58 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 11.4 |     |      |

15) FS0617C [대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 3.51 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.2  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 13.5 |     |      |

16) FS0206C [벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 (주방용)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 5.26 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.3  |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 12.1 |     |      |

17) FS128STC [가로 꼭지 (커플링불이형)]


| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과  | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|-------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 20.82 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.3   |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 14.4  |     |      |

18) FS132STC [가로 꼭지(2구) (커플링불이형)]

| 시험항목      | 단위    | 시험방법 | 시험결과  | 비 고 | 시험장소 |
|-----------|-------|------|-------|-----|------|
| 최대토수유량    | L/min | (1)  | 20.54 | -   | A    |
| 도금두께 (Cr) | μm    | (2)  | 0.1   |     |      |
| 도금두께 (Ni) | μm    | (2)  | 14.6  |     |      |

19) PF011 (스프레이건)

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|------|----|------|------|-----|------|
|------|----|------|------|-----|------|

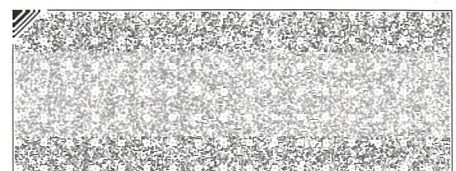

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-067390K

|        |       |     |      |   |   |
|--------|-------|-----|------|---|---|
| 최대토수유량 | L/min | (1) | 4.53 | - | A |
|--------|-------|-----|------|---|---|

20 ) FL238-15CD (폼업)

| 시험항목      | 단위 | 시험<br>방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------|----|----------|------|-----|----------|
| 도금두께 (Cr) | μm | (2)      | 0.1  | -   | A        |
| 도금두께 (Ni) | μm | (2)      | 2.3  |     |          |

21 ) FL218N (P-트랩)

| 시험항목      | 단위 | 시험<br>방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------|----|----------|------|-----|----------|
| 도금두께 (Cr) | μm | (2)      | 0.1  | -   | A        |
| 도금두께 (Ni) | μm | (2)      | 6.2  |     |          |

22 ) FA250CF-1 (코너 선반)

| 시험항목      | 단위 | 시험<br>방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------|----|----------|------|-----|----------|
| 도금두께 (Cr) | μm | (2)      | 0.4  | -   | A        |
| 도금두께 (Ni) | μm | (2)      | 15.0 |     |          |

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

