



1. 성적서번호 : KPTL-G-26-086

2. 의뢰자

- 업체명 : 대림통상(주) 증평공장
- 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로23

3. 시험대상품목

- 시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)
- 모델명 : FB1671

4. 시험접수일 : 2026. 08. 03

5. 시험기간 : 2026. 08. 06

6. 시험장소 : ☒ 고정시험실 (전남광주통합특별시 북구 첨단과기로 333, 생활지원로봇센터 306호)
☐ 현장시험

7. 성적서 용도 : 품질관리용

8. 시험환경 : 최저 (온도 : 27.6 ℃, 습도 : 46 % R.H.)
최고 (온도 : 28.5 ℃, 습도 : 49 % R.H.)


9. 시험방법 : 수도꼭지 및 관련 절수기기의 최대토수유량 시험방법 [환경부고시 제2025-165호, 2025.10.01.]

10. 시험결과 : 을지 참조

확 인	작성 자 김 병 현 성 명	기술책임자 배 득 천 성 명
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정된 결과로서 전체제품의 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발체하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.		

2026. 08. 07.

한국제품시험원장






시험결과 (Test Results)

1. 시험결과

1) 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)

시 료	시 험 항 목		단 위	시 험 결 과
FB1671	최대토수유량 (0.1 MPa)	핸드샤워	L/min	4.97
		헤드샤워	L/min	5.98

2. 시료 확인

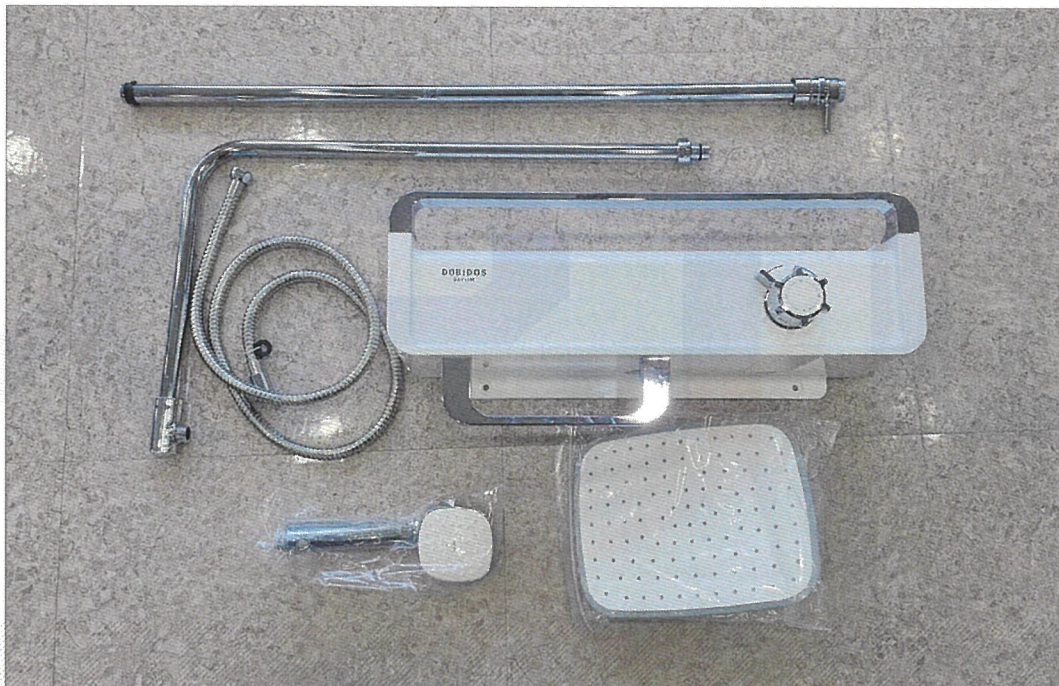

- 끝 -