



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-011206K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
3. 시험기간 : 2022년 01월 25일 ~ 2022년 02월 10일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : FL3902[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)] 외 27건
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 02월 10일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

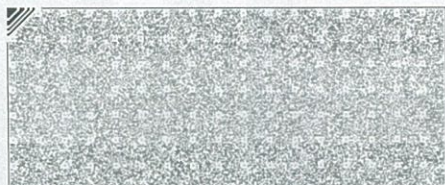

시험성적서

성적서번호 : CT22-011206K

7. 시험결과

1) FL3902[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.75	-	A

2) FL0502[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.78	-	A

3) FL0302[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.99	-	A

4) FL932[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.98	-	A

5) FL3900[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.63	-	A

6) FB0206[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.87	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.36		

7) FS0505[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.53	-	A


8) FS0307[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.93	-	A

9) FS3907[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.91	-	A

10) FS0305[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

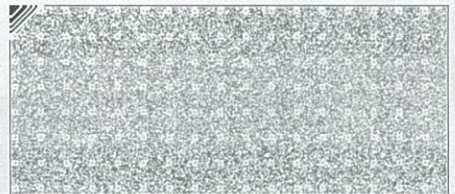

시험성적서

성적서번호 : CT22-011206K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.55	-	A

11) FS3905[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.96	-	A

12) FS1127[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.18	-	A

13) FS0300[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.79	-	A

14) FB3900[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.29	-	A

15) FB3910[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.95	-	A

16) FB5507[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.54	-	A

17) FB5500[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.15	-	A

18) FB3300NR[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.82	-	A

19) FB3230NT[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.69	-	A

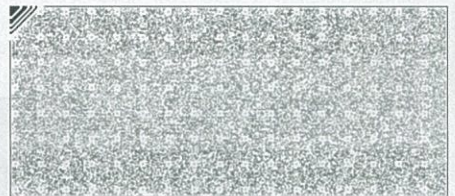

시험성적서

성적서번호 : CT22-011206K

20) FB3900N[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.99	-	A

21) FB0200NM[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.06	-	A

22) FB3230NM[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.31	-	A

23) FB190N[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량	L/min	(1)	9.63	-	A

24) FB206NR[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	7.59	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	8.07		

25) FB211NR[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	6.24	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	6.14		

26) FB215NRS[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]


시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
최대토수유량(헤드샤워용)	L/min	(1)	7.38	-	A
최대토수유량(핸드샤워용)	L/min	(1)	7.67		

27) FB2060AN[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용, 자폐식)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
자폐 꼭지의 토수유량	L/min	(1)	측정불가	-	A

28) FB2060ANR[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용, 자폐식)]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
자폐 꼭지의 토수유량	L/min	(1)	7.43	-	A

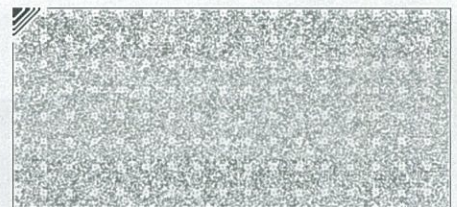

시험성적서

성적서번호 : CT22-011206K

- ※ 매립부위 연결에 길이 40cm, 안지름 9mm 호스 사용
- FB0200NM[벽돌이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]
- FB3230NM[벽돌이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용)]

- ※ 토수시간을 최대로 조절하였을 때 90초를 초과함
- FB2060AN[벽돌이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워용, 자폐식)]

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

