



시험성적서

1. 성적서번호 : CT22-034511K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
3. 시험기간 : 2022년 04월 04일 ~ 2022년 04월 06일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : FL0312[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용)] 외 16건
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021

확인	작성 자 명	김유승	김유승	기술책임자 성	원철현	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 04월 06일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

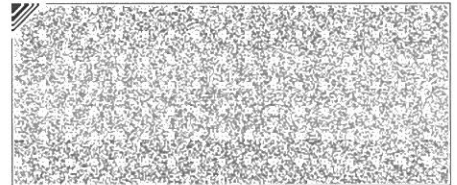

시험성적서

성적서번호 : CT22-034511K

7. 시험결과

1) FL0312[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.81	-	A

2) FL0522[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.84	-	A

3) FL0602[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.44	-	A

4) FB0200-15[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.98	-	A

5) FB0500-15[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.80	-	A

6) FB0310[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.13	-	A

7) FB0520[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.49	-	A




8) FB0600[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.11	-	A

9) FB0300B[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.48	-	A

10) FB0300-15B[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워욕조용)]

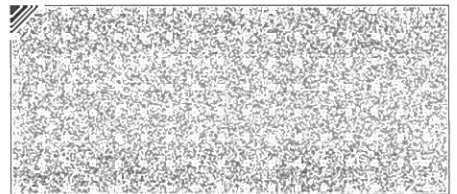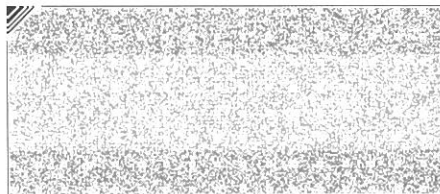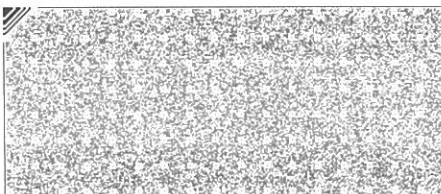

시험성적서

성적서번호 : CT22-034511K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.56	-	A

11) FB0317[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.85	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	5.79		

12) FB3910NR[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.98	-	A

13) FS0317[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.17	-	A

14) FS0207-iTS[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.33	-	A

15) FS3605-iTS[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.66	-	A

16) FS3515-iTS[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.60	-	A

17) FS3525-iTS[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.90	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

