



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-015896K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
3. 시험기간 : 2022년 02월 10일 ~ 2022년 02월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : FL0512[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)] 외 19건
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021

확인	작성자 성명	김유승		기술책임자 성명	원철현	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 02월 21일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 4페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

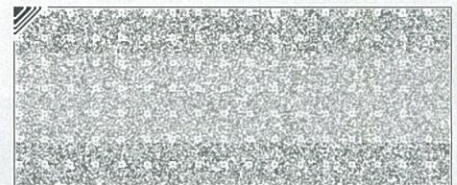

시험성적서

성적서번호 : CT22-015896K

7. 시험결과

1) FL0512[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.76	-	A

2) FL1700[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.00	-	A

3) FL1702[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.72	-	A

4) FL3200[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.00	-	A

5) FL3202[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.78	-	A

6) FL5002[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.81	-	A

7) FL5912[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.43	-	A


8) FS1105[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.22	-	A

9) FS3900[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.95	-	A

10) FS5915[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(주방용)]

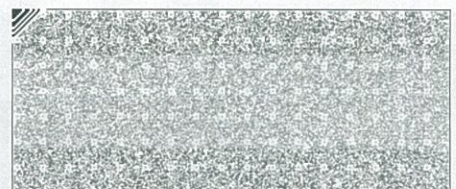

시험성적서

성적서번호 : CT22-015896K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.91	-	A

11) FB1705[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	4.73	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	5.60		

12) FB3205[대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(세면샤워용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	5.00	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	6.47		

13) FB0510[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	5.93	-	A

14) FB930[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	7.00	-	A

15) FB1700[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.42	-	A

16) FB3200[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.14	-	A

17) FB5000[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.10	-	A

18) FB5910[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	7.70	-	A

19) BSM-1108[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(샤워욕조용)]



시험성적서

성적서번호 : CT22-015896K

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.46	-	A

20) BSM-1109[벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15(사워욕조용)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	6.58	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

