



Korea Testing Certification institute 문서관리번호 : J01A-6P3B-Z0J1

시험 성적서

성적서 번호 : GT2022-17154

회 사 명 : 이지웰바스

대 표 자 : 구승희

주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 538 (원시동, 건민약품공업(주))

1. 시 료 명 : 핸드샤워기 [AF121C, AF113C, AF093C, AF128C, P85800]
- 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 제출용(제출기관명 : 한국환경산업기술원)
3. 접수일자 : 2022년 09월 14일
4. 시험일자 : 2022년 09월 26일 ~ 2022년 10월 24일
5. 시험방법 : EL222 샤워헤드 및 수도꼭지 절수 부착(2021.08.24., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2022년 10월 24일



한국기계전기전자시험연구원장






www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 4

이 성적서 발급으로 고객님께서 100 kg의 CO2를 저감하였습니다

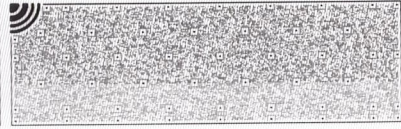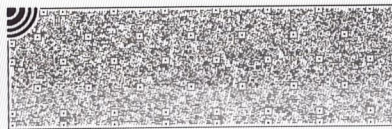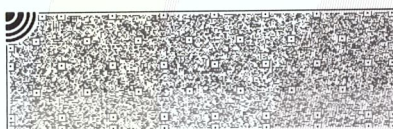



시험결과

성적서 번호 : GT2022-17154

1. 시험결과

시료명	시험항목		단위	시험결과
핸드샤워기 [AF121C]	최대 토수 유량	0.1 MPa	L/min	6.6
		0.3 MPa	L/min	7.1
	제품 연결성능		-	이상없음
	제품 구조		-	이상없음
핸드샤워기 [AF113C]	최대 토수 유량	0.1 MPa	L/min	6.5
		0.3 MPa	L/min	7.3
	제품 연결성능		-	이상없음
	제품 구조		-	이상없음
핸드샤워기 [AF093C]	최대 토수 유량	0.1 MPa	L/min	6.6
		0.3 MPa	L/min	7.9
	제품 연결성능		-	이상없음
	제품 구조		-	이상없음
핸드샤워기 [AF128C]	최대 토수 유량	0.1 MPa	L/min	6.6
		0.3 MPa	L/min	7.2
	제품 연결성능		-	이상없음
	제품 구조		-	이상없음
핸드샤워기 [P85800]	최대 토수 유량	0.1 MPa	L/min	6.0
		0.3 MPa	L/min	6.9
	제품 연결성능		-	이상없음
	제품 구조		-	이상없음

*비고 : 최대토수유량 (9.5 ± 0.5) L/min의 시험용 꼭지에 공칭 안지름 9 mm, 길이 1.5 m의 호스를 연결 후 시료를 장착하여 측정한 결과임.

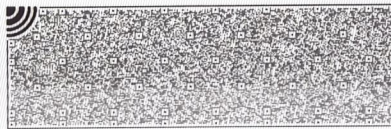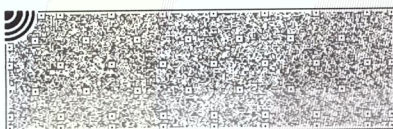




시험결과

성적서 번호 : GT2022-17154

2. 시료사진



3. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

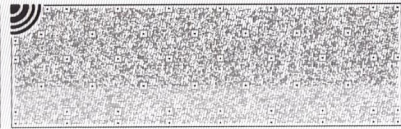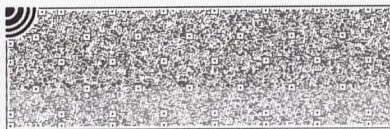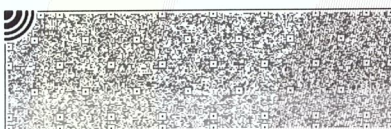

시험결과

성적서 번호 : GT2022-17154

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	2021-10-26	2022-10-26
다이알형 압력계	3465-04	2021-10-26	2022-10-26
토수량측정용저울	3942	2021-10-26	2022-10-26
온습도계	3769-15	2021-10-29	2022-10-29

끝.

