



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-01163K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원 - 대림비앤코(주)
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215
3. 시험기간 : 2023년 07월 18일 ~ 2023년 09월 07일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-113Y [TFT-301G] 외 7건
6. 시험방법
 - (1) EL223:2022, EM501:2022

확인	작성자 성명	박중원	박중원	기술책임자 성명	최병욱	최병욱
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2023년 09월 07일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7812

총 5페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : KT23-01163K

7. 시험결과

1) CC-113Y [TFT-301G]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	4.78	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	5.15		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
최대설정수량	L	(1)	4.86		

2) CC-113Y [TFT-301G-1]


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	4.85	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	5.22		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
최대설정수량	L	(1)	4.78		

3) CC-113Y [TFT-306G]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.57	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	7.01		
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.85		
사용수량-소변용(3초)	L	(1)	4.38		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.65		

4) CC-113Y [TFT-306G-1]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.57	-	A

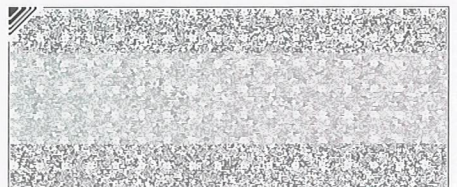

시험성적서

성적서번호 : KT23-01163K

사용수량-대변용(3초)	L	(1)	6.55	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.74		
사용수량-소변용(3초)	L	(1)	4.30		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 묻치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	97		
최대설정수량	L	(1)	6.52		

5) CC-114Y [TFT-301G]


시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	4.79	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	5.05		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
최대설정수량	L	(1)	4.80		

6) CC-114Y [TFT-301G-1]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	4.85	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	5.17		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
최대설정수량	L	(1)	4.80		

7) CC-114Y [TFT-306G]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.69	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	6.98		
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.93		
사용수량-소변용(3초)	L	(1)	4.21		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		

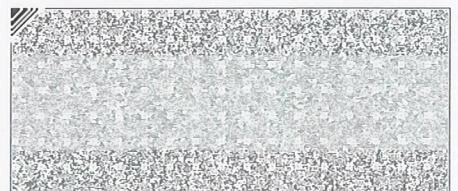

시험성적서

성적서번호 : KT23-01163K

대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0	-	A
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.87		

8) CC-114Y [TFT-306G-1]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.87	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	7.02		
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.89		
사용수량-소변용(3초)	L	(1)	4.01		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.79		

- ※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)
- ※ 세척밸브명 기재 : TFT-301G, TFT-301G-1, TFT-306G, TFT-306G-1(주식회사 삼원정밀)
- ※ 사용수량 설정 방법 : 공장출하시 세팅값
- 의뢰자 제시정보 -
- ※ 시료채취자 : 양지안
- ※ 시료채취일 : 2023년 05월 25일
- ※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)




시험성적서

성적서번호 : KT23-01163K



----- 끝 -----

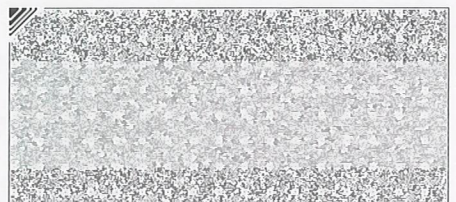



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT21-01336K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원 [대림비엔코(주)]
 - 주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215
3. 시험기간 : 2021년 06월 02일 ~ 2021년 06월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-114 (TFT-306G)
6. 시험방법
 - (1) EL223 : 2013

확인	작성자 성명	허성일	기술책임자 성명	김재연
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2021년 06월 14일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7802

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

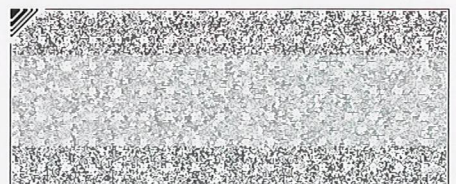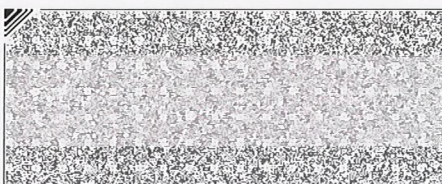

시험성적서

성적서번호 : KT21-01336K


7. 시험결과

1) CC-114 (TFT-306G)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
총 사용수량-대변용(1초)	L	(1)	5.8	A	A
총 사용수량-대변용(4초)	L	(1)	5.8		
총 사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.3		
총 사용수량-소변용(4초)	L	(1)	3.8		
세척성능-볼 배출시험(변기 내 잔류개수)	개	(1)	4.0		
세척성능-볼 배출시험(트랩과 오수관 내 잔류개수)	개	(1)	0.0		
세척성능-볼 배출시험(트랩과 오수관 통과개수)	개	(1)	96.0		
세척성능-입자 배출시험(변기 내 잔류개수)	개	(1)	9.0		


- ※ 사용수량 시험조건(6L 수위 설정조건)
- 토수량 최대값으로 진행(반시계방향으로 최대값)
- ※ 세척밸브명 : TFT-306G

- ※ 시료 채취일 : 2021년 05월 14일
- ※ 시료 채취자 : 조영태
- ※ 시험장소
A : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52



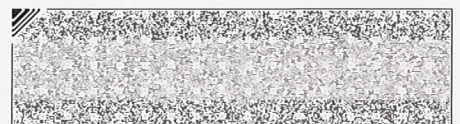


시험성적서

성적서번호 : KT21-01336K

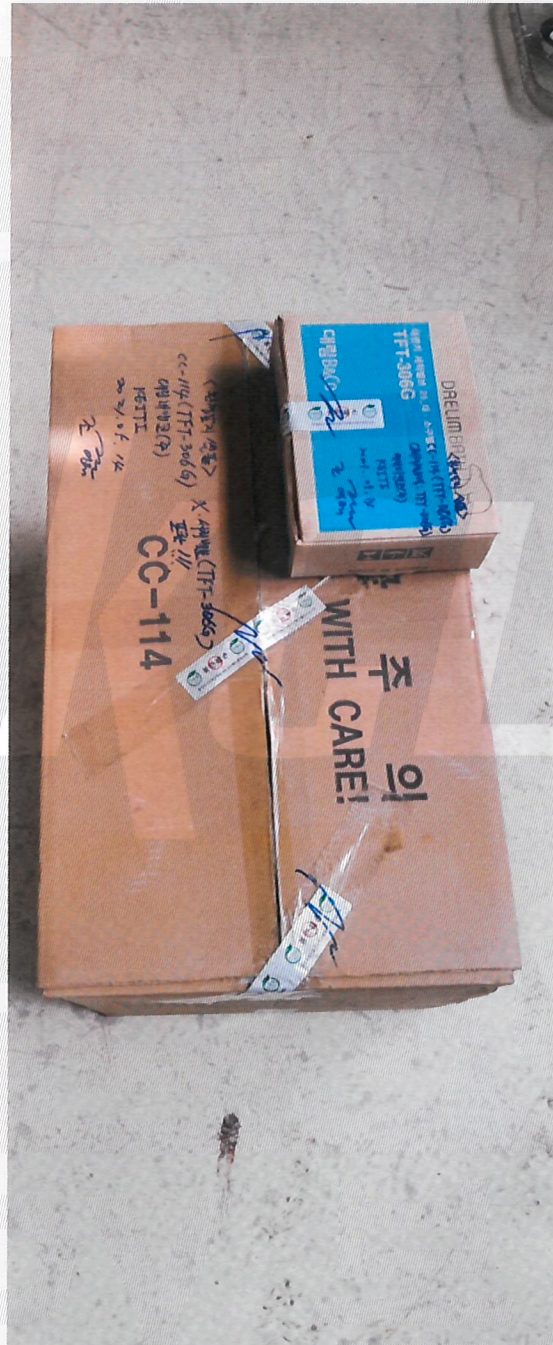

----- 끝 -----

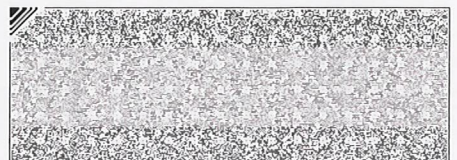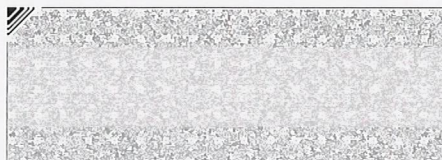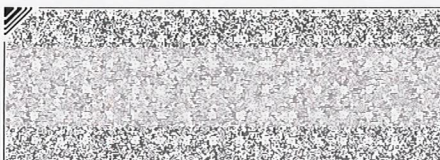



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-151870K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림비앤코(주)
 - 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2020년 12월 29일 ~ 2021년 02월 05일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : CC-114(C910CR)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551 : 2019

확인	작성자 성명	허성일	허성일	기술책임자 성명	김재연	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2021년 02월 05일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7802

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

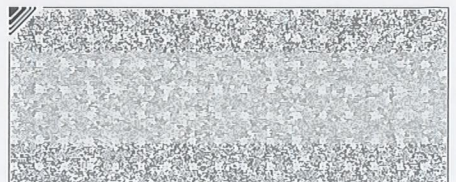

시험성적서

성적서번호 : CT20-151870K

7. 시험결과

1) CC-114(C910CR)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양(있어서는 안될결점:세척면및겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점:기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(그 외의결점:세척면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(그 외의결점:겉보기면)	-	(1)	이상없음		
치수-수봉	mm	(1)	65		
치수-배수구의 크기	mm	(1)	94		
치수-시트구멍크기	mm	(1)	16		
치수-시트구멍간격	mm	(1)	141		
치수-플랜지 구멍크기	mm	(1)	18		
치수-플랜지 구멍간격	mm	(1)	153		
치수-플랜지 깊이	mm	(1)	16		
치수-세척구크기	mm	(1)	68		
잉크 침투도	mm	(1)	0.7		
내급랭성	-	(1)	이상없음	-	B
균열시험	-	(1)	이상없음		
배출성능	-	(1)	이상없음		
누수시험	-	(1)	이상없음	-	A
누기시험	-	(1)	이상없음		
세척성능(6L)	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52

B : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 18번길 31

— 끝 —





시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2024-0022 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

○ 기관명/성명 : 대림비앤코(주)제천공장 / 강태식

○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3

○ 의뢰일자 : 2024년 01월 04일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-114(TFT-301G)

4. 시험기간 : 2024년 01월 04일 ~ 2024년 01월 08일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2024. 01. 08.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel: 032-210-5110, Fax: 032-210-5115)

성적서번호: 2023-0022

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114 (TFT-301G)	사용수량 (L)		평균1초	평균3초	EL223 : 2022 (EM501 : 2021)	
			4.55	4.54		
	볼 배출	(변기내 잔류 개수)	0.0			
		(오수관 통과 개수)	100.0			
	입자 배출 (변기내 잔류 개수)		3.3			
최대설정수량 (L)		4.60				

참고) 세척밸브 대변기 / 부속품번 : TFT-301G / 사용수량 설정 : 공장출하시 세팅값 (임의조작불가) / 압 력 : 98kPa (동압)





시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-1071 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50 .
○ 의뢰일자 : 2026년 04월 08일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-114(TFT-304G)

4. 시험기간 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 16일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 04. 17.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2026-1071

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114[TFT-304G]	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음		EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		0.00			
	사용수량 (핸들레버) : 대변용		1초	3초		
			5.08	5.07		
	사용수량 (대소변 구분형, 센서)	대변용	5.69			
		소변용	3.25			
	최대설정수량 (핸들레버) : 대변용		1초	3초		
			5.10	5.06		
	최대설정수량 (대소변 구분형, 센서) : 대변용		5.71			
	평균사용수량 (대소변 구분형, 센서)		4.06			
	소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음			
	소변용 세척성능	(희석성능)	98.1			

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-304G
- 공급수압 : 98 kPa (동압)



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-1073 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50 .
○ 의뢰일자 : 2026년 04월 08일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-114(TFT-306G)

4. 시험기간 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 16일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 04. 17.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2026-1073

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114[TFT-306G]	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음		EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		0.00			
	사용수량 (핸들레버) : 대변용		1초	3초		
			5.45	5.42		
			평균 값 : 5.44			
	사용수량 (버튼식) : 소변용		1초	3초		
			3.68	4.21		
			평균 값 : 3.95			
	최대설정수량 (핸들레버) : 대변용		1초	3초		
			5.48	5.47		
	최대설정수량 (버튼식) : 소변용		1초	3초		
			3.69	4.23		
	평균사용수량 (대소변 구분형)		4.45			
소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음				
소변용 세척성능	(희석성능)	99.1				

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-306G

- 공급수압 : 98 kPa (동압)



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-049779K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림비앤코(주)
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2024년 05월 31일 ~ 2024년 07월 16일
- 시험성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용
- 시 료 명 : CC-114HD [TFT-301G]
- 시험방법
(1) EL223:2022

확인	작성자 성명	이철민	이철민	기술책임자 성명	김태진	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2024년 07월 16일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : CT24-049779K

7. 시험결과

1) CC-114HD [TFT-301G]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	4.67	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	4.76		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.7		
최대설정수량	L	(1)	4.78		

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시정보 -

※ 세척밸브명 : TFT-301G

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-049777K
- 의뢰자
○ 업체명 : 대림비앤코(주)
○ 주소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2024년 05월 31일 ~ 2024년 07월 16일
- 시험성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용
- 시료명 : CC-114HD [TFT-304]
- 시험방법
(1) EL223:2022

확인	작성자 성명	이철민	이철민	기술책임자 성명	김태진	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2024년 07월 16일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : CT24-049777K

7. 시험결과

1) CC-114HD [TFT-304]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
사용수량-대변용(1초)-밸브작동	L	(1)	5.87	-	A
사용수량-대변용(3초)-밸브작동	L	(1)	5.92		
사용수량-대변용-전자작동	L	(1)	5.79		
사용수량-소변용-전자작동	L	(1)	4.22		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.7		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	99		
최대설정수량-밸브작동	L	(1)	5.89		
최대설정수량-전자작동	L	(1)	5.84		

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시정보 -

※ 세척밸브명 : TFT-304

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-049778K
- 의뢰자
○ 업체명 : 대림비앤코(주)
○ 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2024년 05월 31일 ~ 2024년 07월 16일
- 시험성적서의 용도 : 한국환경산업기술원 제출용
- 시료명 : CC-114HD [TFT-306G]
- 시험방법
(1) EL223:2022

확인	작성자 성명	이철민	기술책임자 성명	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 07월 16일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다

시험성적서

성적서번호 : CT24-049778K

7. 시험결과

1) CC-114HD [TFT-306G]

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.21	-	A
사용수량-대변용(3초)	L	(1)	6.27		
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	3.20		
사용수량-소변용(3초)	L	(1)	3.32		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-물 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	1.0		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		
최대설정수량	L	(1)	6.24		

※ 시험시 공급수압 : 98 kPa(동압)

- 의뢰자 제시정보 -

※ 세척밸브명 : TFT-306G

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-4273 페이지 (1) / (총 11)	KI(ET)
---	---	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 한국환경산업기술원 / 대림바스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 12월 10일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CC-260U[TFT-260JLT] 외 4건

4. 시험기간 : 2025년 12월 10일 ~ 2026년 01월 09일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 3622	최기인 최기인

2026. 01. 09.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4273

페이지 (6) / (총 11)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목	시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114U[TFT-301G] (세척밸브 도기대변기)	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	잔류 없음		EM 501 : 2022, EL 223 : 2022	
	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-오수관 통과)	100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)	잔류 없음			
	사용수량 : 대변용	평균(1초)	평균(3초)		
		4.99	5.00		
최대설정수량	5.00				

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-301G
- 공급수압 : 98 kPa (동압)

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4273

페이지 (8) / (총 11)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114U[TFT-304] (전자식 세척밸브 도기대변기, 대소변 구분형)	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음		EM 501 : 2022, EL 223 : 2022	
	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		잔류 없음			
	사용수량 (수동레버) : 대변용	평균(1초)	평균(3초)			
		5.18	5.19			
	사용수량 (대소변 구분형, 센서) : 대변용		5.62			
	사용수량 (대소변 구분형, 센서) : 소변용		3.05			
	최대설정수량 (수동레버) : 대변용		5.19			
	최대설정수량 (대소변 구분형, 센서) : 대변용		5.62			
	평균사용수량 (대소변 구분형, 센서)		3.91			
	소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음			
	소변용 세척성능	(희석성능)	98.0			

[참고] - 사용수량 : 의리시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-304
- 공급수압 : 98 kPa (등압)

시 료 사 진



개봉 전



개봉 후

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4273

페이지 (10) / (총 11)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과		시험분석방법	비고
CC-114U[TFT-306G] (세척밸브 도기대변기, 대소변 구분형)	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)		잔류 없음		EM 501 : 2022, EL 223 : 2022	
	대변용 세척성능 (불 배출 및 이송성능-오수관 통과)		100.0			
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)		잔류 없음			
	사용수량 (수동레버) : 대변용	평균(1초)	평균(3초)			
		5.52	5.46			
	사용수량 (수동버튼) : 소변용	평균(1초)	평균(3초)			
		3.26	3.45			
	최대설정수량 (수동레버) : 대변용		5.53			
	평균사용수량 (대소변 구분형)		4.01			
	소변용 세척성능	(화장지 뭉치 배출 성능)	변기에 잔류하지 않음			
소변용 세척성능	(희석성능)	98.0				

[참고] - 사용수량 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험 (임의조작불가)

- 부속품번 : TFT-306G
- 공급수압 : 98 kPa (동압)

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4273

페이지 (11) / (총 11)



시 료 사 진



개봉 전



개봉 후