



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT23-109650K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림비앤코(주)
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2023년 12월 07일 ~ 2024년 01월 02일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
- 시 료 명 : CU-600 [U312R1]
- 시험방법
(1) KS L 1551:2022
(2) EL228:2022

확인	작성자 성 명	이철민	기술책임자 성 명	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 01월 02일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

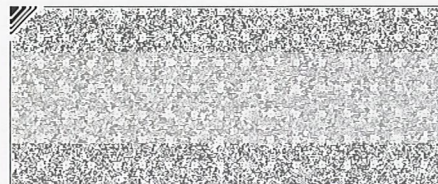

시험성적서

성적서번호 : CT23-109650K

7. 시험결과

1) CU-600 [U312R1]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 세척면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 겉보기면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수-수봉	mm	(1)	52		
치수-배수구의 크기	mm	(1)	57		
치수-전체의 높이	mm	(1)	1 094		
치수-플랜지 구멍 크기	mm	(1)	12		
치수-플랜지 구멍 간격	mm	(1)	125		
치수-플랜지 부위 간격(상, 하)	mm	(1)	204		
치수-플랜지 부위 간격(좌, 우)	mm	(1)	179		
치수-플랜지 깊이	mm	(1)	41		
잉크 침투도	mm	(1)	0.2		B
내급랭성	-	(1)	이상없음		
균열시험	-	(1)	이상없음		
배출성능	-	(1)	이상없음		A
세척성능	-	(1)	이상없음		
사용수량	L	(2)	0.4		

※ 시험시 공급수압 : 0.1 MPa

-의뢰자 제시정보-

※ 부속명 : TFU-610(NE,NT)

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52

B : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

