



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT23-042859K
- 의 의 자
○ 업 체 명 : 대림비앤코(주)
○ 주 소 : 충청북도 제천시 봉양읍 제원로 80-50
- 시험기간 : 2023년 05월 03일 ~ 2023년 05월 04일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
- 시 료 명 : S4516CR
- 시험방법
(1) EL222:2021
- 시험결과
1) S4516CR

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
제품 연결성능	-	(1)	이상없음	-	A
제품 구조	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 05월 04일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

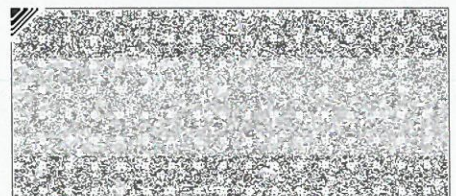


시험성적서

성적서번호 : CT23-042859K



----- 끝 -----

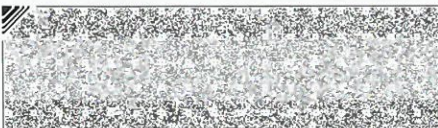



시험성적서

1. 성적서번호 : CT23-054242K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 대림비앤코(주)

○ 주소 : 충청북도 제천시 봉양읍 계원로 80-50

3. 시험기간 : 2023년 06월 13일 ~ 2023년 06월 13일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : S4516CR

6. 시험방법

(1) EL222:2021

7. 시험결과

1) S4516CR

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량(0.1 MPa)	L/min	(1)	5.98	-	A
최대토수유량(0.3 MPa)	L/min	(1)	6.99		

※ 최대토수유량 시험조건

- 최대토수유량(0.1 MPa 및 0.3 MPa) : 시험용 꼭지의 최대토수유량을 (9.5 ± 0.5) L/min 으로 설정하고 길이 1.5m, 인자름 9mm 샤워호스를 사용하여 완제품 상태로 시험한 결과임

※ 샤워헤드 조절레버 6시 방향 위치

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 진전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2023년 06월 13일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : CT23-054242K



— 끝 —

총 2페이지 중 2페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.